
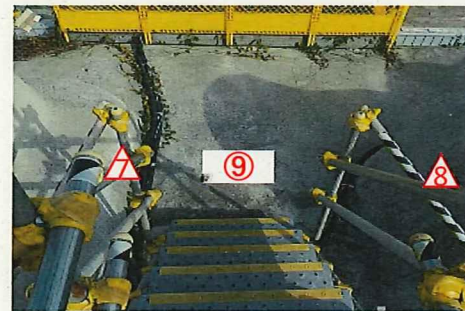
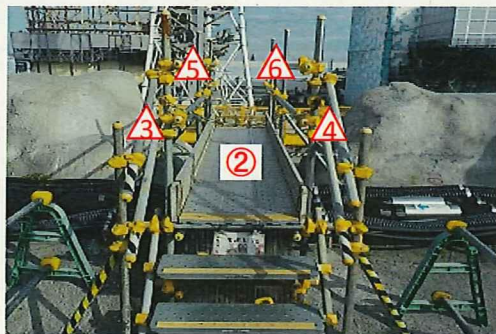
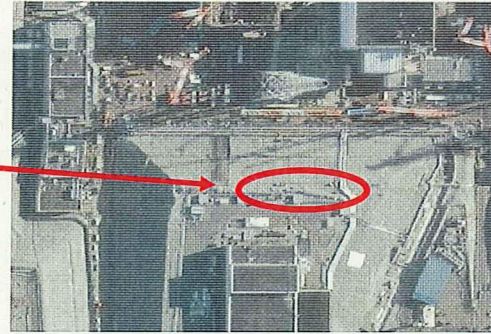


承認	審査	作成
2019.6.18	2019.6.17	2019.6.17

放射線サーベイ記録

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> 30布 <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1 / 2号開閉所東側一部	測定者	
測定日時	2019.6.13	14:00 ~ 14:40	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-240 BG: 70 cpm (機器効率: 31.2%)

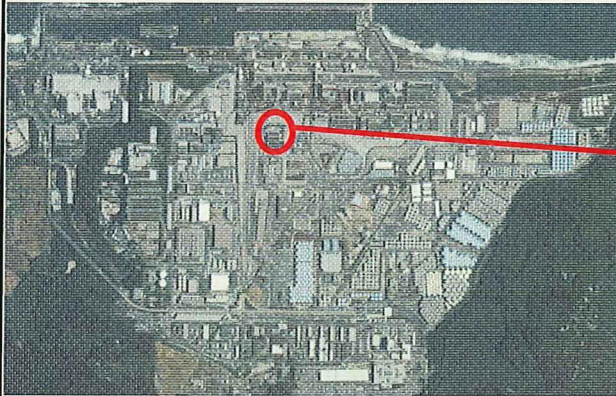

○: 地面
△: 手すり

No	cpm	No	cpm
1: 地面	80	7: 手すり (斜面)	70
2: 足場	70	8: 手すり (斜面)	80
3: 手すり (斜面)	80	9: 地面	100
4: 手すり (斜面)	80	10: 地面	70
5: 手すり	80	11: フェンス	70
6: 手すり	70	12: フェンス	70

※: アクションレベル: 1300cpm未満