




承認	審査	作成

放射線サーベイ記録

測定目的	一時的な管理対象区域設定に伴う 状況確認サーベイ	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	雑固体廃棄物焼却設備建屋 3階 均圧室	測定者	
測定日時	2019/10/30 9:30 ~ 10:00	測定器	F1-SC-084 F1-ECD-079
測定計画	管理区域及び管理対象区域の区域区分変更に係る測定記録		
測定条件	管理区域に係る値 $2.6\mu\text{Sv/h}$ ($=1.3\text{mSv}/500\text{h}$)を超えないこと。 管理目標値である $0.5\mu\text{Sv/h}$ を超えないこと。		
		区域区分	—

⊗ : 境界線量当量率

← : 気流の流れ

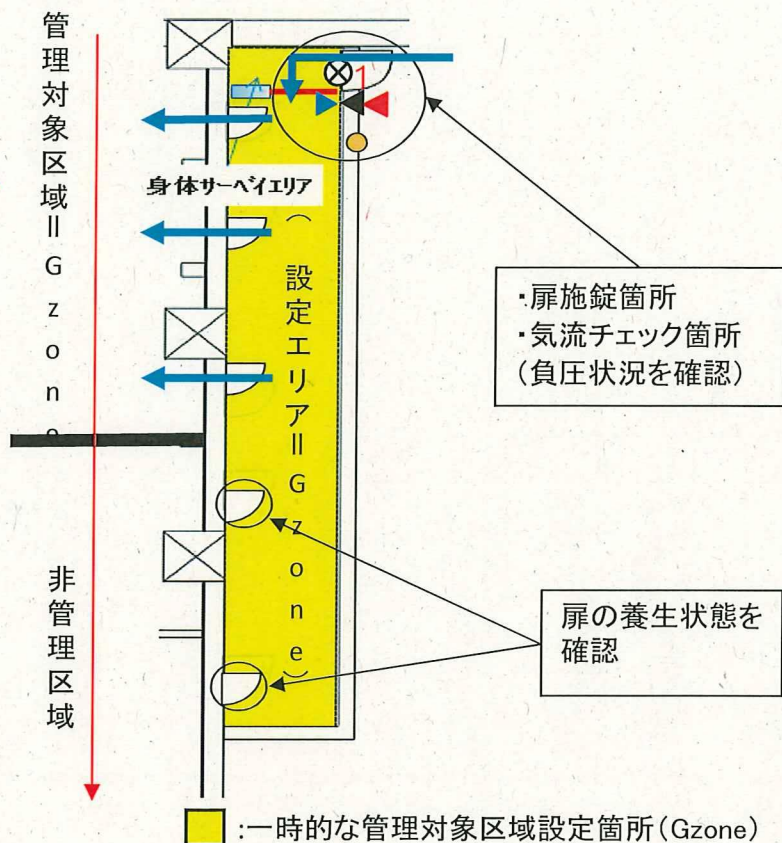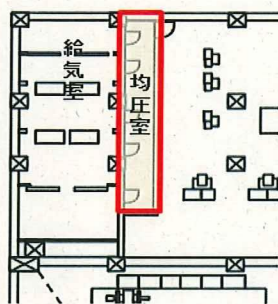

⊗ 境界線量当量率

No	γ 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
BG	0.09
1	0.09

- ▲ : 管理対象区域を示す掲示物
 - ▲ : 「管理対象区域」に係る注意事項
 - ▲ : 「ここから先は非管区域です」を示す掲示物
 - : ECD設置箇所 (F1-ECD-079)
- } 掲示

【設定宣言日時】2019年10月30日9時54分