



放射線サーベイ記録

作業件名	増設ALPS建屋裏側サーベイ ✓	測定項目	■γ ✓ □スミア
測定場所	増設ALPS建屋裏側 ✓		□ダスト □核種分析
測定目的	装備交換所建設前事前サーベイ ✓	測定者	✓
測定計画名称	建屋内及び建屋周辺、構内測定記録 ✓	測定器	F1-ICW-406 ✓
測定日時	2021/7/8 12:55 ~ 13:05 ✓		

×：空間線量当量率 (μSv/h) ✓

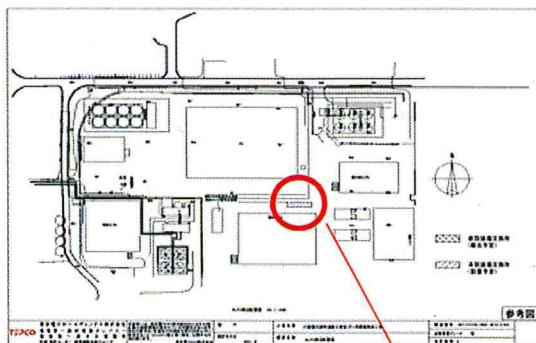

拡大図

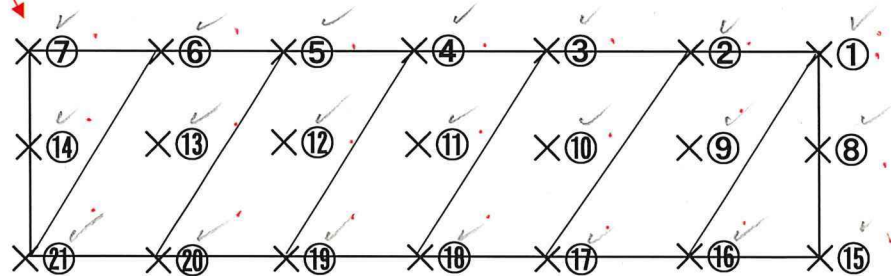

■測定結果

(単位：μSv/h) ✓

空間線量当量率 (1cm線量当量率) ✓			
①	0.8 ✓	⑪	0.5 ✓
②	0.9 ✓	⑫	0.6 ✓
③	0.9 ✓	⑬	0.7 ✓
④	0.7 ✓	⑭	1.0 ✓
⑤	0.7 ✓	⑮	0.7 ✓
⑥	0.8 ✓	⑯	0.6 ✓
⑦	1.0 ✓	⑰	0.7 ✓
⑧	0.5 ✓	⑱	0.8 ✓
⑨	0.7 ✓	⑲	0.8 ✓
⑩	0.8 ✓	⑳	0.6 ✓
		㉑	1.0 ✓

承認	審査	作成
	2021.7.8	