


# 放射線サーベイ記録

|        |  |      |  |
|--------|--|------|--|
| 作業件名   | 【2023年度】(放防) 1F構内外全域にわたる<br>放射線管理業務【その他】     | 測定項目 | ■ r / <input checked="" type="checkbox"/> スミア              |
| 測定場所   | 5, 6号機取水路開渠内                                 |      | <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析 |
| 測定目的   | 一時的な管理対象区域拡張に伴う事前サーベイ<br>非管理区域⇒管理対象区域(Gzone) | 測定者  | <input type="text"/>                                       |
| 測定計画名称 | 管理区域及び管理対象区域の区域区分管理に係る測定記録                   | 測定器  | F1-SC-036  |
| 測定日時   | 2023/9/7 9:25 ~ 9:35                         |      |  |

(No): 空間線量当量率測定箇所( $\mu\text{Sv/h}$ )

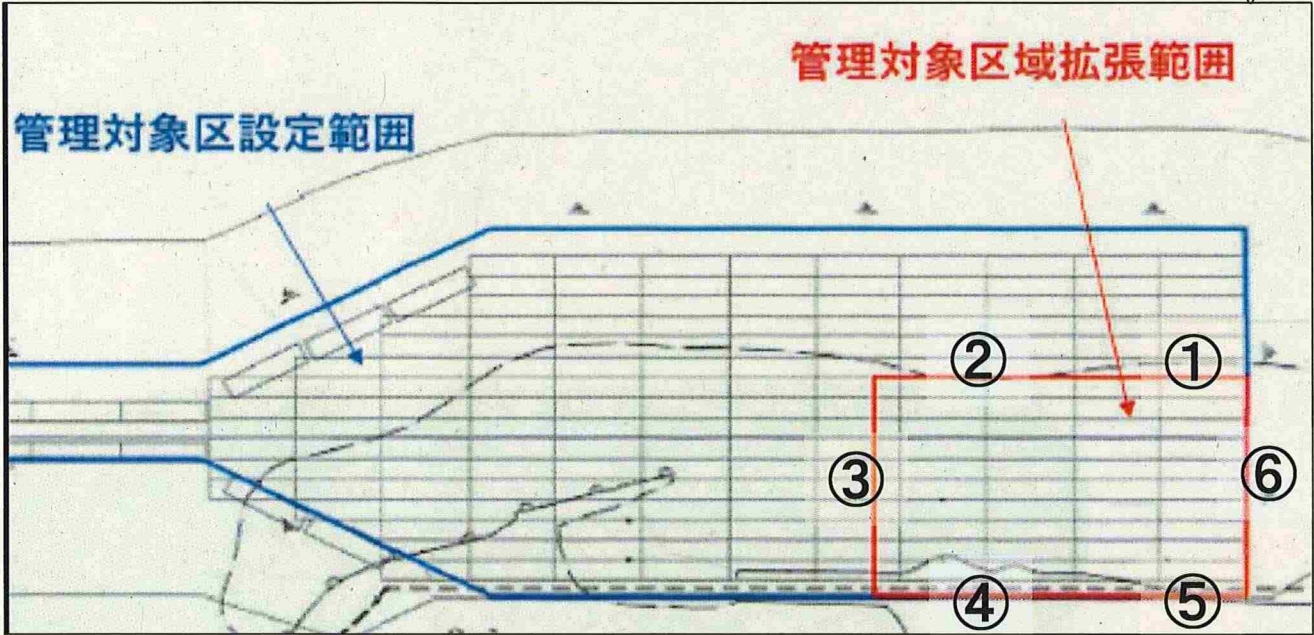

| 空間線量当量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ ) |      |
|------------------------------|------|
| 測定箇所                         | 測定値  |
| ①                            | 0.24 |
| ②                            | 0.21 |
| ③                            | 0.17 |
| ④                            | 0.22 |
| ⑤                            | 0.22 |
| ⑥                            | 0.25 |

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 承認                   | 審査                   | 作成                   |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 23.9.17              |                      |                      |