


放射線サーベイ記録

1/2

作業件名	【2023年度】（放防）1F構内外全域にわたる放射線管理業務 【その他】	測定項目	■ γ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 中性子
測定場所	1号機 R/B 1階	測定者	
測定目的	作業環境サーベイ	測定器	F1-ICW-283
測定計画名称	建屋内及び建屋周辺、構内測定記録		
測定日時	2023/9/27 13:50 ~ 14:25		

No: 空間線量当量率(γ 線)【mSv/h】

—: 遮蔽等の壁

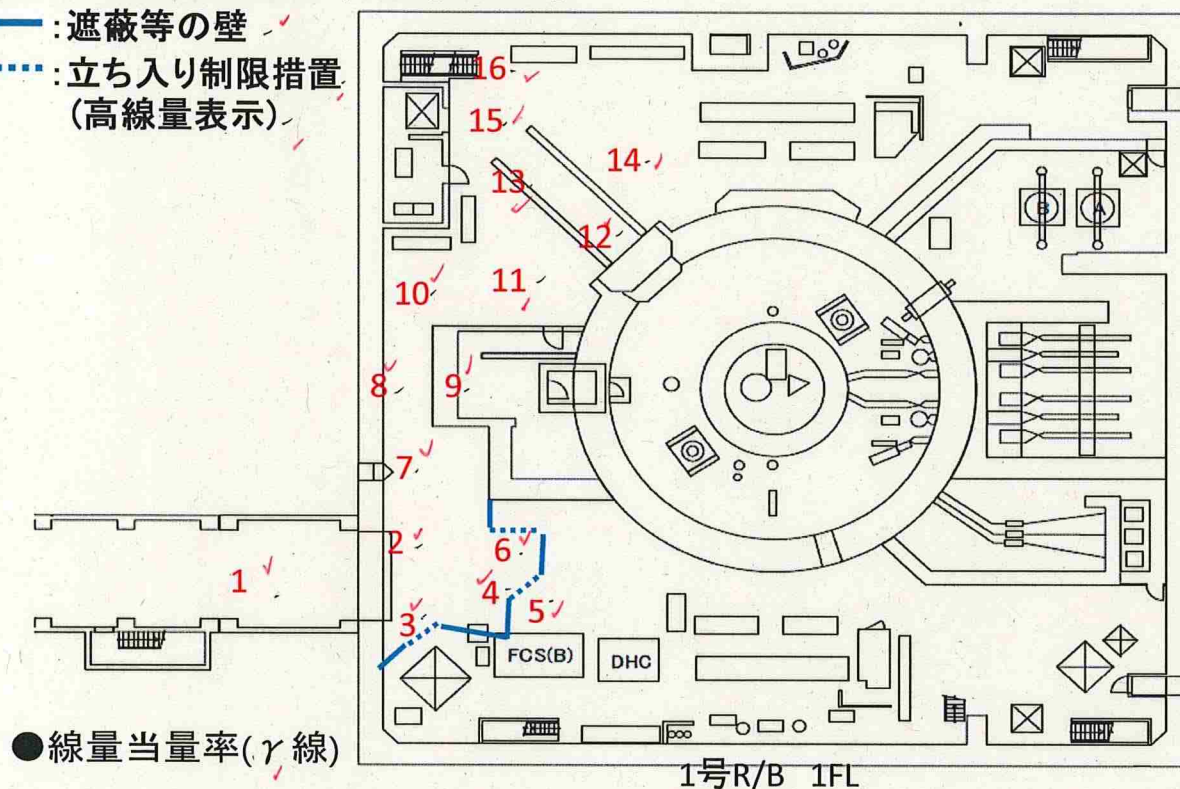- - -: 立ち入り制限措置
(高線量表示)● 線量当量率(γ 線)

測定箇所	空間線量当量率 【mSv/h】
1	0.40
2	4.0
3	3.0
4	4.1
5	7.0
6	3.0
7	2.9
8	0.60
9	0.40
10	1.0
11	1.2
12	1.2
13	1.0
14	0.70
15	1.1
16	0.60


承認	審査	作成

放射線サーベイ記録

2/2

作業件名	【2023年度】（放防）1F構内外全域にわたる放射線管理業務 【その他】	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 中性子
測定場所	1号機 R/B 1階	測定者	
測定目的	作業環境サーベイ	測定器	F1-ICW-283
測定計画名称	建屋内及び建屋周辺、構内測定記録		
測定日時	2023/9/27 13:50 ~ 14:25		

- : 遮蔽等の壁
- - - : 立ち入り制限措置
(高線量表示)
No: 立ち入り制限措置後の
現場写真

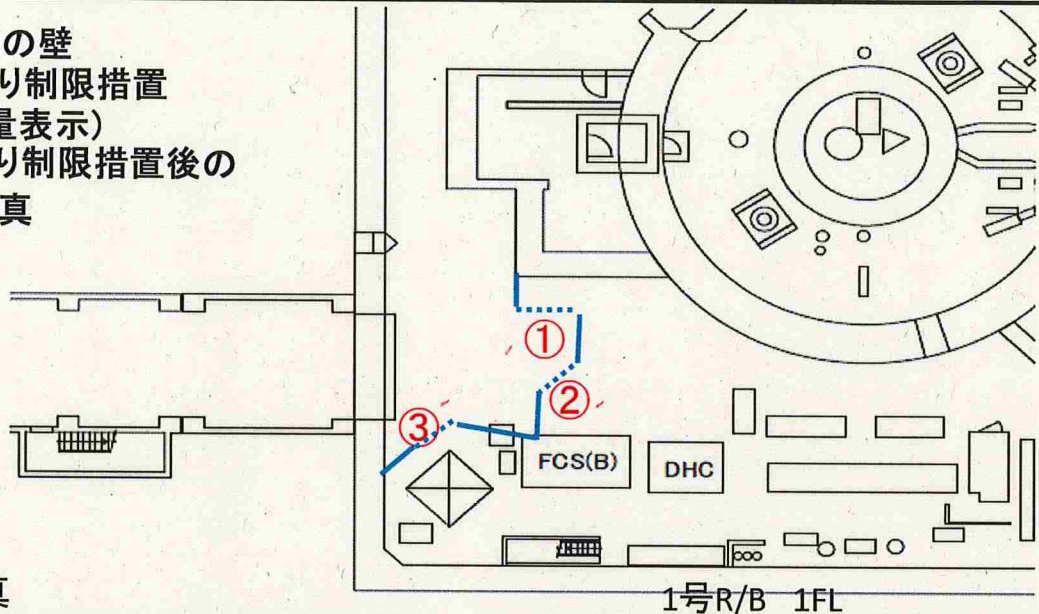

●現場写真



写真①



写真②



写真③