


承認	審査	作成

## 放射線サーベイ記録

作業件名	【2023年度】(放防)1F構内外全域にわたる放射線管理業務【その他】✓	測定項目	■γ ✓ □スミア □ダスト □核種分析
測定場所	入退管理棟1階 VIP室 ✓	測定者	✓ ✓
測定目的	一時的な管理対象区域設定に伴う状況確認サーベイ 【非管理区域→管理対象区域Gzone】✓ ✓	測定器	F1-SC-118 ✓ ✓
測定計画名称	管理区域及び管理対象区域の区域区分管理に係る測定記録 ✓ ✓		
測定日時	2024/1/16 ✓ 14:20 ✓ ~ 14:30 ✓		

### ⑨線量当量率

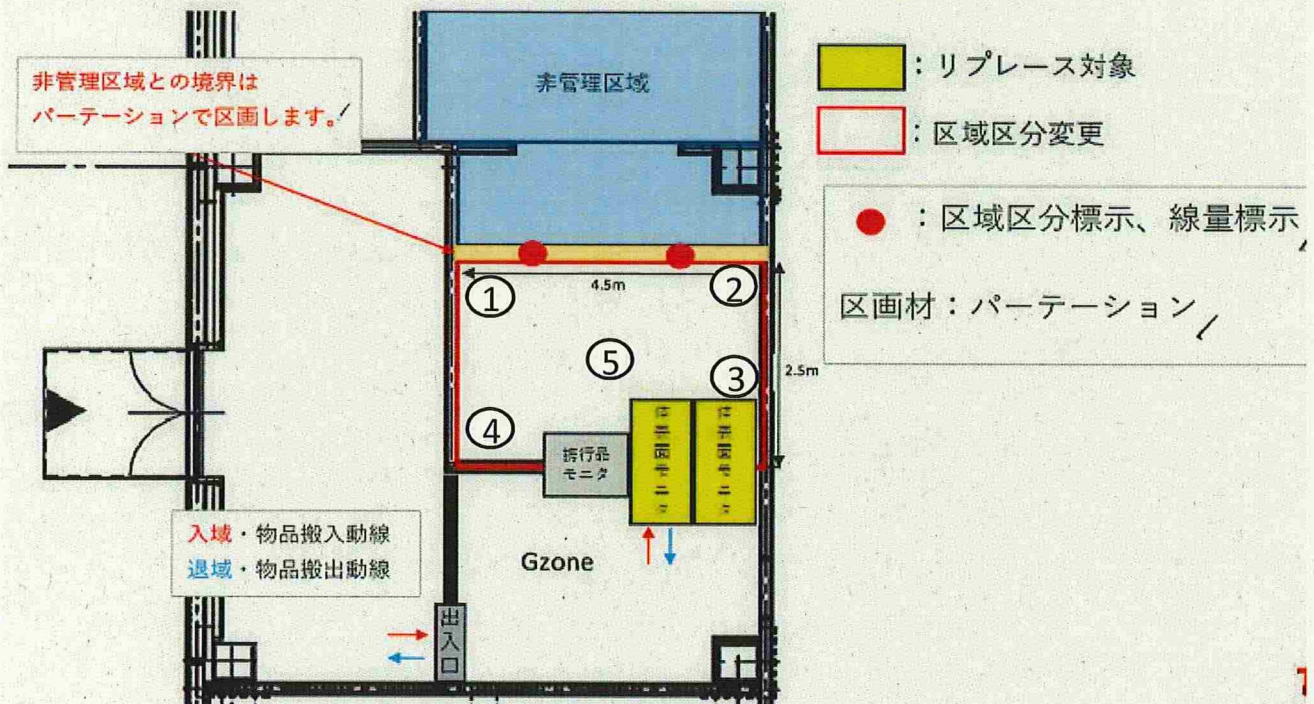

### ⊗境界線量当量率

No	γ線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ ) ✓
①	0.05 ✓
②	0.05 ✓
③	0.05 ✓
④	0.05 ✓
⑤	0.05 ✓

【設定宣言日時】2024年1月16日14時30分 ✓