

# 瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況(2026.8.31時点)

東京電力ホールディングス株式会社  
放射性廃棄物処理・処分  
2026/10/1

| 分類                          | 保管場所                 | 保管容量※1   |                | 保管量※1          |                | 再利用・再使用対象      | 前回集約からの増減※1    |                | エリア占有率         | 保管量 / 保管容量※1<br>割合 | トピックス                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                      |          |                |                |                |                |                |                |                |                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 瓦礫類                         | 屋外集積<br>(0.1mSv/h以下) | A        | 13,800         | m <sup>3</sup> | 6,300          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup>     | 45%                                                                | ・主な増減理由<br>エリア整理のための移動（エリアC、エリアG）<br>屋外一時保管解消に向けた移動（エリアN、エリアCC）<br>屋外一時保管解消に向けた移動（エリアF、エリアP1）<br>屋外一時保管解消に向けた移動（エリアO）<br>屋外一時保管解消に向けた移動（エリアe）<br>フランジタンク除染作業（エリアAA）<br>エリア整理のための移動（エリアBB、エリアM）<br>エリア整理のための移動（エリアI）<br>屋外一時保管解消に向けた移動（エリアDD、エリアH） |
|                             |                      | B        | 5,300          | m <sup>3</sup> | 5,300          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup>     | 100%                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | C        | 67,000         | m <sup>3</sup> | 54,700         | m <sup>3</sup> | 22,100         | m <sup>3</sup> | -1,100         | m <sup>3</sup>     | 82%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | D        | 2,700          | m <sup>3</sup> | 2,600          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup>     | 97%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | F        | 7,100          | m <sup>3</sup> | 1,700          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 微減             | m <sup>3</sup>     | 24%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | J        | 6,300          | m <sup>3</sup> | 5,700          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup>     | 90%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | N        | 9,700          | m <sup>3</sup> | 7,000          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | -100           | m <sup>3</sup>     | 72%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | O        | 44,100         | m <sup>3</sup> | 37,600         | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | -300           | m <sup>3</sup>     | 85%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | P1       | 62,700         | m <sup>3</sup> | 43,900         | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | -300           | m <sup>3</sup>     | 70%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | U        | 800            | m <sup>3</sup> | 700            | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup>     | 100%                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | V        | 6,000          | m <sup>3</sup> | 5,600          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup>     | 93%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | AA       | 58,000         | m <sup>3</sup> | 43,300         | m <sup>3</sup> | 39,800         | m <sup>3</sup> | +500           | m <sup>3</sup>     | 75%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | BB       | 44,800         | m <sup>3</sup> | 37,300         | m <sup>3</sup> | 2,700          | m <sup>3</sup> | -500           | m <sup>3</sup>     | 83%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | CC       | 18,800         | m <sup>3</sup> | 17,700         | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 微増             | m <sup>3</sup>     | 94%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | DD       | 10,800         | m <sup>3</sup> | 2,700          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | -400           | m <sup>3</sup>     | 25%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | FF1      | 12,400         | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup>     | 0%                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | FF2      | 13,100         | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup>     | 0%                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | d        | 1,900          | m <sup>3</sup> | 1,600          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup>     | 85%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | e        | 6,700          | m <sup>3</sup> | 5,100          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | -100           | m <sup>3</sup>     | 76%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | k        | 9,500          | m <sup>3</sup> | 5,300          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup>     | 56%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | l                    | 7,200    | m <sup>3</sup> | 7,200          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | +500           | m <sup>3</sup> | 100%               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | G※3                  | 40,000   | m <sup>3</sup> | 23,500         | m <sup>3</sup> | 10,100         | m <sup>3</sup> | +1,700         | m <sup>3</sup> | 59%                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | H※3                  | 43,000   | m <sup>3</sup> | 5,700          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | +1,600         | m <sup>3</sup> | 13%                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | M※3                  | 45,000   | m <sup>3</sup> | 5,800          | m <sup>3</sup> | 5,500          | m <sup>3</sup> | +300           | m <sup>3</sup> | 13%                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| シート養生<br>(0.1～1mSv/h)       | E1                   | 16,000   | m <sup>3</sup> | 3,100          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | +100           | m <sup>3</sup> | 19%                | ・主な増減理由<br>エリア整理のための移動（エリアP2、エリアE1）<br>エリア整理のための移動（エリアW、エリアX、エリアm） |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | P2                   | 6,700    | m <sup>3</sup> | 900            | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | -100           | m <sup>3</sup> | 14%                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | W                    | 11,600   | m <sup>3</sup> | 4,400          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | -100           | m <sup>3</sup> | 38%                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | X                    | 16,600   | m <sup>3</sup> | 10,100         | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | -1,100         | m <sup>3</sup> | 61%                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | m                    | 4,400    | m <sup>3</sup> | 3,700          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | +800           | m <sup>3</sup> | 85%                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 覆土式一時保管施設、容器<br>(1～30mSv/h) | E2※2                 | 1,200    | m <sup>3</sup> | 400            | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup> | 36%                | 12,300 / 17,200<br>72%                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | L                    | 16,000   | m <sup>3</sup> | 11,900         | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup> | 74%                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 固体廃棄物貯蔵庫※2                  |                      | 133,500  | m <sup>3</sup> | 73,500         | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | +1,600         | m <sup>3</sup> | 55%                | 73,500 / 133,500<br>55%                                            | ・主な増減理由<br>屋外一時保管解消に向けた移動                                                                                                                                                                                                                         |
| 合計                          |                      | 614,500  | m <sup>3</sup> | 434,300        | m <sup>3</sup> | 80,100         | m <sup>3</sup> | +2,900         | m <sup>3</sup> | 71%                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 伐採木                         | 屋外集積<br>(幹・根・枝・葉)    | G※3      | 40,000         | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup>     | 0%                                                                 | ・主な増減理由<br>増設雑固体廃棄物焼却設備による焼却（エリアM）                                                                                                                                                                                                                |
|                             |                      | H※3      | 43,000         | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup>     | 0%                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | M※3      | 45,000         | m <sup>3</sup> | 26,200         | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | -3,000         | m <sup>3</sup>     | 58%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                      | V        | 6,000          | m <sup>3</sup> | 2,100          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup>     | 35%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | 一時保管槽<br>(枝・葉)       | G        | 29,700         | m <sup>3</sup> | 26,200         | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup>     | 88%                                                                | 37,300 / 41,600<br>90%                                                                                                                                                                                                                            |
|                             |                      | T        | 11,900         | m <sup>3</sup> | 11,100         | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 0              | m <sup>3</sup>     | 94%                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 合計                          |                      | 175,600  | m <sup>3</sup> | 65,500         | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | -3,000         | m <sup>3</sup> | 37%                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 使用済保護衣等※3                   |                      | 屋外集積     | 25,300         | m <sup>3</sup> | 9,600          | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 微減             | m <sup>3</sup>     | 38%                                                                | ・主な増減理由<br>既設雑固体廃棄物焼却設備による焼却                                                                                                                                                                                                                      |
| 放射性固体廃棄物（焼却灰等）※4            |                      | 固体廃棄物貯蔵庫 | 63,700         | m <sup>3</sup> | 38,700         | m <sup>3</sup> | -              | m <sup>3</sup> | 微増             | m <sup>3</sup>     | 61%                                                                | ・主な増減理由<br>焼却灰、プラスチック                                                                                                                                                                                                                             |

※1 端数処理で100m<sup>3</sup>未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。また、50m<sup>3</sup>未満の保管量を微量、50m<sup>3</sup>未満の増減を微増・微減と示している。

※2 水処理二次廃棄物（小型フィルタ等）を含む。

※3 エリアAA、エリアk、エリアlは、使用済保護衣等の保管も行うが、主に瓦礫類を保管するため、使用済保護衣等の保管容量からは除いている。

エリアG、エリアH、エリアMは、瓦礫類及び使用済保護衣等の保管も行うが、主に伐採木を保管するため、瓦礫類の合計の保管容量と使用済保護衣等の保管容量からは除いている。

なお、上記エリアの合算した保管量が保管容量を超えていないことを確認している。

※4 ドラム缶1本を0.2m<sup>3</sup>、ボックスコンテナ1個を0.8m<sup>3</sup>として換算している。

水処理二次廃棄物の管理状況(2026.9.3時点)

東京電力ホールディングス株式会社  
放射性廃棄物処理・処分  
2026/10/1


| 分類                                   | 保管場所           | 種類                       | 保管量   |                | 前回集約からの増減 |                | 保管量 / 保管容量<br>割合      | トピックス                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|-------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水<br>処<br>理<br>二<br>次<br>廃<br>棄<br>物 | 使用済吸着塔<br>保管施設 | セシウム吸着装置使用済ベッセル          | 779   | 本              | 0         | 本              | 6,056 / 6,884<br>88%  |                                                                                                                                                                               |
|                                      |                | 第二セシウム吸着装置使用済ベッセル        | 267   | 本              | 0         | 本              |                       |                                                                                                                                                                               |
|                                      |                | 第三セシウム吸着装置使用済ベッセル        | 32    | 本              | 0         | 本              |                       |                                                                                                                                                                               |
|                                      |                | 多核種除去設備等保管容器             | 4,621 | 基              | +5        | 基              |                       |                                                                                                                                                                               |
|                                      |                | 高性能多核種除去設備使用済ベッセル        | 90    | 本              | 0         | 本              |                       |                                                                                                                                                                               |
|                                      |                | 多核種除去設備処理カラム             | 17    | 塔              | 0         | 塔              |                       |                                                                                                                                                                               |
|                                      |                | モバイル式処理装置等使用済ベッセル及びフィルタ類 | 250   | 本              | 0         | 本              |                       |                                                                                                                                                                               |
|                                      | 廃スラッジ<br>貯蔵施設  | 廃スラッジ                    | 518   | m <sup>3</sup> | 0         | m <sup>3</sup> | 518 / 700<br>74%      |                                                                                                                                                                               |
|                                      | 濃縮廃液タンク        | 濃縮廃液                     | 9,411 | m <sup>3</sup> | -1        | m <sup>3</sup> | 9,411 / 10,300<br>91% | <ul style="list-style-type: none"><li>・タンク水位の変動は、計器精度±1%の誤差範囲内(現場パトロール異常なし)</li><li>・水位計0%以上の保管量：9,311 m<sup>3</sup></li><li>・タンク底部～水位計の保管量(DS)：約 100 m<sup>3</sup></li></ul> |

# 福島第一原子力発電所 固体廃棄物等保管エリアの構内配置図

東京電力ホールディングス株式会社  
放射性廃棄物処理・処分  
2026/10/1



## 瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況(2026.8.31時点)

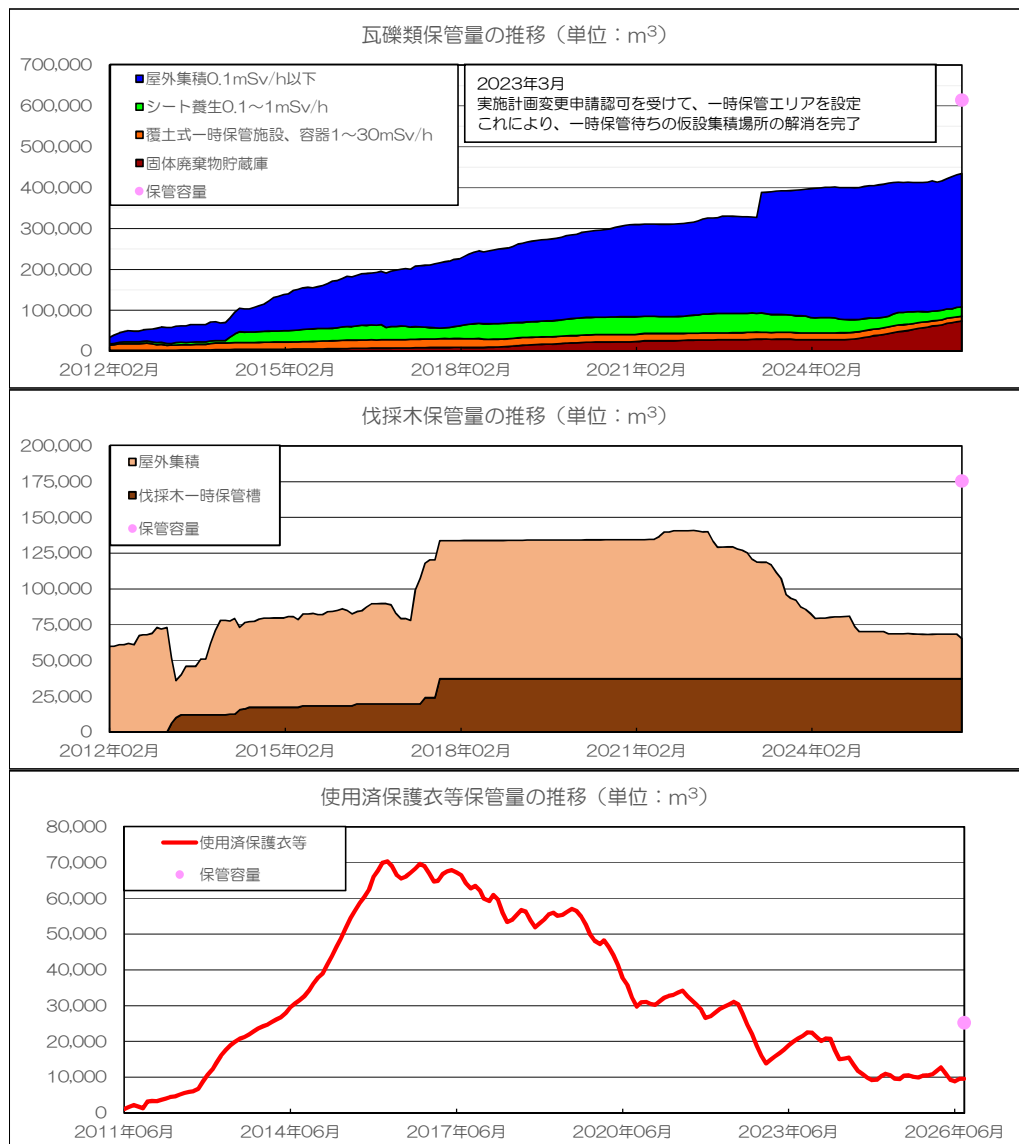

## 水処理二次廃棄物の管理状況(2026.9.3時点)

