


福島第一原子力発電所 4号機使用済燃料プール内の制御棒移動作業について

< 参考資料 >
2023年10月11日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

- 4号機の使用済燃料プール（以下、SFP）に貯蔵している制御棒（以下、CR）のうち、12本のCRが震災前から比較的水深の浅い壁面のCRハンガーに掛けられています。
- 2024年度下期より4号機SFP内他高線量機器の取り出しを開始する予定であることから、事前準備として、CRハンガーから水深の深い底部のCRラックにCRを移動する作業を、10月12日から準備が整い次第実施する予定です。

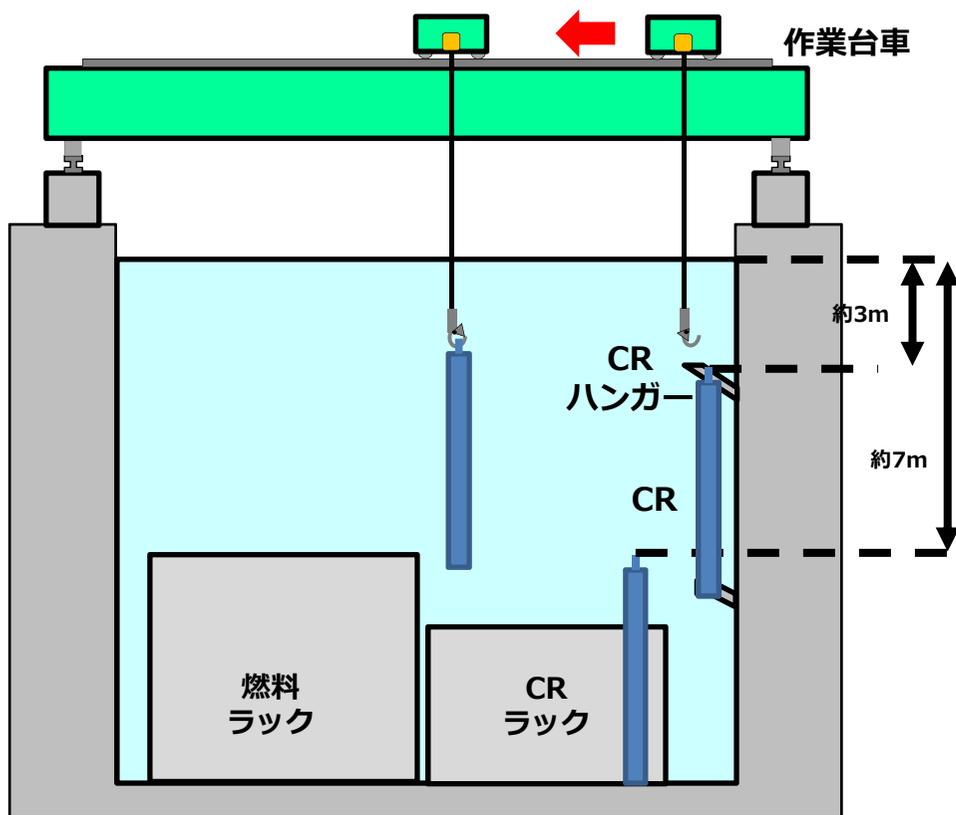

SFP内作業状況



4号機現場状況



CR掴み具



参考:3号機での移動状況