

- 2026年度第2回放出に向けたH1東エリアC群から測定・確認用設備B群へのALPS処理水の移送を4月8日に完了しました（移送量の実績：7,780m³）。
- 4月20日に測定・確認用設備B群からサンプリングした試料については、外部機関の分析も含めて、国の放出基準等を満足していることを確認しています。
- 当社はこれまで、トリチウムの希釈が適切に行われていることを確認する目的として、ALPS処理水放出期間中において、毎日、海水配管から試料採取を行いトリチウム濃度を測定してまいりました。その結果、分析値が計算上の濃度と同程度であること、分析値が1,500^{ベクレル/リットル}を下回っていることを確認しています。
- また、発電所から3km以内の10地点および発電所正面の10km四方内の4地点においては、海水のトリチウム濃度の分析結果を迅速に得ることを目的に、検出限界値を10^{ベクレル/リットル}程度に上げた分析を実施し、トリチウム濃度が放出停止判断レベル（700^{ベクレル/リットル}^{※1}または30^{ベクレル/リットル}^{※2}）および調査レベル（350^{ベクレル/リットル}^{※1}または20^{ベクレル/リットル}^{※2}）以下であることを確認しています（5スライド参照）。

※1 発電所から3km以内の10地点 ※2 発電所正面の10km四方内の4地点

<5月28日までにお知らせ済み>

- 本日（6月1日）、午前11時28分、海洋放出を開始しました（予定放出期間：6月1日～6月19日、予定放出水量：約7,800m³、想定トリチウム総量：約1.3兆^{ベクレル}）。
- 今回の放出において、ALPS処理水を海水で希釈した水のトリチウム濃度は約230^{ベクレル/リットル}と想定しており、国の規制基準6万^{ベクレル/リットル}、WHO飲料水基準1万^{ベクレル/リットル}、政府方針で定められた1,500^{ベクレル/リットル}に比べて十分に低い値となります。
- 引き続き、ALPS処理水の安全な海洋放出を安定的に実施できるよう緊張感を持って取り組んでまいります。

測定・確認用タンク群：K4-B群

処理水の性状	測定・評価対象核種（29核種）の放射性物質の濃度（トリチウムを除く）	国の基準(告示濃度比総和1未満)を満たす (告示濃度比総和：0.45) (詳細、二次元コード1ページ)	
	トリチウム濃度	17万ベクレル/ℓ (詳細、二次元コード2ページ)	
	自主的に有意に存在していないことを確認している核種（39核種）	全ての核種で有意な存在なし (詳細、二次元コード3ページ)	
	水質検査の状況	国、県の基準を満たす (詳細、二次元コード4ページ)	
	水温	外気温とほぼ同じ。約 740 倍（設計上の希釈倍率）に希釈後は、希釈用海水と同じ温度（発電所の温排水とは異なる）。	
予定放出水量	約7,800m ³		
処理水流量	約460m ³ /日 (設計最大流量500m ³ /日を超えないように運用上定めたもの)		
希釈用海水流量	約34万m ³ /日 (放水トンネル内を人が歩く程度のスピード（約1m/秒）)		
想定トリチウム総量	約1.3兆ベクレル		
希釈後の想定トリチウム濃度	約230ベクレル/ℓ		
予定放出期間	2026年6月1日～2026年6月19日		

[参考] 2026年度ALPS処理水放出計画 (1/2)

- 2026年度の放出計画は以下の通り、年間放出回数8回、年間放出水量約62,400m³、年間放出トリチウム量約11兆ベクレルを計画。なお、年間放出トリチウム量は移送元タンク群での分析値と測定・確認用タンク群での分析値の違いによる影響等のため、計画値と実績値に若干の違いが生じる場合がある。

管理番号※1	移送元タンク※2	移送量※3	放出開始時期 (放出量)
26-1-19	H2エリアJ群 (測定・確認用設備 A群に移送)	: 約7,390m ³	4月 (7,800m ³)
	H1東エリアC群 (測定・確認用設備 A群に移送)	: 約390m ³	
26-2-20	H1東エリアC群 (測定・確認用設備 B群に移送)	: 約7,800m ³	5~6月 (7,800m ³)
26-3-21	H1東エリアC群 (測定・確認用設備 A群に移送)	: 約3,700m ³	6~7月 (7,800m ³)
	H1東エリアA/B群 (測定・確認用設備 A群に移送)	: 約4,100m ³	
26-4-22	H1東エリアA/B群 (測定・確認用設備 C群に移送)	: 約7,800m ³	7~8月 (7,800m ³)

次スライドへ

※1 管理番号は年度-年度毎の放出回数-通算放出回数の順で数を並べたもの。「26-1-19」は26年度第1回放出かつ通算第19回放出を表す。

※2 移送量(実績値)の増減により、移送元タンクの移送順序は変わらないが、放出回は前倒しもしくは後ろ倒しとなる可能性あり。 ※3 下線部は実績値を示す。

※4 ALPSで処理し、タンク貯留後に測定した、主要7核種(Cs-134, Cs-137, Sr-90, I-129, Co-60, Sb-125, Ru-106)の分析値から算出した告示濃度比にC-14の最大値(0.11)または分析値およびその他核種の合計を0.3と推定したものを加えた、保守的な値。H1東-A, B, C, H2-Bについては主要7核種の分析値から算出した告示濃度比に、C-14の最大値(0.11)または分析値、およびその他核種の分析値(タンク群毎に個々のタンクから採水し、それらを混合した試料を分析した値)を加えた値。

※5 タンク群平均、2026年4月1日時点までの減衰を考慮した評価値

[参考] 2026年度ALPS処理水放出計画 (2/2)

管理番号※1	移送元タンク※2	前スライドより		二次処理	告示濃度比総和	トリチウム濃度	トリチウム総量	放出開始時期 (放出量)
		移送元	移送量					
26-5-23	H1東エリアA/B群 (測定・確認用設備 B群に移送)		約4,800m ³	無	0.32~0.84 ※3	16万~17万ベクレル/リットル ※4	1.3兆ベクレル	8~9月 (7,800m ³)
	H2エリアB群 (測定・確認用設備 B群に移送)		約3,000m ³					
26-6-24	H2エリアB群 (測定・確認用設備 A群に移送)		約6,200m ³	無	0.32~0.84 ※3	15万~19万ベクレル/リットル ※4	1.3兆ベクレル	9~10月 (7,800m ³)
	K1エリアC/D群 (測定・確認用設備 A群に移送)		約1,600m ³					
26-7-25	K1エリアC/D群 (測定・確認用設備 C群に移送)		約7,800m ³	無	0.35~0.40 ※3	19万ベクレル/リットル ※4	1.5兆ベクレル	10~11月 (7,800m ³)
点検停止 (測定・確認用設備 A群タンクの本格点検含む)								
26-8-26	K1エリアC/D群 (測定・確認用設備 B群に移送)		約1,900m ³	無	0.35~0.50 ※3	19万ベクレル/リットル ※4	1.5兆ベクレル	2~3月 (7,800m ³)
	G4南エリアC群 (測定・確認用設備 B群に移送)		約5,900m ³					

➡ 2026年度放出トリチウム総量：約 **11兆**ベクレル

※1 管理番号は年度-年度毎の放出回数-通算放出回数の順で数を並べたもの。「26-1-19」は26年度第1回放出かつ通算第19回放出を表す。

※2 移送量 (実績値) の増減により、移送元タンクの移送順序は変わらないが、放出回は前倒しもしくは後ろ倒しとなる可能性あり。

※3 ALPSで処理し、タンク貯留後に測定した、主要7核種 (Cs-134, Cs-137, Sr-90, I-129, Co-60, Sb-125, Ru-106) の分析値から算出した告示濃度比にC-14の最大値 (0.11) または分析値およびその他核種の合計を0.3と推定したものを加えた、保守的な値。H1東-A, B, C、H2-Bについては主要7核種の分析値から算出した告示濃度比に、C-14の最大値 (0.11) または分析値、およびその他核種の分析値 (タンク群毎に個々のタンクから採水し、それらを混合した試料を分析した値) を加えた値。

※4 タンク群平均、2026年4月1日時点までの減衰を考慮した評価値

【参考】 迅速に結果を得る測定の実施計画

- 当社は、2023年8月の放出開始以降、下図に示す枠内の14地点で、迅速に海水中のトリチウム濃度を確認するためのモニタリング（検出限界値10^{ベクレル/ℓ}程度）を実施しております。なお、「放出停止判断レベル（図中記載）」を超えた場合には、海洋への放出を停止します。

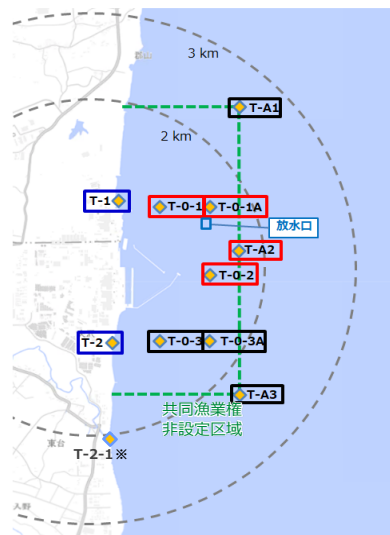


図1 試料採取地点 発電所から3km以内（放水口付近）

 : 迅速に結果を得るモニタリング対象地点（10地点）
 指標（放出停止判断レベル）700^{ベクレル/ℓ}

※ T-2で安全が確保出来ない場合の代替地点

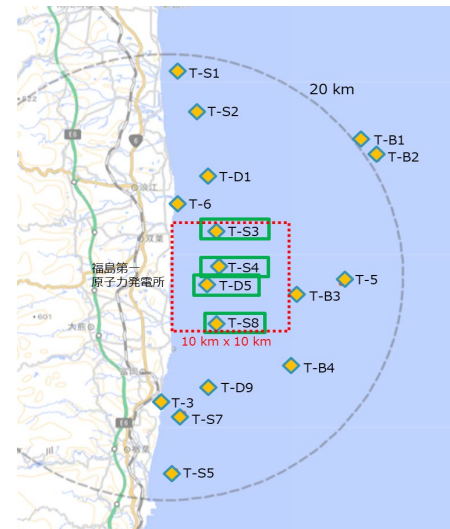


図2 試料採取地点 発電所正面の10km四方内

 : 迅速に結果を得るモニタリング対象地点（4地点）
 指標（放出停止判断レベル）30^{ベクレル/ℓ}

	【図1】 発電所から3km以内（放水口付近）		【図2】 発電所正面の10km四方内 4地点
	放水口周辺4地点 	その他6地点 	
放出期間中および 放出終了日から1週間	毎日※1	週2回※2	T-D5:週1回 T-S3,T-S4,T-S8 : 月1回
放出停止期間中 (放出終了日から1週間を除く)	週1回※2	月1回※2	

※1 放出期間中に荒天のため連続して2日間欠測し、翌日（3日目）も欠測が予測される場合には、3日目はT-1、T-2の迅速に結果を得る測定を行う。

※2 2023年8月の放出開始以降、毎日モニタリングを実施してきましたが、放出中の実績等を踏まえ、2023年12月26日からモニタリング計画を変更した。

[\(2023年12月25日公表\)](#)