


多核種除去設備等処理水の貯蔵タンク※における放射性炭素(C-14)の告示濃度比分布

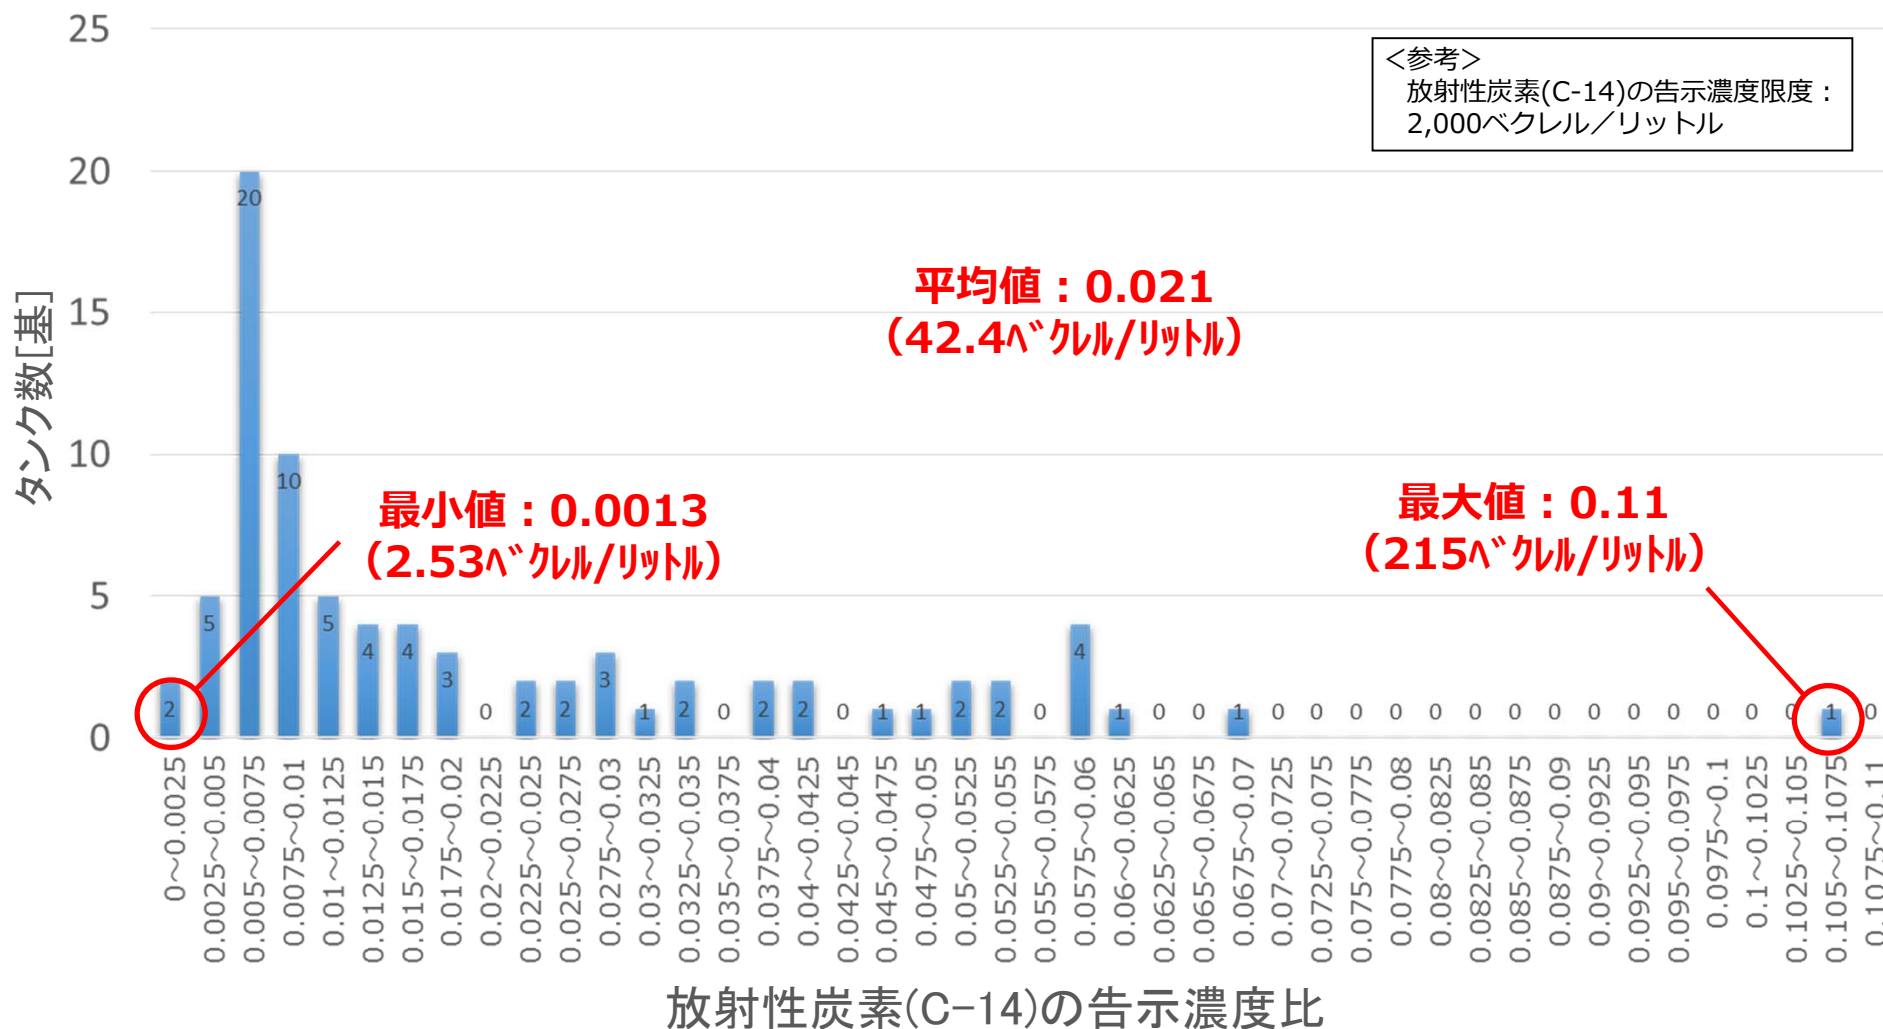

※これまでに放射性炭素(C-14)の分析を実施したタンク(2020年6月末時点、計80基)