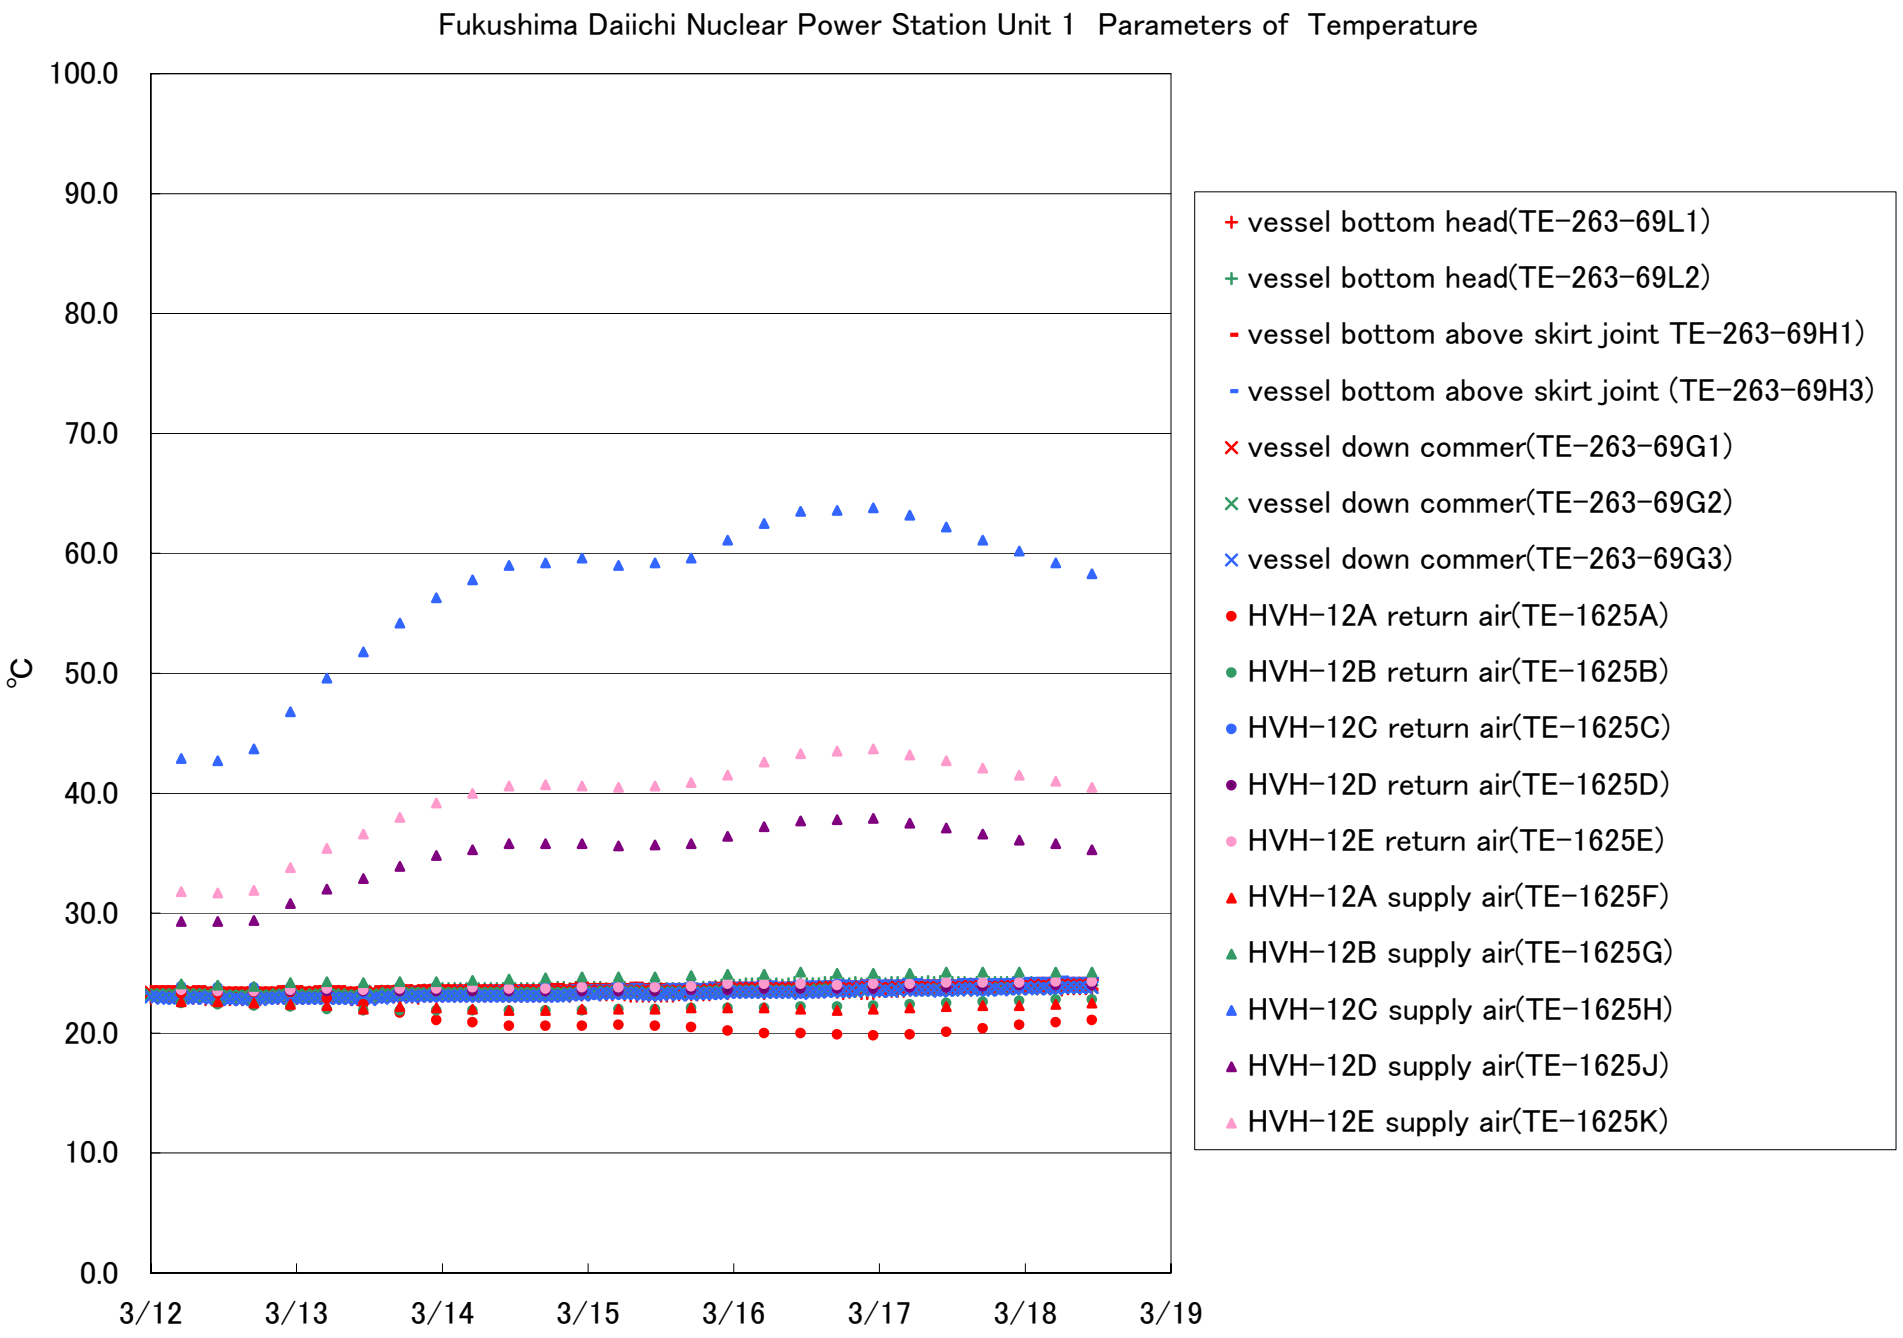
Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Unit 1 Parameters of Temperature
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
℃
3/12
3/13
3/14
3/15
3/16
3/17
3/18
3/19
vessel bottom head(TE-263-69L1)
vessel bottom head(TE-263-69L2)
vessel bottom above skirt joint TE-263-69H1)
vessel bottom above skirt joint (TE-263-69H3)
vessel down commer(TE-263-69G1)
vessel down commer(TE-263-69G2)
vessel down commer(TE-263-69G3)
HVH-12A return air(TE-1625A)
HVH-12B return air(TE-1625B)
HVH-12C return air(TE-1625C)
HVH-12D return air(TE-1625D)
HVH-12E return air(TE-1625E)
HVH-12A supply air(TE-1625F)
HVH-12B supply air(TE-1625G)
HVH-12C supply air(TE-1625H)
HVH-12D supply air(TE-1625J)
HVH-12E supply air(TE-1625K)