

平成 27 年度

**柏崎刈羽原子力発電所周辺
環境放射線監視調査結果**

第 3 四半期（10 月～12 月）

平成 28 年 2 月

東京電力株式会社

目 次

I	監視調査結果の概要	1
II	監視調査の実施機関	3
III	監視調査の内容	3
1	監視調査項目	3
2	監視調査地点	4
(1)	空間放射線調査地点	4
(2)	環境試料採取地点	5
3	測定方法及び測定装置	6
4	表示単位及び測定値の取扱い方法	7
(1)	空間放射線	7
(2)	環境試料中の放射能	7
IV	監視調査結果	8
1	空間放射線	8
(1)	空間放射線量率	8
(2)	積算線量	9
2	環境試料中の放射能	10
(1)	浮遊じんの全ベータ放射能	10
(2)	核種分析結果(機器分析)	11
(3)	核種分析結果(ストロンチウム 90 の放射化学分析)	12
(4)	核種分析結果(トリチウムの放射化学分析)	12
V	参考	13
	海水放射能モニタによる測定	13
添付資料		
付表 1	空間放射線量率の月別測定結果	17
付表 2	積算線量の測定結果	23
付表 3	浮遊じんの月別全ベータ放射能測定結果	24
付表 4	環境試料の核種分析結果	26
付表 5	海水放射能モニタの月別測定結果	31
事象報告		
事象報告 1	平成 27 年度第 3 四半期の空間放射線量率の測定結果について	37

単 位 の 略 字

単 位	単位の略字
ナノグレイ毎時	nGy/h
ミリグレイ毎 91 日	mGy/91 日
ベクレル毎立方メートル	Bq/m ³
ベクレル毎リットル	Bq/ℓ
ベクレル毎キログラム乾	Bq/kg 乾
ベクレル毎キログラム生	Bq/kg 生

東京電力株式会社は、柏崎刈羽原子力発電所周辺の環境放射線監視調査を「平成 27 年度柏崎刈羽原子力発電所周辺環境放射線監視調査年度計画」に基づき実施しているが、平成 27 年 10 月から 12 月までの第 3 四半期における監視調査結果をとりまとめたので報告する。

なお、本監視調査結果は、技術連絡会議で技術的検討を行い評価会議に諮るものである。

測定結果は、「対照期間」（福島第一原子力発電所事故の影響を除くため、原則として同事故前の 5 か年（平成 17～21 年度）及び事前調査期間（調査開始～昭和 59 年 12 月まで））の測定値の範囲と比較して、次の 3 つに区分（計数誤差を考慮）した。

〔超える〕：測定結果の計数誤差を加味しても対照期間の測定値の上限値を超える場合

〔同程度〕：測定結果が対照期間の測定値の上限値を超えるが、計数誤差を加味すると対照期間の測定値の上限値と同程度となる場合

〔範囲内〕：測定結果が対照期間の測定値の上限値を超えない場合

ただし、空間放射線の対照期間の測定値との比較にあたっては、計数誤差を考慮せず、〔超える〕又は〔範囲内〕に区分した。

I 監視調査結果の概要

平成 27 年 10 月から 12 月までの第 3 四半期に実施した柏崎刈羽原子力発電所周辺の環境放射線監視調査結果の概要は以下のとおりである。

1 空間放射線

(1) 空間放射線量率〈詳細は p8(1)及び p37 事象報告参照〉

9 地点のモニタリングポストにおける測定結果について、平均値の範囲は、33～41nGy/h、1 時間値の最高値の範囲は、98～149nGy/h、10 分値の最高値の範囲は、109～156nGy/h で、対照期間の測定値の範囲内であり、最高値は、すべて降水に伴い出現した。

なお、対照期間（事前調査期間を除く）の同一四半期における 1 時間値の最高値の範囲は、128～154nGy/h、10 分値の最高値の範囲は、131～161nGy/h であり、各地点の測定結果は、MP-7 を除き、対照期間（事前調査期間を除く）の測定値の範囲内であった。

MP-7 については、対照期間（事前調査期間を除く）の測定値の範囲を超えた。

(2) 積算線量〈詳細は p9(2)参照〉

18 地点における測定結果について、測定値の範囲は、0.11～0.14mGy/91日、対照期間の測定値の範囲内であった。

なお、対照期間（事前調査期間を除く）の同一四半期における最高値の範囲は、0.12～0.18mGy/91日であり、各地点の測定結果は、対照期間（事前調査期間を除く）の測定値の範囲内であった。

2 環境試料中の放射能

(1) 浮遊じんの全ベータ放射能〈詳細は p10(1) 参照〉

3 地点において 6 時間集じんの測定を行った。

集じん終了直後の測定結果について、最高値は、 2.9Bq/m^3 、平均値は、 1.0Bq/m^3 であり、各地点の測定結果は、対照期間（福島第一原子力発電所事故前の 2 年間に限り、事前調査期間を除く）の測定値の範囲内であった。

また、集じん終了 5 時間後の測定結果について、最高値は、 0.13Bq/m^3 、平均値は、 0.022Bq/m^3 であり、各地点の測定結果は、対照期間（福島第一原子力発電所事故前の 2 年間に限り、事前調査期間を除く）の測定値の範囲内であった。

(2) 核種分析結果（機器分析）〈詳細は p11(2) 参照〉

浮遊じん、陸水（飲料水）、土壌（陸土）、農産物（精米、キャベツ、大根）、畜産物（牛乳）、指標生物（松葉）、海水、海底土及び指標生物（ホンダワラ類）の試料について測定を行った。

その結果、従来から検出されているセシウム 137 が土壌（陸土）、農産物（精米、キャベツ）、指標生物（松葉）及び海水から検出されたが、検出された値はいずれも対照期間の測定値の範囲内であった。

なお、農産物（キャベツ）については、対照期間（事前調査期間を除く）の測定値の範囲と同程度であった。

(3) 核種分析結果（ストロンチウム 90 の放射化学分析）〈詳細は p12(3) 参照〉

農産物（精米、大根）及び海水の試料について、ストロンチウム 90 の測定を行った。

その結果、海水から同核種が検出されたが、対照期間の測定値の範囲内であった。

(4) 核種分析結果（トリチウムの放射化学分析）〈詳細は p12(4) 参照〉

陸水（飲料水）及び海水の試料について、トリチウムの測定を行った。

その結果、陸水（飲料水）及び海水から同核種が検出されたが、対照期間の測定値の範囲内であった。

II 監視調査の実施機関

東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所


III 監視調査の内容

1 監視調査項目

- (1) 空間放射線
 - ア 空間放射線量率
 - イ 積算線量
- (2) 環境試料中の放射能
 - ア 浮遊じんの全ベータ放射能
 - イ 浮遊じん、陸水(飲料水)、土壌(陸土)、農産物(精米、キャベツ、大根)、畜産物(牛乳)、指標生物(松葉)、海水、海底土及び指標生物(ホンダワラ類)の核種分析

2 監視調査地点

(1) 空間放射線調査地点

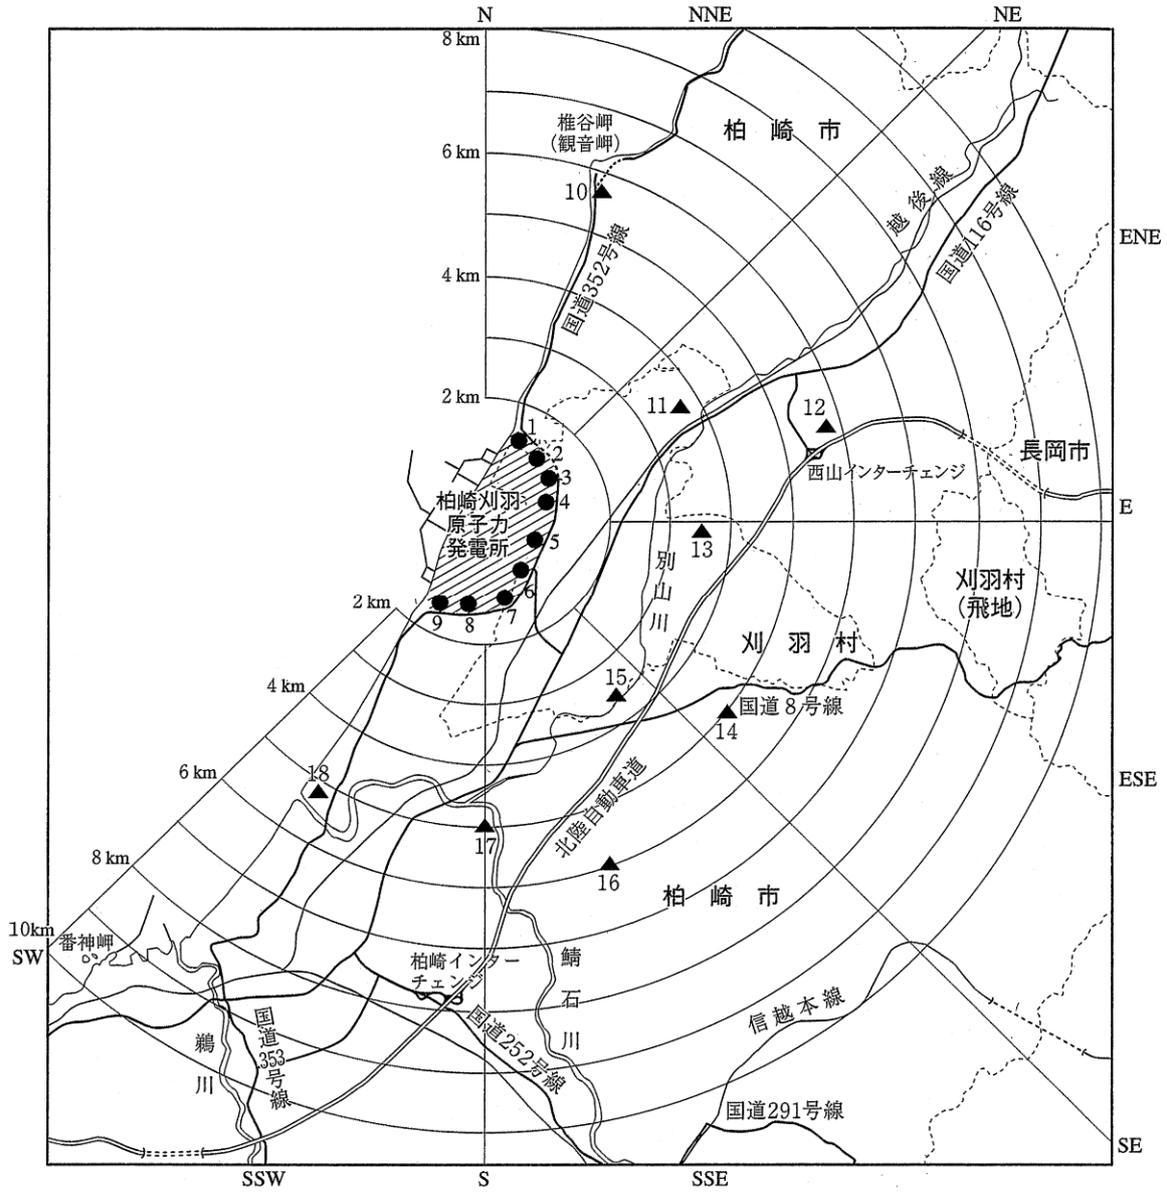


No.	調査地点	方位	距離 (km)	No.	調査地点	方位	距離 (km)
1	● MP-1	NNE	1.5	10	▲ 柏崎市椎谷	NNE	5.3
2	● MP-2	N E	1.5	11	▲ 刈羽村滝谷	N E	3.4
3	● MP-3	ENE	1.3	12	▲ 柏崎市西山町坂田	ENE	5.6
4	● MP-4	E	1.1	13	▲ 刈羽村井岡	E	3.5
5	● MP-5	ESE	0.9	14	▲ 柏崎市曾地	S E	5.0
6	● MP-6	S E	1.2	15	▲ 刈羽村大沼	S E	3.8
7	● MP-7	SSE	1.4	16	▲ 柏崎市与三	SSE	6.0
8	● MP-8	S	1.5	17	▲ 柏崎市上原	S	4.9
9	● MP-9	SSW	1.6	18	▲ 柏崎市松波	SSW	5.6

● : モニタリングポスト及び蛍光ガラス線量計ポスト

▲ : 蛍光ガラス線量計ポスト

(2) 環境試料採取地点

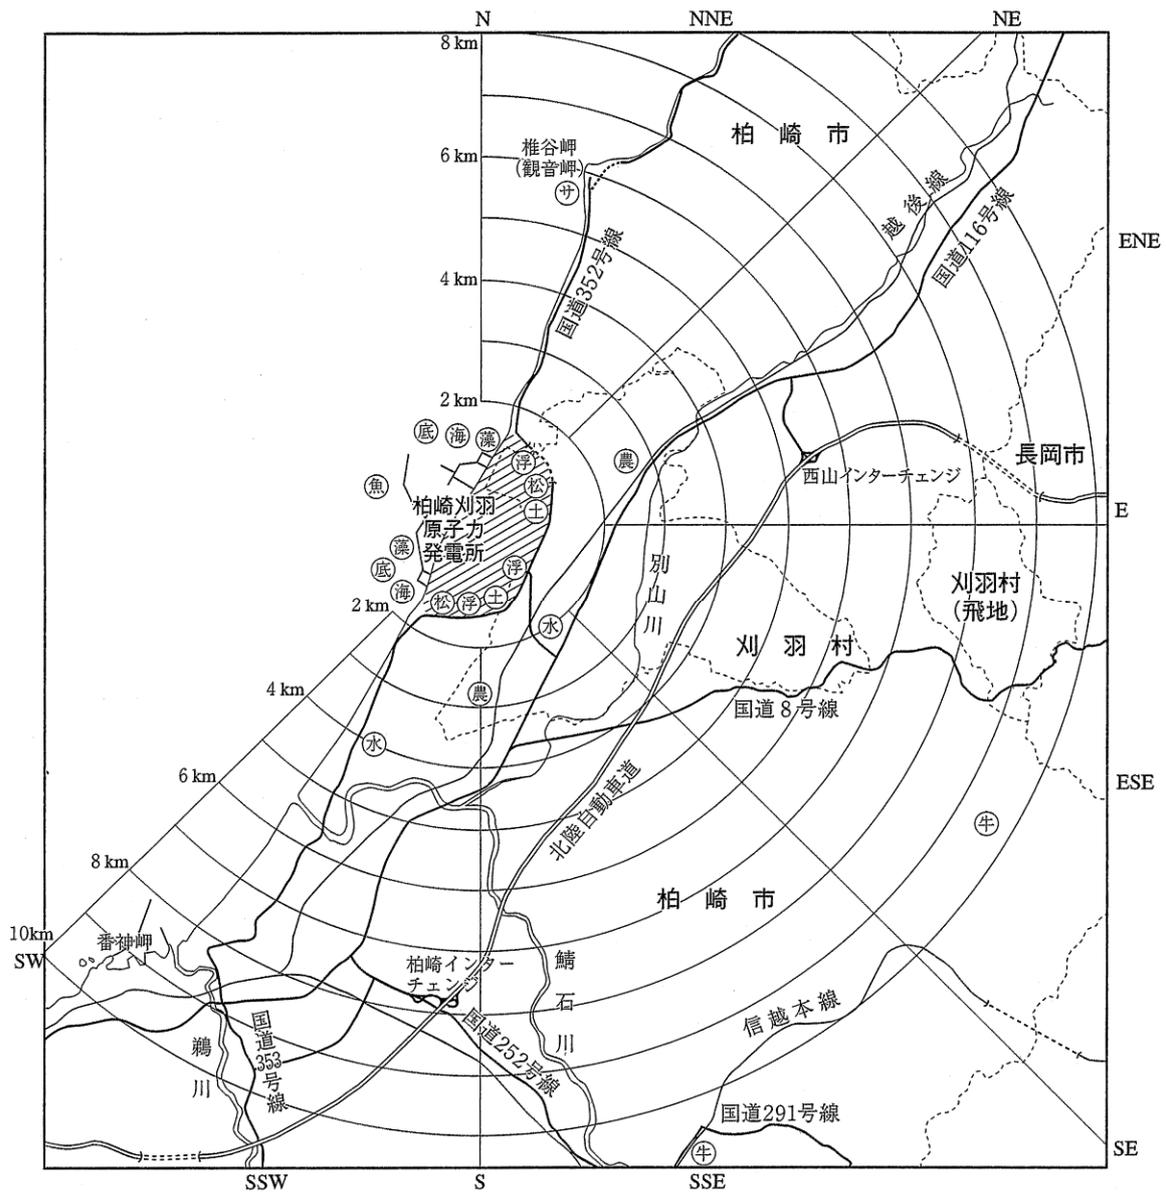

記号	環境試料名	採取地点	記号	環境試料名	採取地点
①	浮遊じん	MP-1、MP-5、MP-8	②	海水	放水口(南)付近 放水口(北)付近
③	飲料水	刈羽村 刈羽 柏崎市 荒浜	④	海底土	放水口(南)付近 放水口(北)付近
⑤	陸土	MP-2 付近 MP-8 付近	⑥	魚類	発電所前面海域
⑦	農産物	刈羽村 勝山 刈羽村 高町	⑧	サザエ	柏崎市 椎谷岬 (観音岬)
⑨	牛乳	柏崎市 東長鳥 柏崎市 北条	⑩	ワカメ、 ホンダワラ類	放水口(南)付近 放水口(北)付近
⑪	松葉	発電所 北側 発電所 南側			

3 測定方法及び測定装置

監視調査項目		測定方法	測定装置
空間放射線	空間放射線量率	<ul style="list-style-type: none"> 文部科学省編「連続モニタによる環境γ線測定法」(平成8年改訂)に準拠 環境放射線監視テレメータシステムでの1時間計測繰り返しによる年間連続測定 	<ul style="list-style-type: none"> 2" φ×2" NaI(Tl)シンチレーション検出器
	積算線量	<ul style="list-style-type: none"> 文部科学省編「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法」(平成14年制定)に準拠 3か月積算の繰り返しによる年間連続測定 	<ul style="list-style-type: none"> 蛍光ガラス線量計 素子主成分: 銀活性リン酸塩 蛍光ガラス線量計リーダー
環境試料中の放射能	全ベータ放射能	<ul style="list-style-type: none"> 文部科学省編「全ベータ放射能測定法」(昭和51年改訂)に準拠 環境放射線監視テレメータシステムでの年間連続測定 	<ul style="list-style-type: none"> 空气中放射性塵埃測定装置(浮遊じん)間欠移動ろ紙式
	核種分析	<ul style="list-style-type: none"> 機器分析法 文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年改訂)に準拠 トリチウム 文部科学省編「トリチウム分析法」(平成14年改訂)に準拠 ストロンチウム90 文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」(平成15年改訂)に準拠 	<ul style="list-style-type: none"> ゲルマニウム半導体検出装置 高純度ゲルマニウム半導体検出器 低バックグラウンド 液体シンチレーション検出装置 低バックグラウンド自動測定装置

4 表示単位及び測定値の取扱い方法

(1) 空間放射線

項 目	表示単位	測 定 値 の 取 扱 い 方 法
空間放射線量率	nGy/h	表示の数値は、10分値及び1時間値である。表示は整数とし、小数第1位を四捨五入してある。 10分値は、10分間の計測値からの1時間換算値である。 1時間値は、正時から次の正時までの1時間の積算値である。
積 算 線 量	mGy	3か月積算値は91日に、年間積算値は365日に換算してある。表示は小数第2位までとし、小数第3位を四捨五入してある。

(2) 環境試料中の放射能

区分	試 料 名	表示単位	測 定 値 の 取 扱 い 方 法
全ベータ放射能	浮遊じん	Bq/m ³	表示は原則として有効数字2桁とし、3桁目を四捨五入してある。
核 種 分 析	浮遊じん	Bq/m ³	①表示は原則として有効数字2桁とし、3桁目を四捨五入してある。 ②検出下限値は、次のとおりである。 ア 機器分析による検出下限値は、文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（平成4年改訂）によるものである。 イ トリチウム及びストロンチウム90の検出下限値は、 $3 \times \Delta N$ としてある。 ただし、 ΔN は、放射能の計数誤差である。 ウ 検出下限値未満の測定値は、「*」で表してある。
	陸 水	Bq/l	
	土 壤	Bq/kg乾	
	農 産 物	Bq/kg生	
	畜 産 物	Bq/l	
	指標生物（松葉）	Bq/kg生	
	海 水	Bq/l	
	海 底 土	Bq/kg乾	
	海 産 物	Bq/kg生	
	指標生物（ホンダワラ類）	Bq/kg生	

IV 監視調査結果

1 空間放射線

(1) 空間放射線量率

(単位：nGy/h)

測定地点	平成 27 年度第 3 四半期の測定結果				対照期間の測定結果 (測定値の範囲)			福島第一原子力 発電所事故発生 年度以降の 第 3 四半期の 測定結果 (H22～H26 年度)	
	測定時間 (時間)	平均値	測定値の範囲		福島第一原子力 発電所事故前の 第 3 四半期 (H17～H21 年度)	事前調査期間 (S57.4 ～S59.12)		1 時間値	10 分値
			1 時間値	10 分値					
MP-1	2,206	39	35～107	34～113	29～149	28～161	16～141	25～112	25～126
MP-2	2,206	33	28～98	27～109	17～140	16～154	6～130	19～108	18～121
MP-3	2,206	37	31～114	31～125	14～140	13～150	5～147	18～102	18～118
MP-4	2,206	37	32～110	32～121	16～139	15～144	5～146	19～112	19～128
MP-5	2,198	41	36～124	36～136	18～150	18～153	5～160	21～108	21～120
MP-6	2,180	38	33～149	32～156	16～154	16～159	5～174	18～103	18～116
MP-7	2,187	36	31～140	31～148	18～128	18～131	5～151	19～98	19～108
MP-8	2,179	35	30～122	30～136	20～134	19～138	5～143	21～104	21～115
MP-9	2,189	34	30～112	29～125	23～143	22～148	7～140	21～106	21～116
全地点	計 19,757	37	28～149	27～156	14～154	13～161	5～174	18～112	18～128

(注) 平均値及び事前調査期間の測定結果は、1 時間値である。

(2) 積算線量

(単位：mGy/91日)

測定地点	平成 27 年度第 3 四半期の測定結果 (積算開始：H27. 9. 16 積算終了：H27. 12. 17 積算期間：92 日間)	対照期間の測定結果 (測定値の範囲)		福島第一原子力 発電所事故発生 年度以降の 第 3 四半期の 測定結果 (H22～H26 年度)	
		福島第一原子力 発電所事故前の 第 3 四半期 (H17～H21 年度)	事前調査期間 (S57. 4 ～S59. 12)		
発電所敷地境界付近	MP-1	0.12	0.13	0.12～0.16	0.12～0.13
	MP-2	0.12	0.12	0.09～0.17	0.12
	MP-3	0.12	0.12～0.13	0.09～0.15	0.12～0.13
	MP-4	0.12	0.12～0.13	0.08～0.15	0.12
	MP-5	0.13	0.13～0.15	0.09～0.15	0.13
	MP-6	0.12	0.12～0.18	0.09～0.15	0.12
	MP-7	0.12	0.12～0.15	0.09～0.14	0.11～0.12
	MP-8	0.11	0.12～0.13	0.10～0.14	0.11～0.12
	MP-9	0.12	0.11～0.12	0.10～0.14	0.11～0.16
	平均値	0.12	—	—	—
最高値	0.13	0.18	0.17	0.16	
最低値	0.11	0.11	0.08	0.11	
発電所周辺	柏崎市 椎谷	0.13	0.13～0.14	0.14～0.17	0.13
	刈羽村 滝谷	0.13	0.13～0.14	0.10～0.16	0.13
	柏崎市西山町坂田	0.13	0.13～0.14	0.09～0.16	0.13～0.14
	刈羽村 井岡	0.13	0.12～0.13	0.09～0.15	0.12
	柏崎市 曾地	0.14	0.14	0.09～0.17	0.14
	刈羽村 大沼	0.12	0.12～0.13	0.10～0.15	0.12
	柏崎市 与三	0.13	0.13～0.14	0.10～0.15	0.13
	柏崎市 上原	0.13	0.13～0.14	0.10～0.16	0.13
	柏崎市 松波	0.12	0.12	0.10～0.15	0.12
	平均値	0.13	—	—	—
最高値	0.14	0.14	0.17	0.14	
最低値	0.12	0.12	0.09	0.12	

- (注) 1 柏崎市松波については、平成 15 年度第 1 四半期から測定場所を約 12m 移動した。
 2 平成 15 年度までの対照期間の測定結果は、熱蛍光線量計 (TLD) による値である。
 3 柏崎市椎谷については、平成 20 年度第 2 四半期から測定場所を約 200m 移動した。

2 環境試料中の放射能

(1) 浮遊じんの全ベータ放射能

ア 6時間集じんの測定結果

(ア) 集じん終了直後の測定結果

(単位：Bq/m³)

測定地点	平成 27 年度第 3 四半期の測定結果				対照期間の測定結果 (測定値の範囲)	福島第一原子力 発電所事故発生 年度以降の 第 3 四半期の 測定結果 (H22～H26 年度)
	集じん 回数 (回)	平均 空気吸引量 (m ³ /回)	平均値	測定値の範囲	福島第一原子力 発電所事故前の 第 3 四半期 (H20～H21 年度)	
MP-1	351	77.4	1.0	0.10 ～ 2.9	0.061 ～ 3.2	0.077 ～ 3.6
MP-5	351	77.4	0.98	0.090～ 2.7	0.060 ～ 2.9	0.067 ～ 3.3
MP-8	349	76.0	1.0	0.12 ～ 2.7	0.055 ～ 3.0	0.067 ～ 3.5
全地点	計 1,051	76.9	1.0	0.090～ 2.9	0.055 ～ 3.2	0.067 ～ 3.6

(注) 1 測定時間は、すべて 10 分間である。

2 平成 20 年 2 月より測定方法を変更し、測定を開始した。

(イ) 集じん終了 5 時間後の測定結果

(単位：Bq/m³)

測定地点	平成 27 年度第 3 四半期の測定結果				対照期間の測定結果 (測定値の範囲)	福島第一原子力 発電所事故発生 年度以降の 第 3 四半期の 測定結果 (H22～H26 年度)
	集じん 回数 (回)	平均 空気吸引量 (m ³ /回)	平均値	測定値の範囲	福島第一原子力 発電所事故前の 第 3 四半期 (H20～H21 年度)	
MP-1	351	77.4	0.019	* ～ 0.099	* ～ 0.14	* ～ 0.14
MP-5	351	77.4	0.025	* ～ 0.13	* ～ 0.14	* ～ 0.17
MP-8	349	76.0	0.023	0.000080～ 0.11	* ～ 0.15	* ～ 0.14
全地点	計 1,051	76.9	0.022	* ～ 0.13	* ～ 0.15	* ～ 0.17

(注) 1 測定時間は、すべて 10 分間である。

2 平成 20 年 2 月より測定方法を変更し、測定を開始した。

3 *は検出下限値未満を示す。

(2) 核種分析結果 (機器分析)

試料名	単位	平成27年度 第3四半期 の測定結果 (測定値の範囲)	平成27年度 第1,2四半期 の測定結果 (測定値の範囲)	対照期間の測定結果 (当該核種の測定値の範囲)		福島第一原子力 発電所事故発生 年度以降の 測定結果 (H22~H26年度)
				福島第一原子力 発電所事故前 (H17~H21年度)	事前調査期間 (S59.12まで)	
浮遊じん	Bq/m ³	Cs-137 *	Cs-137 *	*	* ~0.00011	* ~0.00058
陸水 飲料水	Bq/l	Cs-137 *	Cs-137 *	* ~0.0015	*	* ~0.0016
土壌 陸土 (0~5cm)	Bq/kg乾	Cs-137 1.7~3.4	Cs-137 1.6~4.4	2.2 ~7.7	0.85 ~29	1.4 ~5.0
農産物	米 (精米)	Cs-137 *~0.014	/	* ~0.014	0.041~0.15	* ~0.028
	キャベツ (葉茎)	Cs-137 0.023~ 0.045 ^{注5}	/	* ~0.044 ^{注5}	0.022~0.12	* ~0.086
	大根 (根部)	Cs-137 *	/	* ~0.082	* ~0.26	* ~0.019
畜産物 牛乳 (原乳)	Bq/l	Cs-137 *	Cs-137 *	* ~0.022	0.030~0.25	* ~0.032
指標物 松葉 (2年葉)	Bq/kg生	Cs-137 0.059 ~ 0.14	Cs-137 0.037 ~ 0.11	0.032~0.37	0.18 ~6.7	* ~2.8
海水 (表層水)	Bq/l	Cs-137 0.0017~ 0.0030	Cs-137 0.0019~ 0.0031	* ~0.0040	0.0037	* ~0.0042
海底土 (表層土)	Bq/kg乾	Cs-137 *	Cs-137 *	*	*	* ~0.91
海産物	マダイ (可食部)	/	Cs-137 0.13	0.085~0.16	0.21~0.24	0.080~0.16
	ヒラメ (可食部)	/	Cs-137 0.20	0.11 ~0.16	0.24~0.28	0.11 ~0.20
	サザエ (可食部)	/	Cs-137 *	*	0.093	* ~0.058
	ワカメ (葉茎)	/	Cs-137 *	*	0.078	*
指標物 ホンダワラ 類(葉茎)	Bq/kg生	Cs-137 *	Cs-137 *	*	* ~0.16	* ~0.26

(注) 1 人工放射性核種が検出されない試料についてはCs-137を記した。

2 *は検出下限値未満を示す。

3 放射能濃度の有効数字は2桁である。

4 松葉については、平成21年度より採取地点を拡大し、従来のMP-2付近及び発電所北側を発電所北側に、従来のMP-8付近及び発電所南側を発電所南側にそれぞれ変更した。

5 計数誤差を併記した農産物(キャベツ)のCs-137濃度: 0.045±0.005(対照期間: 0.044±0.005)

(3) 核種分析結果（ストロンチウム 90 の放射化学分析）

試料名	単位	平成 27 年度 第 3 四半期 の測定結果 (測定値の範囲)	平成 27 年度 第 1, 2 四半期 の測定結果 (測定値の範囲)	対照期間の測定結果 (当該核種の測定値の範囲)		福島第一原子力 発電所事故発生 年度以降の 測定結果 (H22～H26 年度)	
				福島第一原子力 発電所事故前 (H21 年度)	事前調査期間 (S59.12 まで)		
土 壤	陸 土 (0～5cm)	Bq/kg乾	/	*	0.21	—	* ～ 0.22
農 産 物	米 (精 米)	Bq/kg生	*	/	*	—	* ～ 0.022
	大 根 (根 部)		*	/	0.028	—	* ～ 0.035
畜 産 物	牛 乳 (原 乳)	Bq/ℓ	/	0.018	*	—	* ～ 0.022
海 水 (表層水)		Bq/ℓ	0.00064	/	0.0021	—	0.00088～0.0021
海 産 物	サザエ (可食部)	Bq/kg生	/	*	0.023	—	* ～ 0.015
指標生物	ホンダワラ類 (葉 茎)	Bq/kg生	/	0.041	0.058	—	0.041～ 0.057

- (注) 1 *は検出下限値未満を示す。
 2 放射能濃度の有効数字は2桁である。
 3 Sr-90 は、平成 21 年度より測定を開始した。

(4) 核種分析結果（トリチウムの放射化学分析）

試料名	単位	平成 27 年度 第 3 四半期 の測定結果 (測定値の範囲)	平成 27 年度 第 1, 2 四半期 の測定結果 (測定値の範囲)	対照期間の測定結果 (当該核種の測定値の範囲)		福島第一原子力 発電所事故発生 年度以降の 測定結果 (H22～H26 年度)	
				福島第一原子力 発電所事故前 (H17～H21 年度)	事前調査期間 (S59.12 まで)		
陸 水	飲 料 水	Bq/ℓ	0.52 ～ 0.80	* ～ 0.47	* ～ 1.2	1.6 ～ 4.4	* ～ 0.60
海 水 (表層水)		Bq/ℓ	* ～ 0.49	*	* ～ 0.82	1.4 ～ 2.9	* ～ 0.60

- (注) 1 *は検出下限値未満を示す。
 2 放射能濃度の有効数字は2桁である。
 3 海水の対照期間における測定値の範囲について、平成 20 年度第 4 四半期の測定値 (3.5Bq/ℓ) は、放射性液体廃棄物の計画放出の影響を受けていると考えられることから除外した。

V 参 考

海水放射能モニタによる測定

(1) 測定結果

海水放射能モニタの測定値は、降水等に含まれる自然放射性核種の影響を受けて上昇しますが、その影響は各放水口に流れ込む降水の量と放流される冷却水量との比率により異なります。冷却水量は各号機の運転状況により変動するため、各号機で検出されるレベルが異なることとなります。

(単位：cpm)

調査地点		平成 27 年度第 3 四半期の測定結果		
		測定時間 (時間)	平均値	測定値の範囲 (10 分値)
放水口 (南)	1 号機放水口	2, 208	469	393 ~ 6, 114
	2 号機放水口	2, 208	462	382 ~ 5, 892
	3 号機放水口	2, 204	461	381 ~ 5, 832
	4 号機放水口	2, 208	470	383 ~ 7, 108
放水口 (北)	5 号機放水口	2, 197	495	388 ~ 6, 259
	6 号機放水口	2, 208	468	383 ~ 5, 158
	7 号機放水口	2, 208	460	381 ~ 5, 844

(2) 調査地点及び測定装置

調査項目	調査地点	測定装置	頻度
海水	放水口 (南) (1 ~ 4 号機) 放水口 (北) (5 ~ 7 号機)	3" φ × 3" NaI (Tl) シンチレーション検出器	連続

(補足)

海水放射能モニタの単位「cpm」とは、海水放射能モニタが 1 分間に検出した放射線の数 (カウント毎分) のことを言います。

添 付 資 料

付表 1 空間放射線量率の月別測定結果

(単位：nGy/h)

測定地点	年月	平均値	最高値	最低値	平均値 + 3σ	平均値 + 3σ を超えた回数	
						降雨雪	その他
MP-1	27. 4	38	89(98)	35(34)	53	22	0
	5	39	63(66)	35(35)	48	26	0
	6	40	58(61)	37(36)	46	19	0
	7	39	69(70)	36(36)	48	18	0
	8	40	69(78)	36(35)	49	19	0
	9	38	59(62)	35(35)	47	18	0
	10	38	74(77)	36(35)	50	22	0
	11	40	71(81)	35(34)	58	22	0
	12	40	107(113)	35(34)	64	14	0
MP-2	27. 4	32	86(95)	28(28)	50	11	0
	5	31	58(62)	29(29)	43	22	0
	6	31	49(52)	29(28)	40	14	0
	7	31	63(64)	29(29)	40	23	0
	8	32	56(63)	29(28)	41	27	0
	9	31	54(57)	28(28)	40	21	0
	10	32	75(78)	29(28)	47	15	0
	11	33	74(87)	28(27)	54	21	0
	12	34	98(109)	28(28)	61	13	0
MP-3	27. 4	35	95(105)	32(31)	53	15	0
	5	35	64(68)	33(32)	47	22	0
	6	35	54(56)	32(32)	44	14	0
	7	35	66(67)	32(32)	44	22	0
	8	36	66(75)	32(32)	48	14	0
	9	35	59(63)	32(31)	44	18	0
	10	35	80(83)	33(32)	50	17	0
	11	37	77(91)	32(31)	58	22	0
	12	38	114(125)	31(31)	68	16	0

(注) 1 σは、標準偏差を示す。

2 () 内の数値は10分間値である。

(単位：nGy/h)

測定地点	年月	平均値	最高値	最低値	平均値 + 3σ	平均値 + 3σ を超えた回数	
						降雨雪	その他
MP-4	27. 4	36	93(103)	32(32)	54	13	0
	5	36	64(68)	34(33)	48	19	0
	6	36	54(57)	33(33)	42	21	1
	7	36	64(66)	33(33)	45	22	0
	8	37	66(72)	33(33)	46	23	0
	9	35	59(62)	33(32)	44	21	0
	10	36	76(78)	33(33)	48	19	0
	11	38	72(78)	32(32)	59	17	0
	12	38	110(121)	32(32)	65	16	0
MP-5	27. 4	39	96(106)	36(35)	57	11	0
	5	40	67(71)	37(36)	49	25	0
	6	40	58(60)	37(36)	46	18	0
	7	39	66(67)	37(36)	48	22	0
	8	40	71(77)	37(36)	49	27	0
	9	39	61(64)	36(36)	48	18	0
	10	39	81(84)	37(36)	51	21	0
	11	41	76(84)	36(36)	62	19	0
	12	42	124(136)	36(36)	69	13	0
MP-6	27. 4	36	98(110)	33(32)	54	14	0
	5	36	64(68)	34(33)	48	20	0
	6	36	56(60)	33(33)	45	14	0
	7	36	64(65)	33(33)	45	21	0
	8	37	61(63)	33(33)	46	26	0
	9	36	60(63)	33(32)	45	18	0
	10	36	83(86)	34(33)	51	19	0
	11	38	77(83)	33(32)	59	19	0
	12	39	149(156)	33(32)	72	12	0

(注) 1 σは、標準偏差を示す。

2 ()内の数値は10分間値である。

3 MP-4の平均値+3σを超えた回数のうち、平成27年6月のその他1回については、降雨によるものである。

(単位：nGy/h)

測定地点	年月	平均値	最高値	最低値	平均値 + 3σ	平均値 + 3σ を超えた回数	
						降雨雪	その他
MP-7	27. 4	35	95(106)	31(30)	53	11	0
	5	35	61(65)	32(32)	47	19	0
	6	35	55(59)	32(32)	41	24	0
	7	35	62(63)	32(32)	44	21	0
	8	36	56(61)	32(32)	45	24	0
	9	34	58(62)	32(31)	43	22	0
	10	35	81(83)	32(32)	50	18	0
	11	37	77(82)	32(31)	58	18	0
	12	37	140(148)	31(31)	67	11	0
MP-8	27. 4	34	89(101)	30(30)	49	18	0
	5	34	59(61)	31(31)	43	24	0
	6	34	52(55)	31(31)	40	18	0
	7	33	59(60)	31(31)	42	22	0
	8	34	53(58)	31(31)	43	25	0
	9	33	54(57)	31(30)	42	16	0
	10	34	78(80)	31(30)	46	18	0
	11	35	72(75)	30(30)	56	16	0
	12	36	122(136)	30(30)	63	13	0
MP-9	27. 4	33	90(101)	29(28)	51	9	0
	5	33	61(62)	30(30)	45	16	0
	6	33	51(54)	30(30)	39	22	0
	7	33	59(60)	30(30)	42	21	0
	8	34	54(59)	30(30)	43	24	0
	9	32	56(59)	30(29)	41	19	0
	10	33	81(84)	30(30)	48	15	0
	11	35	74(79)	30(29)	56	17	0
	12	35	112(125)	30(29)	65	13	0

(注) 1 σは、標準偏差を示す。

2 () 内の数値は10分間値である。

図1 MP-1～3の空間放射線量率と降水量及び積雪深との関係
 (測定期間：平成27年10月1日～平成27年12月31日)

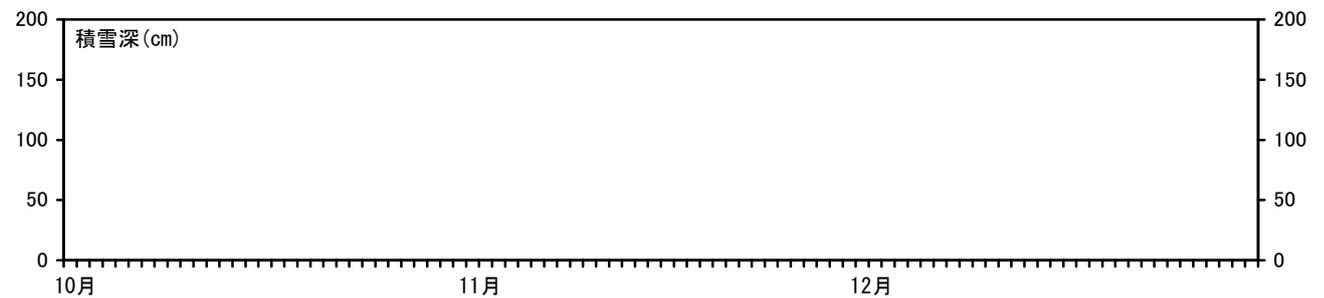
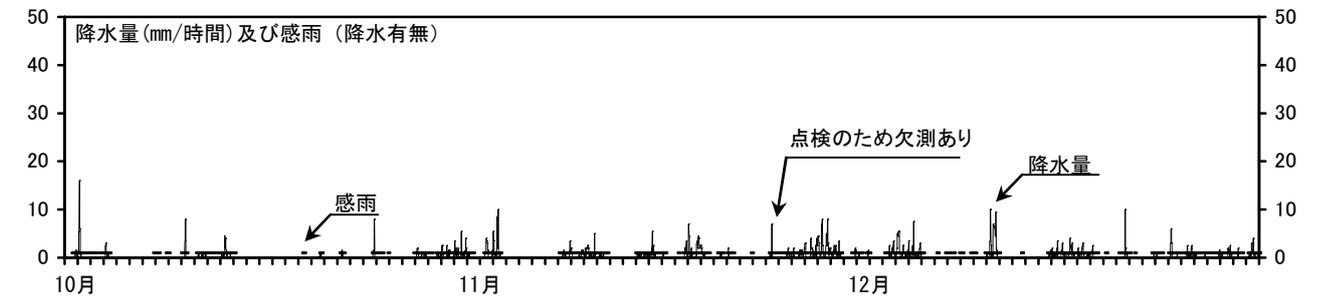
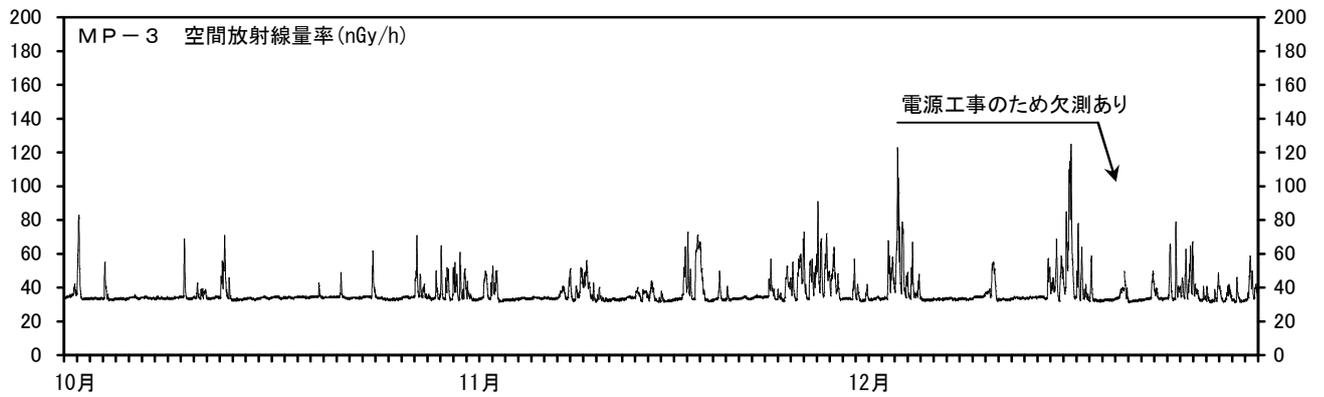
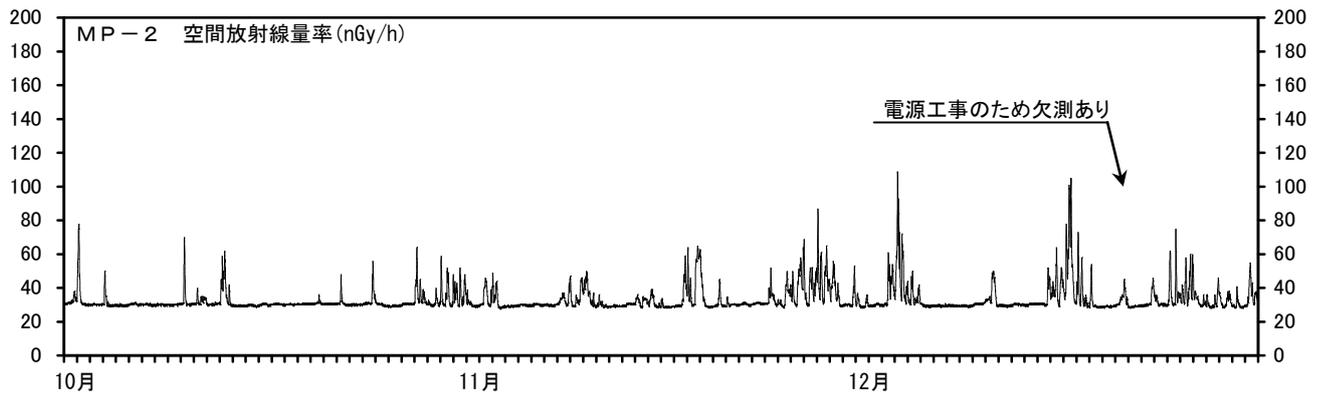
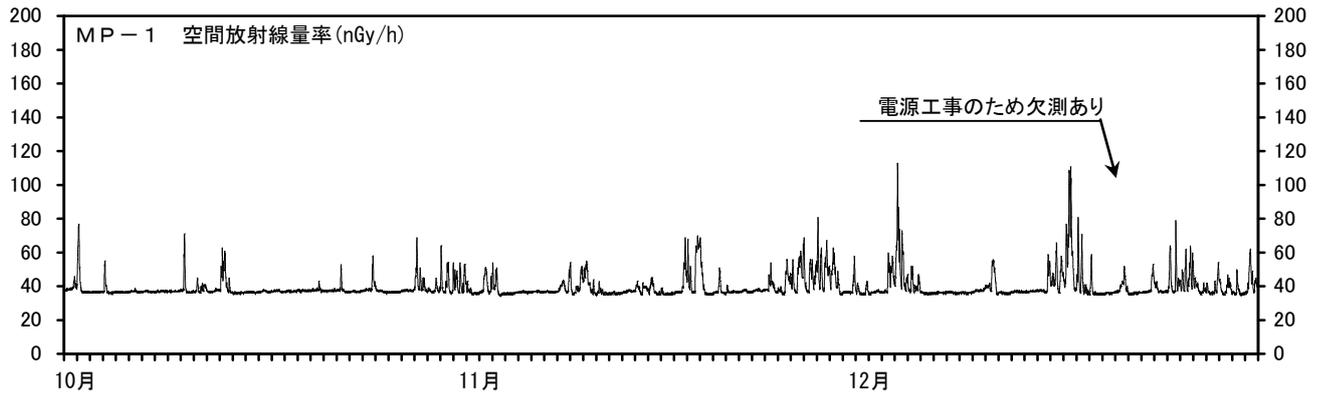


図2 MP-4～6の空間放射線量率と降水量及び積雪深との関係
 (測定期間：平成27年10月1日～平成27年12月31日)


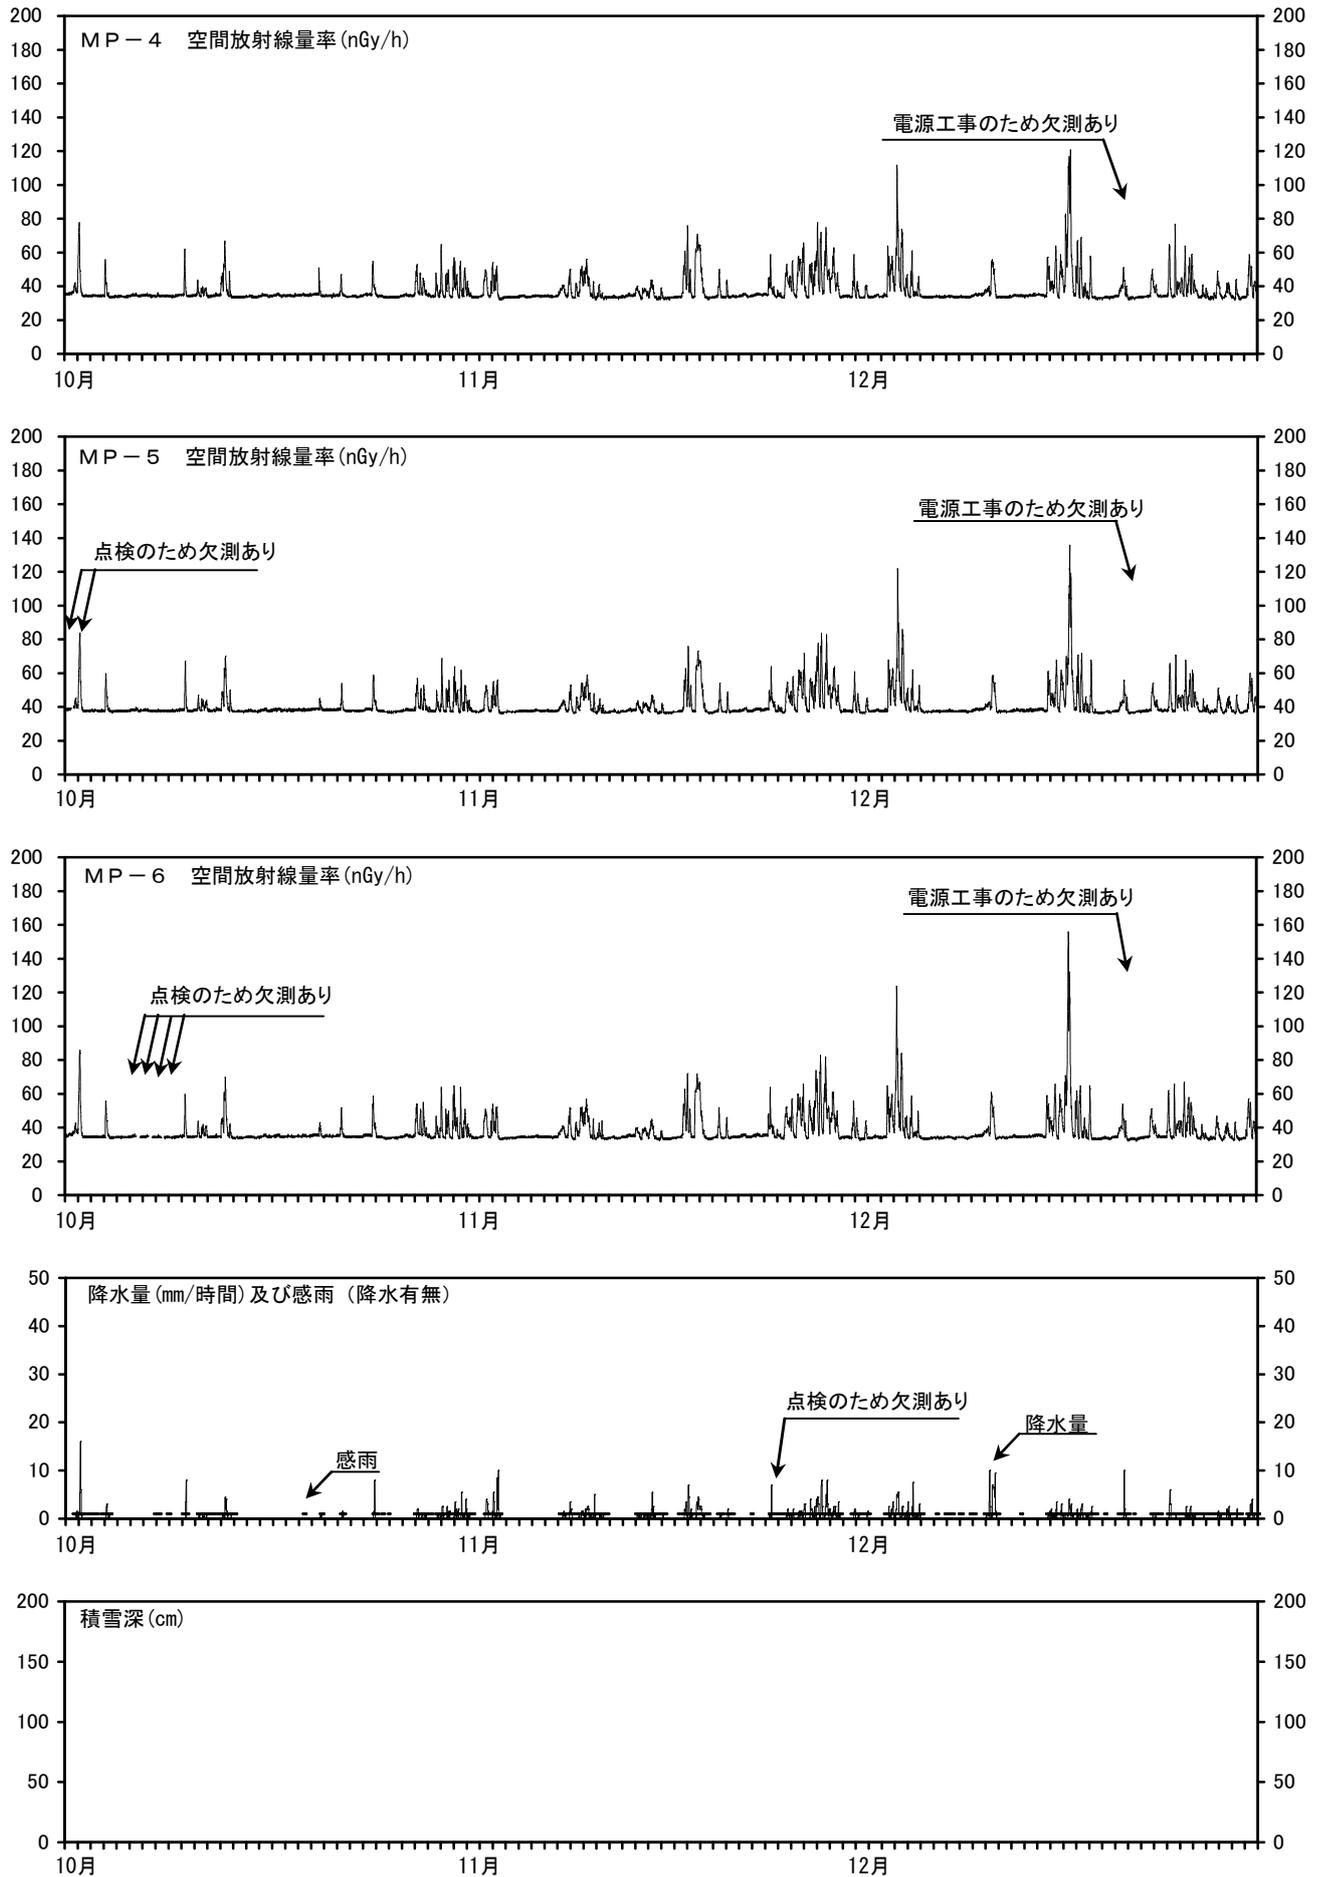


図3 MP-7～9の空間放射線量率と降水量及び積雪深との関係
 (測定期間：平成27年10月1日～平成27年12月31日)

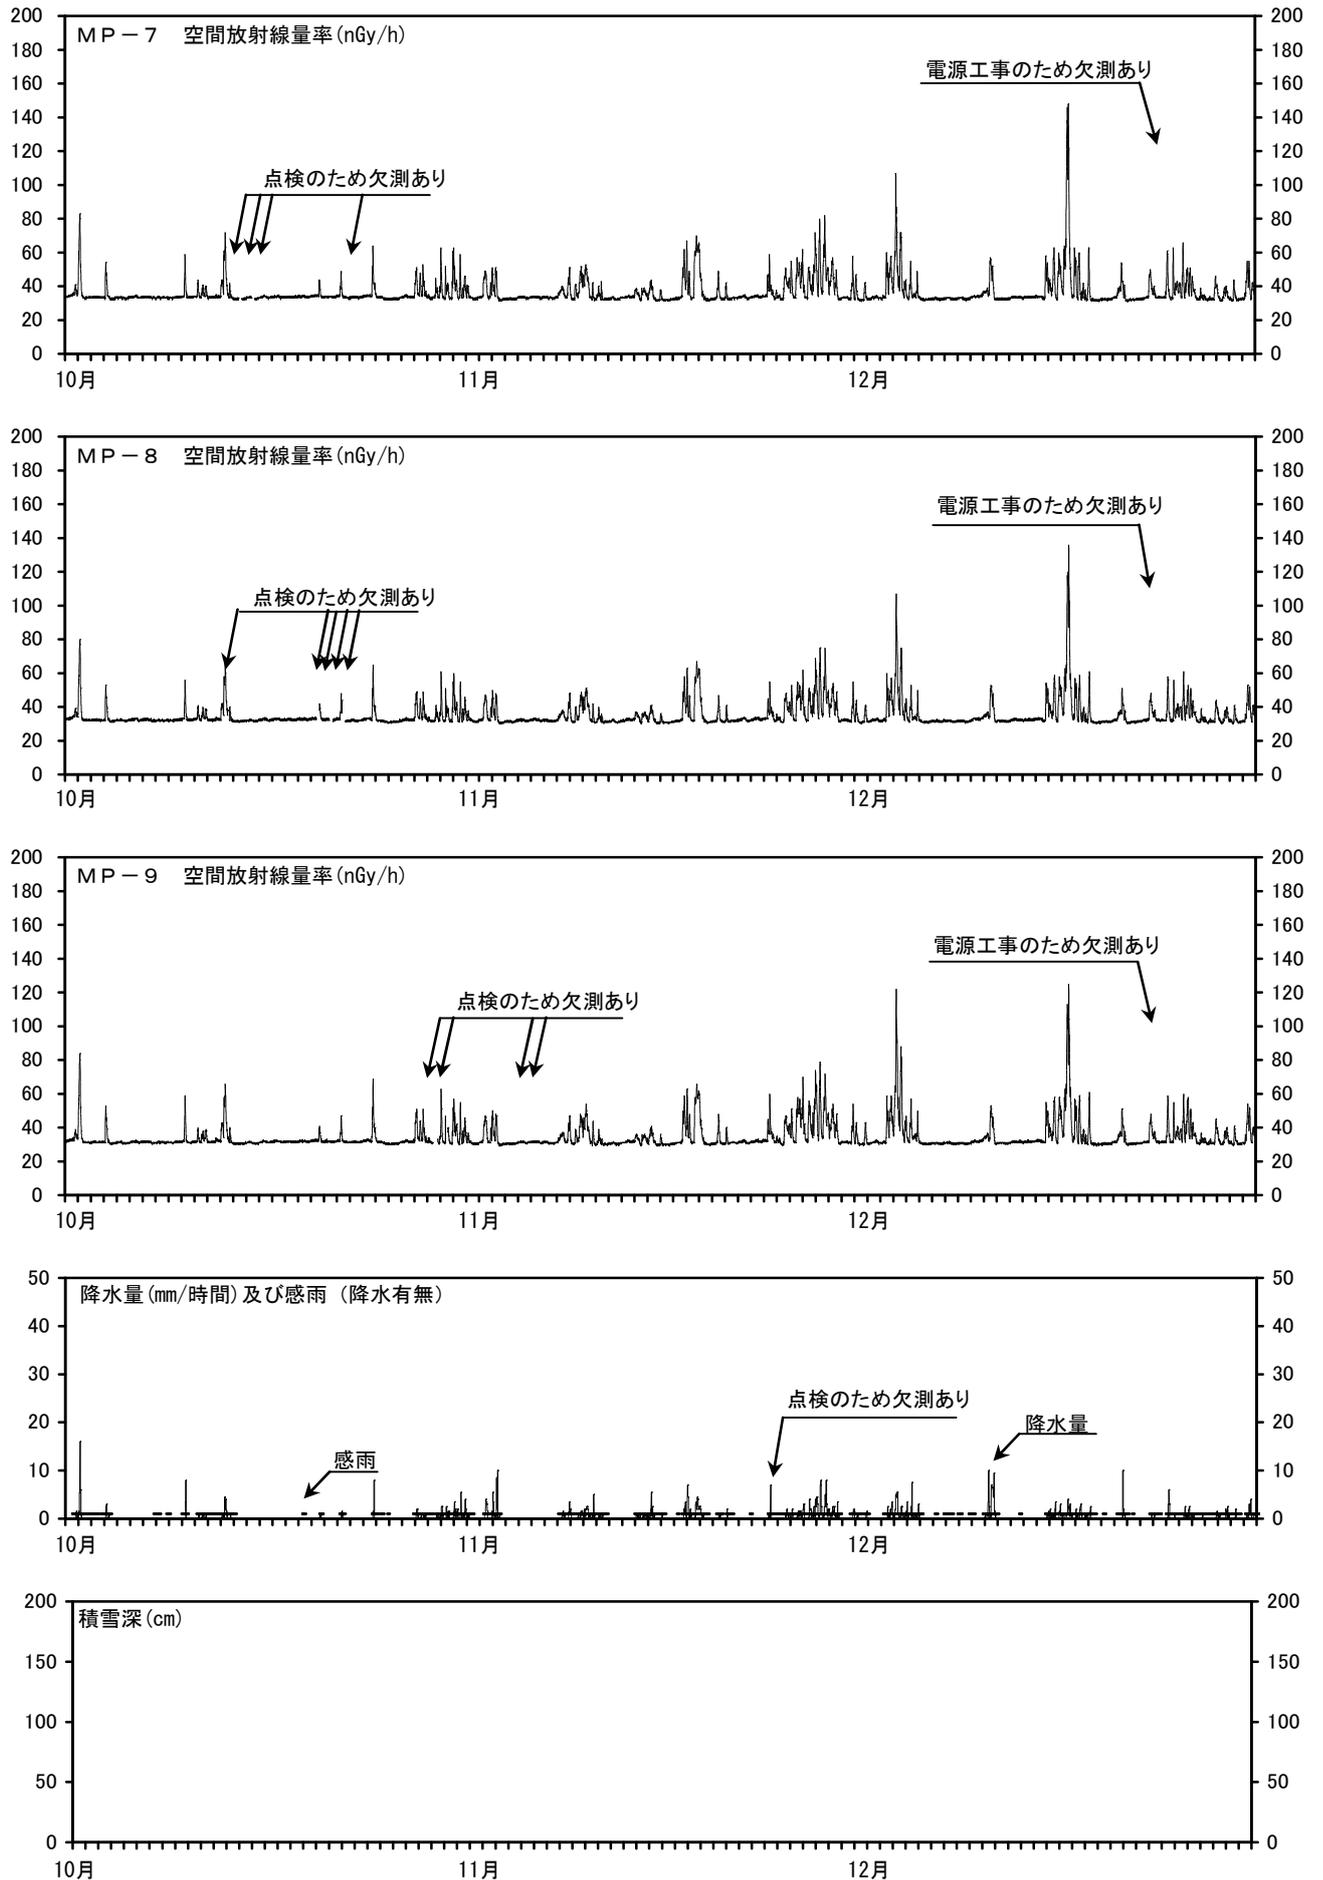

付表2 積算線量の測定結果

No.	測定地点	3 か月積算線量 (mGy/91日)				年間積算線量 (mGy/365日)
		第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	
1	MP-1	0.12 (0.12)	0.13 (0.12)	0.12(0.13)		
2	MP-2	0.11 (0.11)	0.12 (0.11)	0.12(0.12)		
3	MP-3	0.12 (0.12)	0.12 (0.11)	0.12(0.12)		
4	MP-4	0.12 (0.12)	0.12 (0.11)	0.12(0.12)		
5	MP-5	0.12 (0.12)	0.13 (0.12)	0.13(0.13)		
6	MP-6	0.12 (0.12)	0.12 (0.11)	0.12(0.12)		
7	MP-7	0.11 (0.11)	0.12 (0.11)	0.12(0.12)		
8	MP-8	0.11 (0.11)	0.12 (0.11)	0.11(0.12)		
9	MP-9	0.11 (0.11)	0.11 (0.10)	0.12(0.12)		
10	柏崎市 椎谷	0.13 (0.13)	0.14 (0.13)	0.13(0.13)		
11	刈羽村 滝谷	0.13 (0.13)	0.13 (0.12)	0.13(0.13)		
12	柏崎市西山町坂田	0.13 (0.13)	0.13 (0.12)	0.13(0.13)		
13	刈羽村 井岡	0.12 (0.12)	0.12 (0.11)	0.13(0.13)		
14	柏崎市 曾地	0.14 (0.14)	0.14 (0.13)	0.14(0.14)		
15	刈羽村 大沼	0.12 (0.12)	0.12 (0.11)	0.12(0.12)		
16	柏崎市 与三	0.13 (0.13)	0.13 (0.12)	0.13(0.13)		
17	柏崎市 上原	0.12 (0.12)	0.13 (0.12)	0.13(0.13)		
18	柏崎市 松波	0.11 (0.11)	0.12 (0.11)	0.12(0.12)		
	積算開始年月日	27. 3.25	27. 6.24	27. 9.16		
	積算終了年月日	27. 6.24	27. 9.16	27.12.17		
	積算期間	91日間	84日間	92日間		

- (注) 1 3 か月積算線量の () 内の数値は、実測値であり、3 か月積算線量は、小数第3位まで求めた実測値の91日換算値である。
- 2 年間積算線量の () 内の数値は、小数第3位まで求めた各四半期の実測値の和であり、年間積算線量は、その365日換算値である。

付表3 浮遊じんの月別全ベータ放射能測定結果

ア 6時間集じんの測定結果

(ア) 集じん終了直後の測定結果

(単位：Bq/m³)

測定地点	年 月	集じん回数 (回)	平均 空気吸引量 (m ³ /回)	平均値	最高値	最低値
MP-1	27. 4	116	75.9	1.1	3.3	0.29
	5	124	75.3	1.3	3.1	0.37
	6	118	75.6	1.1	3.1	0.056
	7	122	75.5	1.2	2.8	0.32
	8	122	75.5	1.4	4.0	0.030
	9	120	76.1	1.0	2.4	0.15
	10	122	76.4	1.1	2.5	0.26
	11	120	77.5	0.96	2.9	0.10
	12	109	78.4	0.94	2.3	0.12
MP-5	27. 4	116	74.3	1.0	2.8	0.27
	5	124	73.6	1.2	3.0	0.36
	6	120	72.1	0.90	2.4	0.040
	7	120	70.5	0.82	2.2	0.20
	8	122	75.9	1.4	3.4	0.038
	9	120	77.3	1.0	2.6	0.14
	10	124	76.4	1.0	2.4	0.22
	11	118	77.1	0.93	2.7	0.11
	12	109	78.8	0.97	2.6	0.090
MP-8	27. 4	118	74.4	1.1	2.8	0.29
	5	124	73.6	1.2	3.0	0.37
	6	120	73.8	1.1	3.0	0.075
	7	120	74.1	1.2	3.1	0.26
	8	122	74.5	1.5	3.8	0.039
	9	120	75.1	1.1	2.7	0.15
	10	124	75.0	1.1	2.5	0.36
	11	118	75.8	1.0	2.7	0.15
	12	107	77.4	0.98	2.7	0.12

(注) 測定時間は、すべて10分間である。

(イ) 集じん終了5時間後の測定結果

(単位 : Bq/m³)

測定地点	年 月	集じん回数 (回)	平均 空気吸引量 (m ³ /回)	平均値	最高値	最低値
MP-1	27. 4	116	75.9	0.025	0.13	*
	5	124	75.3	0.039	0.14	*
	6	118	75.6	0.031	0.12	*
	7	122	75.5	0.032	0.099	*
	8	122	75.5	0.042	0.16	*
	9	120	76.1	0.023	0.083	*
	10	122	76.4	0.026	0.099	*
	11	120	77.5	0.018	0.067	*
	12	109	78.4	0.013	0.055	*
MP-5	27. 4	116	74.3	0.032	0.13	*
	5	124	73.6	0.049	0.16	0.00079
	6	120	72.1	0.033	0.11	*
	7	120	70.5	0.027	0.10	0.0019
	8	122	75.9	0.050	0.17	0.00059
	9	120	77.3	0.028	0.094	*
	10	124	76.4	0.034	0.13	0.0013
	11	118	77.1	0.023	0.074	*
	12	109	78.8	0.017	0.058	*
MP-8	27. 4	118	74.4	0.029	0.14	0.00098
	5	124	73.6	0.045	0.16	0.0020
	6	120	73.8	0.036	0.12	0.00059
	7	120	74.1	0.037	0.14	0.0026
	8	122	74.5	0.048	0.18	0.00075
	9	120	75.1	0.028	0.082	*
	10	124	75.0	0.032	0.11	0.0023
	11	118	75.8	0.022	0.066	0.000082
	12	107	77.4	0.013	0.047	0.000080

(注) 1 測定時間は、すべて10分間である。

2 *は検出下限値未満を示す。

試料名	採取地点	採取年月日	単位	人工放射性核種						自然放射性核種		放射化学分析		備考
				Mn-54	Co-58	Co-60	I-131	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40	Sr-90	H-3	
浮遊じん	MP-8	27. 4. 30	Bq/m ³	*	*	*	/	*	*	0.0040	/	/	/	
		5. 31		*	*	*	/	*	*	0.0053	/	/	/	
		6. 30		*	*	*	/	*	*	0.0026	/	/	/	
		7. 31		*	*	*	/	*	*	0.0020	/	/	/	
		8. 31		*	*	*	/	*	*	0.0022	/	/	/	
		9. 30		*	*	*	/	*	*	0.0032	/	/	/	
		10. 31		*	*	*	/	*	*	0.0044	/	/	/	
		11. 30		*	*	*	/	*	*	0.0029	/	/	/	
		12. 31		*	*	*	/	*	*	0.0040	/	/	/	
陸水	刈羽村 刈羽	27. 4. 2	Bq/l	*	*	*	/	*	*	*	0.037	/	*	pH(6.24)
		27. 7. 7		*	*	*	/	*	*	*	0.042	/	0.47	pH(6.60)
		27. 10. 6		*	*	*	/	*	*	*	0.052	/	0.52	pH(7.07)
	柏崎市 荒浜	27. 4. 2		*	*	*	/	*	*	*	0.035	/	*	pH(6.19)
		27. 7. 7		*	*	*	/	*	*	*	0.045	/	*	pH(6.76)
		27. 10. 6		*	*	*	/	*	*	*	0.043	/	0.80	pH(6.99)
土壌	MP-2 付近	27. 5. 12	Bq/kg乾	*	*	*	/	*	4.4	6.2	360	*	/	地目: 裸地、性状: 砂質、色: 褐色
		27. 11. 6		*	*	*	/	*	3.4	*	370	/	地目: 裸地、性状: 砂質、色: 褐色	
	MP-8 付近	27. 5. 12		*	*	*	/	*	1.6	9.0	430	/	地目: 裸地、性状: 砂質、色: 褐色	
		27. 11. 6		*	*	*	/	*	1.7	*	430	/	地目: 裸地、性状: 砂質、色: 褐色	

- (注) 1 Be-7、K-40 は「参考値」である。
 2 放射能濃度の有効数字は2桁である。
 3 *は検出下限値未満を示す。

試料名	採取地点	採取年月日	単位	人工放射性核種						自然放射性核種		放射化学分析		備考	
				Mn-54	Co-58	Co-60	I-131	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40	Sr-90	H-3		
農産物	米 (精米)	刈羽村 勝山	27.10.9	Bq/kg生	*	*	*	/	*	*	0.13	26	*	/	品種：コシヒカリ
		刈羽村 高町	27.10.9		*	*	*	/	*	0.014	*	19	/	/	品種：コシヒカリ
	キャベツ (葉茎)	刈羽村 勝山	27.11.5		*	*	*	*	*	0.023	*	53	/	/	品種：弥彦及び金力
		刈羽村 高町	27.11.5		*	*	*	*	*	0.045	*	51	/	/	品種：コシノヒカリ
	大根 (根部)	刈羽村 勝山	27.11.9		*	*	*	/	*	*	*	60	*	/	品種：新貴聖
		刈羽村 高町	27.11.5		*	*	*	/	*	*	0.20	60	/	/	品種：総太り
畜産物	牛乳 (原乳)	柏崎市東長島	27.5.11	Bq/l	*	*	*	*	*	*	*	50	0.018	/	品種：ホルスタイン種、 搾乳牛数：37頭
			27.8.5		*	*	*	*	*	*	*	50	/	品種：ホルスタイン種、 搾乳牛数：37頭	
			27.11.4		*	*	*	*	*	*	*	51	/	品種：ホルスタイン種、 搾乳牛数：41頭	
		柏崎市北条	27.5.11		*	*	*	*	*	*	*	49	/	/	品種：ホルスタイン種、 搾乳牛数：17頭
			27.8.5		*	*	*	*	*	*	*	50	/	/	品種：ホルスタイン種、 搾乳牛数：15頭
			27.11.4		*	*	*	*	*	*	*	47	/	/	品種：ホルスタイン種、 搾乳牛数：11頭
		指標生物	松葉 (2年葉)		発電所北側	27.5.7	Bq/kg生	*	*	*	/	*	0.037	29	64
27.8.3	*			*		*		/	*	0.082	23	63	/	/	品種：クロマツ
27.11.12	*			*		*		/	*	0.059	51	78	/	/	品種：クロマツ
発電所南側	27.5.7			*	*	*		/	*	0.11	28	59	/	/	品種：クロマツ
	27.8.3			*	*	*		/	*	0.10	25	65	/	/	品種：クロマツ
	27.11.12			*	*	*		/	*	0.14	51	69	/	/	品種：クロマツ

(注) 1 Be-7、K-40は「参考値」である。
 2 放射能濃度の有効数字は2桁である。
 3 *は検出下限値未満を示す。

試料名	採取地点	採取年月日	単位	人工放射性核種						自然放射性核種		放射化学分析		備考	
				Mn-54	Co-58	Co-60	I-131	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40	Sr-90	H-3		
海水 (表層水)	放水口 (南)付近	27. 5. 26	Bq/l	*	*	*	/	*	0.0019	*	/	/	*	pH : 8.19、塩分量 : 31.9	
		27. 7. 13		*	*	*	/	*	0.0028	*	/	/	*	pH : 8.11、塩分量 : 32.9	
		27.10. 7		*	*	*	/	*	0.0017	*	/	0.00064	0.49	pH : 8.22、塩分量 : 32.9	
	放水口 (北)付近	27. 5. 26		*	*	*	/	*	0.0031	*	/	/	/	*	pH : 8.20、塩分量 : 32.6
		27. 7. 13		*	*	*	/	*	0.0021	*	/	/	/	*	pH : 8.17、塩分量 : 33.1
		27.10. 7		*	*	*	/	*	0.0030	*	/	/	/	*	pH : 8.19、塩分量 : 32.9
	海底土 (表層土)	放水口 (南)付近		27. 5. 18	Bq/kg乾	*	*	*	/	*	*	*	220	/	/
27.10. 1			*	*		*	/	*	*	*	370	/	/	水深:約12m、 試料の状況:砂質	
放水口 (北)付近		27. 5. 18	*	*		*	/	*	*	7.6	490	/	/	水深:約10m、 試料の状況:砂質	
		27.10. 1	*	*		*	/	*	*	*	500	/	/	水深:約10m、 試料の状況:砂質	
海産物	マダイ (可食部)	発電所 前面海域	27. 5. 25	Bq/kg生	*	*	*	/	*	0.13	*	140	/	/	発電所沖合 : 約4km
	ヒラメ (可食部)	発電所 前面海域	27. 5. 27		*	*	*	/	*	0.20	*	140	/	/	発電所沖合 : 約4km
	サザエ (可食部)	柏崎市椎谷岬 (観音岬)	27. 8. 10		*	*	*	/	*	*	5.1	73	*	/	
	ワカメ (葉茎)	放水口 (南)付近	27. 5. 18		*	*	*	*	*	*	0.83	190	/	/	
		放水口 (北)付近													

- (注) 1 Be-7、K-40 は「参考値」である。
 2 放射能濃度の有効数字は2桁である。
 3 *は検出下限値未満を示す。

試料名	採取地点	採取年月日	単位	人工放射性核種						自然放射性核種		放射化学分析		備考
				Mn-54	Co-58	Co-60	I-131	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40	Sr-90	H-3	
指標生物	放水路(南)付近	27. 5. 18	Bq/kg生	*	*	*	*	*	*	6.4	370	0.041		品種：イソモク
		27. 9. 15		*	*	*	*	*	*	6.8	400		品種：イソモク	
		27. 11. 16		*	*	*	*	*	*	11	310		品種：イソモク	
	放水路(北)付近	27. 5. 18		*	*	*	*	*	*	6.4	400			品種：イソモク
		27. 9. 15		*	*	*	*	*	*	6.3	420			品種：イソモク
		27. 11. 16		*	*	*	*	*	*	9.0	350			品種：イソモク

- (注) 1 Be-7、K-40 は「参考値」である。
2 放射能濃度の有効数字は2桁である。
3 *は検出下限値未満を示す。

付表5 海水放射能モニタの月別測定結果

(単位：cpm)

調査地点	年 月	測定時間 (時間)	平均値	最低値 (10分値)	最高値 (10分値)
放水口(南) 1号機放水口	27. 4	719	473	406	2,668
	5	744	443	402	1,175
	6	720	441	399	485
	7	732	438	402	551
	8	744	426	400	460
	9	720	428	400	545
	10	744	436	393	1,350
	11	720	474	402	2,417
	12	744	496	396	6,114
放水口(南) 2号機放水口	27. 4	719	460	395	2,784
	5	744	429	387	1,264
	6	720	425	391	550
	7	735	422	390	593
	8	744	412	383	605
	9	720	413	383	800
	10	744	427	382	1,450
	11	720	471	387	3,094
	12	744	490	385	5,892
放水口(南) 3号機放水口	27. 4	719	473	394	3,045
	5	744	437	388	1,412
	6	713	432	400	711
	7	742	428	393	507
	8	744	419	394	652
	9	720	422	384	1,191
	10	740	438	389	1,731
	11	720	465	388	2,024
	12	744	480	381	5,832

(単位：cpm)

調査地点	年 月	測定時間 (時間)	平均値	最低値 (10分値)	最高値 (10分値)
放水口(南) 4号機放水口	27. 4	719	462	400	2,880
	5	744	432	387	1,319
	6	720	432	394	724
	7	732	428	393	562
	8	744	419	390	789
	9	720	422	383	1,638
	10	744	439	386	1,788
	11	720	478	393	2,304
	12	744	494	383	7,108
放水口(北) 5号機放水口	27. 4	718	489	412	2,118
	5	744	453	404	1,254
	6	720	447	409	840
	7	732	444	404	901
	8	744	433	397	1,309
	9	720	437	400	886
	10	739	456	393	2,625
	11	720	502	405	5,157
	12	738	527	388	6,259
放水口(北) 6号機放水口	27. 4	718	467	410	1,455
	5	744	446	399	1,142
	6	720	437	396	553
	7	743	433	400	575
	8	734	425	393	1,504
	9	720	426	392	691
	10	744	437	391	1,903
	11	720	473	393	3,638
	12	744	495	383	5,158

(単位：cpm)

調査地点	年 月	測定時間 (時間)	平均 値	最低 値 (10 分値)	最高 値 (10 分値)
放水口(北) 7号機放水口	27. 4	718	457	406	1,133
	5	744	439	402	1,093
	6	720	435	398	769
	7	743	430	394	672
	8	739	419	392	796
	9	720	423	388	669
	10	744	434	389	1,509
	11	720	465	398	2,515
	12	744	482	381	5,844

事 象 報 告

事象報告 1 平成 27 年度第 3 四半期の空間放射線量率の測定結果について

平成 27 年 12 月 17 日にモニタリングポスト (MP-7) の測定値が上昇し、対照期間 (事前調査期間を除く) の測定値の範囲を超えたため、以下の通り調査を行った。

その結果、降雪に伴う自然放射線の影響によるものと推定した。調査結果を以下に示す。

1. 測定状況

空間放射線量率の測定結果を下表に示す。また空間放射線量率 10 分値の推移を図 1、同時間帯の排気筒モニタの推移を図 2、モニタリングポスト (MP-7) のスペクトルデータを図 3 に示す。

表 空間放射線量率の測定結果

地点	1 時間値及び 10 分値の最大値 (平成 27 年 12 月 17 日)				対照期間 (事前調査期間を除く) の測定値の範囲	
	1 時間値		10 分値		1 時間値	10 分値
	出現時刻	測定値	出現時刻	測定値		
MP-7	12 時	140	13 時 20 分	148	18~128	18~131

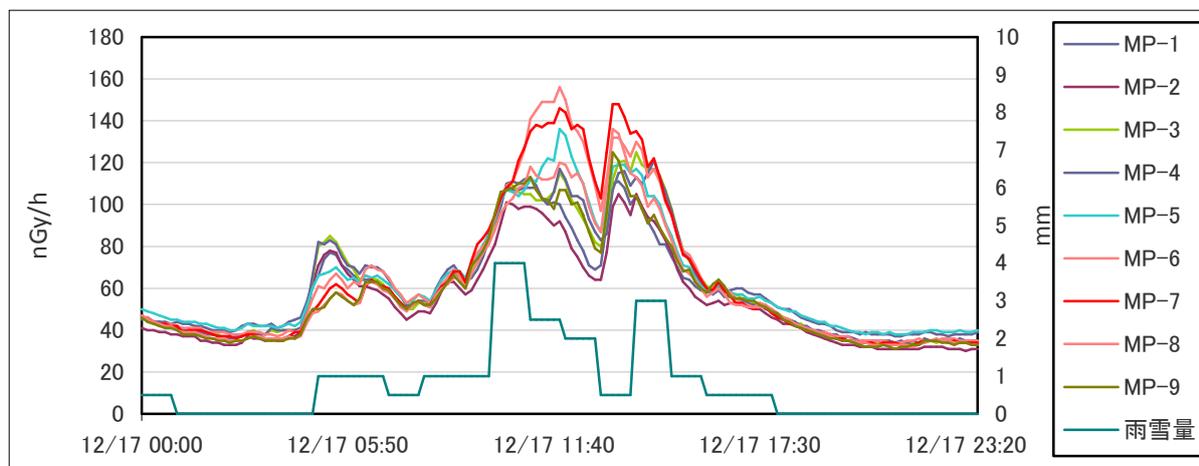


図 1 空間放射線量率の推移

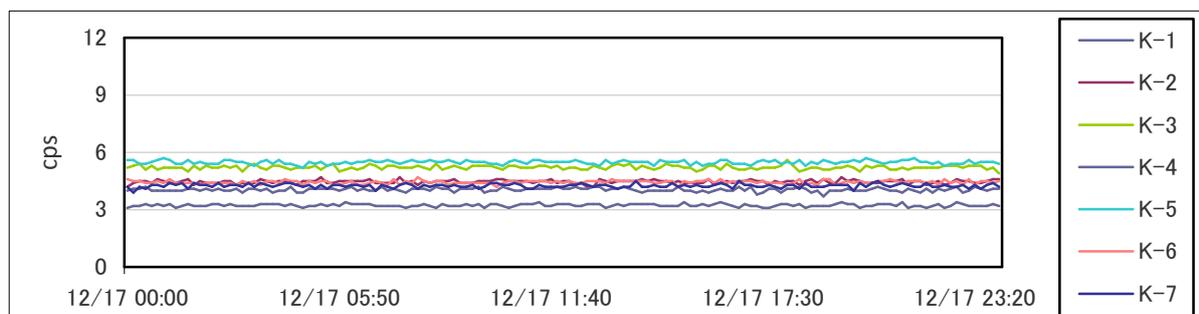


図 2 排気筒モニタの推移

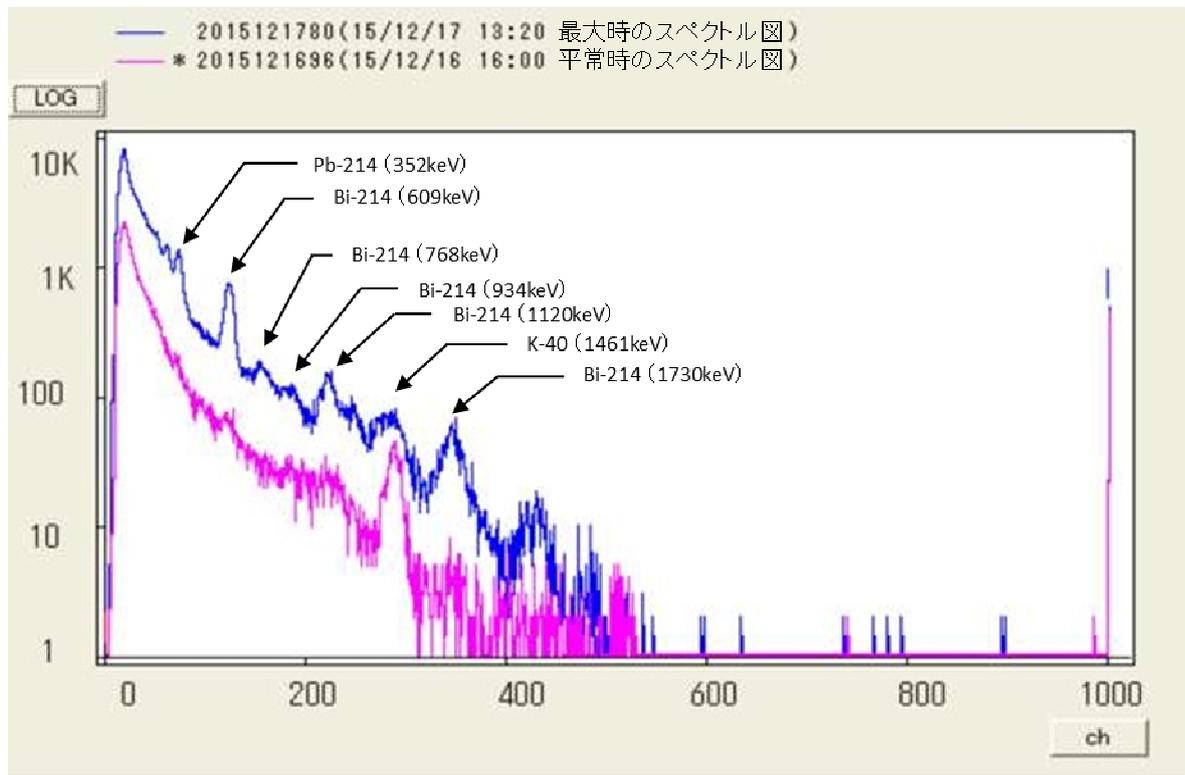


図3 モニタリングポスト (MP-7) スペクトルデータ (12/17 13:20)

2. 調査結果

当発電所による影響の有無について、調査を実施した結果を以下に示す。

- (1) モニタリングポスト全局において降水とともに上昇している。(図1) また上昇がみられた時間帯にあられ及び降雪が確認された。
- (2) 各号機の排気筒モニタの指示値に変動は見られなかった。(図2)
- (3) スペクトルデータを解析した結果、図3のように自然放射性核種のPb-214、K-40及びBi-214のピークが顕著にみられたが、人工放射性核種のピークは見られなかった。
- (4) モニタリングポストの機器に異常は見られなかった。

3. 推定原因

調査結果より、空間放射線量率の上昇は、当発電所からの影響によるものではなく、降雨雪による自然放射線の影響と推定した。

以 上