

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/5/25 0:00	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 0:10	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 0:20	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 0:30	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 0:40	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 0:50	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 1:00	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 1:10	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 1:20	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 1:30	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 1:40	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 1:50	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 2:00	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 2:10	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 2:20	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 2:30	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 2:40	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 2:50	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 3:00	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 3:10	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 3:20	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 3:30	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 3:40	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 3:50	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 4:00	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 4:10	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 4:20	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 4:30	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 4:40	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 4:50	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 5:00	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 5:10	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 5:20	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 5:30	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 5:40	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 5:50	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 6:00	6	25	16	16	20	41	127	107

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/5/25 6:10	6	25	16	16	20	41	127	107
2011/5/25 6:20	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 6:30	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 6:40	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 6:50	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 7:00	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 7:10	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 7:20	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 7:30	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 7:40	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 7:50	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 8:00	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 8:10	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 8:20	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 8:30	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 8:40	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 8:50	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 9:00	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 9:10	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 9:20	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 9:30	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 9:40	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 9:50	6	25	16	16	20	41		
2011/5/25 10:00	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 10:10	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 10:20	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 10:30	6	25	16	16	20	41		
2011/5/25 10:40	6	25	16	16	20	41		
2011/5/25 10:50	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 11:00	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 11:10	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 11:20	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 11:30	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 11:40	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 11:50	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 12:00	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 12:10	6	25	16	16	19	41		

5/25 9:50～  
電源切替のため  
MP伝送不良  
(モニタリングカーに  
て代替測定実施)

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/5/25 12:20	6	25	16	16	20	42	5/25 9:50～ 電源切替のため MP伝送不良 (モニタリングカーに て代替測定実施)	
2011/5/25 12:30	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 12:40	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 12:50	6	25	17	16	20	42		
2011/5/25 13:00	6	25	17	16	20	42		
2011/5/25 13:10	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 13:20	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 13:30	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 13:40	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 13:50	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 14:00	6	25	17	16	20	42		
2011/5/25 14:10	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 14:20	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 14:30	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 14:40	6	25	17	16	20	41		
2011/5/25 14:50	6	25	17	16	20	41	-	-
2011/5/25 15:00	6	25	17	16	20	41	-	-
2011/5/25 15:10	6	25	17	16	20	41	-	-
2011/5/25 15:20	6	25	17	16	20	41	-	-
2011/5/25 15:30	6	25	17	16	20	41	-	-
2011/5/25 15:40	6	25	17	16	20	41	-	-
2011/5/25 15:50	6	25	17	16	20	41	-	-
2011/5/25 16:00	6	25	17	16	20	41	128	107
2011/5/25 16:10	6	25	17	16	20	41	128	108
2011/5/25 16:20	6	25	17	16	20	41	128	107
2011/5/25 16:30	6	25	17	16	20	41	128	107
2011/5/25 16:40	6	25	17	16	20	41	128	107
2011/5/25 16:50	6	25	17	16	20	41	128	107
2011/5/25 17:00	6	25	17	16	20	41	128	107
2011/5/25 17:10	6	25	17	16	20	41	128	107
2011/5/25 17:20	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 17:30	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 17:40	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 17:50	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 18:00	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 18:10	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 18:20	6	25	16	16	20	41	128	107

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率( $\mu$ Sv/h)

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/5/25 18:30	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 18:40	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 18:50	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 19:00	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 19:10	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 19:20	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 19:30	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 19:40	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 19:50	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 20:00	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 20:10	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 20:20	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 20:30	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 20:40	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 20:50	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 21:00	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 21:10	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 21:20	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 21:30	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 21:40	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 21:50	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 22:00	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 22:10	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 22:20	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 22:30	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 22:40	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 22:50	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 23:00	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 23:10	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 23:20	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 23:30	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 23:40	6	25	16	16	20	41	128	107
2011/5/25 23:50	6	25	16	16	20	41	128	107

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

日時	事務本館南側 線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	正門 線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	西門 線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )
2011/5/25 0:00	387	5/21 11:00~ 電源トラブルにより欠測	15
2011/5/25 0:30	387		15
2011/5/25 1:00	387		15
2011/5/25 1:30	389		15
2011/5/25 2:00	389		15
2011/5/25 2:30	390		15
2011/5/25 3:00	389		15
2011/5/25 3:30	389		15
2011/5/25 4:00	390		15
2011/5/25 4:30	391		15
2011/5/25 5:00	389		15
2011/5/25 5:30	391		16
2011/5/25 6:00	391		16
2011/5/25 6:30	390		16
2011/5/25 7:00	390		16
2011/5/25 7:30	391		15
2011/5/25 8:00	387		15
2011/5/25 8:30	386		15
2011/5/25 9:00	384		15
2011/5/25 9:30	381		15
2011/5/25 10:00	382		15
2011/5/25 10:30	380		15
2011/5/25 11:00	380		15
2011/5/25 11:30	379		15
2011/5/25 12:00	373		15
2011/5/25 12:30	375		15
2011/5/25 13:00	376		15
2011/5/25 13:30	375		15
2011/5/25 14:00	374		15
2011/5/25 14:30	374		15
2011/5/25 15:00	371		15
2011/5/25 15:30	372		15
2011/5/25 16:00	371		15
2011/5/25 16:30	370		15
2011/5/25 17:00	373		15
2011/5/25 17:30	375		15
2011/5/25 18:00	373		15
2011/5/25 18:30	375		15
2011/5/25 19:00	375		15
2011/5/25 19:30	377		15
2011/5/25 20:00	376		15
2011/5/25 20:30	377		15
2011/5/25 21:00	379	15	
2011/5/25 21:30	381	15	
2011/5/25 22:00	384	15	
2011/5/25 22:30	384	15	
2011/5/25 23:00	387	15	
2011/5/25 23:30	385	15	

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)

※モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。  
 ※5/25 9:00~15:45モニタリングポスト電源停止のため、西門定点観測中断各MPを移動し測定

場所	日時	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	中性子線量率 ( $\mu$ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2011/5/25 0:00	16.0	<0.01	晴れ	SW	0.3
西門	2011/5/25 0:10	15.9	<0.01	晴れ	SW	0.3
西門	2011/5/25 0:20	15.9	<0.01	晴れ	SE	0.3
西門	2011/5/25 0:30	15.9	<0.01	晴れ	S	0.3
西門	2011/5/25 0:40	15.9	<0.01	晴れ	S	0.5
西門	2011/5/25 0:50	15.9	<0.01	晴れ	W	0.4
西門	2011/5/25 1:00	15.9	<0.01	晴れ	WSW	0.4
西門	2011/5/25 1:10	15.9	<0.01	晴れ	WSW	0.5
西門	2011/5/25 1:20	15.9	<0.01	晴れ	W	0.5
西門	2011/5/25 1:30	15.9	<0.01	晴れ	WNW	0.5
西門	2011/5/25 1:40	15.9	<0.01	晴れ	WNW	0.5
西門	2011/5/25 1:50	15.9	<0.01	晴れ	W	0.4
西門	2011/5/25 2:00	15.9	<0.01	晴れ	NW	0.3
西門	2011/5/25 2:10	15.9	<0.01	晴れ	WNW	0.3
西門	2011/5/25 2:20	15.9	<0.01	晴れ	WNW	0.4
西門	2011/5/25 2:30	15.9	<0.01	晴れ	W	0.4
西門	2011/5/25 2:40	15.9	<0.01	晴れ	W	0.6
西門	2011/5/25 2:50	15.9	<0.01	晴れ	WSW	0.5
西門	2011/5/25 3:00	15.9	<0.01	晴れ	WNW	0.3
西門	2011/5/25 3:10	15.9	<0.01	晴れ	WNW	0.3
西門	2011/5/25 3:20	15.9	<0.01	晴れ	W	0.4
西門	2011/5/25 3:30	15.9	<0.01	晴れ	NW	0.3
西門	2011/5/25 3:40	15.9	<0.01	晴れ	W	0.6
西門	2011/5/25 3:50	15.9	<0.01	晴れ	WSW	0.5
西門	2011/5/25 4:00	15.9	<0.01	晴れ	W	0.5
西門	2011/5/25 4:10	15.9	<0.01	晴れ	W	0.5
西門	2011/5/25 4:20	15.9	<0.01	晴れ	WSW	0.3
西門	2011/5/25 4:30	15.9	<0.01	晴れ	W	0.6
西門	2011/5/25 4:40	15.9	<0.01	晴れ	WSW	0.5
西門	2011/5/25 4:50	15.9	<0.01	晴れ	W	0.6
西門	2011/5/25 5:00	15.9	<0.01	晴れ	W	0.6
西門	2011/5/25 5:10	15.9	<0.01	晴れ	WSW	0.6
西門	2011/5/25 5:20	15.9	<0.01	晴れ	WNW	0.4
西門	2011/5/25 5:30	15.8	<0.01	晴れ	NE	0.4
西門	2011/5/25 5:40	15.9	<0.01	晴れ	W	0.4
西門	2011/5/25 5:50	15.8	<0.01	晴れ	E	0.4
西門	2011/5/25 6:00	15.8	<0.01	晴れ	SSW	0.4
西門	2011/5/25 6:10	15.8	<0.01	晴れ	NW	0.4
西門	2011/5/25 6:20	15.8	<0.01	晴れ	WNW	0.6
西門	2011/5/25 6:30	15.9	<0.01	晴れ	NNW	0.5
西門	2011/5/25 6:40	15.8	<0.01	晴れ	NW	0.5
西門	2011/5/25 6:50	15.9	<0.01	晴れ	WNW	0.6
西門	2011/5/25 7:00	15.8	<0.01	晴れ	NNW	0.5
西門	2011/5/25 7:10	15.8	<0.01	晴れ	NNW	0.6
西門	2011/5/25 7:20	15.9	<0.01	晴れ	N	0.7
西門	2011/5/25 7:30	15.8	<0.01	晴れ	NE	0.8
西門	2011/5/25 7:40	15.8	<0.01	晴れ	NNE	0.8


場所	日時	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	中性子線量率 ( $\mu$ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2011/5/25 7:50	15.8	<0.01	晴れ	N	0.7
西門	2011/5/25 8:00	15.9	<0.01	晴れ	ENE	0.9
西門	2011/5/25 8:10	15.9	<0.01	晴れ	ENE	0.6
西門	2011/5/25 8:20	15.8	<0.01	晴れ	E	1.9
西門	2011/5/25 8:30	15.8	<0.01	晴れ	E	2.2
西門	2011/5/25 8:40	15.9	<0.01	晴れ	E	2.4
西門	2011/5/25 8:50	15.9	<0.01	晴れ	E	2.6
MP5	2011/5/25 9:00	21.8	<0.01	晴れ	ESE	3.5
MP6	2011/5/25 9:15	41.5	<0.01	晴れ	ESE	1.0
MP7	2011/5/25 9:30	107.3	<0.01	晴れ	SE	1.8
MP8	2011/5/25 9:30	113.0	<0.01	晴れ	ENE	3.7
MP5	2011/5/25 10:00	21.9	<0.01	晴れ	ENE	5.1
MP6	2011/5/25 10:15	41.8	<0.01	晴れ	ESE	2.0
MP7	2011/5/25 10:30	107.7	<0.01	晴れ	W	3.9
MP8	2011/5/25 10:45	112.4	<0.01	晴れ	ENE	1.9
MP5	2011/5/25 11:00	21.8	<0.01	晴れ	SE	1.1
MP6	2011/5/25 11:15	41.7	<0.01	晴れ	SE	1.1
MP7	2011/5/25 11:30	107.8	<0.01	晴れ	ESE	3.4
MP8	2011/5/25 11:45	112.2	<0.01	晴れ	NE	2.9
MP5	2011/5/25 12:00	21.8	<0.01	晴れ	ESE	0.9
MP6	2011/5/25 12:15	41.7	-	-	-	-
MP7	2011/5/25 12:30	107.3	-	-	-	-
MP8	2011/5/25 12:45	110.3	-	-	-	-
MP5	2011/5/25 13:00	22.1	<0.01	晴れ	SSE	5.4
MP6	2011/5/25 13:15	41.5	-	-	-	-
MP7	2011/5/25 13:30	107.3	-	-	-	-
MP8	2011/5/25 13:45	109.7	-	-	-	-
MP5	2011/5/25 14:00	21.8	<0.01	晴れ	S	4.4
MP6	2011/5/25 14:15	40.9	-	-	-	-
MP7	2011/5/25 14:30	107.8	-	-	-	-
MP8	2011/5/25 14:45	109.9	-	-	-	-
MP5	2011/5/25 15:00	21.8	<0.01	晴れ	SSE	4.0
MP6	2011/5/25 15:15	40.3	-	-	-	-
MP7	2011/5/25 15:30	107.9	-	-	-	-
MP8	2011/5/25 15:45	109.5	-	-	-	-
西門	2011/5/25 16:00	15.6	<0.01	晴れ	E	4.3
西門	2011/5/25 16:10	15.6	<0.01	晴れ	SW	1.5
西門	2011/5/25 16:20	15.6	<0.01	晴れ	E	1.0
西門	2011/5/25 16:30	15.6	<0.01	晴れ	ESE	1.4
西門	2011/5/25 16:40	15.6	<0.01	晴れ	ENE	0.9
西門	2011/5/25 16:50	15.6	<0.01	晴れ	ESE	0.8
西門	2011/5/25 17:00	15.6	<0.01	晴れ	E	1.4
西門	2011/5/25 17:10	15.6	<0.01	晴れ	E	1.9
西門	2011/5/25 17:20	15.6	<0.01	晴れ	ENE	1.6
西門	2011/5/25 17:30	15.6	<0.01	晴れ	E	1.6
西門	2011/5/25 17:40	15.6	<0.01	晴れ	E	1.4
西門	2011/5/25 17:50	15.5	<0.01	晴れ	E	1.2
西門	2011/5/25 18:00	15.6	<0.01	晴れ	E	1.2
西門	2011/5/25 18:10	15.6	<0.01	晴れ	SE	1.0
西門	2011/5/25 18:20	15.5	<0.01	晴れ	W	0.9
西門	2011/5/25 18:30	15.5	<0.01	晴れ	NW	0.5
西門	2011/5/25 18:40	15.6	<0.01	晴れ	W	0.4
西門	2011/5/25 18:50	15.5	<0.01	晴れ	SW	0.4
西門	2011/5/25 19:00	15.5	<0.01	晴れ	SW	0.3
西門	2011/5/25 19:10	15.5	<0.01	晴れ	SE	0.2

場所	日時	線量率 ( $\mu$ Sv/h)	中性子線量率 ( $\mu$ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2011/5/25 19:20	15.6	<0.01	晴れ	NNE	0.3
西門	2011/5/25 19:30	15.5	<0.01	晴れ	N	0.4
西門	2011/5/25 19:40	15.6	<0.01	晴れ	N	0.5
西門	2011/5/25 19:50	15.6	<0.01	晴れ	N	0.3
西門	2011/5/25 20:00	15.6	<0.01	晴れ	NW	0.6
西門	2011/5/25 20:10	15.5	<0.01	晴れ	NW	0.7
西門	2011/5/25 20:20	15.6	<0.01	晴れ	WNW	0.6
西門	2011/5/25 20:30	15.6	<0.01	晴れ	W	0.7
西門	2011/5/25 20:40	15.6	<0.01	晴れ	NW	0.6
西門	2011/5/25 20:50	15.6	<0.01	晴れ	W	0.5
西門	2011/5/25 21:00	15.5	<0.01	晴れ	NW	0.4
西門	2011/5/25 21:10	15.6	<0.01	晴れ	NW	0.5
西門	2011/5/25 21:20	15.6	<0.01	晴れ	NW	0.5
西門	2011/5/25 21:30	15.6	<0.01	晴れ	WNW	0.7
西門	2011/5/25 21:40	15.6	<0.01	晴れ	WNW	0.5
西門	2011/5/25 21:50	15.6	<0.01	晴れ	WNW	0.5
西門	2011/5/25 22:00	15.5	<0.01	晴れ	NW	0.5
西門	2011/5/25 22:10	15.6	<0.01	晴れ	WNW	0.5
西門	2011/5/25 22:20	15.6	<0.01	晴れ	WNW	0.6
西門	2011/5/25 22:30	15.6	<0.01	晴れ	W	0.6
西門	2011/5/25 22:40	15.6	<0.01	晴れ	W	0.6
西門	2011/5/25 22:50	15.6	<0.01	晴れ	WNW	0.6
西門	2011/5/25 23:00	15.6	<0.01	晴れ	WNW	0.8
西門	2011/5/25 23:10	15.6	<0.01	晴れ	WNW	0.5
西門	2011/5/25 23:20	15.6	<0.01	晴れ	WNW	0.5
西門	2011/5/25 23:30	15.6	<0.01	晴れ	WSW	0.4
西門	2011/5/25 23:40	15.6	<0.01	晴れ	W	0.5
西門	2011/5/25 23:50	15.6	<0.01	曇り	WNW	0.5



福島第一原子力発電所

2011/5/25  
23:50現在

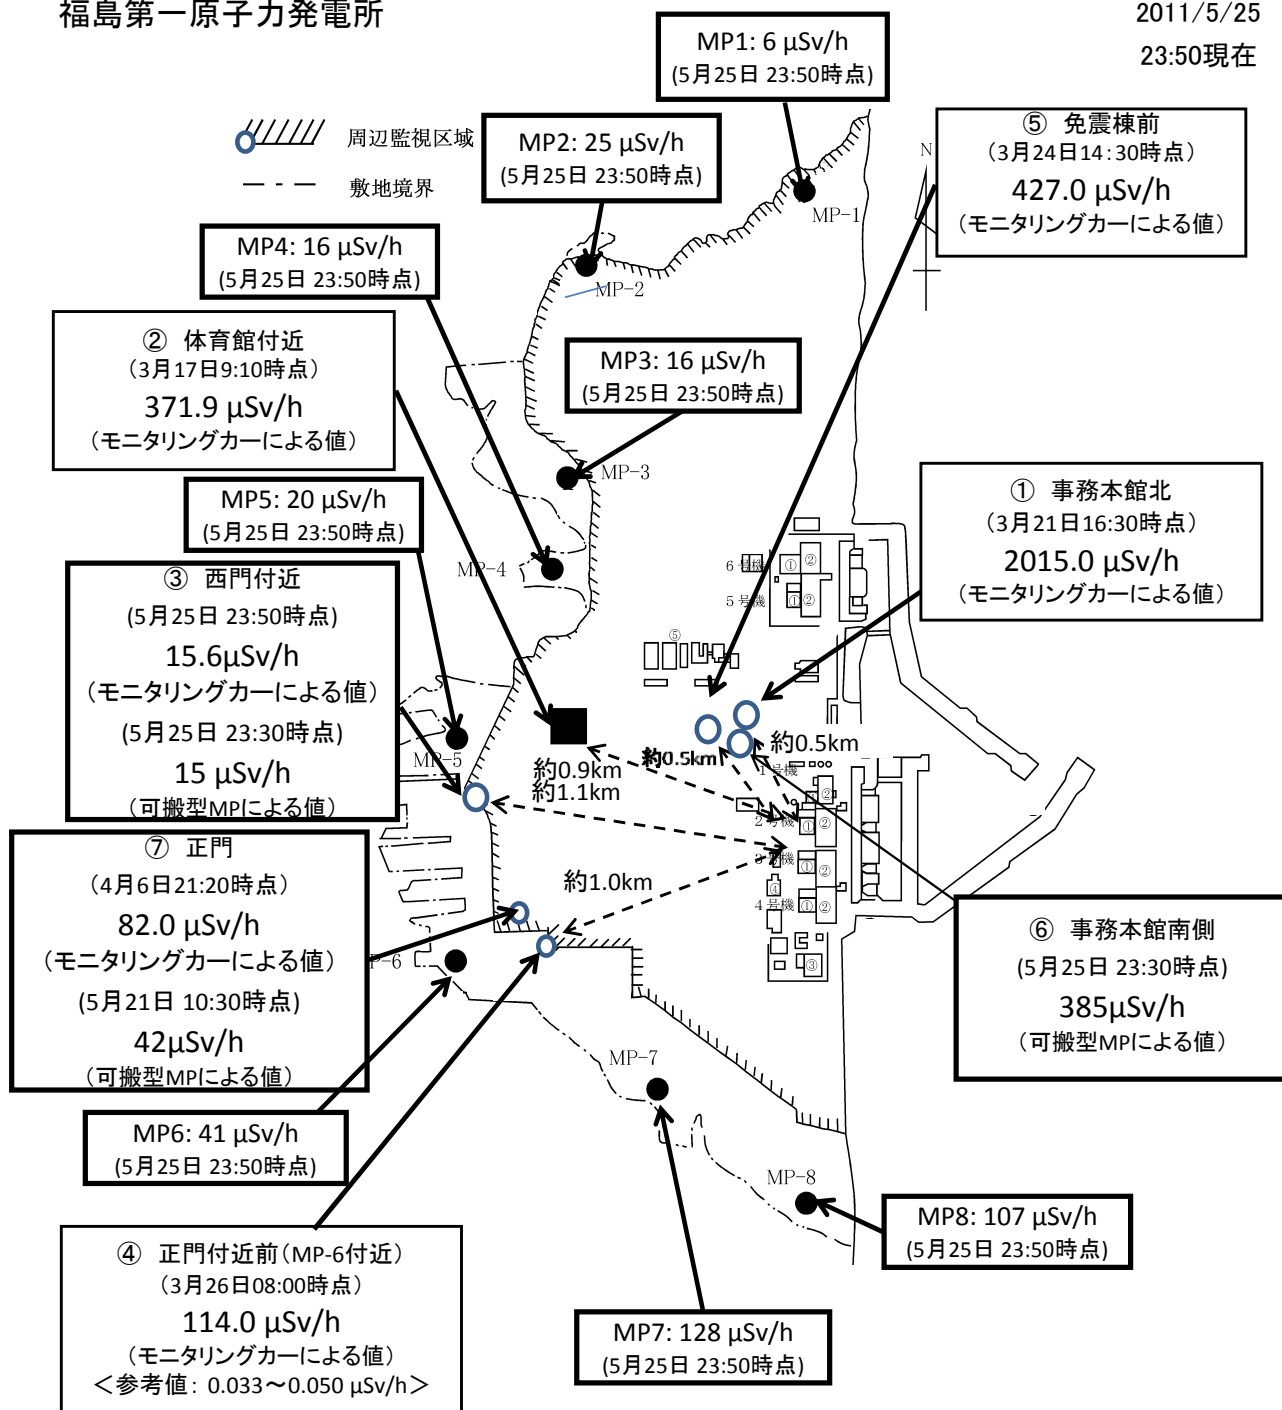

※可搬型MP(正門)について電源トラブルにより23:50時点で欠測中のため、計測できた最近のデータを記載。