
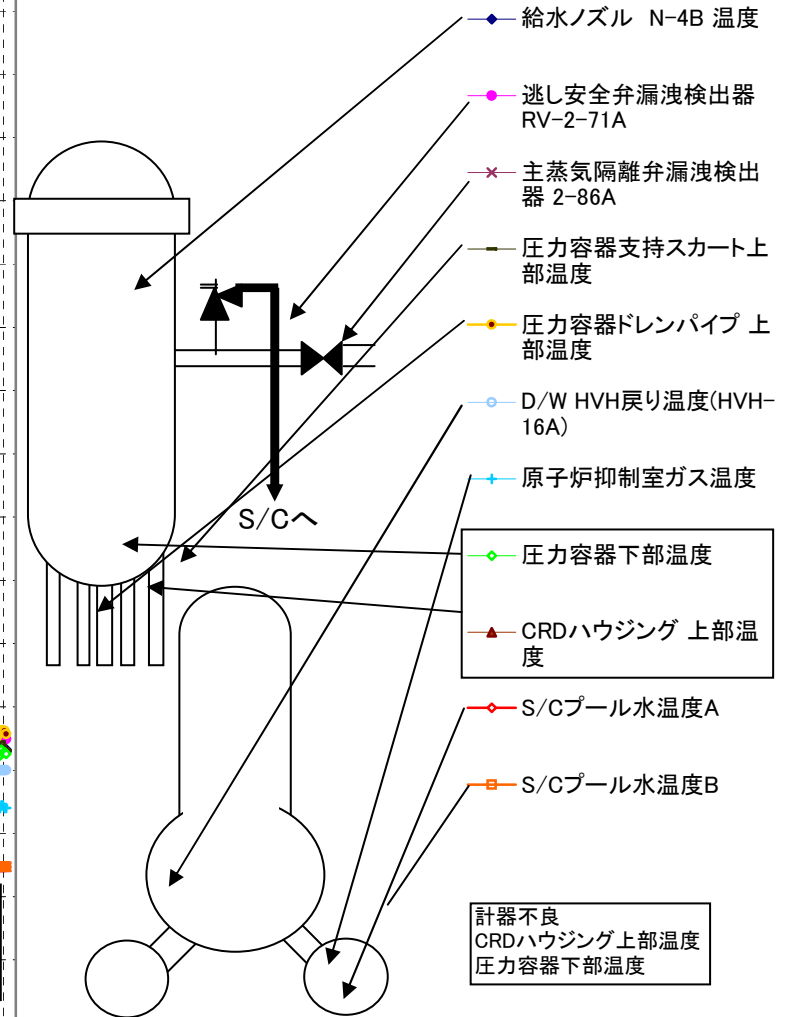


福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ(代表点)

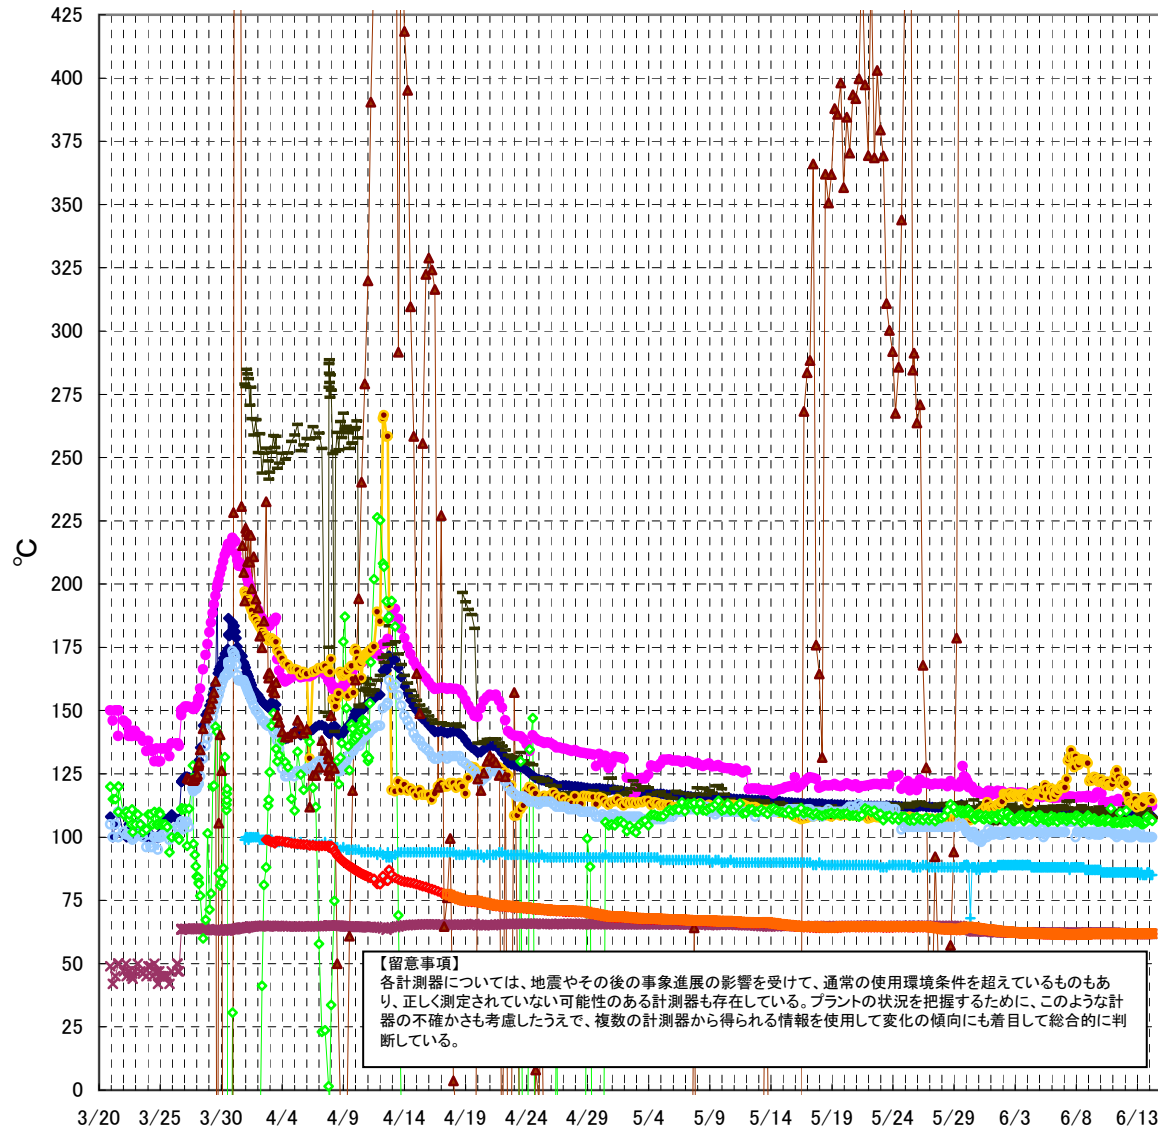

福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	逃し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏洩 検出器 2-86A	給水ノズル 温度	N-4B	CRDハウジング 上部温度	圧力容器下部 温度	圧力容器支持ス カート上部温度	圧力容器ドレンバ イプ 上部温度	D/W HVH戻り温 度(HVH-16A)	RPVベロー シール	原子炉抑制室 ガス温度	S/Cプール 水温度A	S/Cプール 水温度B	備考
6/7 2:00	115.7	62.3	109.2	565.0	107.3	107.9	119.6	102.0	52.0	88.0	61.4	61.5		
6/7 5:00	115.6	62.3	109.2	565.0	106.4	114.0	122.9	106.0	43.0	88.0	61.5	61.5		
6/7 8:00	116.2	62.3	109.2	565.0	107.5	111.5	130.2	106.0	48.0	88.0	61.4	61.5		
6/7 11:00	115.9	62.2	109.0	565.1	107.3	114.3	131.4	106.0	47.0	87.0	61.4	61.5		
6/7 14:00	115.9	62.2	109.1	565.1	107.6	109.1	134.2	106.0	46.0	88.0	61.4	61.5		
6/7 17:00	115.9	62.3	109.1	565.1	107.3	111.3	131.8	106.0	49.0	88.0	61.4	61.5		
6/7 20:00	115.8	62.3	109.2	565.0	106.5	109.5	127.5	106.0	43.0	88.0	61.4	61.5		
6/7 23:00	115.6	62.3	109.1	565.0	108.4	111.0	131.9	100.0	42.0	88.0	61.5	61.5		
6/8 2:00	115.6	62.3	109.1	565.0	108.4	109.1	130.0	102.0	40.0	88.0	61.5	61.5		
6/8 5:00	116.0	62.3	109.0	565.0	107.7	111.2	128.6	102.0	38.0	88.0	61.5	61.5		
6/8 8:00	115.8	62.3	109.1	564.9	107.6	111.3	130.3	102.0	45.0	88.0	61.5	61.5		
6/8 11:00	115.8	62.3	109.0	565.1	105.8	112.4	130.7	102.0	36.0	88.0	61.5	61.6		
6/8 14:00	116.0	62.3	109.0	565.0	106.9	111.5	130.3	102.0	37.0	88.0	61.5	61.6		
6/8 18:00	115.9	62.3	108.8	564.3	106.3	110.7	130.5	102.0	38.0	87.0	61.5	61.6		
6/8 20:00	115.7	62.4	108.9	565.0	107.7	109.1	129.8	102.0	24.0	87.0	61.6	61.6		
6/8 23:00	116.3	62.3	108.9	565.0	108.5	111.5	129.2	102.0	26.0	87.0	61.6	61.6		
6/9 2:00	116.1	62.3	108.8	565.0	107.9	110.1	122.1	101.0	24.0	87.0	61.6	61.7		
6/9 5:00	115.8	62.3	108.5	565.0	106.8	110.2	123.2	102.0	23.0	87.0	61.6	61.7		
6/9 8:00	115.6	62.3	108.3	565.0	107.0	108.5	122.3	102.0	22.0	87.0	61.7	61.7		
6/9 11:00	115.5	62.2	108.4	565.0	107.4	110.8	123.7	102.0	21.0	87.0	61.7	61.7		
6/9 14:00	116.3	62.3	108.5	565.0	106.9	109.1	123.6	101.0	19.0	87.0	61.7	61.8		
6/9 17:00	117.5	62.3	108.6	565.0	106.2	108.9	122.6	106.0	18.0	87.0	61.7	61.8		
6/9 20:00	117.5	62.3	108.6	565.0	106.2	111.8	121.8	101.0	15.0	87.0	61.7	61.7		
6/9 23:00	117.1	62.3	108.8	565.0	106.3	110.2	121.9	101.0	16.0	87.0	61.7	61.7		
6/10 2:00	117.2	62.3	108.8	565.0	106.6	111.0	122.7	102.0	15.0	86.0	61.7	61.7		
6/10 5:00	113.4	62.3	108.8	565.0	107.1	111.1	121.5	102.0	14.0	86.0	61.7	61.7		
6/10 8:00	113.9	62.3	108.8	565.0	106.0	108.1	121.6	102.0	11.0	86.0	61.7	61.7		
6/10 11:00	113.8	62.3	108.8	565.0	106.4	108.9	120.6	102.0	12.0	86.0	61.7	61.7		
6/10 14:00	113.7	62.3	108.8	565.0	106.9	110.5	121.8	102.0	10.0	86.0	61.7	61.7		
6/10 17:00	113.6	62.3	108.8	565.0	106.5	109.5	120.4	102.0	8.0	86.0	61.7	61.7		
6/10 20:00	113.6	62.2	108.9	565.0	111.4	109.7	120.3	102.0	7.0	86.0	61.7	61.7		
6/10 23:00	114.2	62.2	108.8	565.0	105.6	109.1	120.8	102.0	8.0	86.0	61.7	61.7		
6/11 2:00	114.1	62.2	108.8	565.0	105.7	108.6	123.0	101.0	6.0	86.0	61.7	61.7		
6/11 5:00	114.3	62.2	108.8	565.0	106.1	110.4	125.2	101.0	5.0	86.0	61.7	61.8		
6/11 8:00	114.3	62.1	108.7	565.0	105.7	106.8	126.4	100.0	3.0	86.0	61.7	61.8		
6/11 11:00	115.0	62.1	108.7	565.0	106.0	109.2	123.7	101.0	4.0	86.0	61.8	61.8		
6/11 14:00	114.1	61.9	108.6	565.1	109.6	107.5	121.2	101.0	4.0	86.0	61.8	61.8		
6/11 17:00	114.1	61.9	108.6	565.0	105.4	110.5	122.2	101.0	4.0	86.0	61.8	61.8		
6/11 20:00	114.0	61.9	108.6	565.0	105.9	111.3	120.5	101.0	3.0	86.0	61.8	61.8		
6/11 23:00	113.8	61.9	108.5	565.0	105.9	110.9	122.1	101.0	4.0	86.0	61.8	61.8		
6/12 2:00	114.0	61.9	108.5	565.0	110.5	111.5	121.2	101.0	4.0	86.0	61.8	61.8		
6/12 5:00	114.0	61.8	108.4	565.0	105.8	113.2	116.8	100.0	9.0	86.0	61.8	61.8		
6/12 8:00	114.0	61.8	108.4	564.9	106.5	107.5	114.1	100.0		86.0	61.8	61.8		
6/12 11:00	113.6	61.8	108.4	565.0	106.4	107.1	113.1	100.0		86.0	61.8	61.8		
6/12 14:00	114.0	61.8	108.4	565.0	105.8	105.7	112.7	100.0		86.0	61.8	61.8		
6/12 17:00	113.5	61.9	108.4	565.0	106.9	116.5	112.7	101.0		86.0	61.8	61.8		
6/12 20:00	114.8	61.9	108.4	565.0	106.5	107.2	115.0	102.0		86.0	61.8	61.8		
6/12 23:00	113.9	61.8	108.4	565.0	106.1	112.8	111.7	101.0		86.0	61.8	61.8		
6/13 2:00	113.6	61.8	108.3	565.0	106.3	111.2	113.2	101.0		86.0	61.8	61.8		
6/13 5:00	113.1	61.8	108.3	565.0	105.9	109.1	113.1	102.0		85.0	61.8	61.8		
6/13 8:00	112.0	61.7	108.2	565.0	105.2	109.9	112.2	100.0		86.0	61.8	61.8		
6/13 11:00	112.5	61.8	108.1	565.0	105.2	109.7	113.0	100.0		85.0	61.8	61.8		
6/13 14:00	112.3	61.8	108.3	565.0	105.4	108.4	115.7	100.0	79.0	85.0	61.8	61.8		
6/13 17:00	112.7	61.8	108.3	565.0	105.9	111.1	115.1	100.0	119.0	85.0	61.8	61.9		
6/13 20:00	112.7	61.8	108.3	565.0	108.1	109.7	115.7	100.0	114.0	86.0	61.8	61.8		
6/13 23:00	112.8	61.8	108.2	565.0	106.8	107.9	115.7	100.0	111.0	86.0	61.8	61.9		
6/14 2:00	113.2	61.8	108.2	565.0	107.0	108.3	115.5	100.0	94.0	85.0	61.8	61.9		
6/14 5:00	112.2	61.7	108.2	565.0	106.4	107.6	114.2	100.0	82.0	85.0	61.8	61.8		

計器不良

計器不良

計器不良