福島第一原子力発電所3号機　温度に関するパラメータ

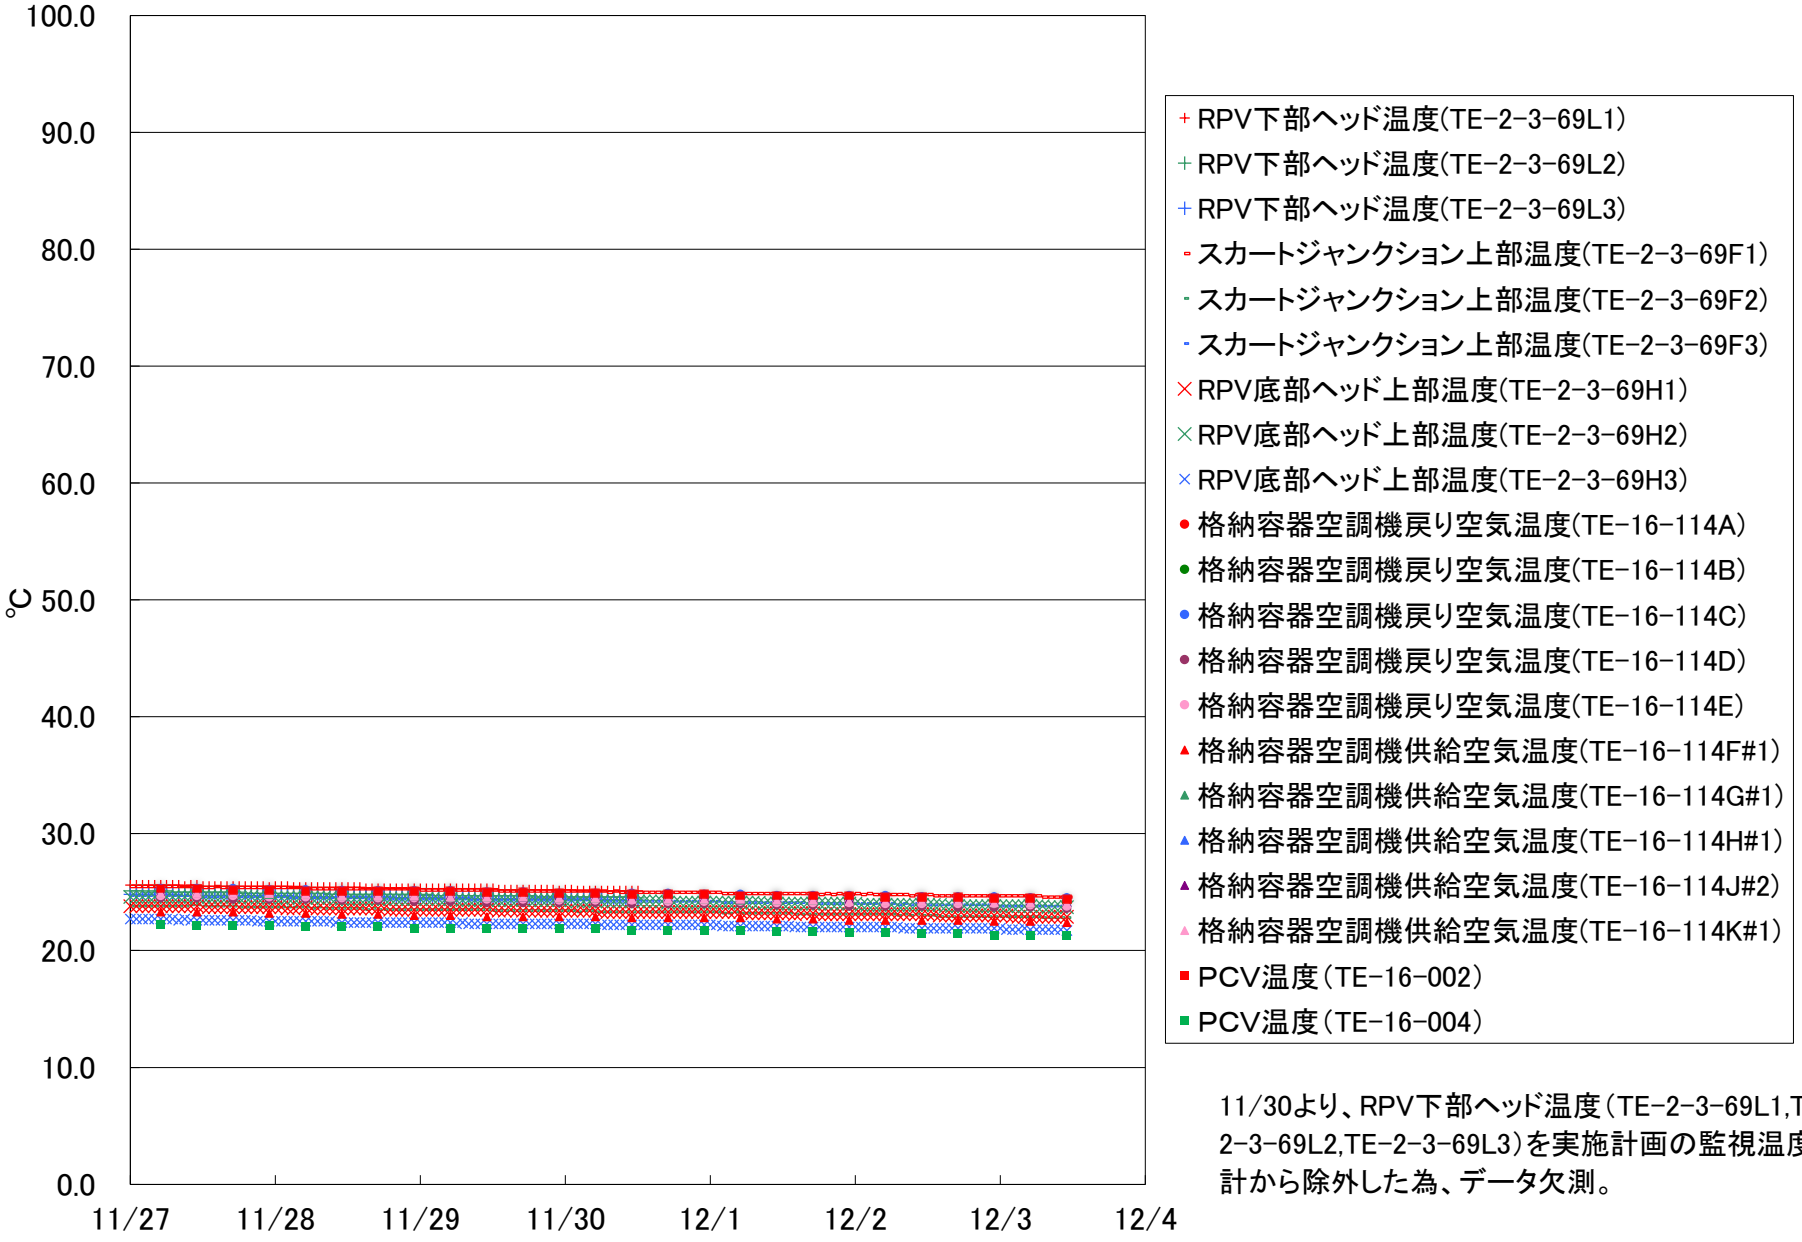

11/30より、RPV下部ヘッド温度(TE-2-3-69L1,TE-2-3-69L2,TE-2-3-69L3)を実施計画の監視温度計から除外した為、データ欠測。