


## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺) (1 / 2)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水					
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
採取日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	
採取時刻	9:00	9:13	9:23	9:48	10:01	
全	130	47	110	33	18	
H-3(約12年)	140,000	350	170	290	2,400	

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

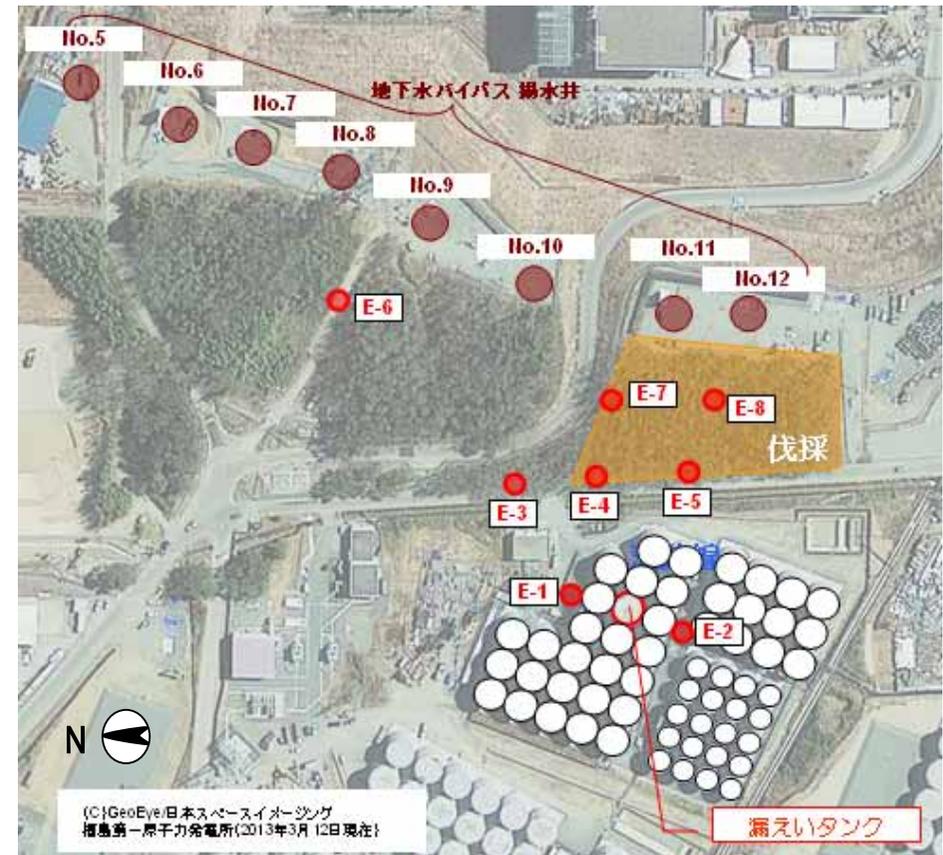

# 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺) (2 / 2)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水					
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
採取日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日	10月2日
採取時刻	9:48	9:55	10:25	10:15	10:06	12:38
全	130	64	120	42	28	ND(19)
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

