


## 2. 福島第一原子力発電所周辺における海水分析結果(福島第一港湾内)

単位: ベクレル/リットル、NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

※各地点の値は、「福島第一港湾内、放水口、護岸の詳細分析結果」の最新値。

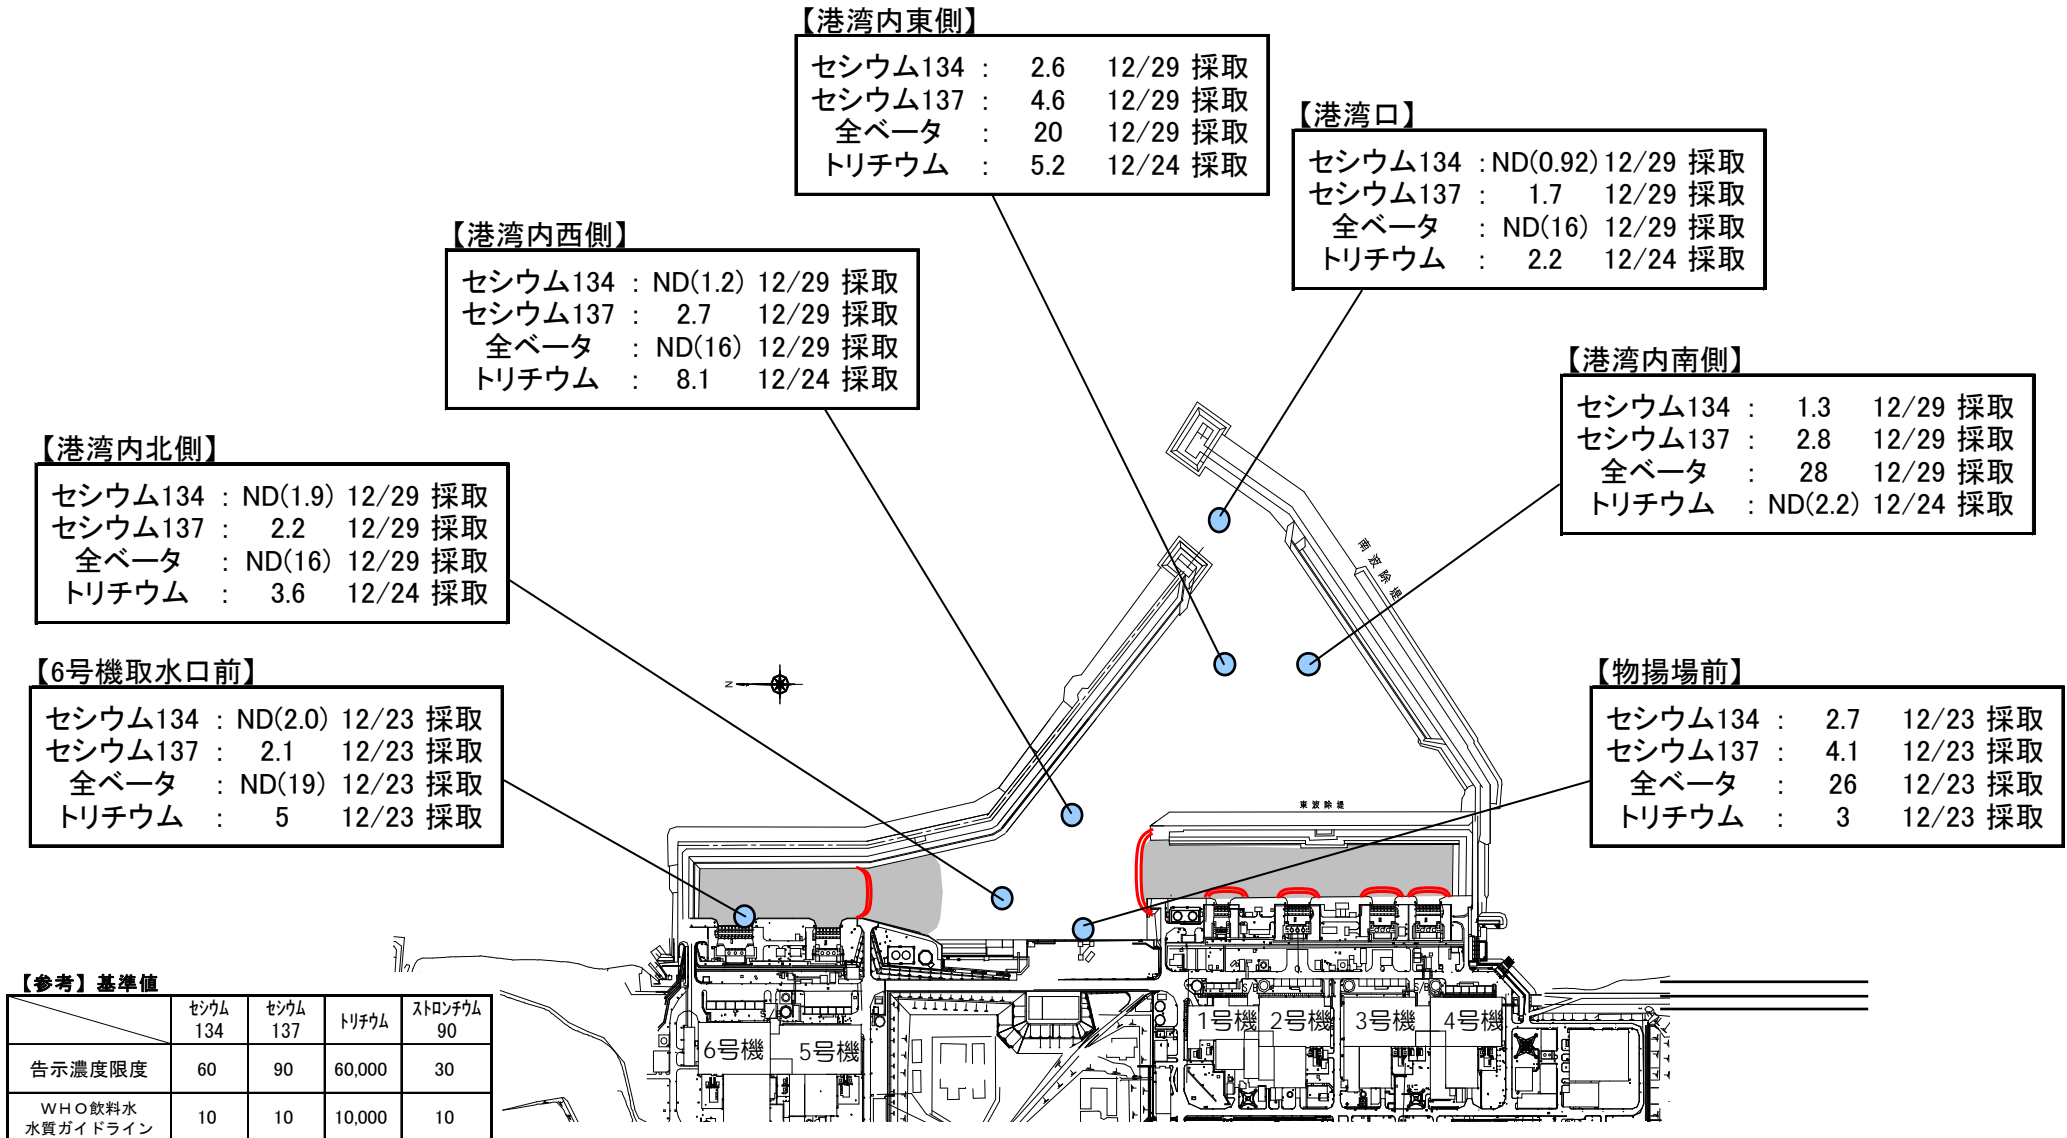

告示濃度限度: 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に定める告示濃度限度(別表第3第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度)