


福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（揚水井）

< 参考資料 >
平成25年12月26日
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井							
	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	12月24日	12月24日	12月24日	12月24日	12月24日	12月24日	12月24日	12月24日
採取時刻	10:46	10:49	10:53	10:56	11:00	11:05	11:12	11:16
全	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)
H-3(約12年)	25	120	540	80	92	190	300	1,000

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

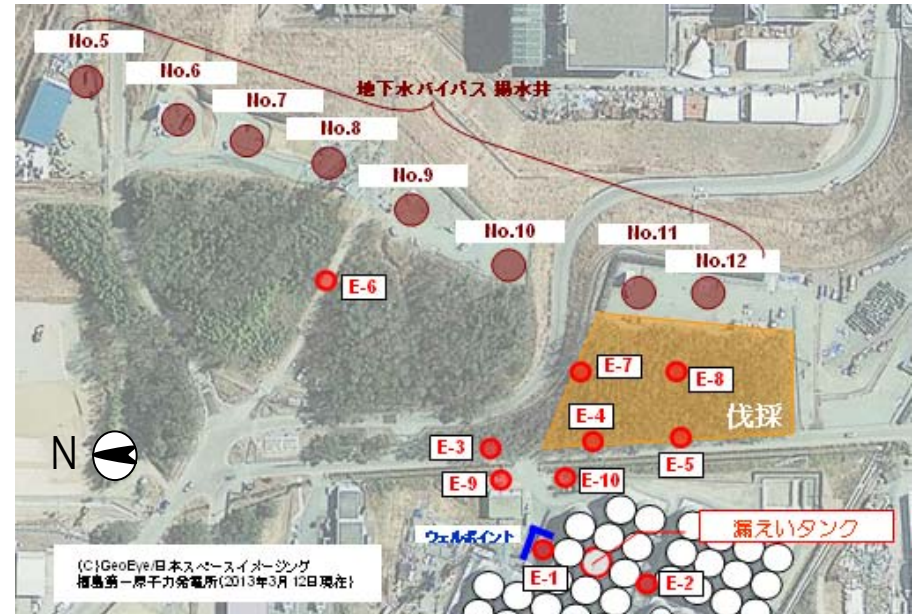

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L ()内は採取日

	No.5	No.6	No.7	No.8
全	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	41 (11/5)	160 (10/22)	620 (11/19)	97 (11/26)

	No.9	No.10	No.11	No.12
全	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	100 (11/26,12/3)	330 (9/1,9/2)	480 (10/22,11/5)	910 (9/1)