

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 >

参考値

(データ集約 : 6/27)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)		福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点)		炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時	平成25年6月26日 7時15分		平成25年6月26日 7時05分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
I-131 (約8日)	ND	-	ND	-	40
Cs-134 (約2年)	ND	-	ND	-	60
Cs-137 (約30年)	1.8	0.02	ND	-	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

本分析における放射能濃度の検出限界値 (I-131が約1.3Bq/L、Cs-134が約1.1Bq/L、Cs-137が約1.3Bq/L) を下回る場合は、「ND」と記載。
ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 再測定 >

(データ集約 : 6/27)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)		福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点)		炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時	平成25年5月27日 6時45分		平成25年5月27日 7時15分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.46	0.01	0.23	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.89	0.01	0.43	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。

分析機関：東電環境エンジニアリング(株)

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第二原子力発電所 >

参考値

(データ集約 : 6/27)

採取場所	福島第二 北放水口付近 (3,4号機放水口付近) (福島第一から約10km地点)		北迫川南側付近 (1,2号機放水口から南側に約11km地点) (福島第一から約23km地点)		炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時刻	平成25年5月28日 10時00分		平成25年5月28日 7時20分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.061	0.00	0.036	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.12	0.00	0.063	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を 1 と比較する。

詳細分析 (リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法) による分析結果を記載。

分析機関 : 東電環境エンジニアリング (株)

海水核種分析結果 < 沖合 1/4 >

(データ集約 : 6/27)

採取場所 (地点番号)	*1 小高区沖合3km (T-14)				*1 小高区沖合3km (T-14)				*2 請戸川沖合3km (T-D1)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成25年5月21日 9時26分		平成25年5月21日 9時26分		平成25年5月28日 8時56分		平成25年5月28日 8時56分		平成25年5月28日 9時18分		平成25年5月28日 9時18分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.019	0.00	0.013	0.00	0.010	0.00	0.0067	0.00	0.029	0.00	0.021	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.037	0.00	0.024	0.00	0.021	0.00	0.016	0.00	0.056	0.00	0.039	0.00	90

採取場所 (地点番号)	*2 1F敷地沖合3km (T-D5)				*2 2F敷地沖合3km (T-D9)				*1 1F敷地沖合15km (T-5)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成25年5月28日 9時48分		平成25年5月28日 9時48分		平成25年5月31日 8時12分		平成25年5月31日 8時12分		平成25年5月22日 8時12分		平成25年5月22日 8時12分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.013	0.00	0.0085	0.00	0.0064	0.00	0.0094	0.00	0.0055	0.00	0.0044	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.025	0.00	0.018	0.00	0.012	0.00	0.023	0.00	0.010	0.00	0.0093	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関: *1 (株)環境総合テクノス、*2 東電環境エンジニアリング(株)

海水核種分析結果 < 沖合 2/4 >

(データ集約 : 6/27)

採取場所 (地点番号)	1F敷地沖合15km (T-5)				岩沢海岸沖合3km (T-11)				岩沢海岸沖合3km (T-11)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成25年5月第5週分 採取中止		平成25年5月第5週分 採取中止		平成25年5月22日 9時22分		平成25年5月22日 9時22分		平成25年5月31日 8時38分		平成25年5月31日 8時38分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	-	-	-	-	0.030	0.00	0.026	0.00	0.0048	0.00	0.0070	0.00	60
Cs-137 (約30年)	-	-	-	-	0.057	0.00	0.048	0.00	0.011	0.00	0.017	0.00	90

採取場所 (地点番号)	いわき市北部沖合3km (T-12)				夏井川沖合1km (T-17-1)				豊間沖合3km (T-20)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成25年5月15日 7時54分		平成25年5月15日 7時54分		平成25年5月15日 7時15分		平成25年5月15日 7時15分		平成25年5月15日 6時41分		平成25年5月15日 6時41分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0041	0.00	0.014	0.00	0.011	0.00	0.018	0.00	0.019	0.00	0.017	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.010	0.00	0.031	0.00	0.021	0.00	0.037	0.00	0.039	0.00	0.033	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関:(株)環境総合テクノス

1F敷地沖合15km(T-5)については、悪天候のため未採取

海水核種分析結果 < 沖合 3/4 >

(データ集約 : 6/27)

採取場所 (地点番号)	請戸川沖合3km付近 (T-S3)				1F敷地沖合3km付近 (T-S4)				木戸川沖合2km付近 (T-S5)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成25年5月20日 6時24分		平成25年5月20日 6時24分		平成25年5月20日 6時00分		平成25年5月20日 6時00分		平成25年5月17日 6時15分		平成25年5月17日 6時15分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.010	0.00	0.0071	0.00	0.0089	0.00	0.012	0.00	0.052	0.00	0.047	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.019	0.00	0.015	0.00	0.017	0.00	0.026	0.00	0.10	0.00	0.095	0.00	90

採取場所 (地点番号)	2F敷地沖合2km付近 (T-S7)				熊川沖合4km付近 (T-S8)				小高区沖合15km付近 (T-B1)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成25年5月17日 5時54分		平成25年5月17日 5時54分		平成25年5月23日 6時33分		平成25年5月23日 6時33分		平成25年5月31日 5時18分		平成25年5月31日 5時18分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.046	0.00	0.080	0.00	0.024	0.00	0.0089	0.00	0.0073	0.00	0.0030	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.090	0.00	0.16	0.00	0.050	0.00	0.020	0.00	0.015	0.00	0.0074	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関:(株)環境総合テクノス

海水核種分析結果 < 沖合 4/4 >

(データ集約 : 6/27)

採取場所 (地点番号)	請戸川沖合18km付近 (T-B2)				1F敷地沖合10km付近 (T-B3)				2F敷地沖合10km付近 (T-B4)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成25年5月31日 5時56分		平成25年5月31日 5時56分		平成25年5月25日 5時44分		平成25年5月25日 5時44分		平成25年5月25日 6時31分		平成25年5月25日 6時31分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0047	0.00	0.0028	0.00	0.0060	0.00	0.0013	0.00	0.0056	0.00	0.0017	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.0090	0.00	0.0065	0.00	0.012	0.00	0.0054	0.00	0.011	0.00	0.0039	0.00	90

採取場所 (地点番号)	上層				下層				上層				下層				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	試料濃度 (Bq/L)		倍率 (/)		試料濃度 (Bq/L)		倍率 (/)		試料濃度 (Bq/L)		倍率 (/)		試料濃度 (Bq/L)		倍率 (/)		
試料採取日時刻																	
検出核種 (半減期)																	
Cs-134 (約2年)																	60
Cs-137 (約30年)																	90


炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。


詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関:(株)環境総合テクノス


福島第一 5,6号機放水口北側 海水放射能濃度 (Bq / L)

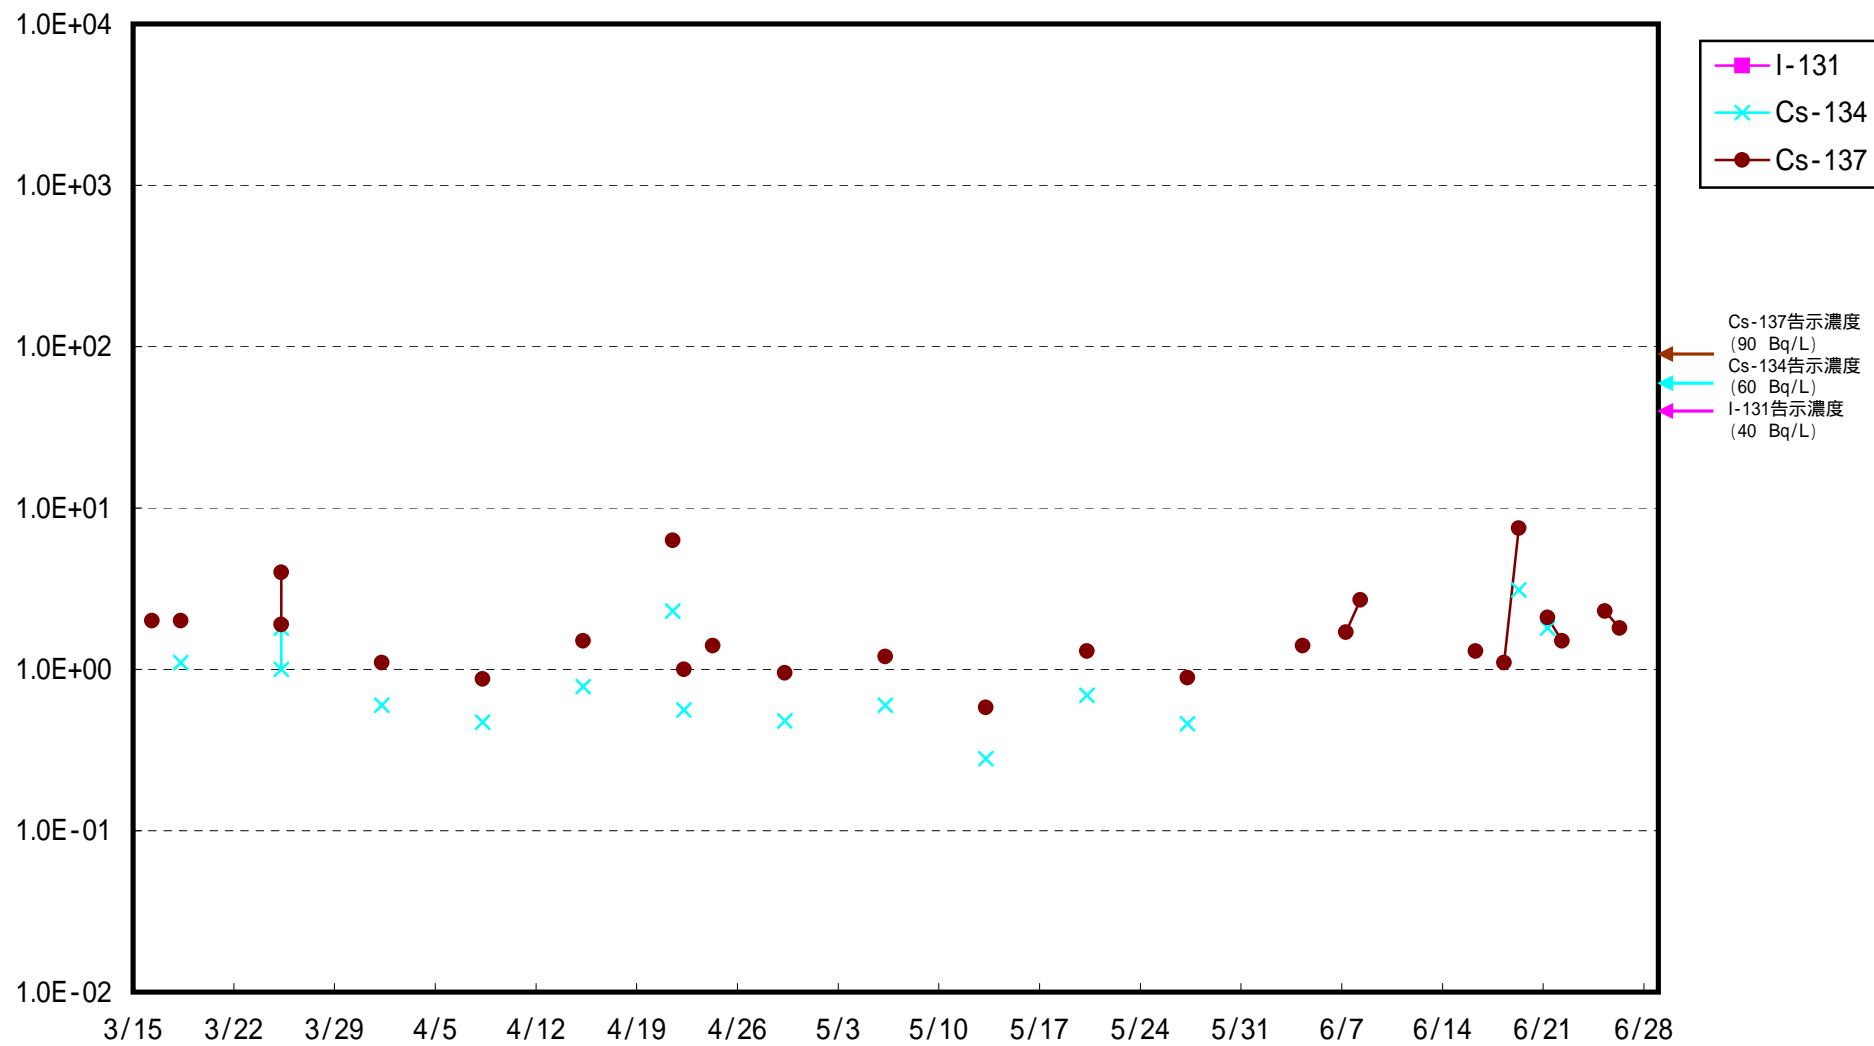


福島第一 南放水口付近 海水放射能濃度 (Bq / L)

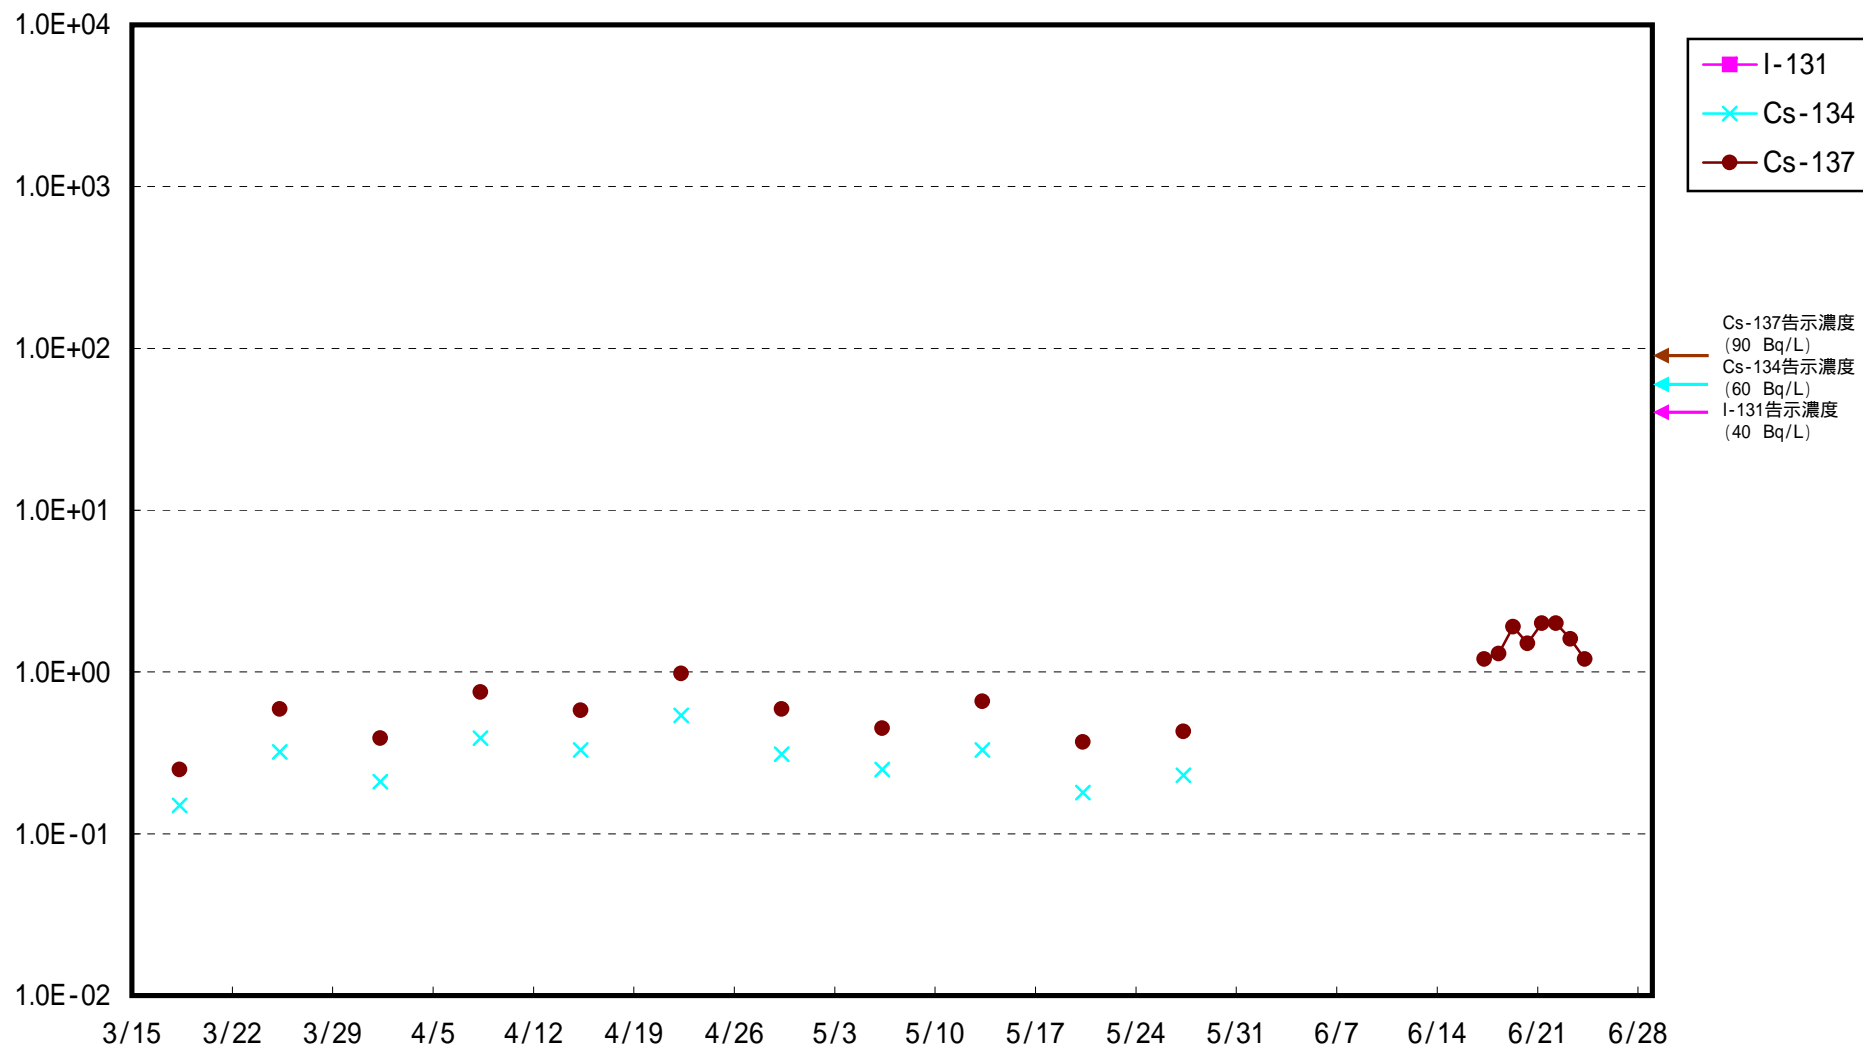


福島第二 北放水口付近 海水放射能濃度 (Bq / L)

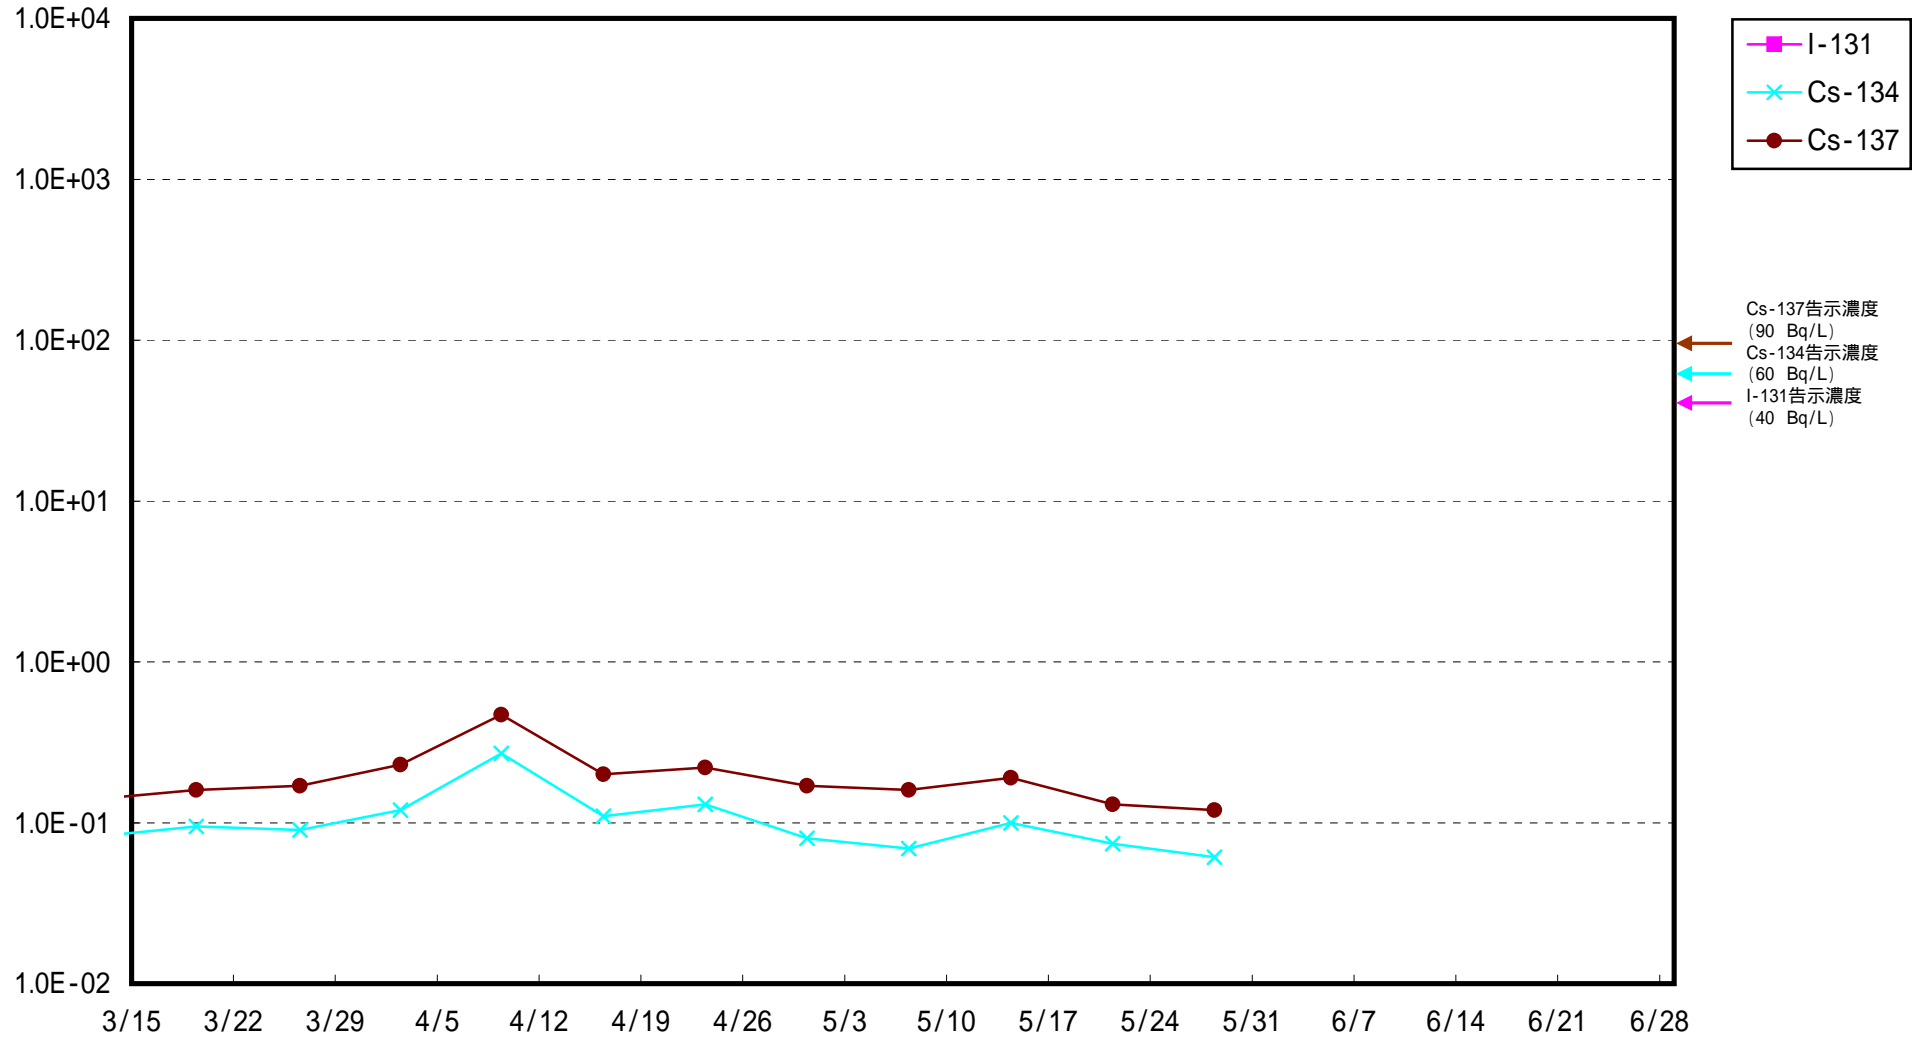


北迫川南側付近 海水放射能濃度 (Bq / L)

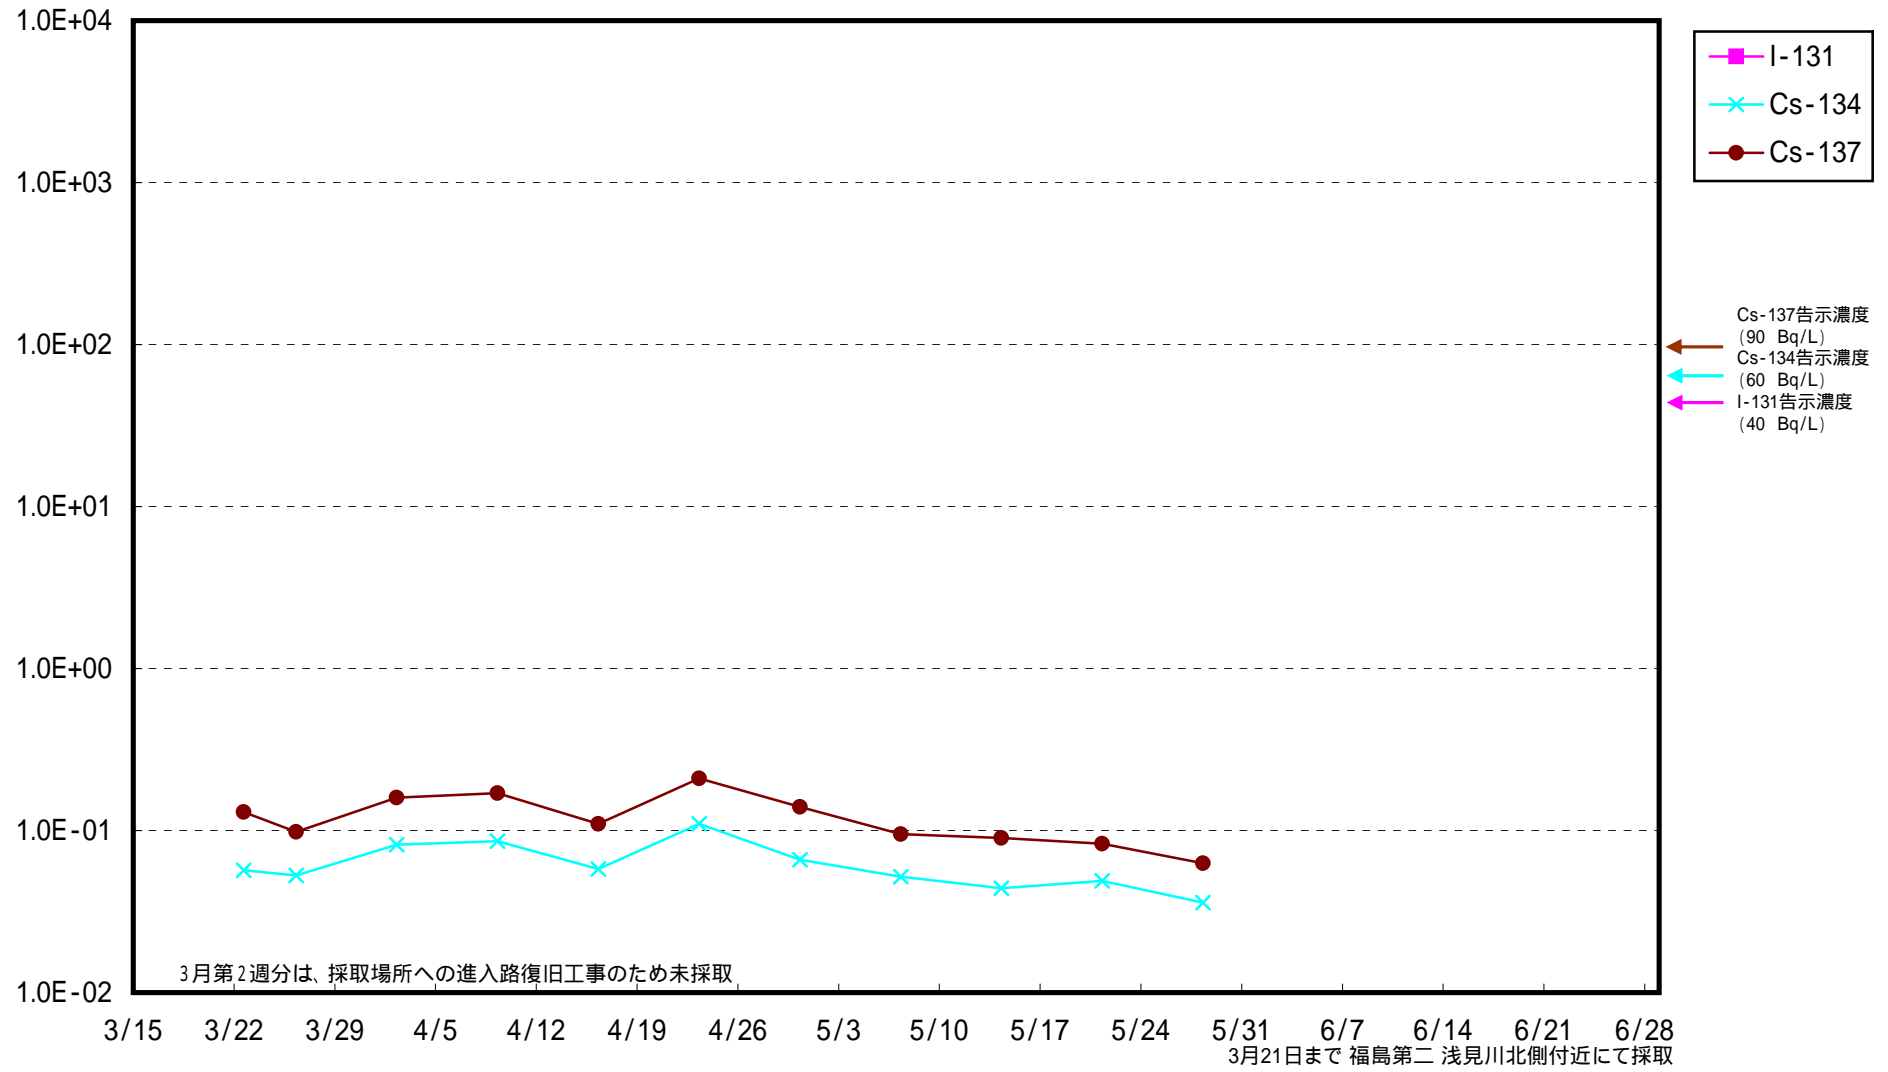


小高区冲合3km(T-14) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

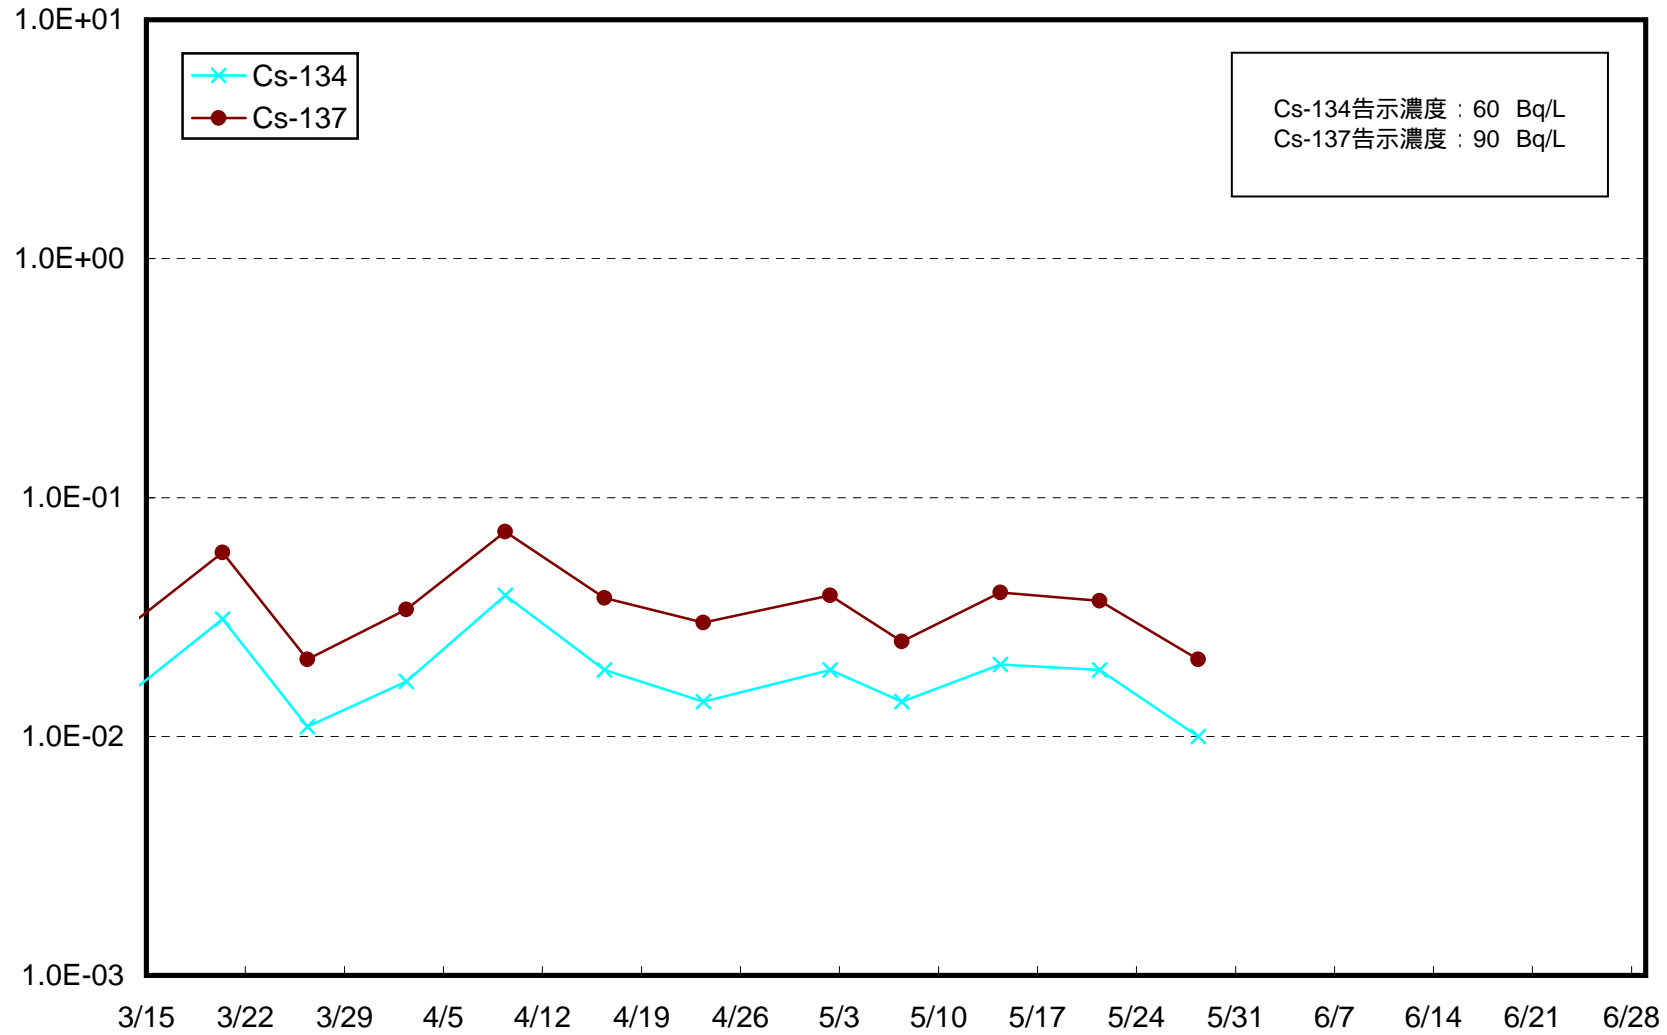


小高区冲合3km(T-14) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

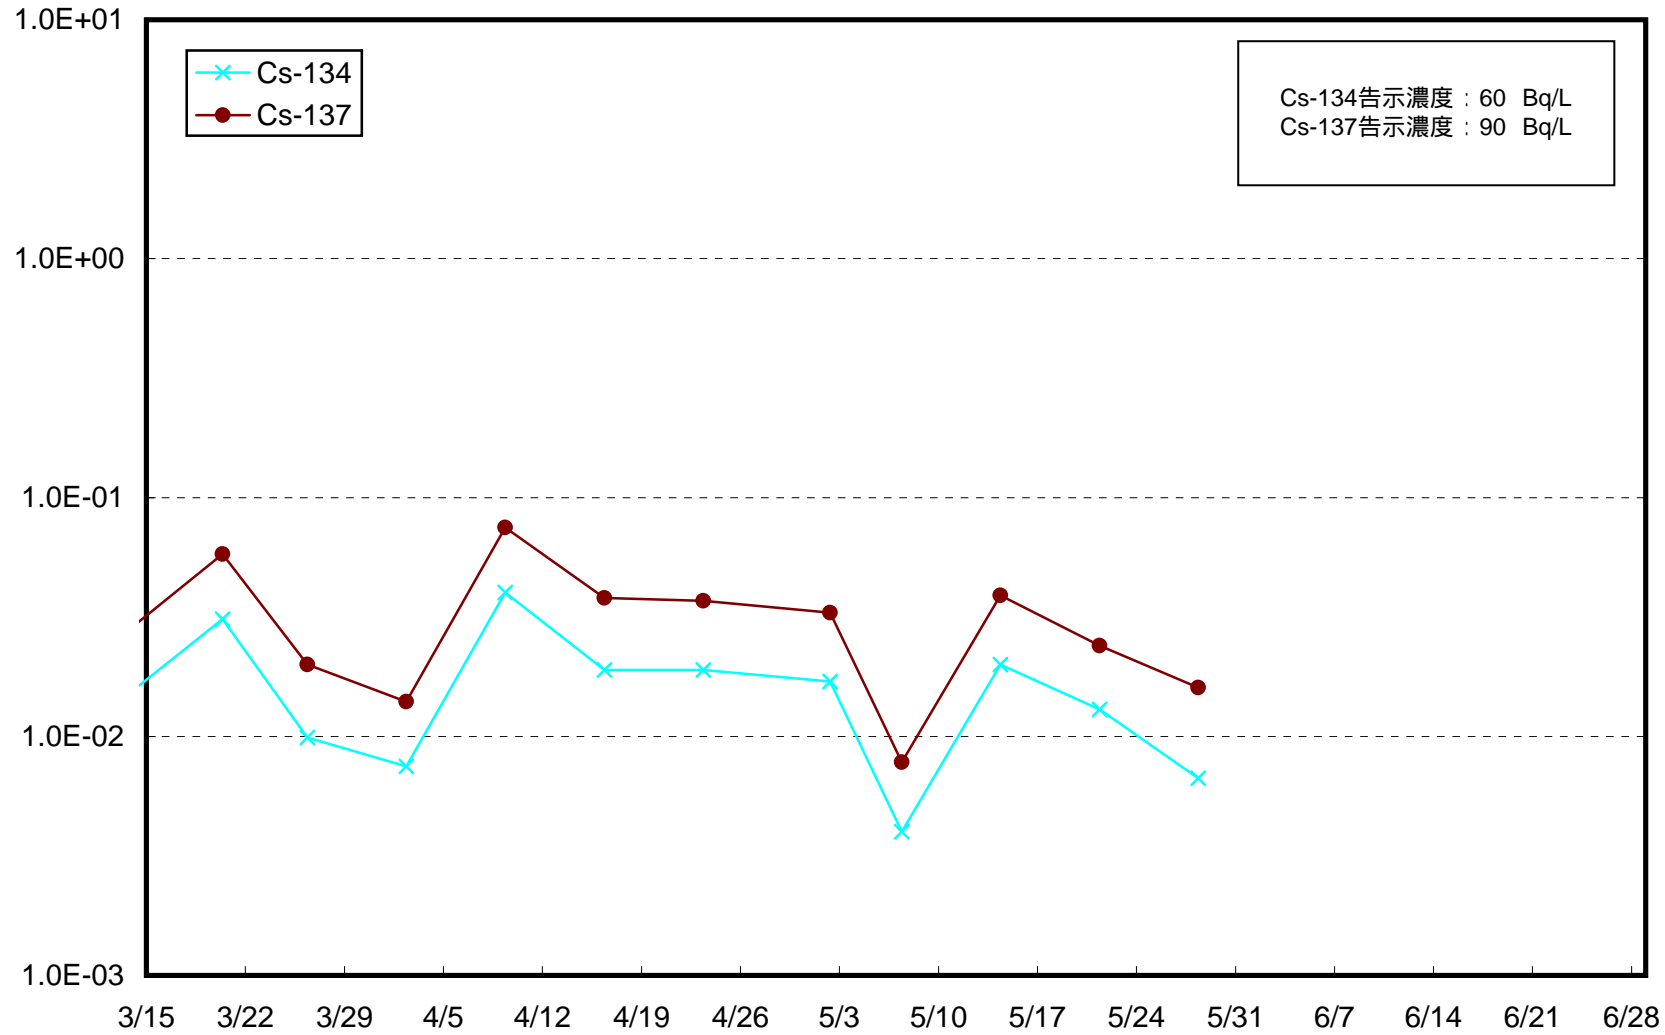


請戸川沖合3km(T-D1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

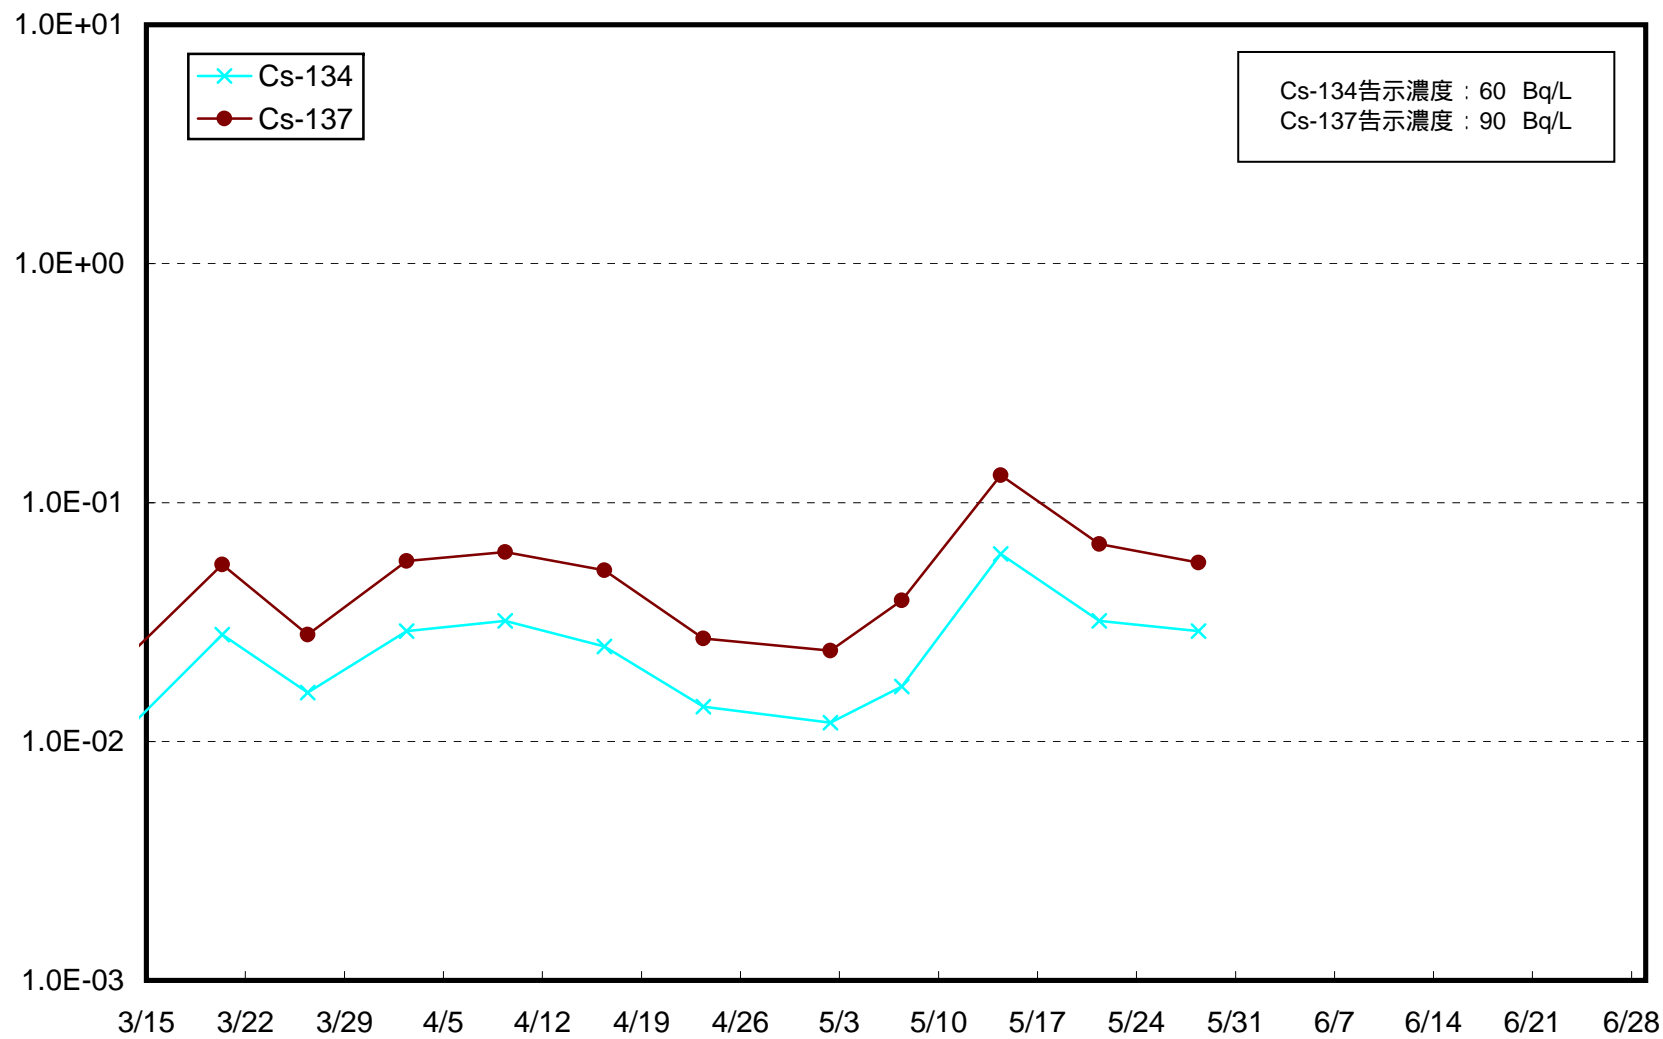


請戸川沖合3km(T-D1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

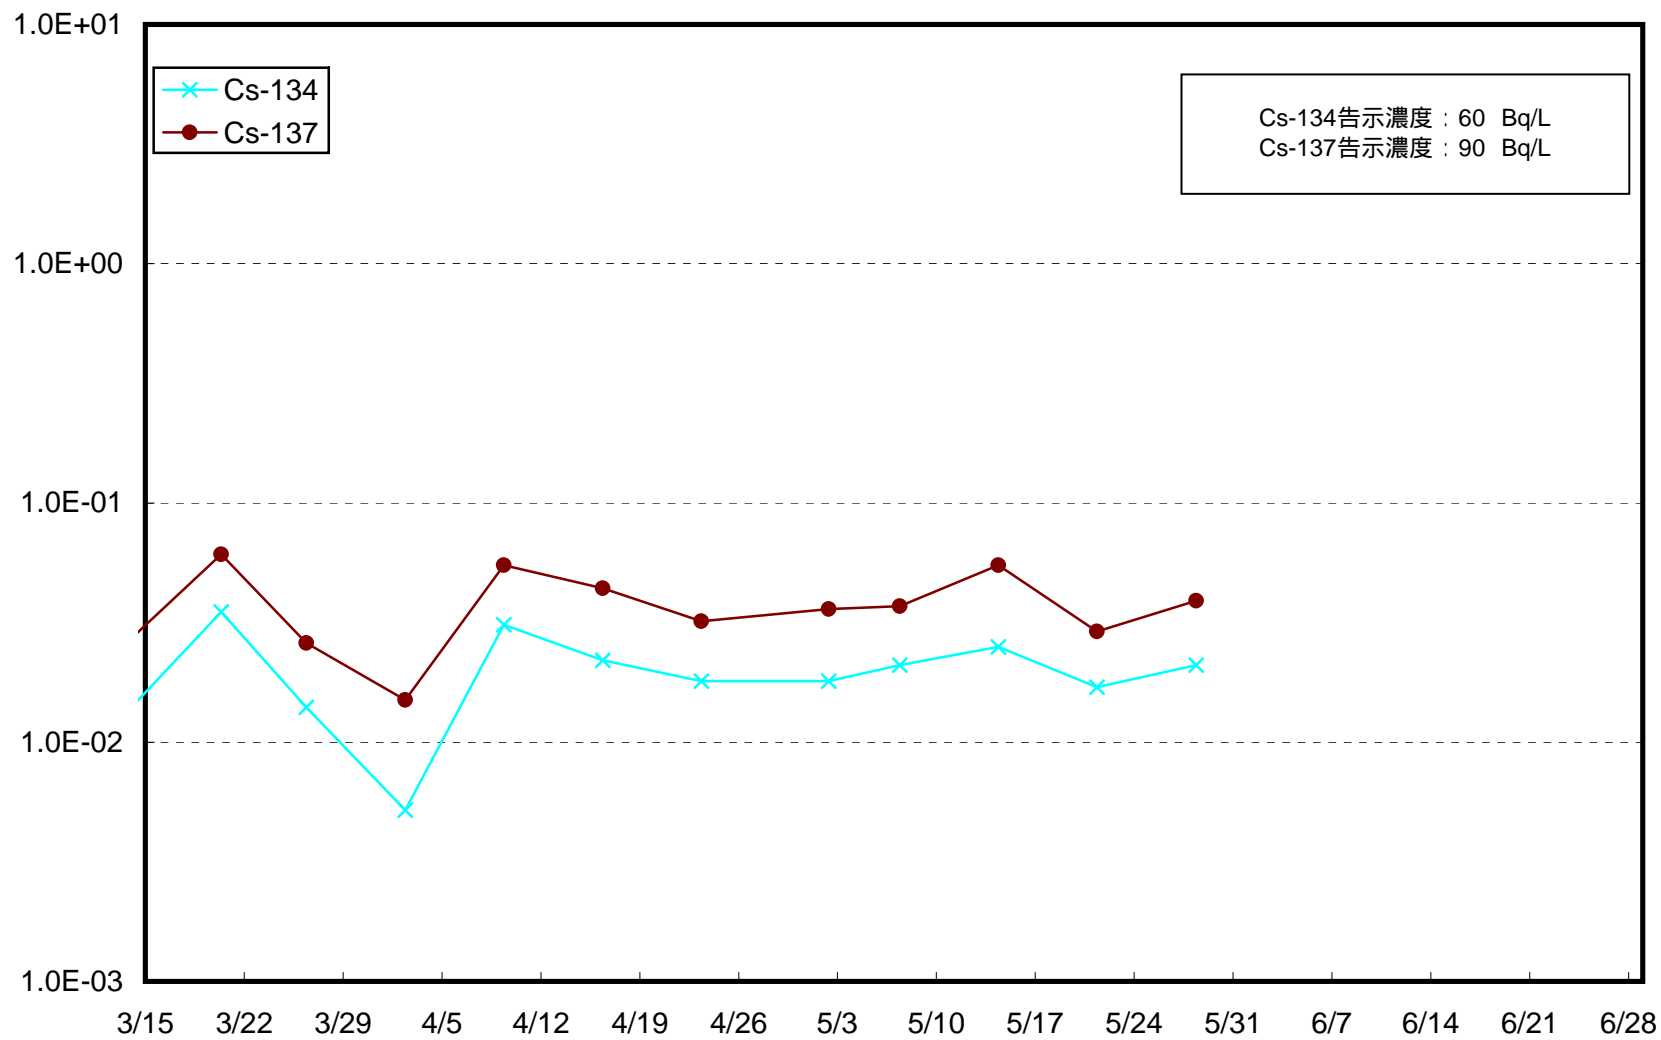


福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

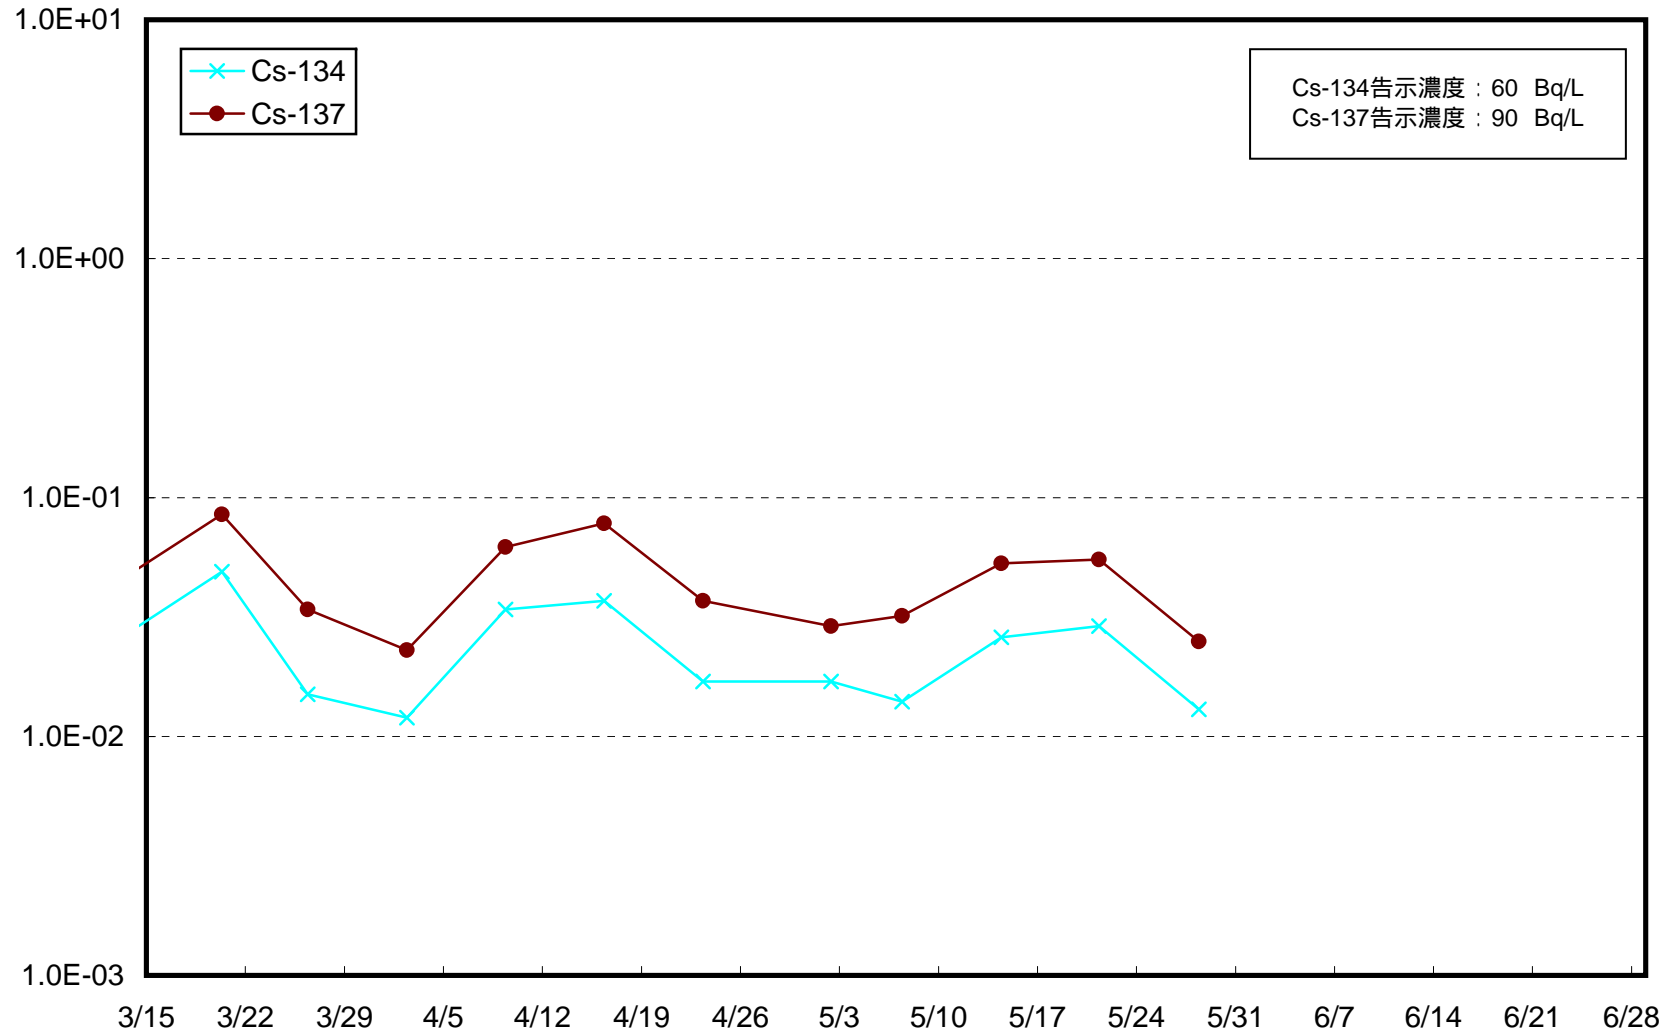


福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

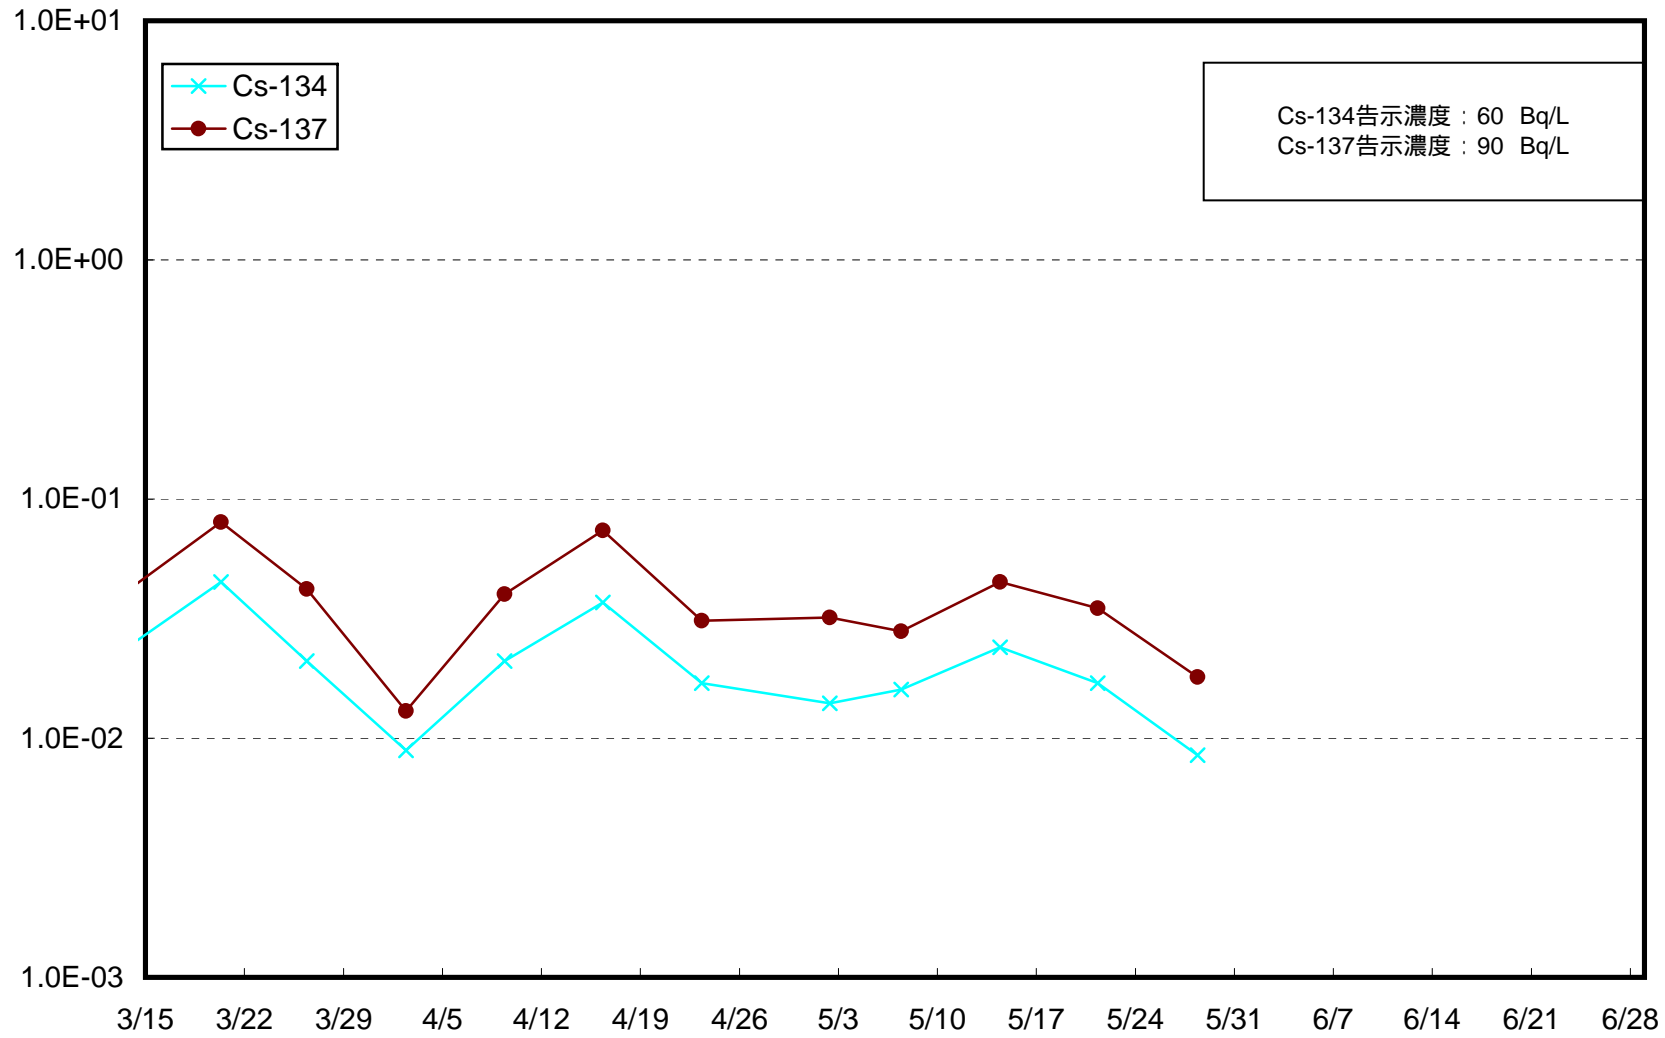


福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

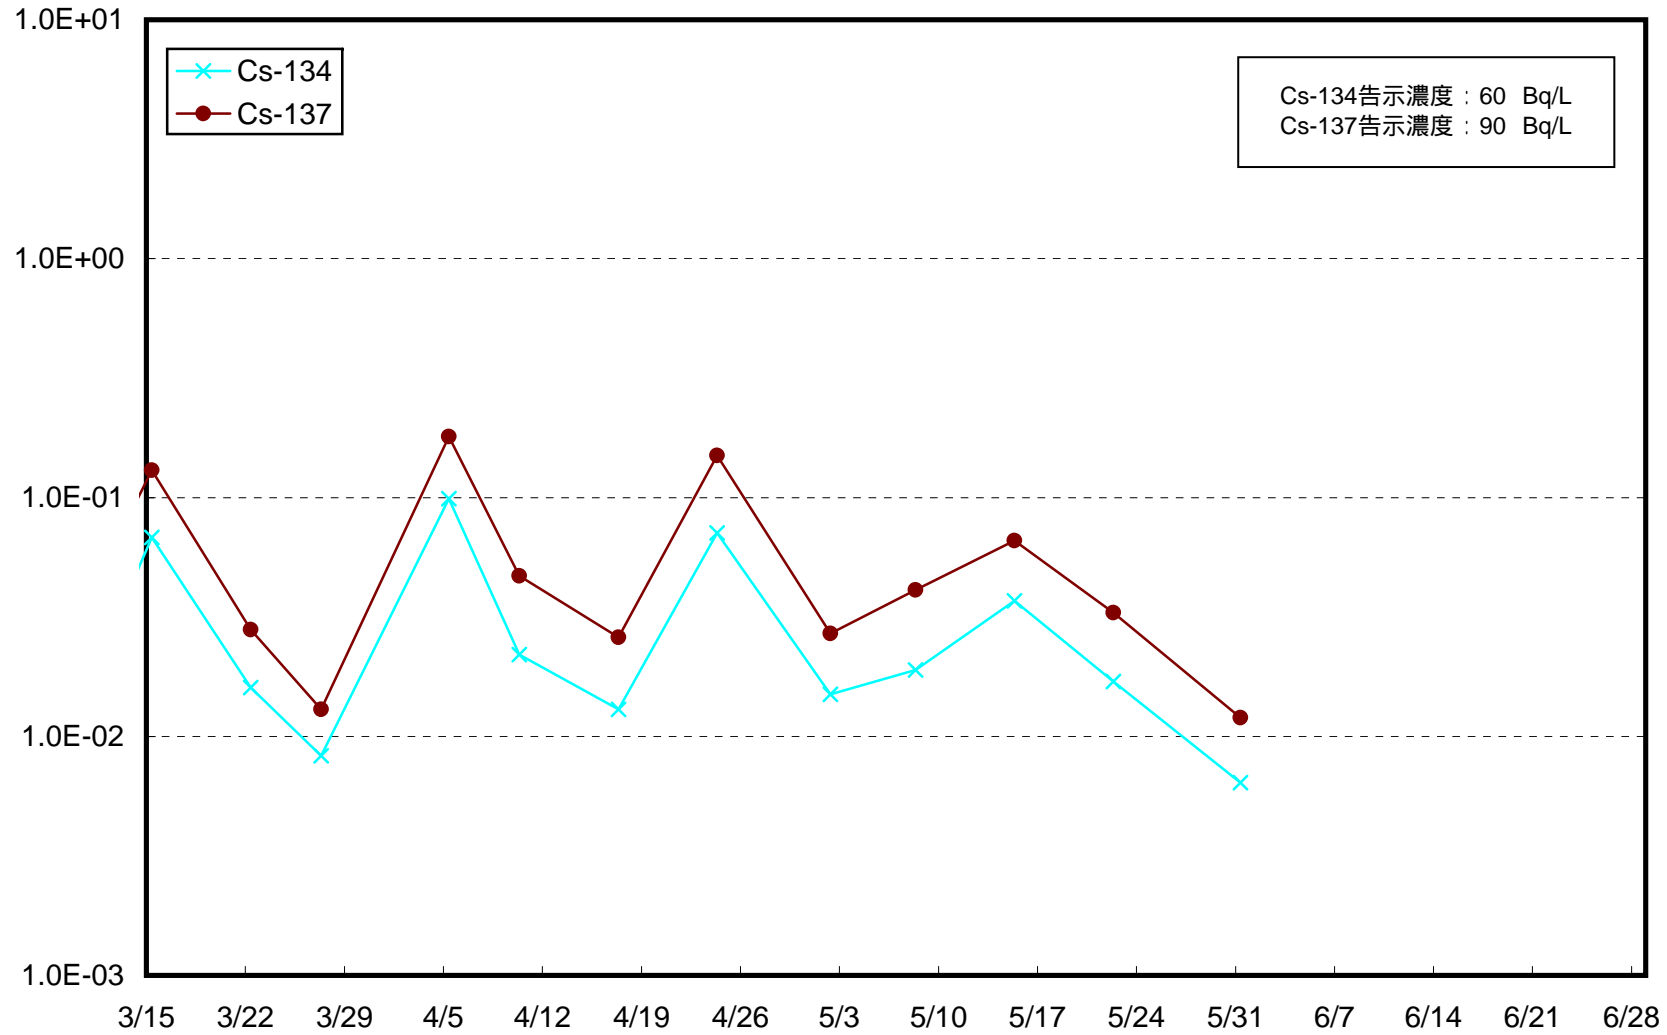


福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

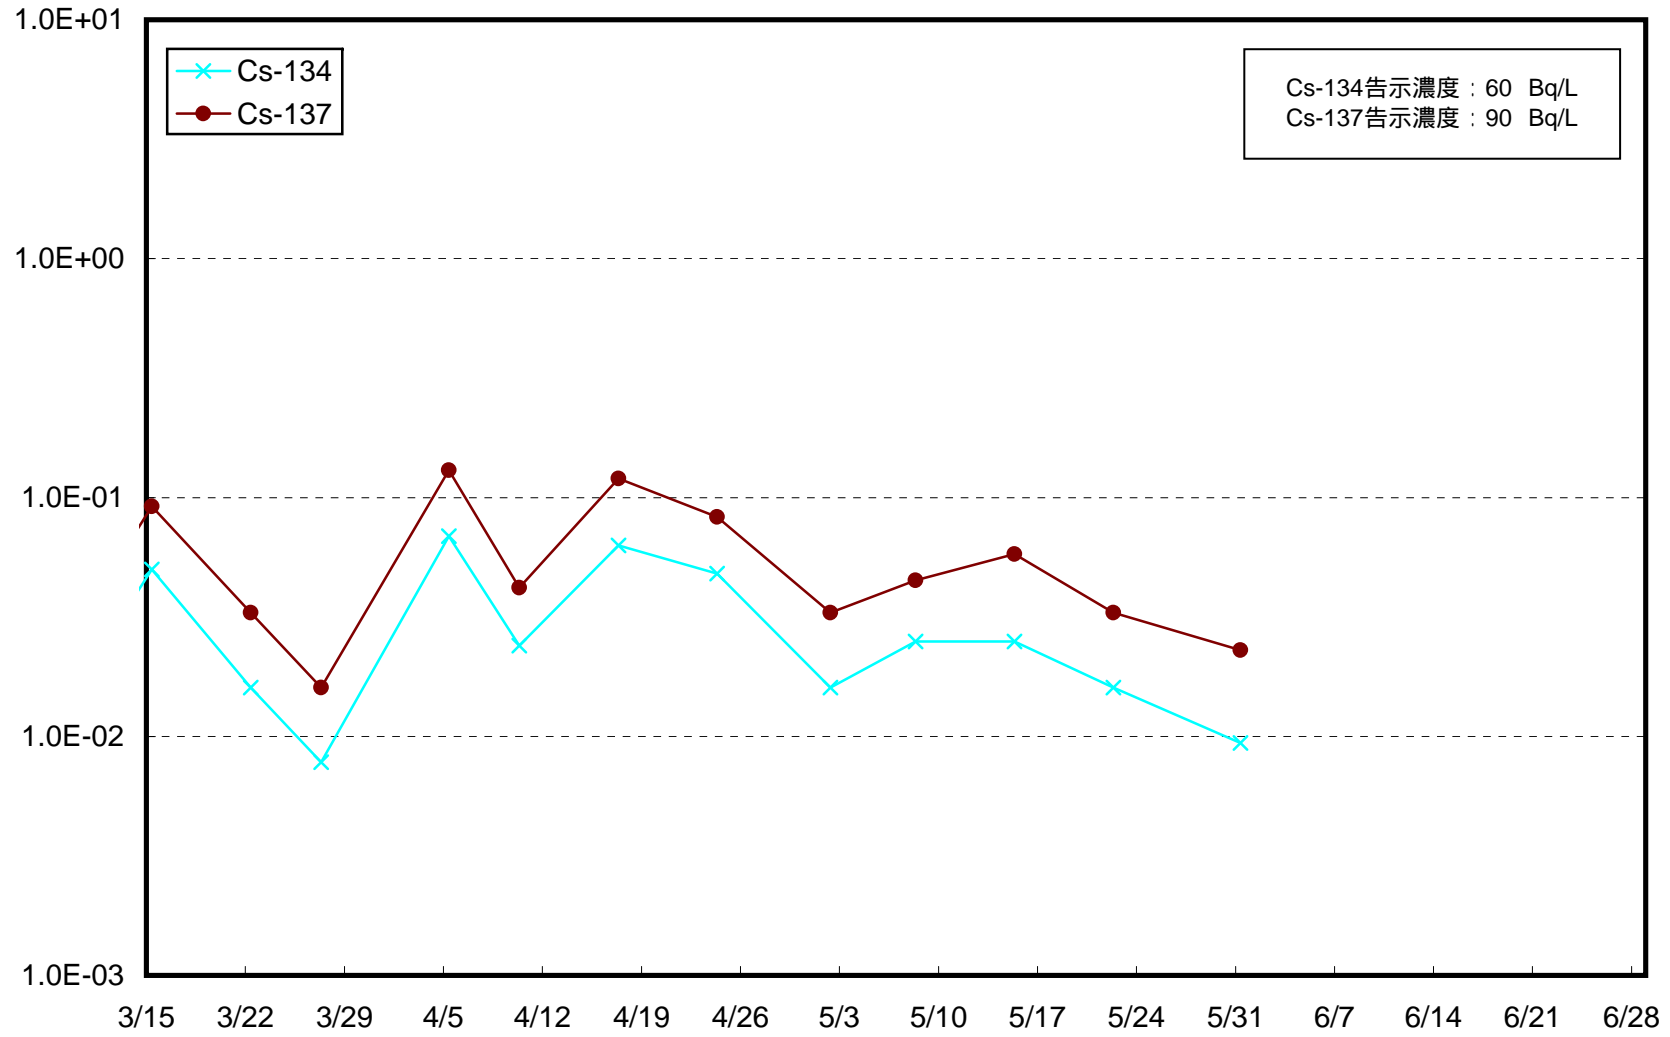


福島第一 敷地沖合15km(T-5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

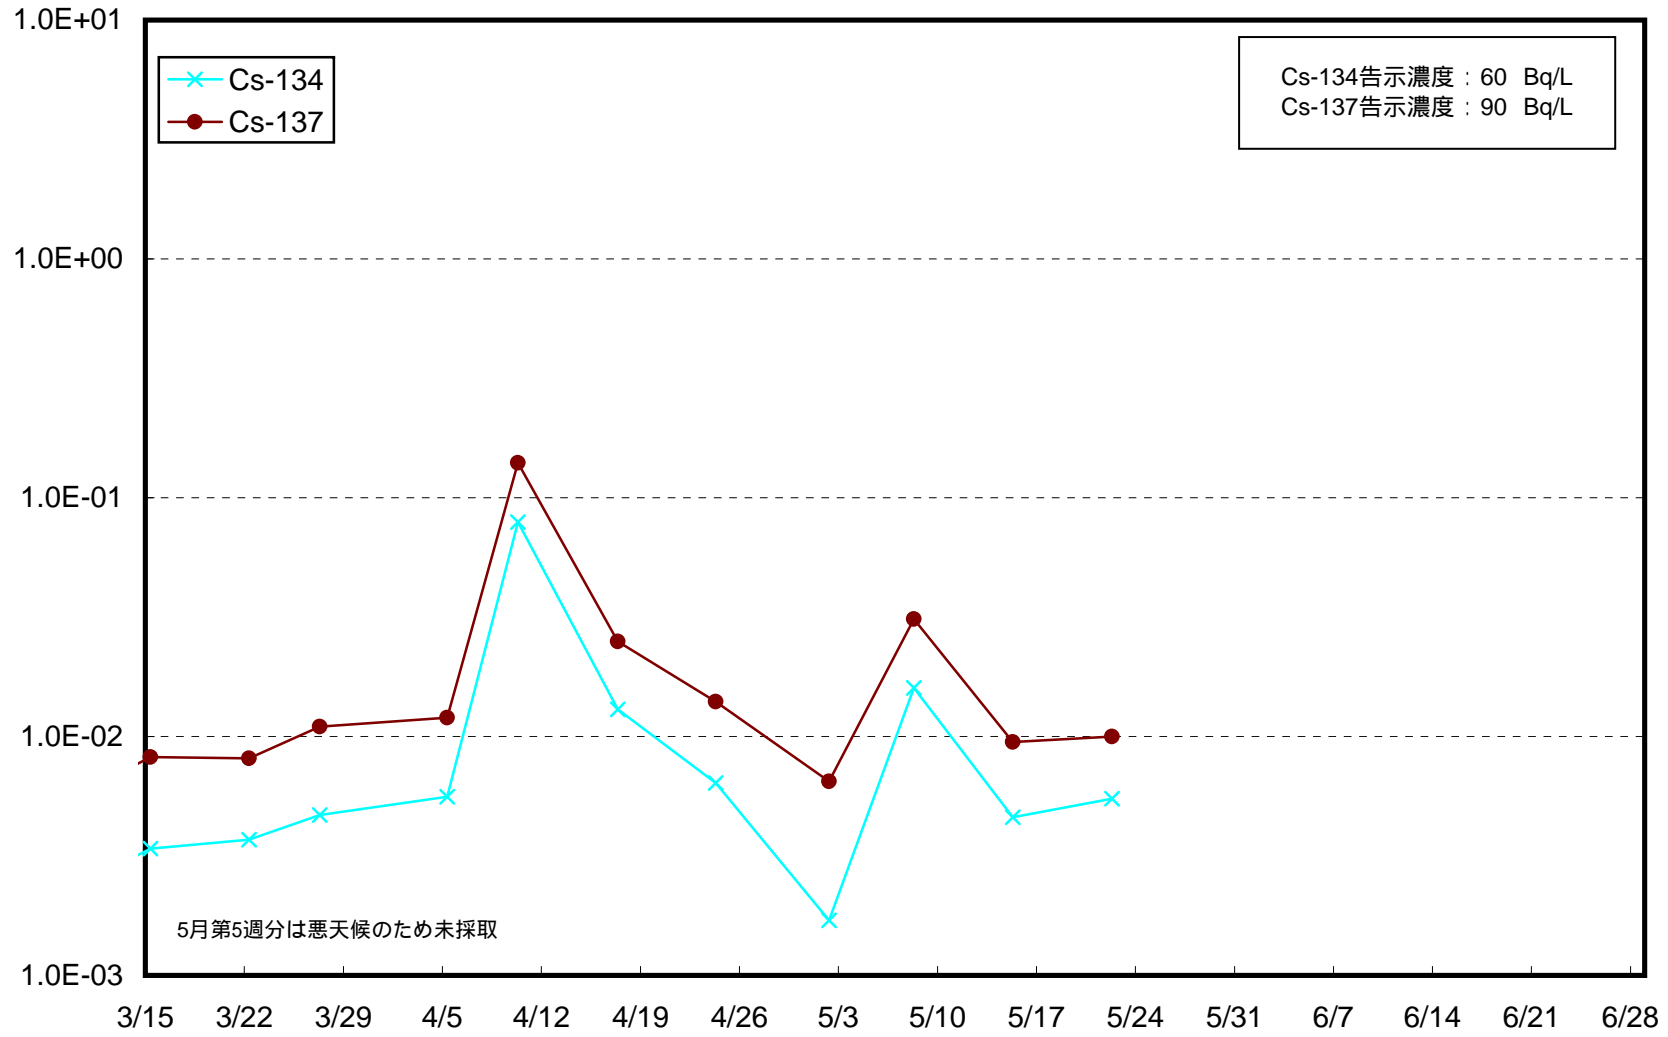


福島第一 敷地沖合15km(T-5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

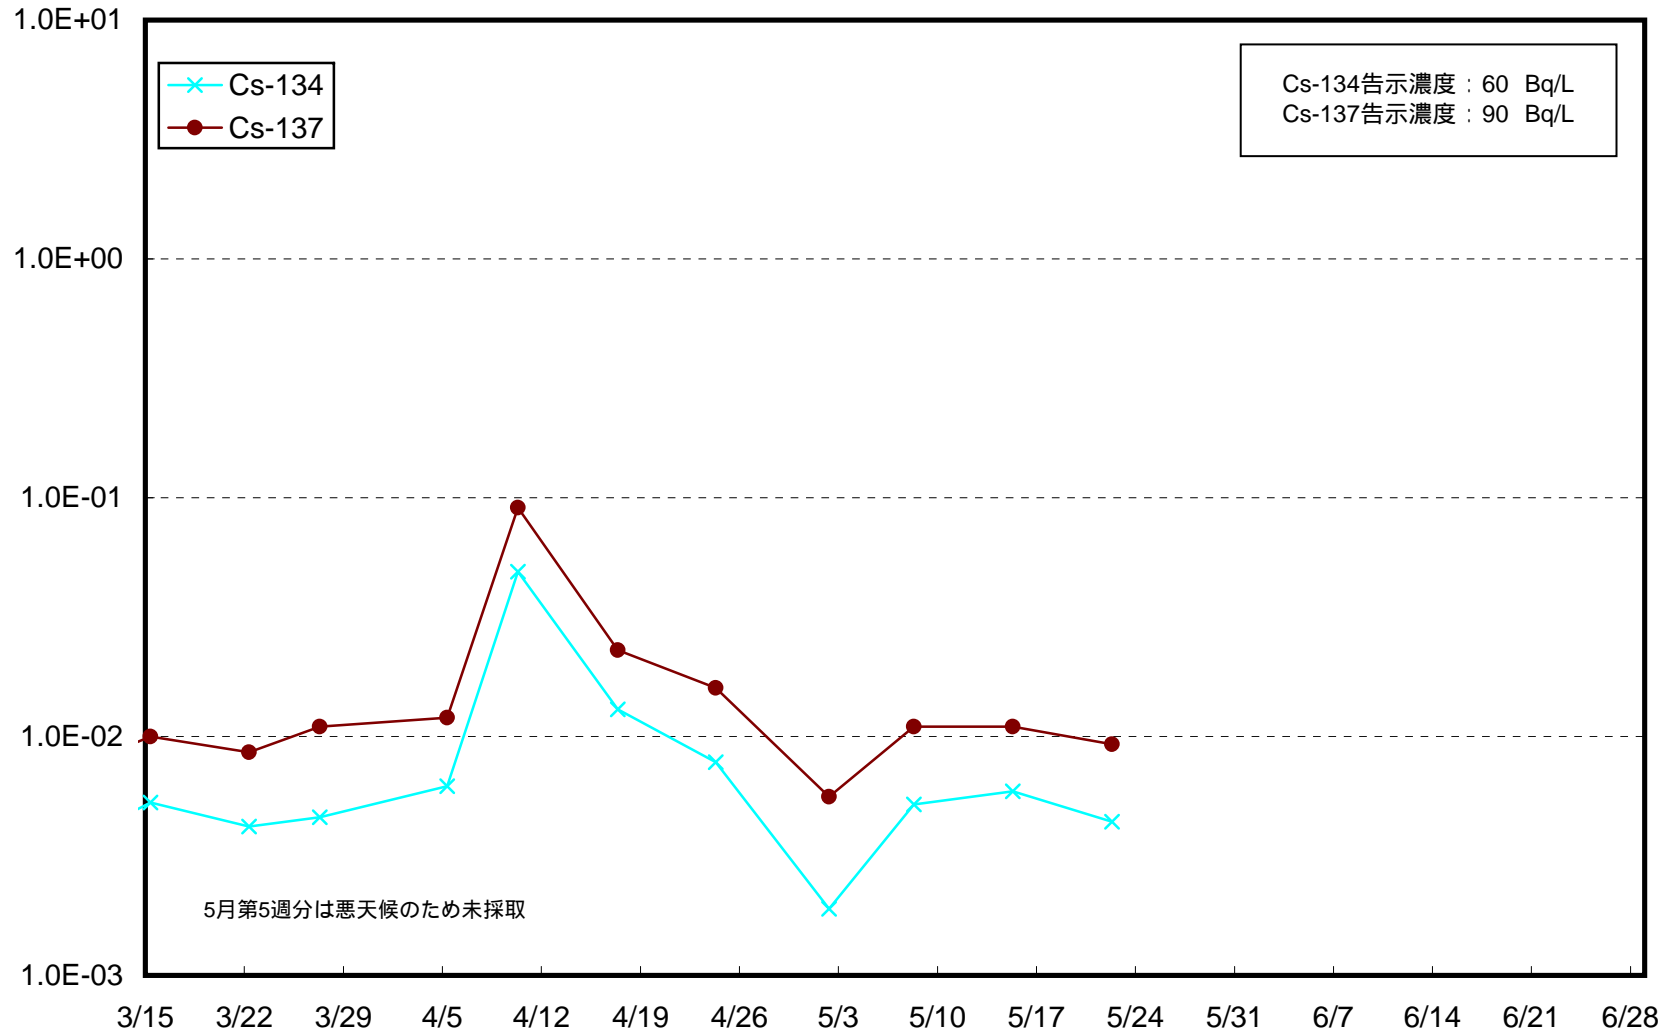


岩沢海岸沖合3km(T-11) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

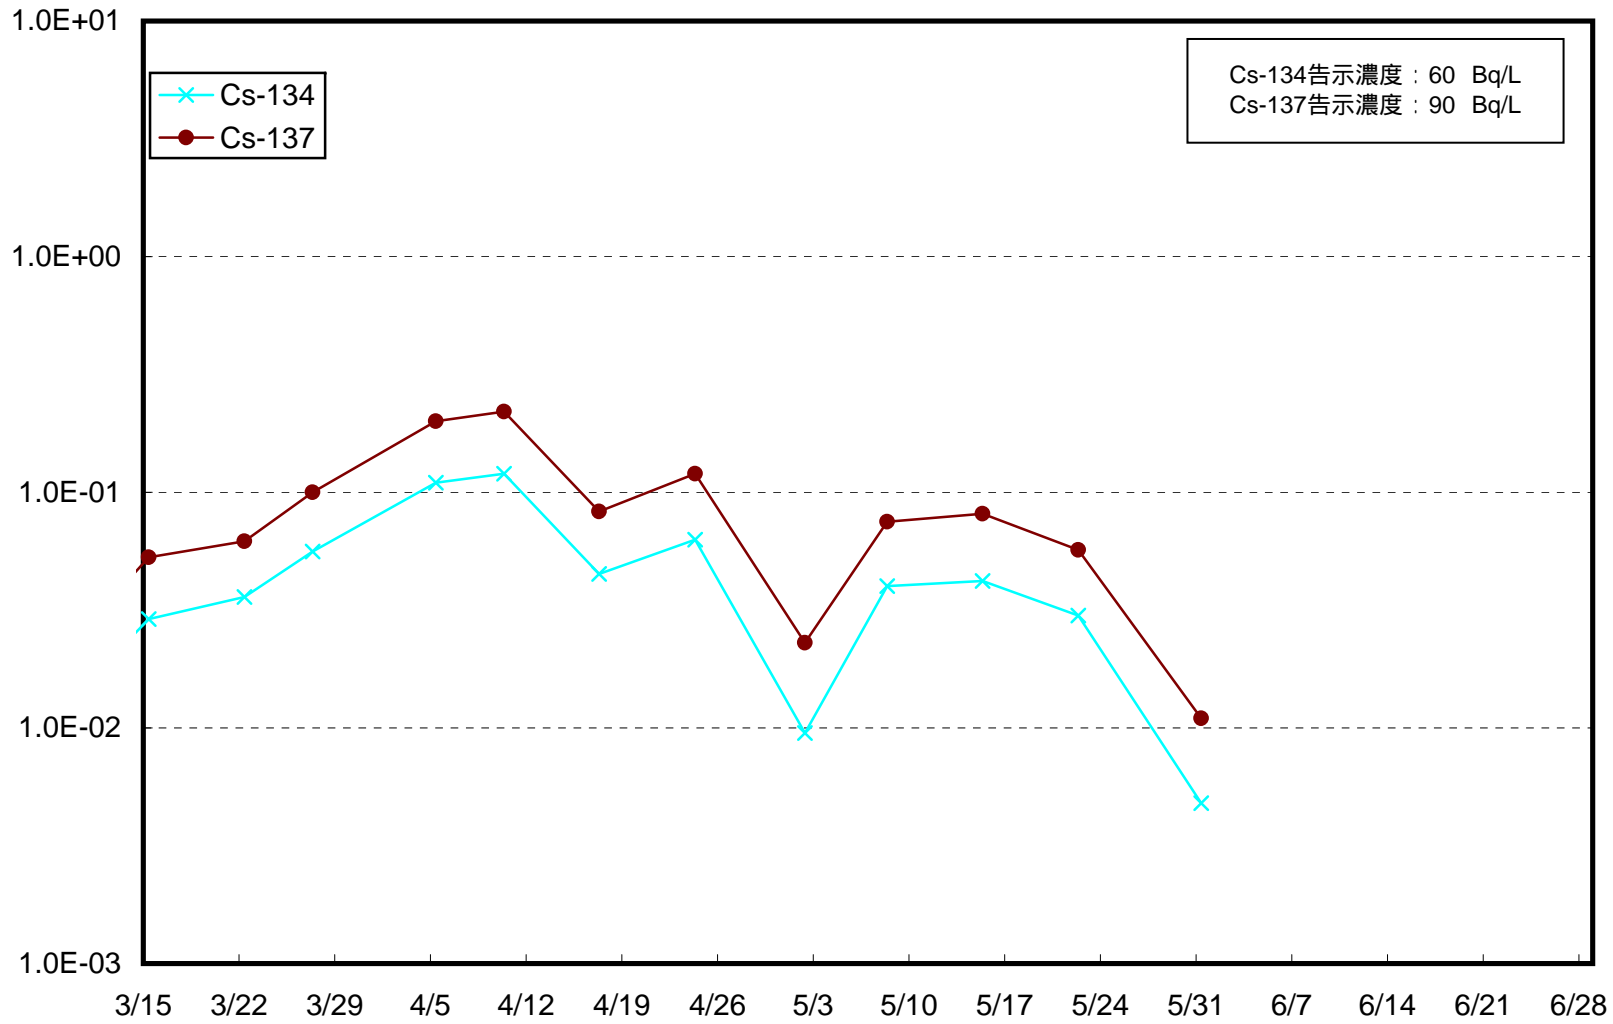


岩沢海岸沖合3km(T-11) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

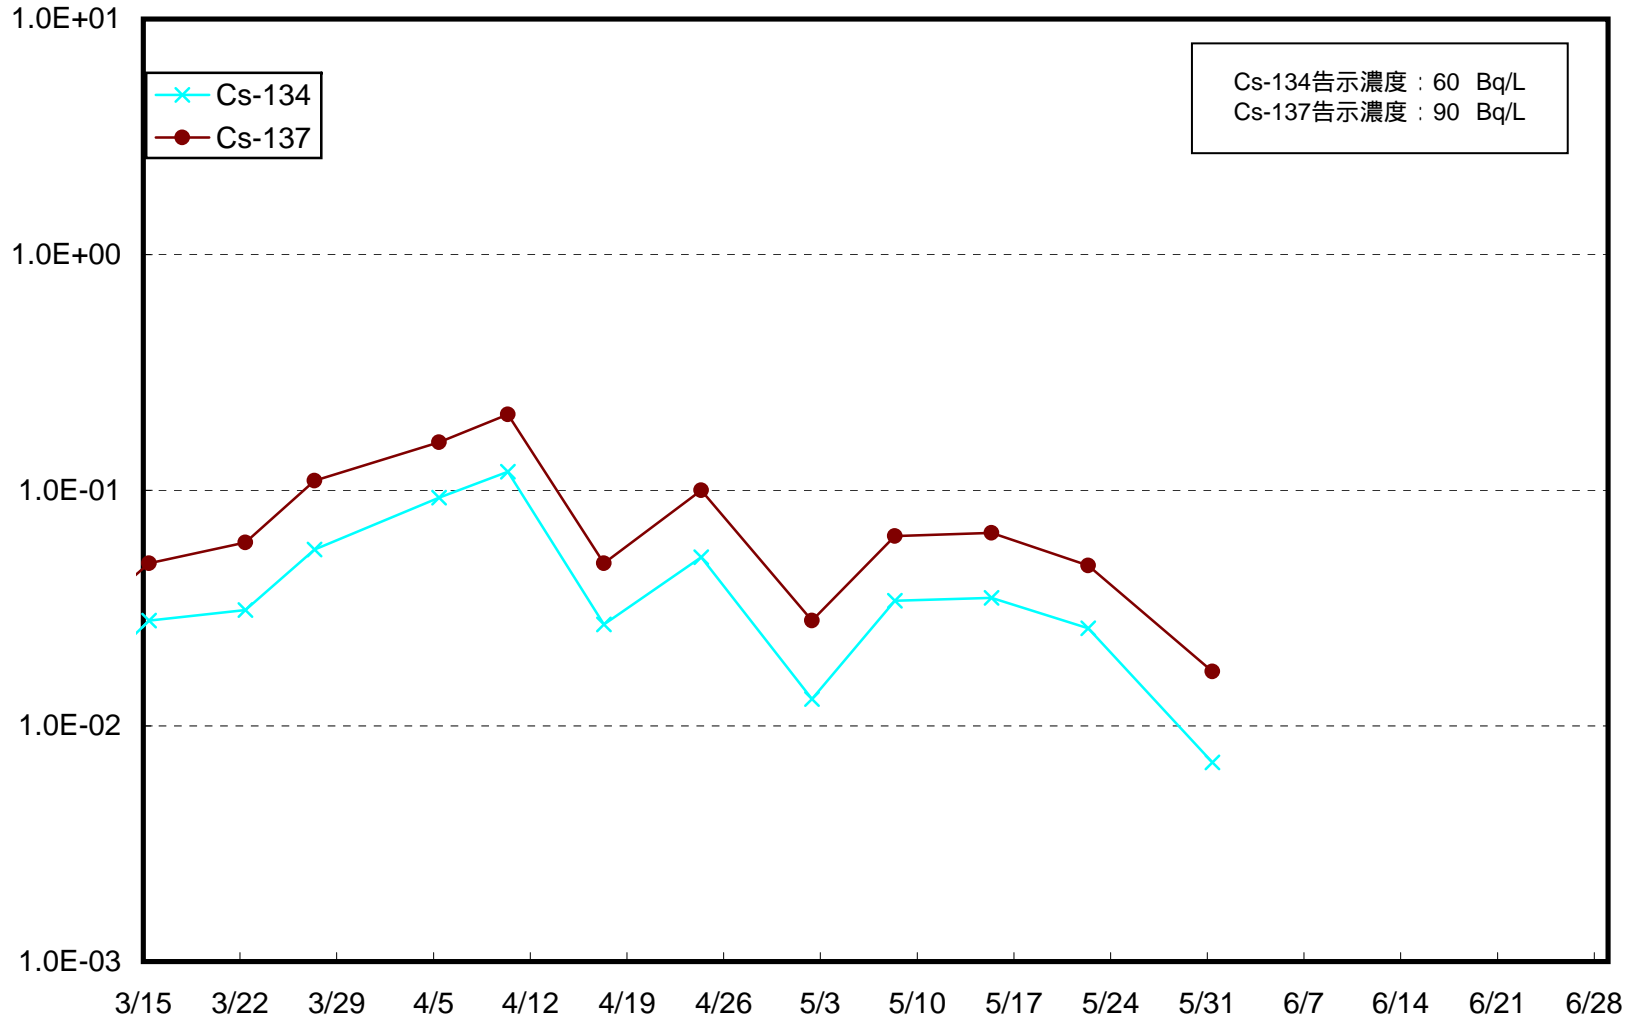


いわき市北部沖合3km(T-12) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

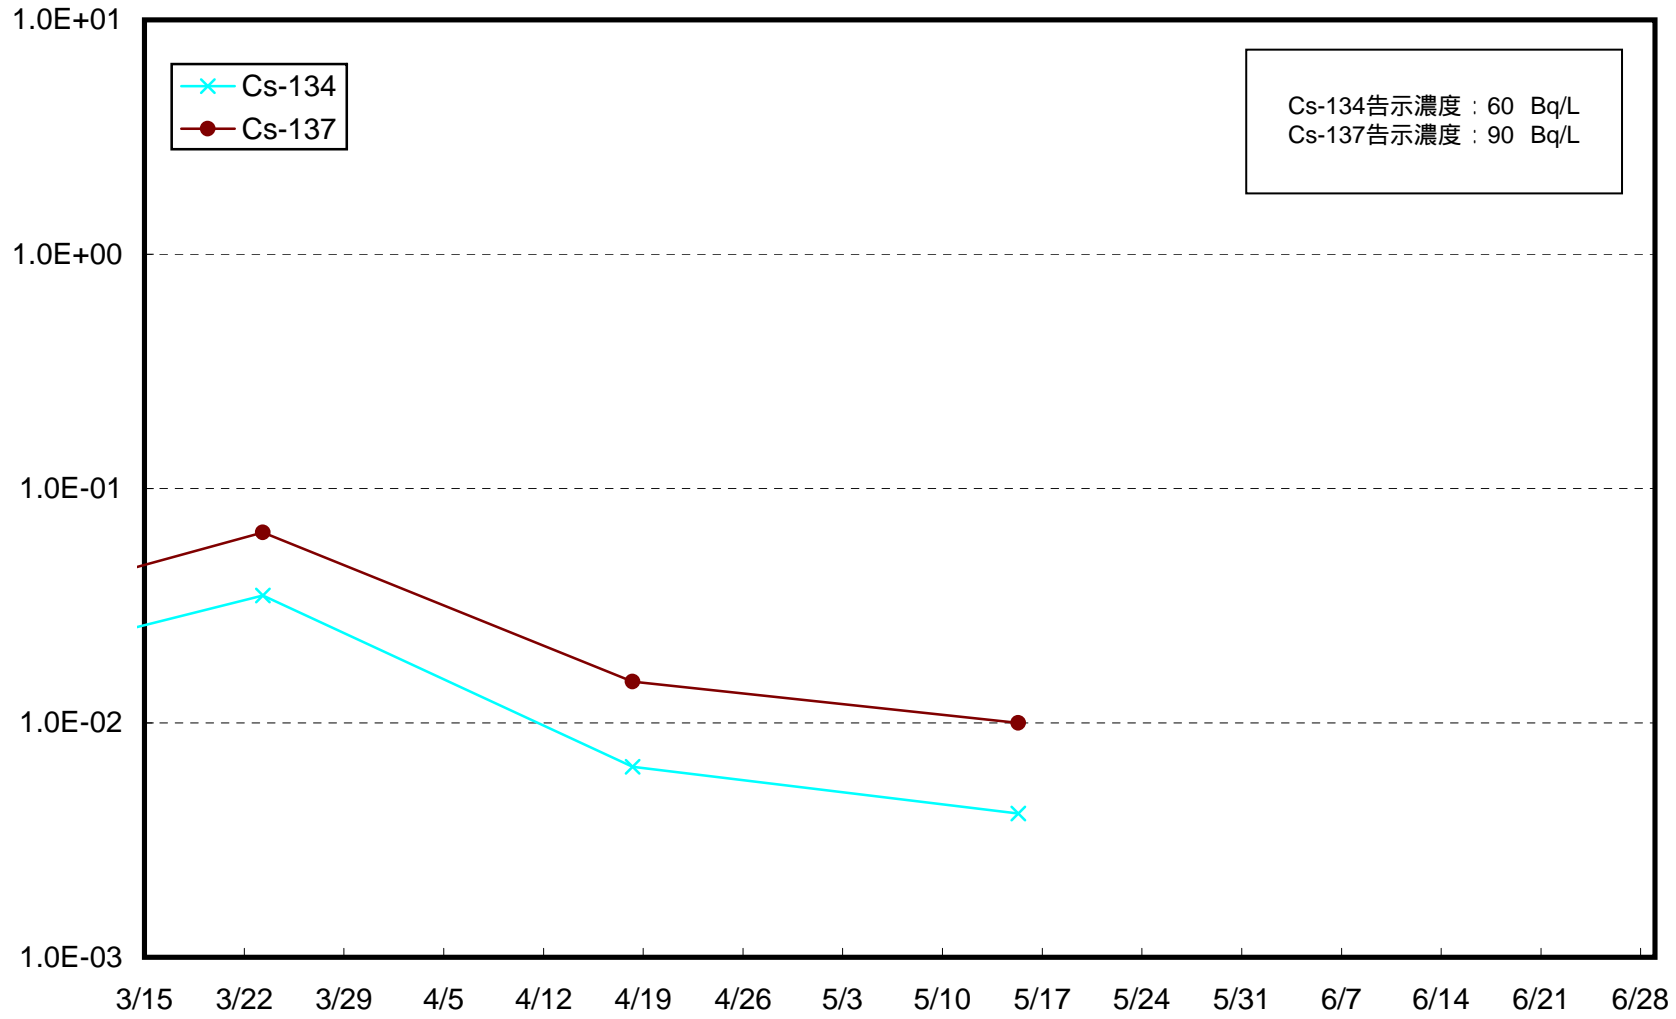


いわき市北部沖合3km(T-12) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

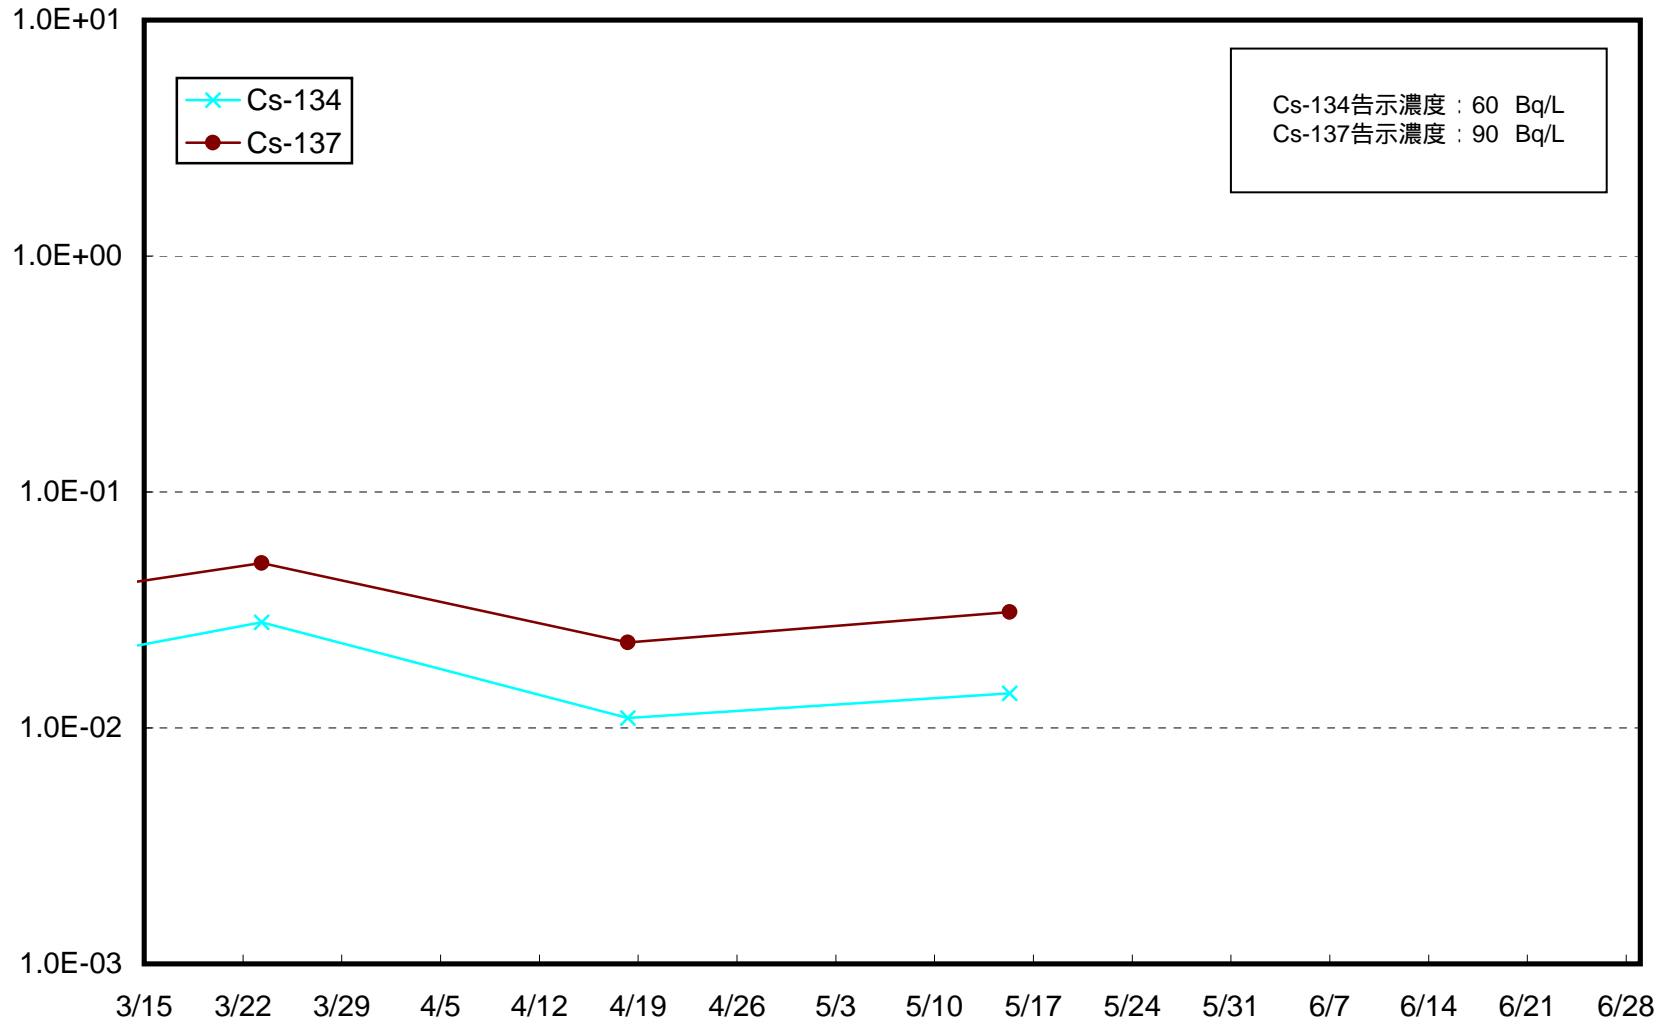


夏井川沖合1km(T-17-1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

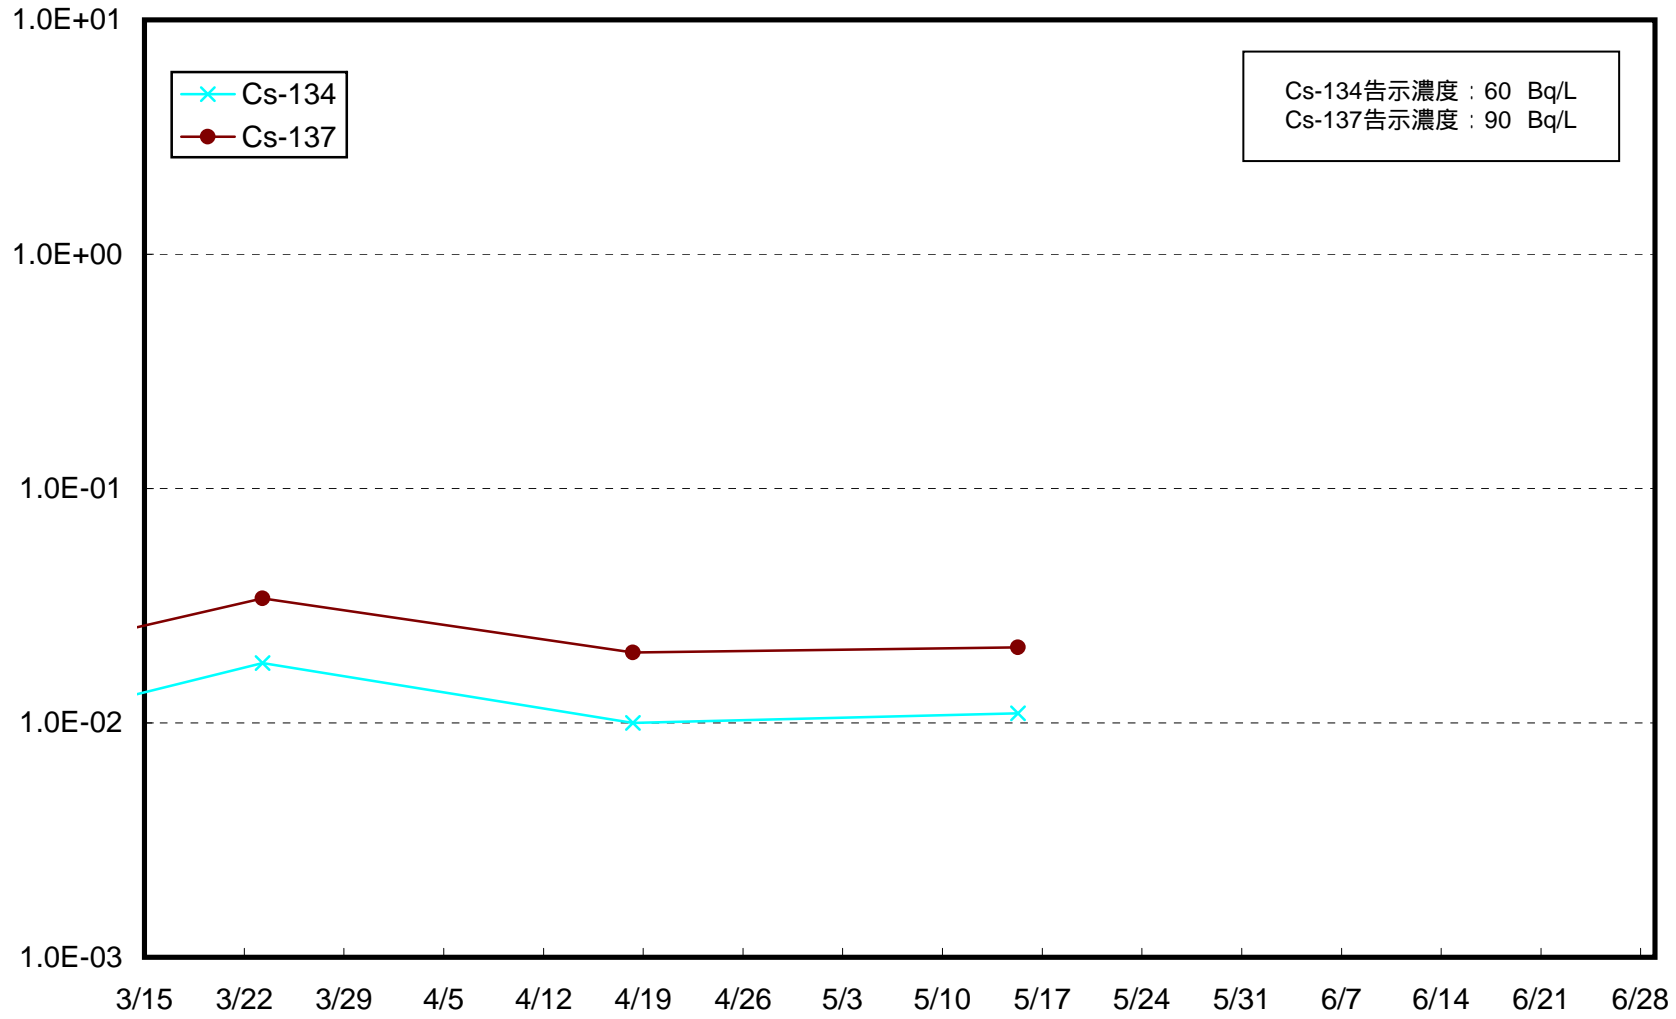


夏井川沖合1km(T-17-1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

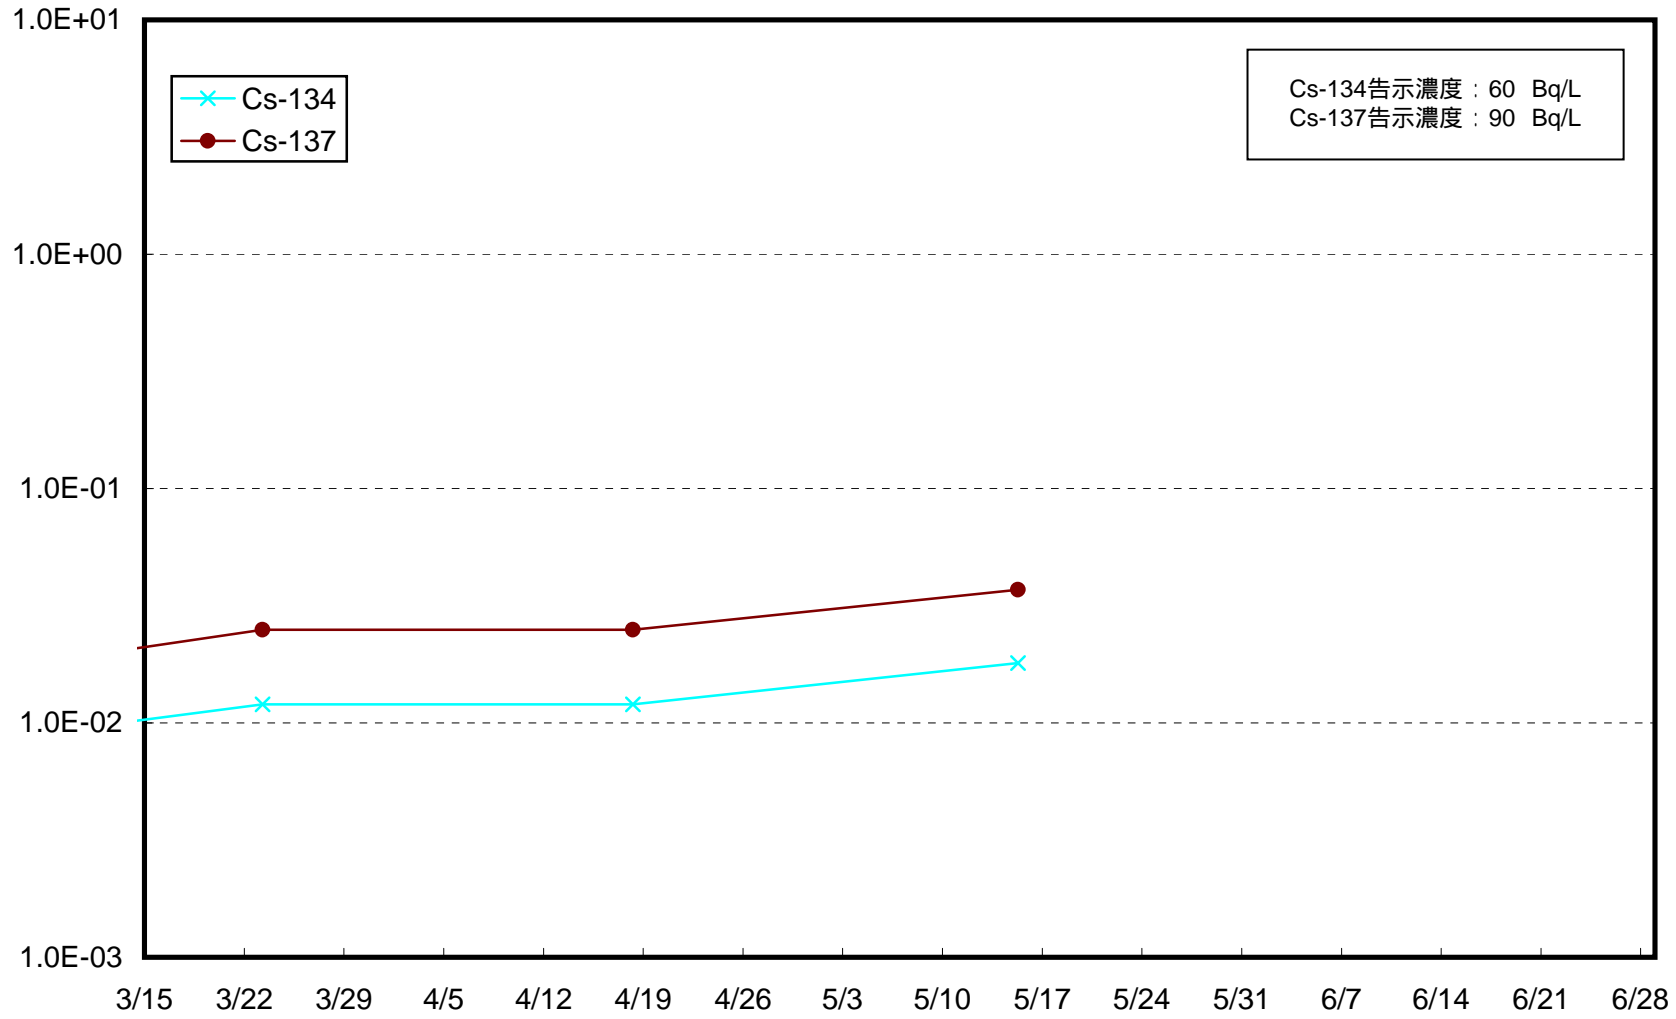


豊間沖合3km(T-20) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

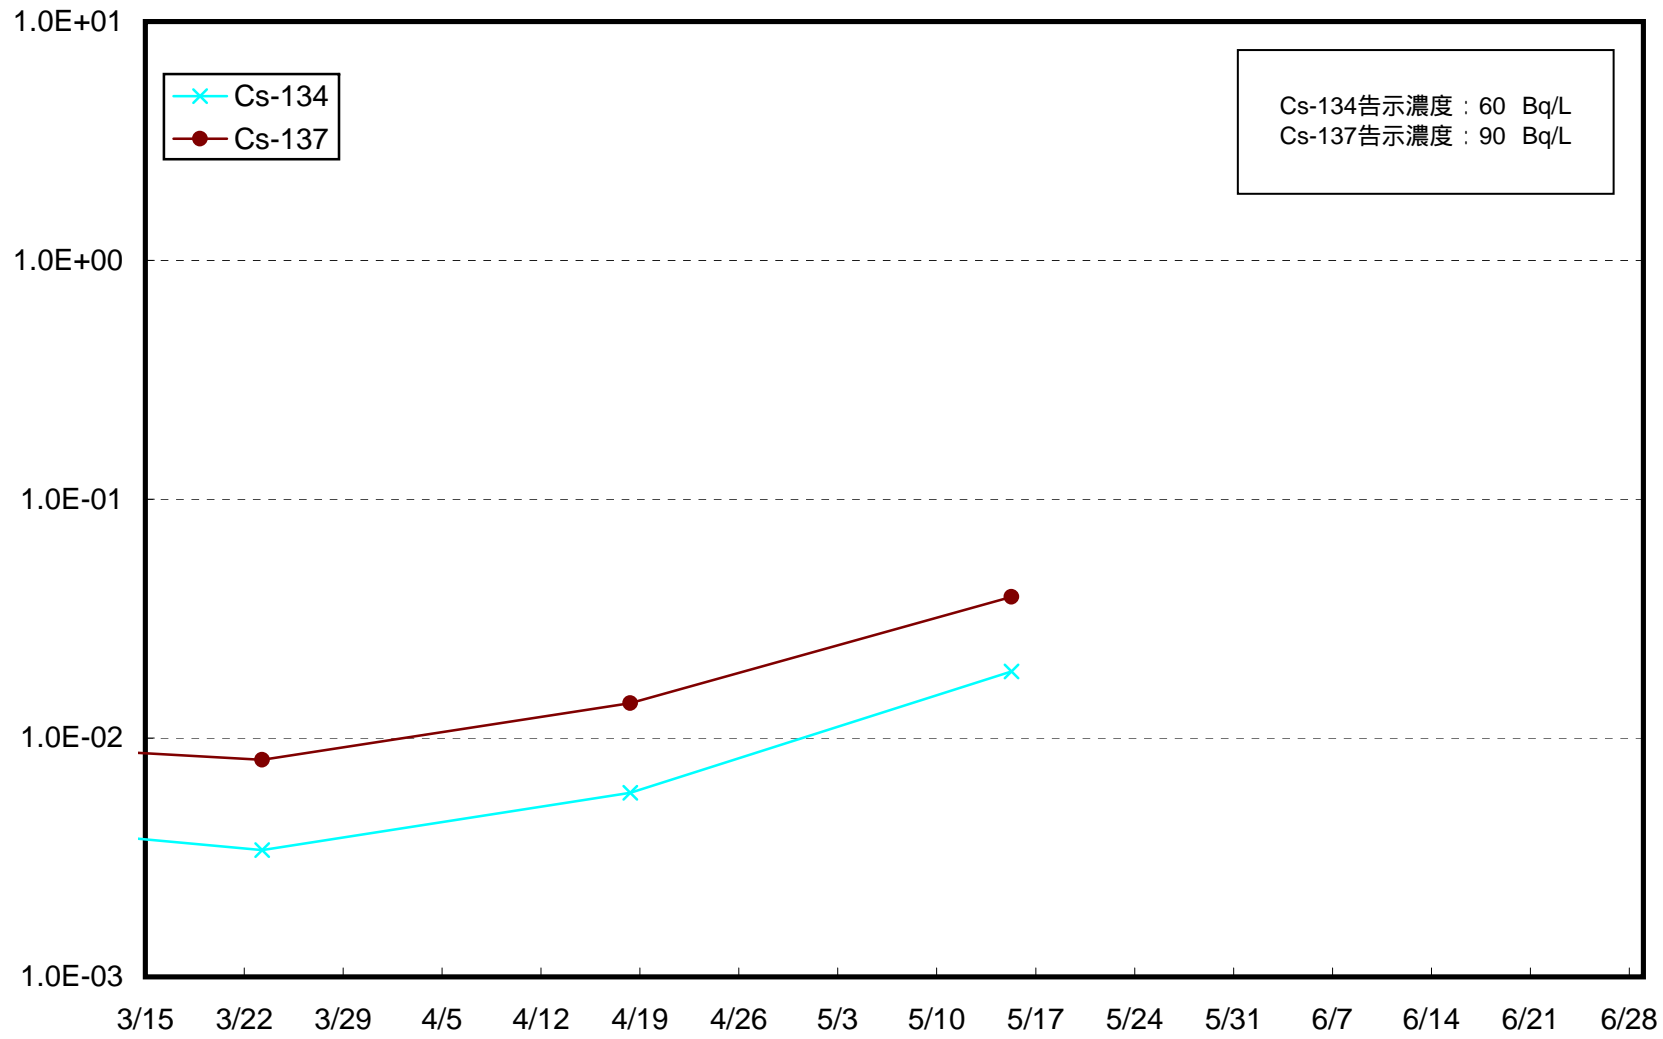


豊間沖合3km(T-20) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

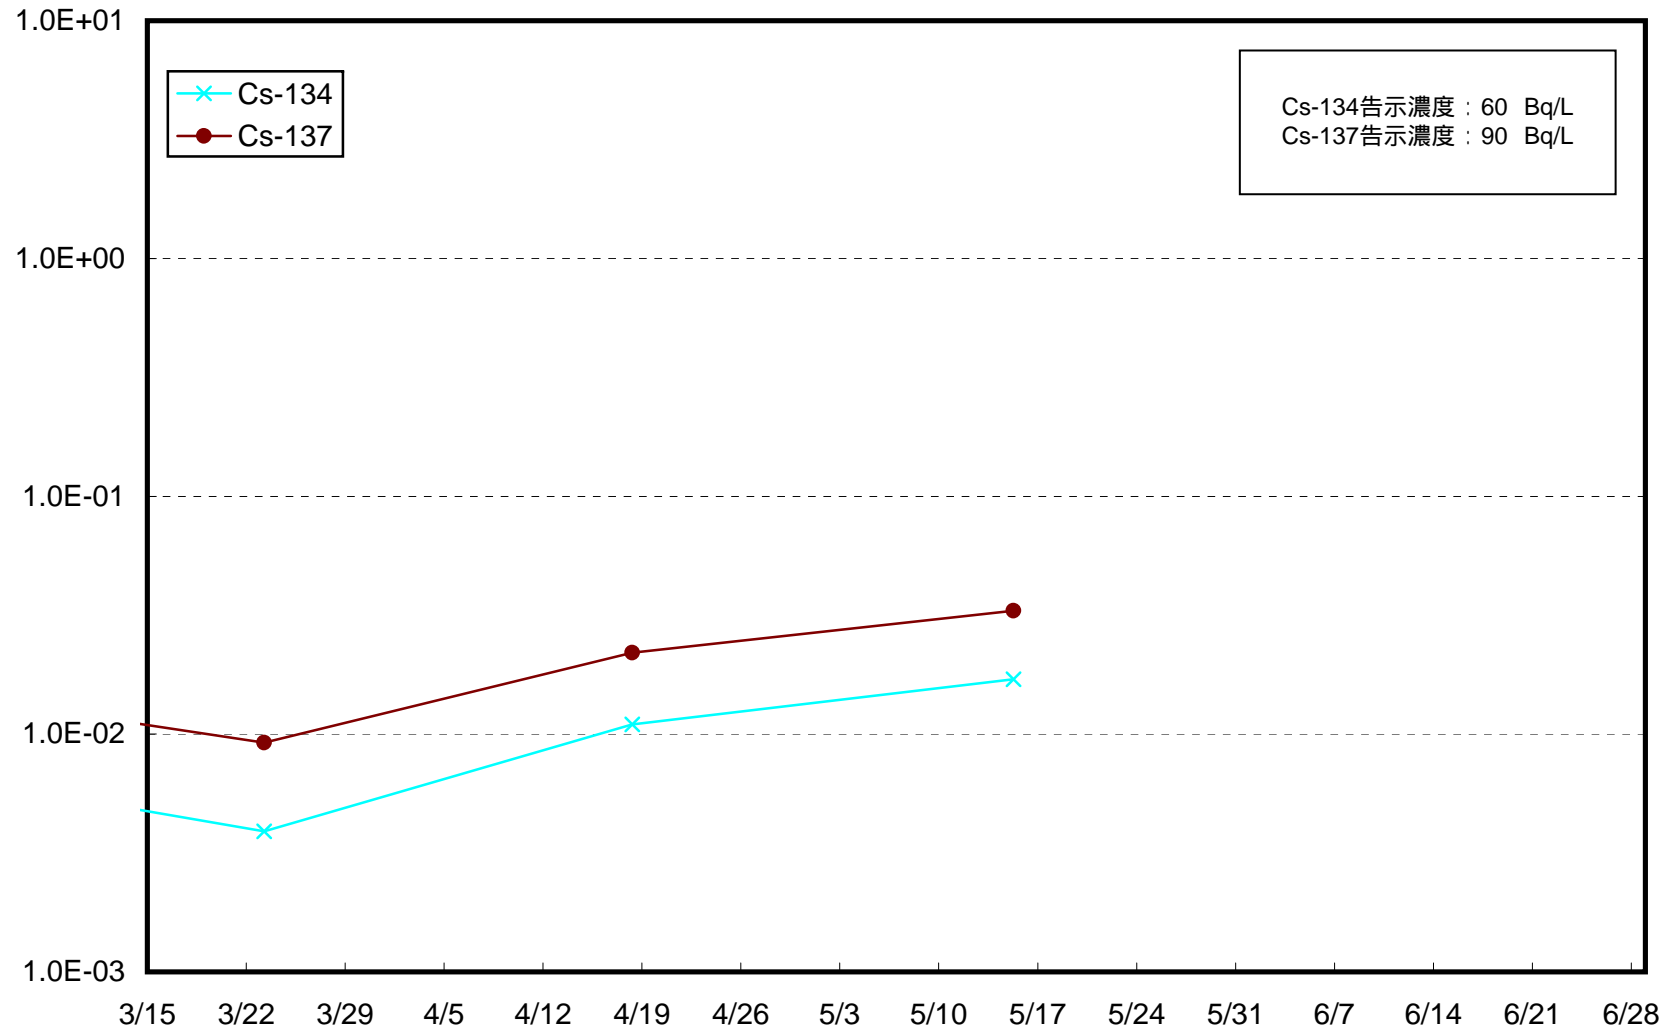


請戸川沖合3km付近(T-S3) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

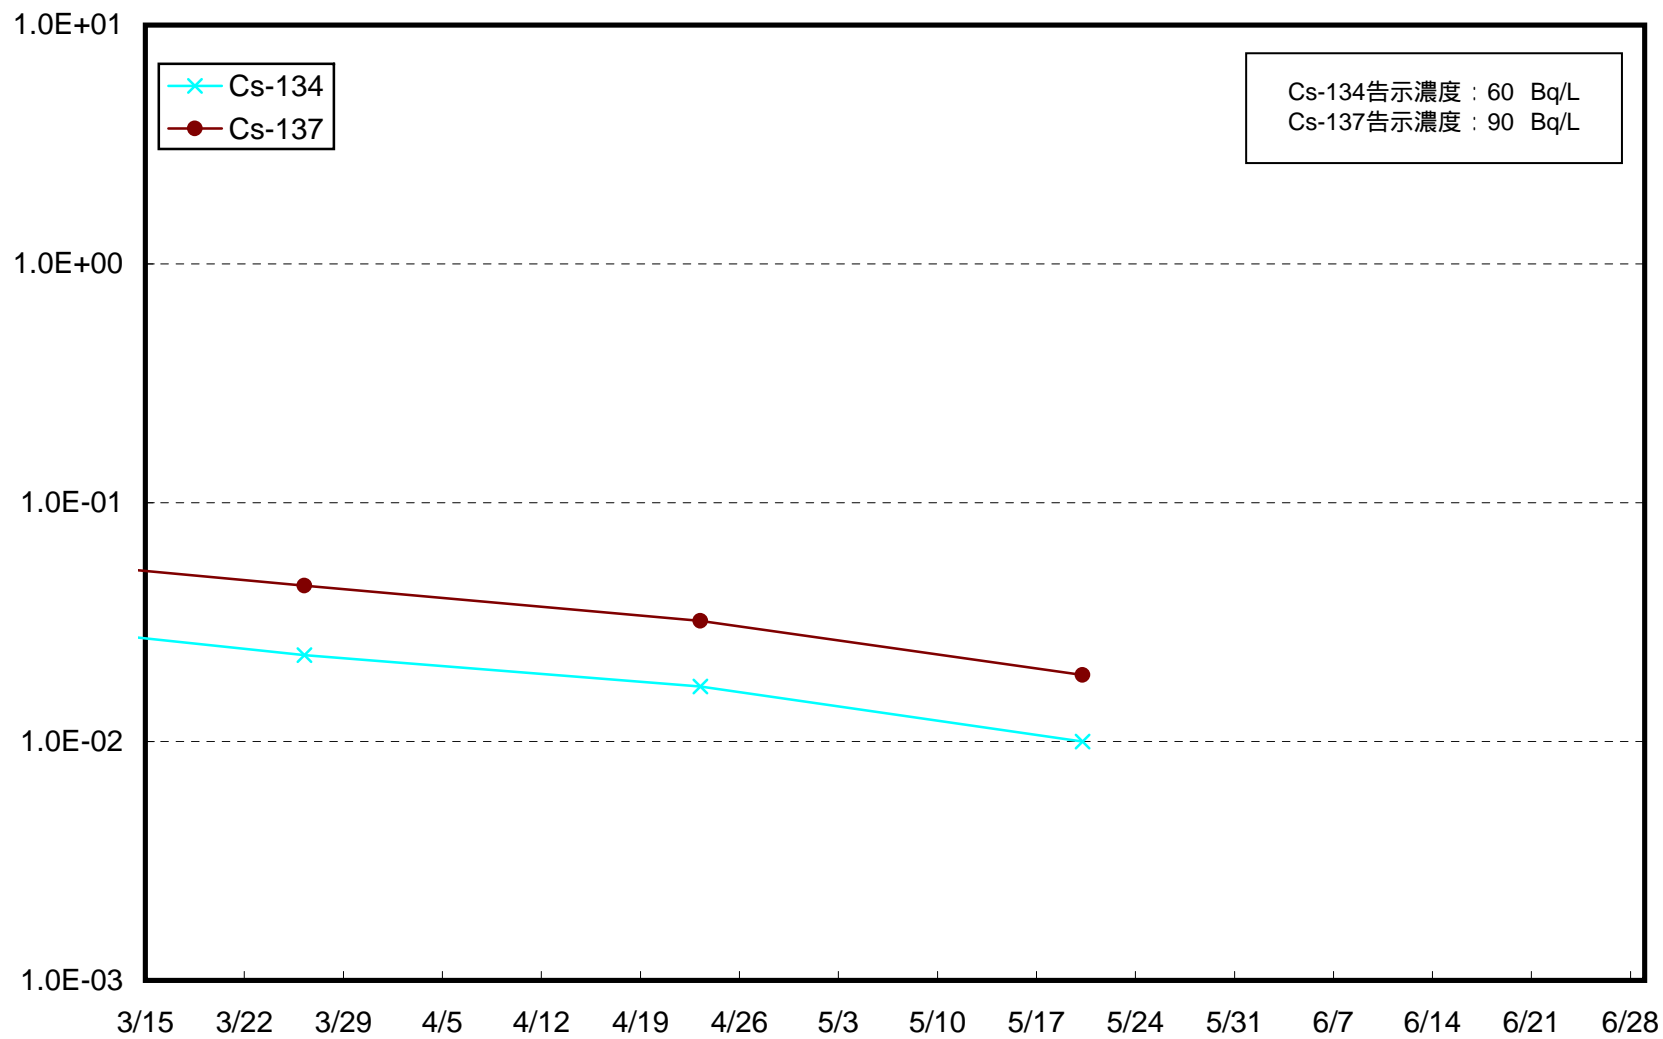


請戸川沖合3km付近(T-S3) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

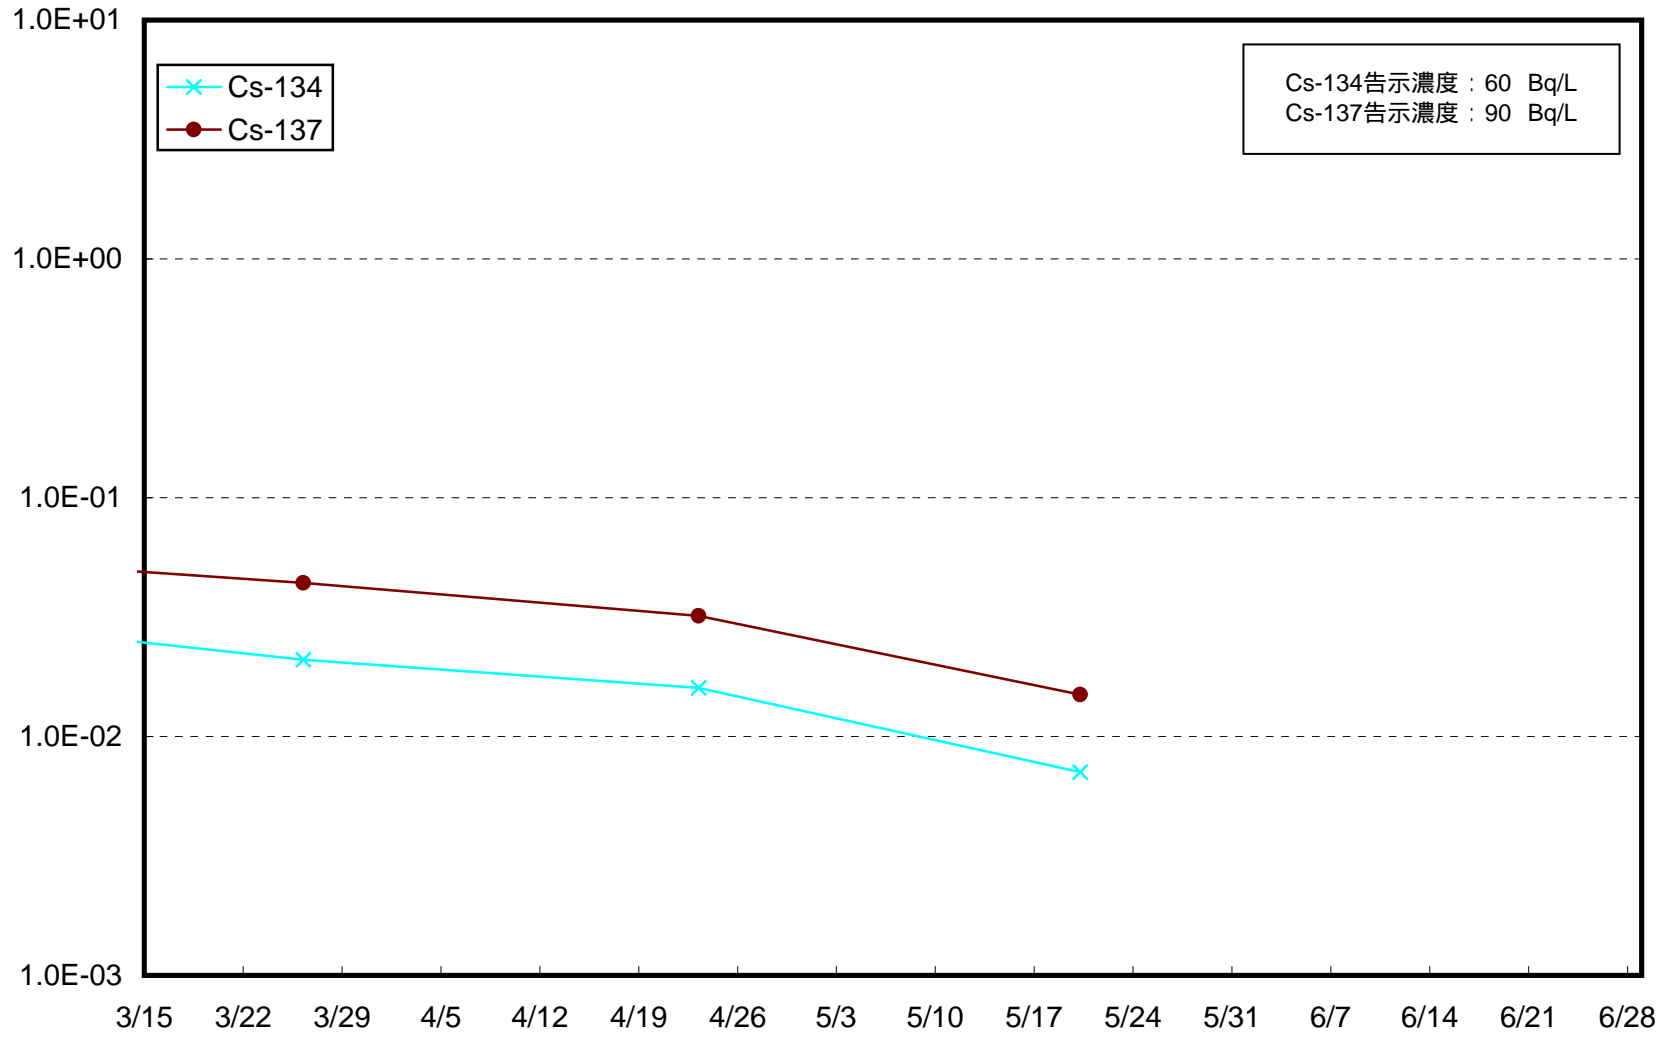


福島第一 敷地沖合3km付近(T-S4) 上層 海水放射能濃度(Bq/L)

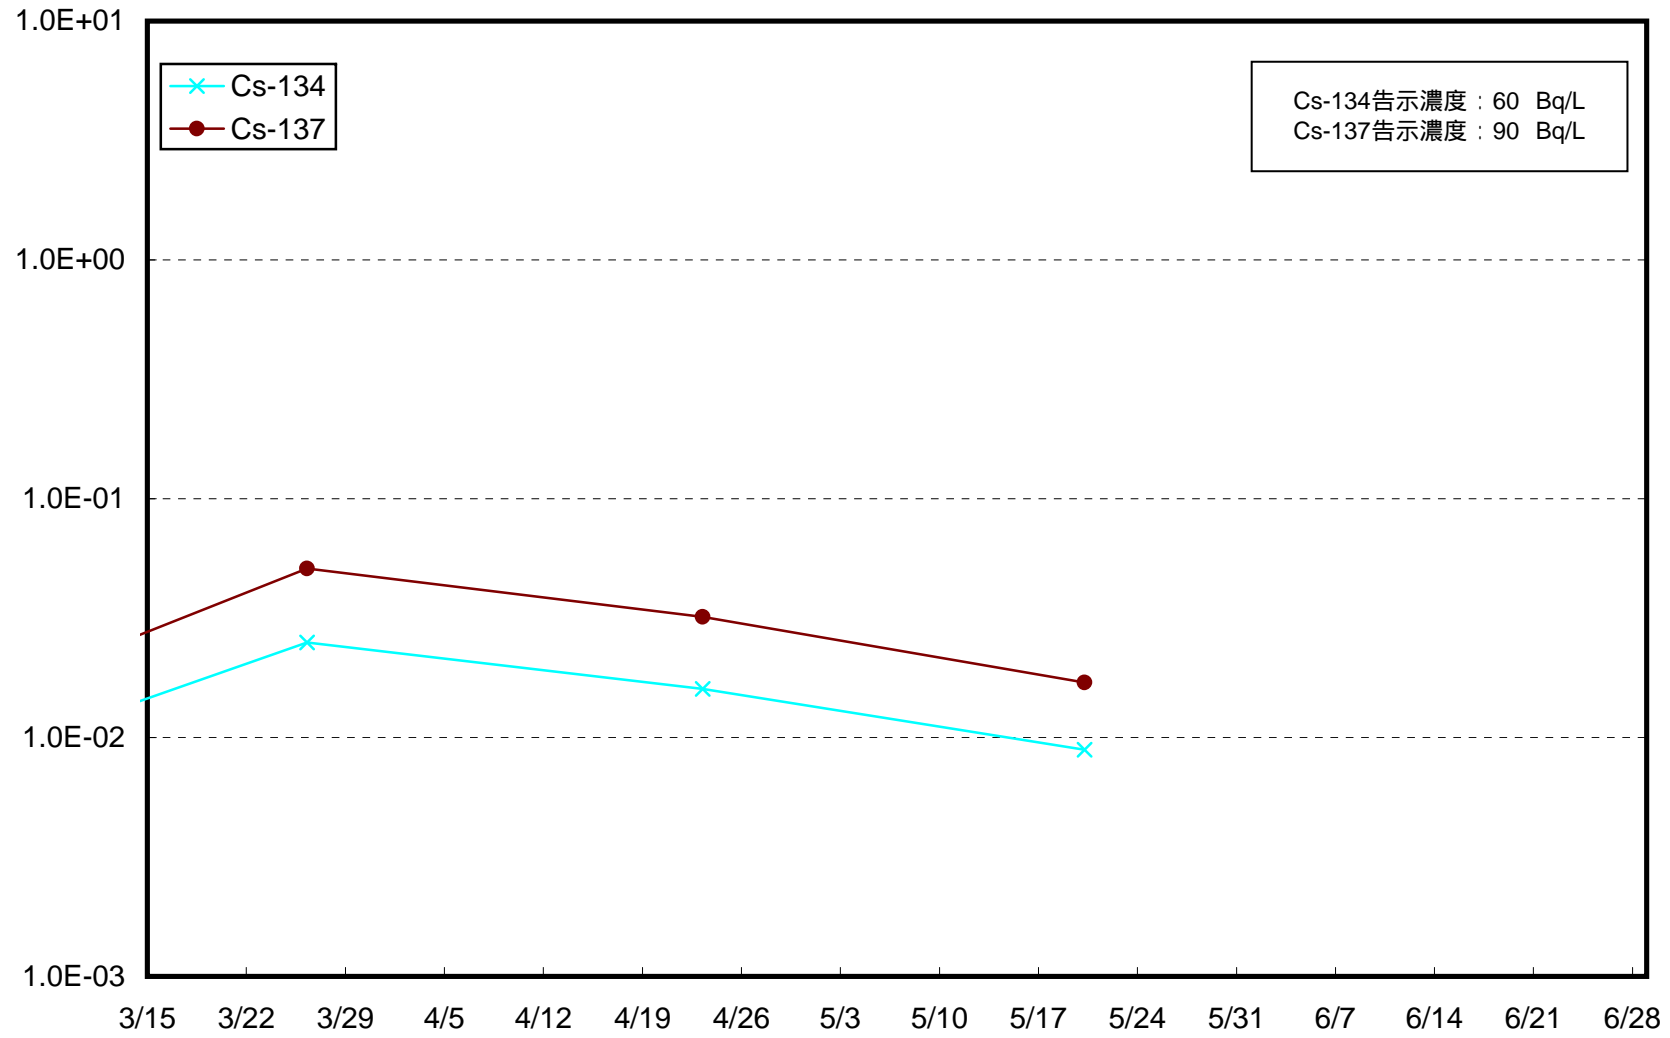


福島第一 敷地沖合3km付近(T-S4) 下層 海水放射能濃度(Bq/L)

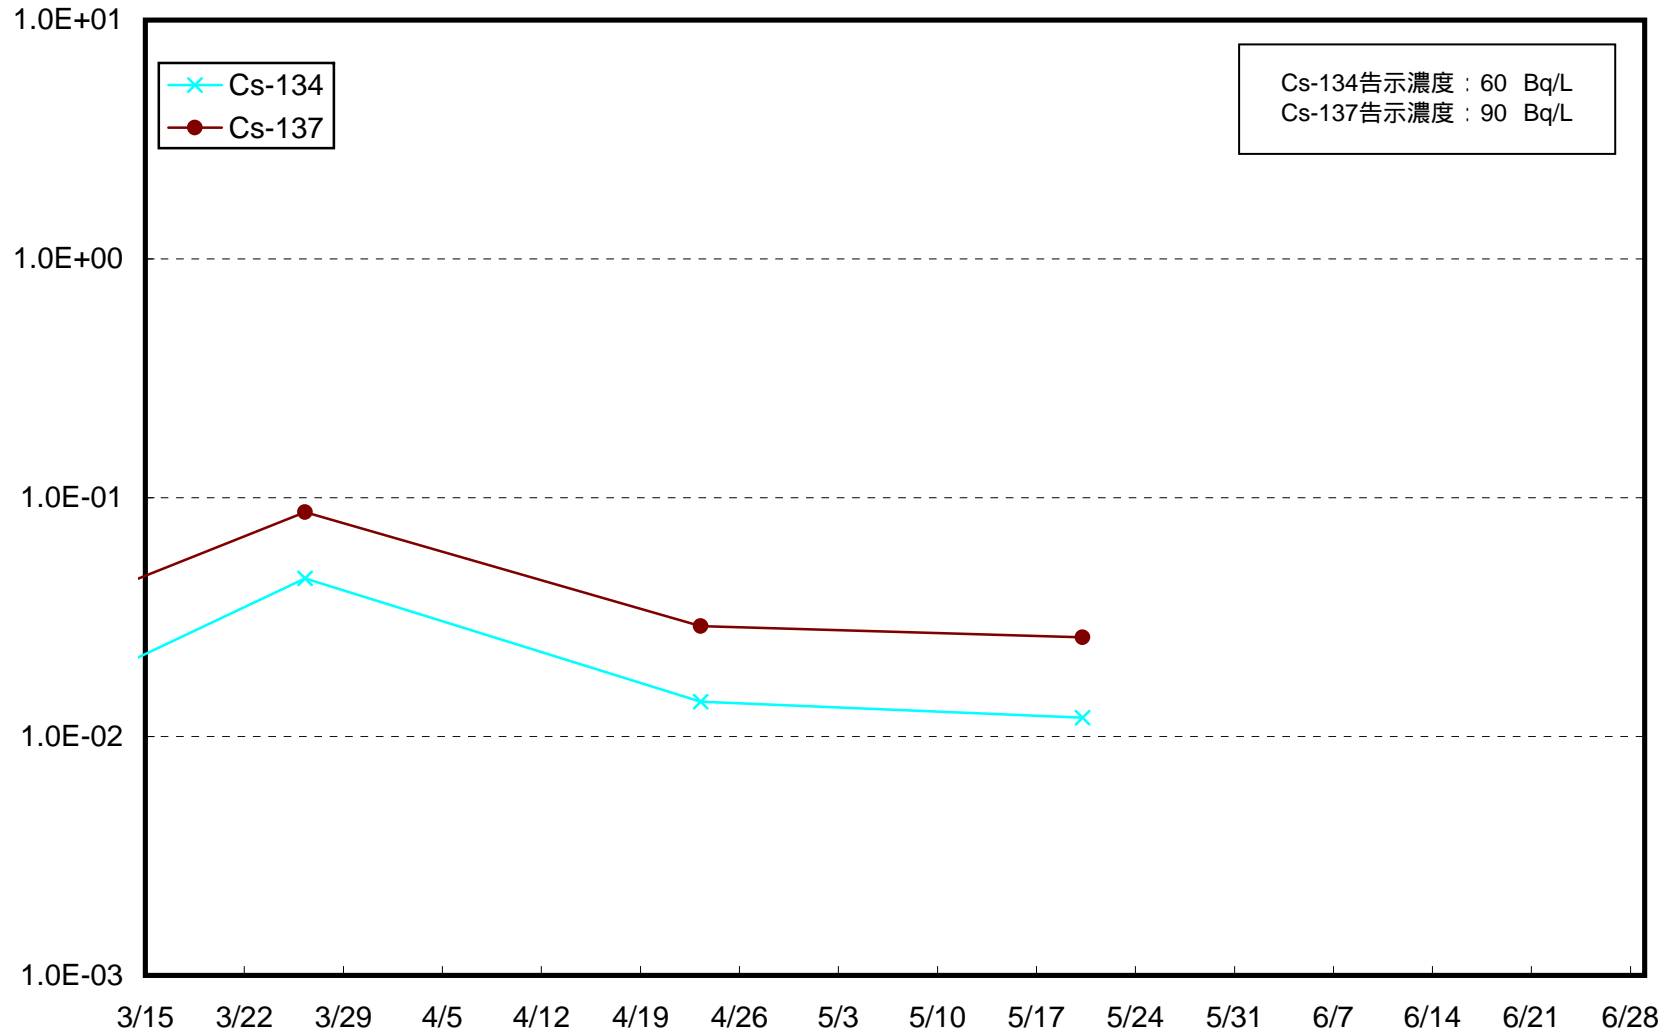


木戸川沖合2km付近(T-S5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

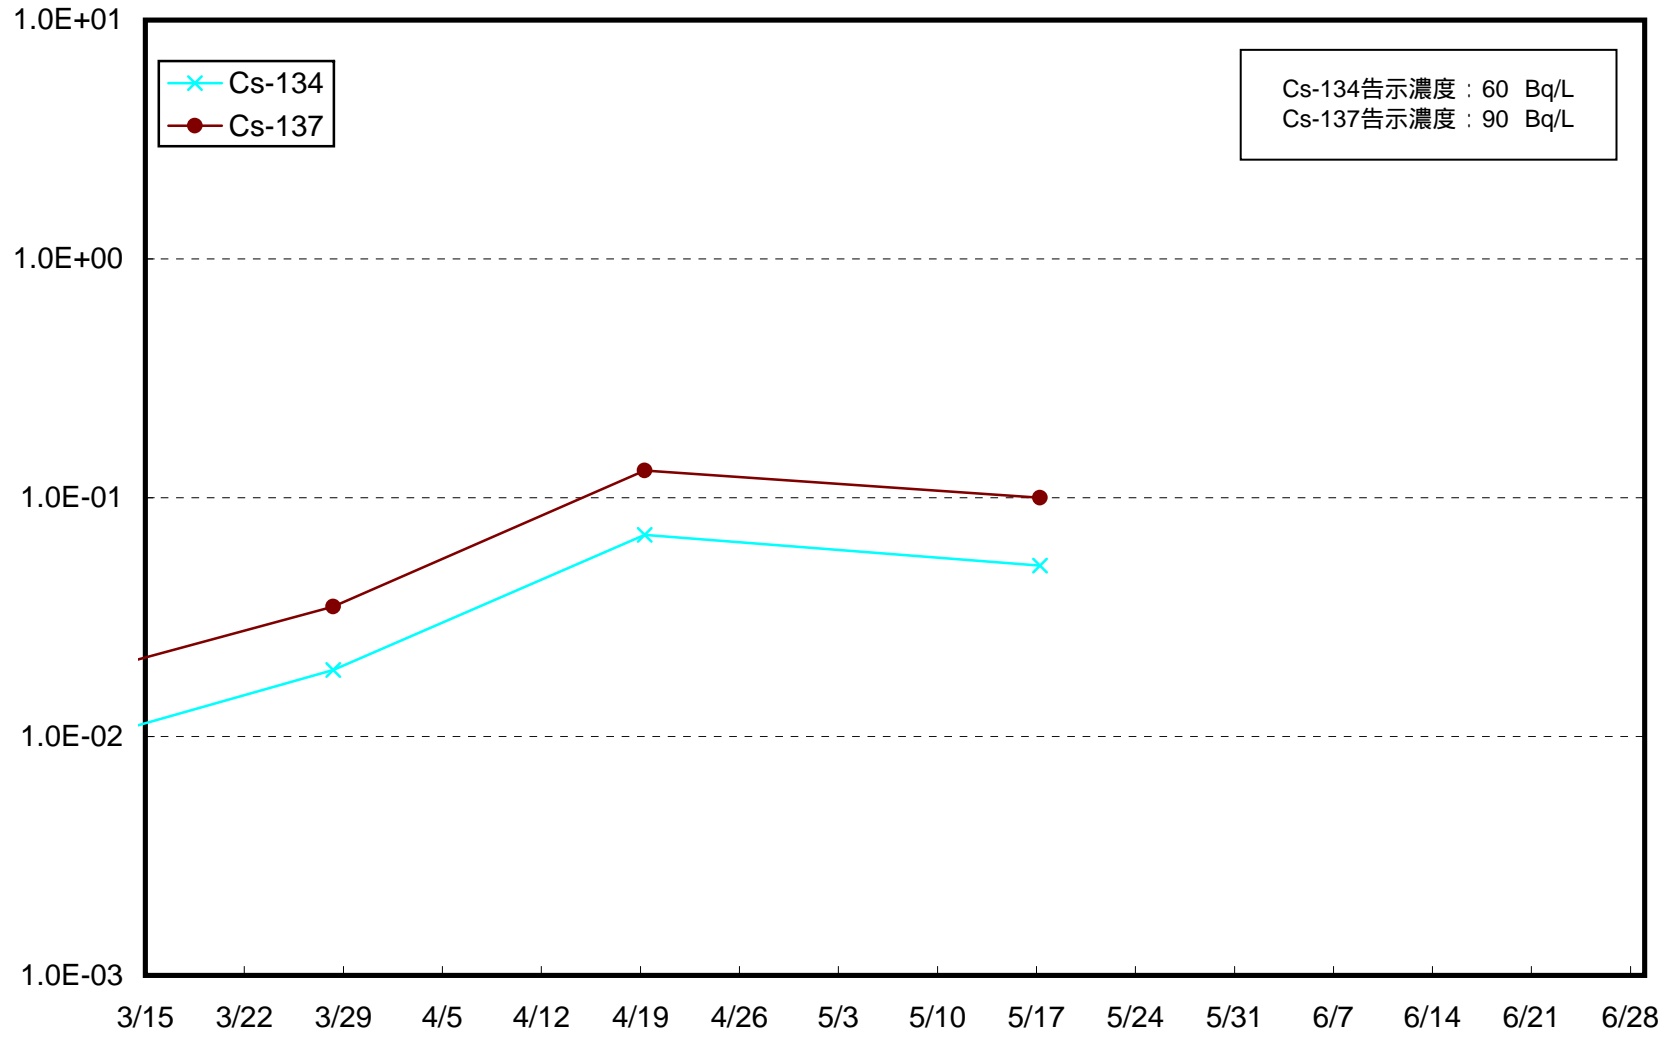


木戸川沖合2km付近(T-S5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

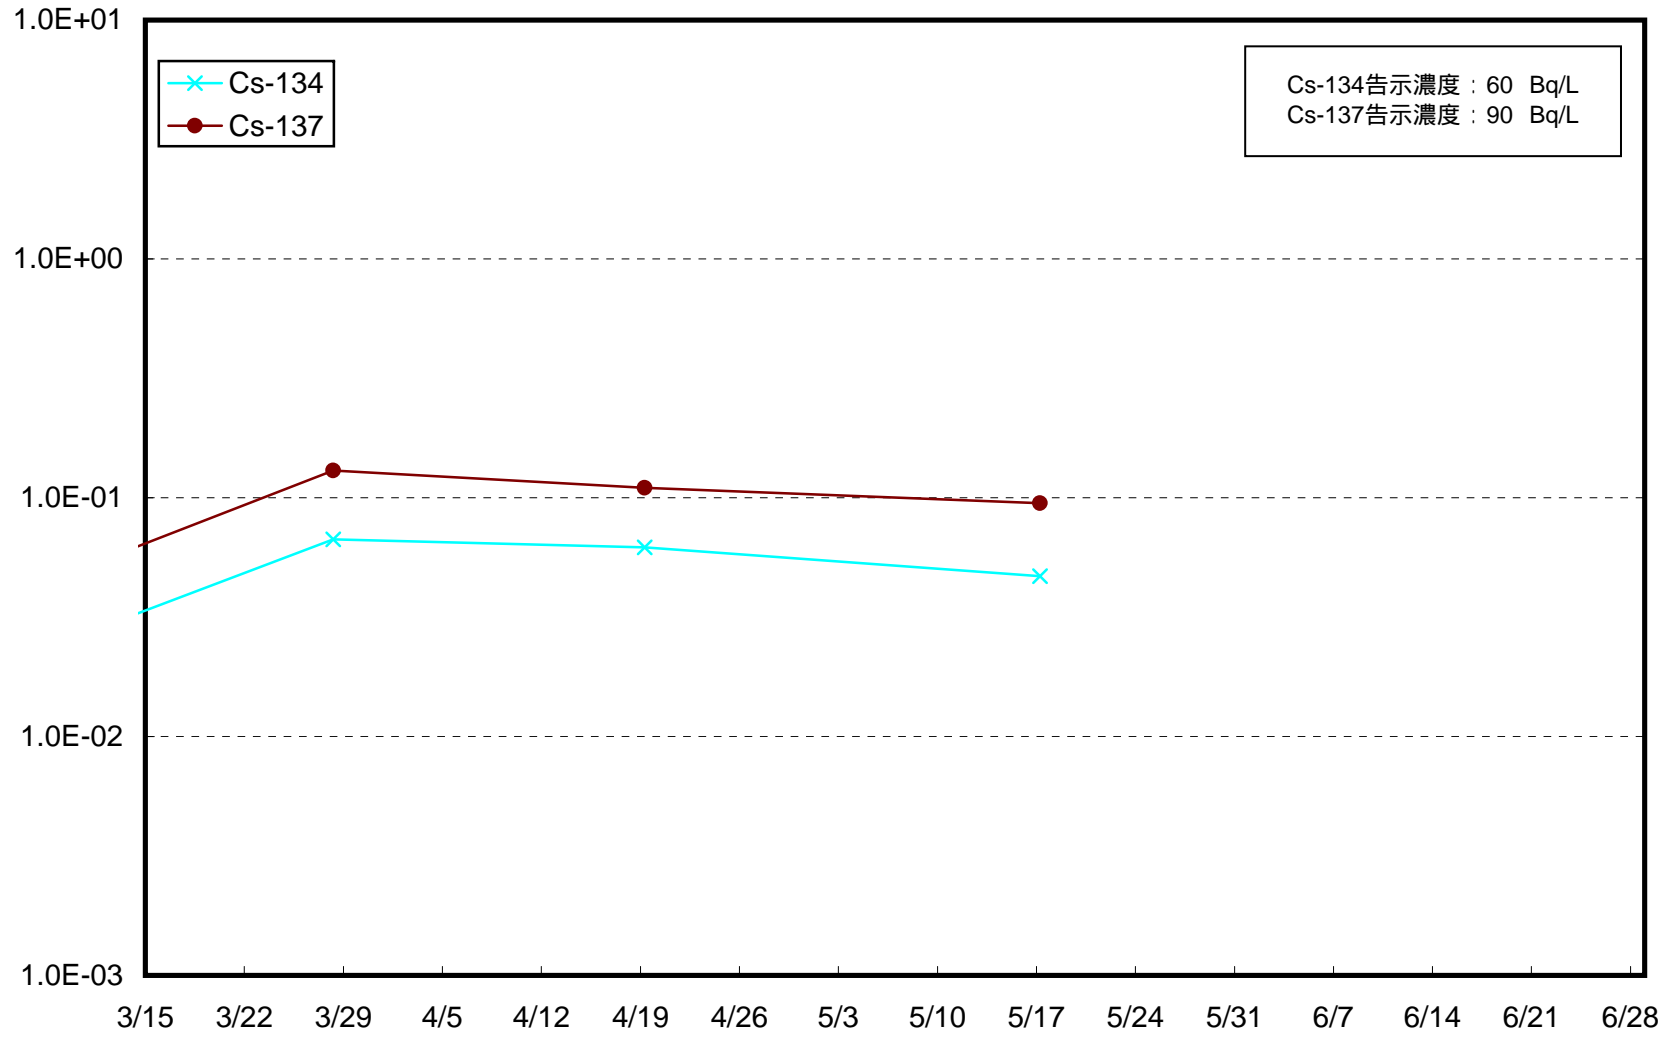


福島第二 敷地沖合2km付近(T-S7) 上層 海水放射能濃度(Bq/L)

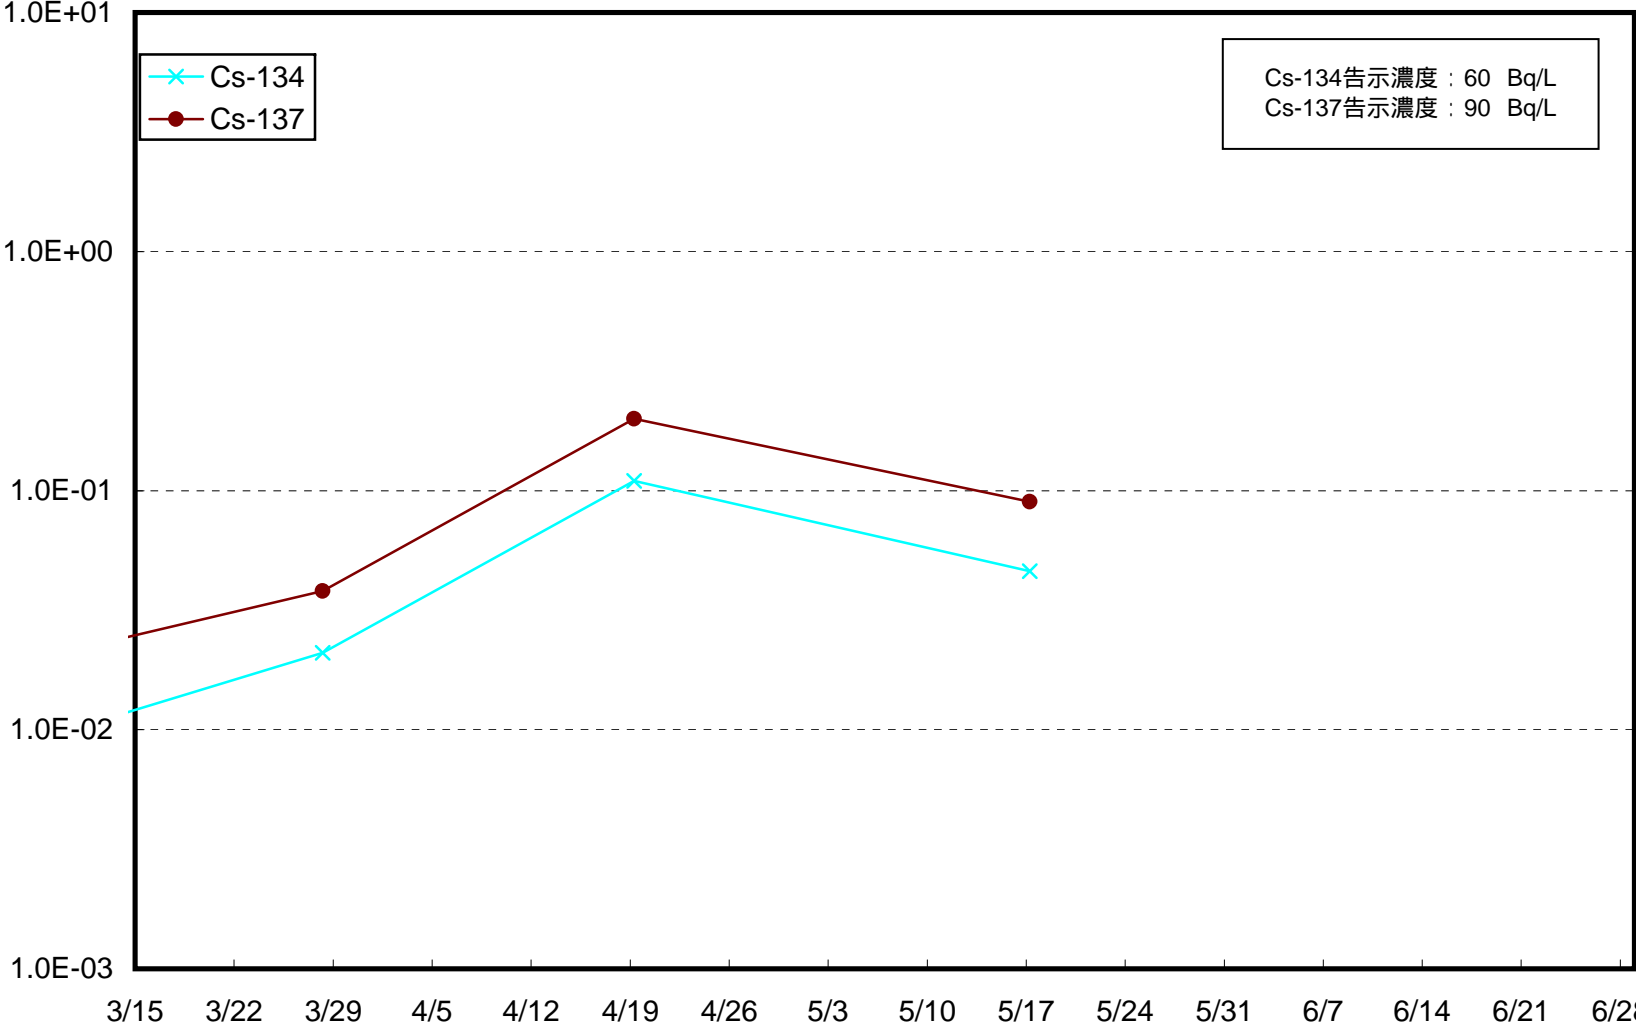


福島第二 敷地沖合2km付近(T-S7) 下層 海水放射能濃度(Bq/L)

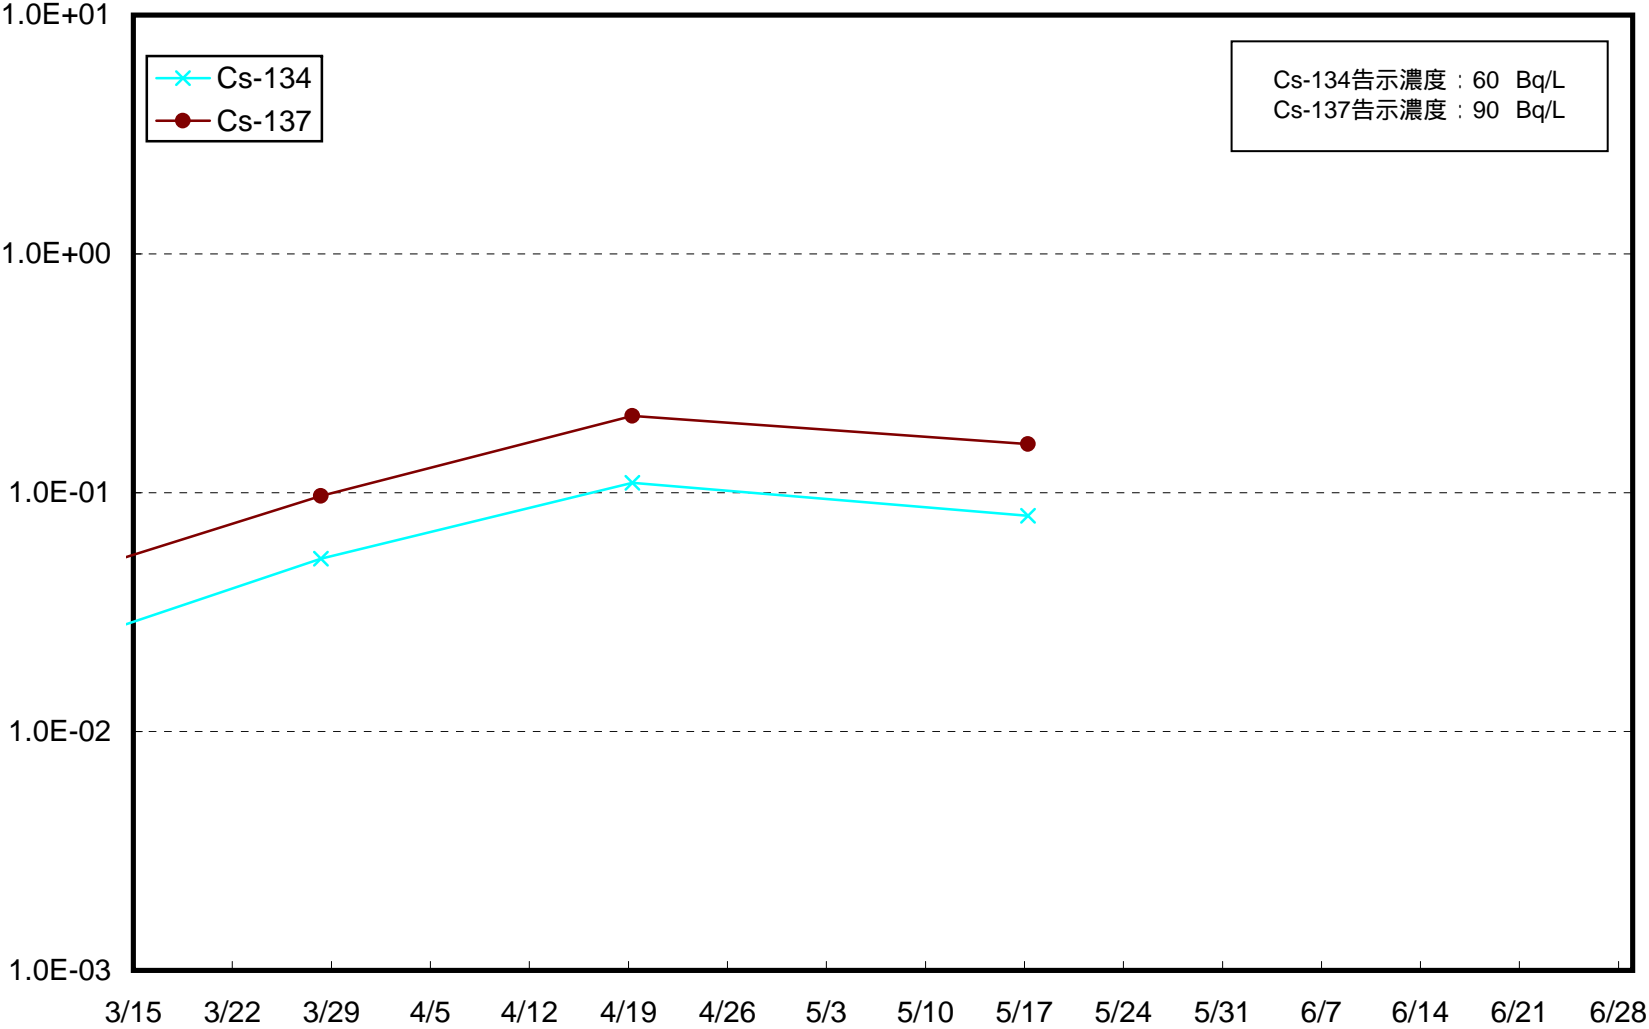


熊川沖合4km付近(T-S8) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

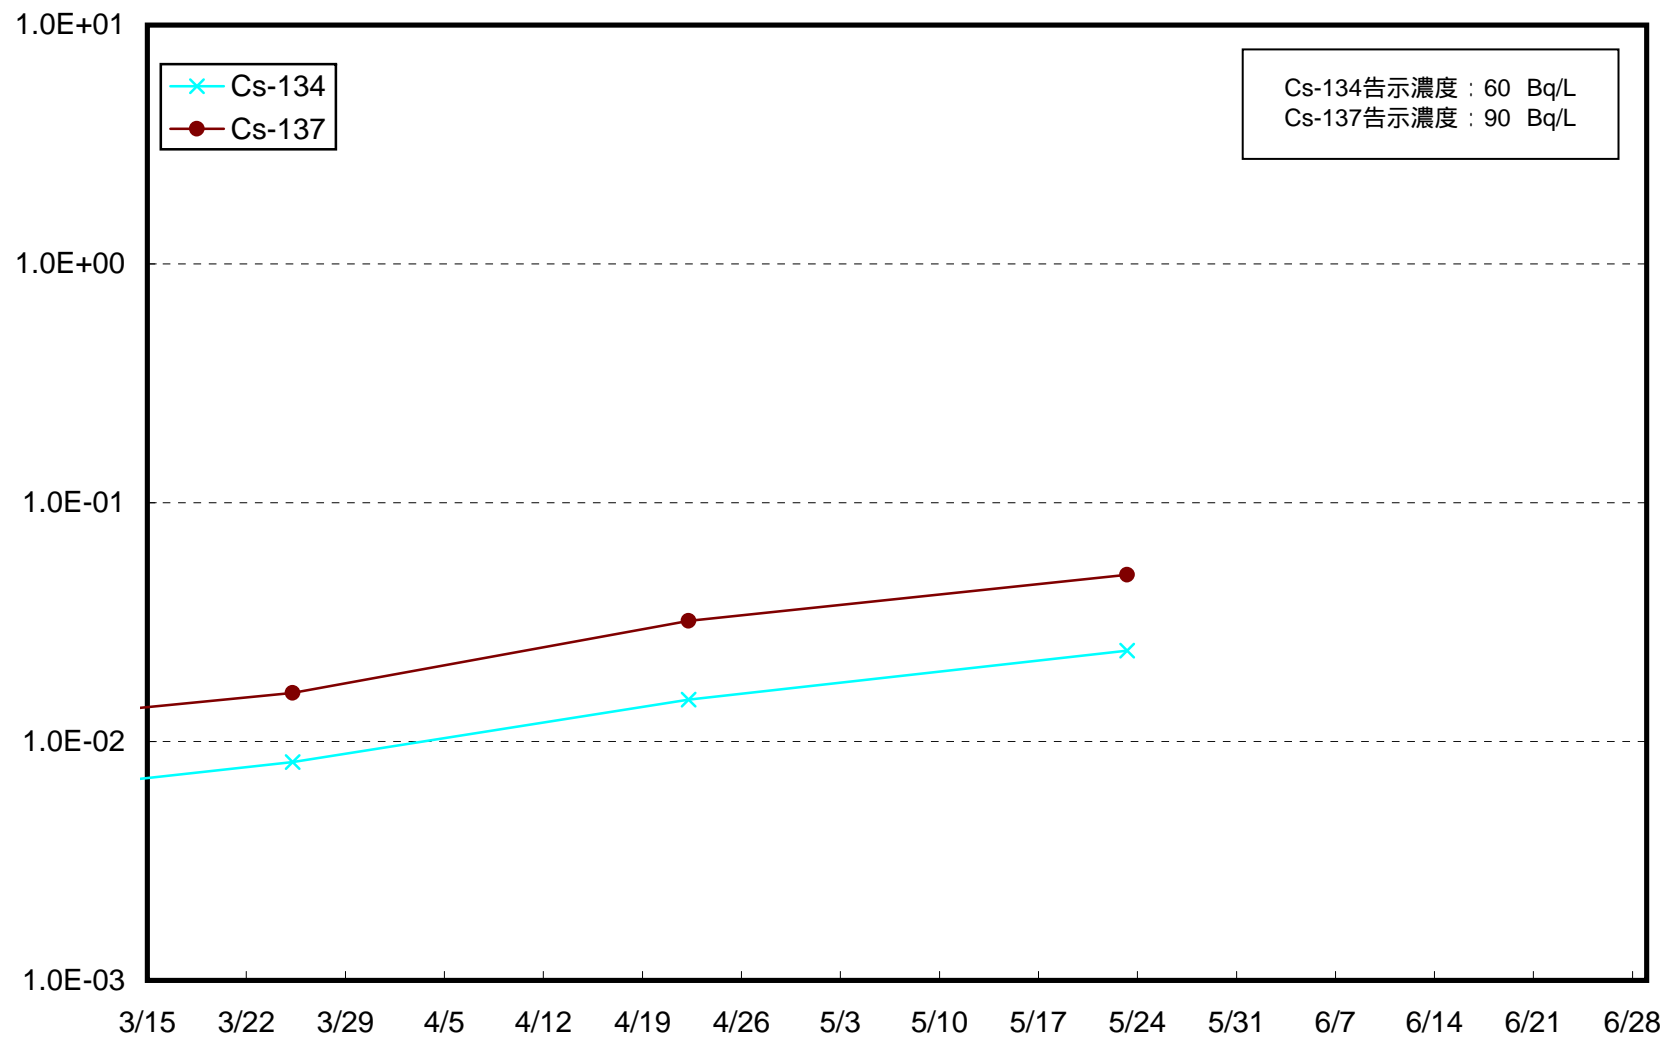


熊川沖合4km付近(T-S8) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

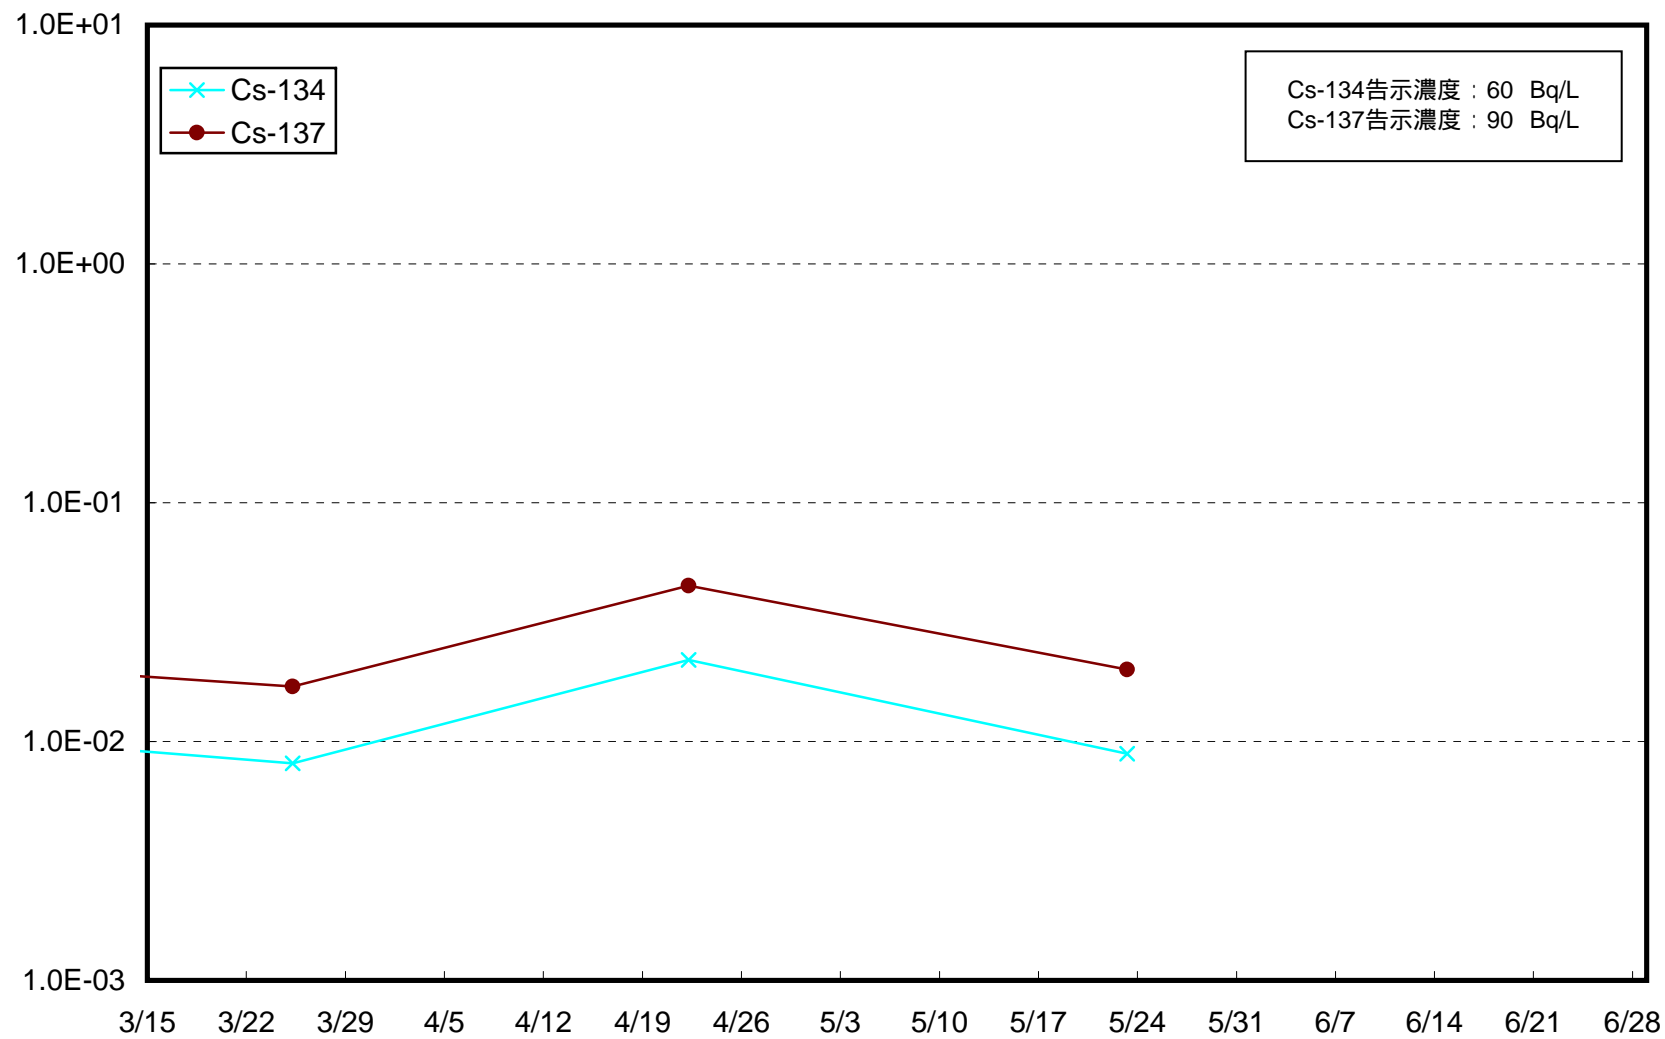


小高区沖合15km付近(T-B1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

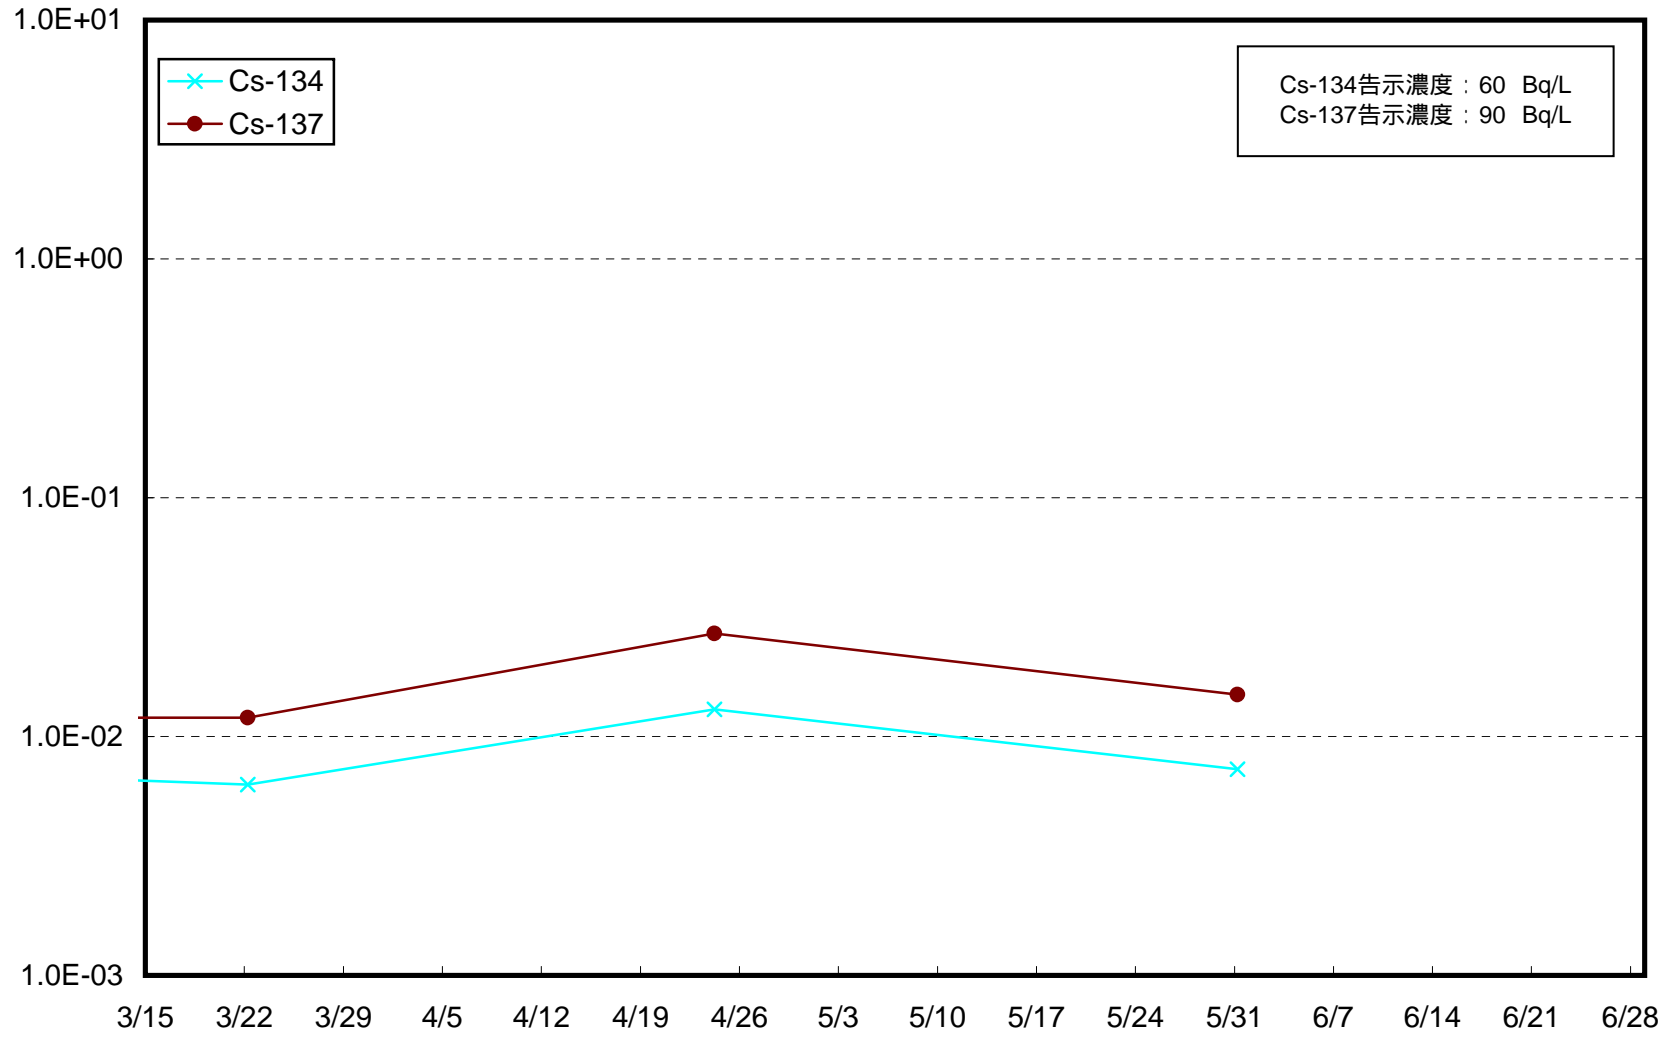


小高区沖合15km付近(T-B1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

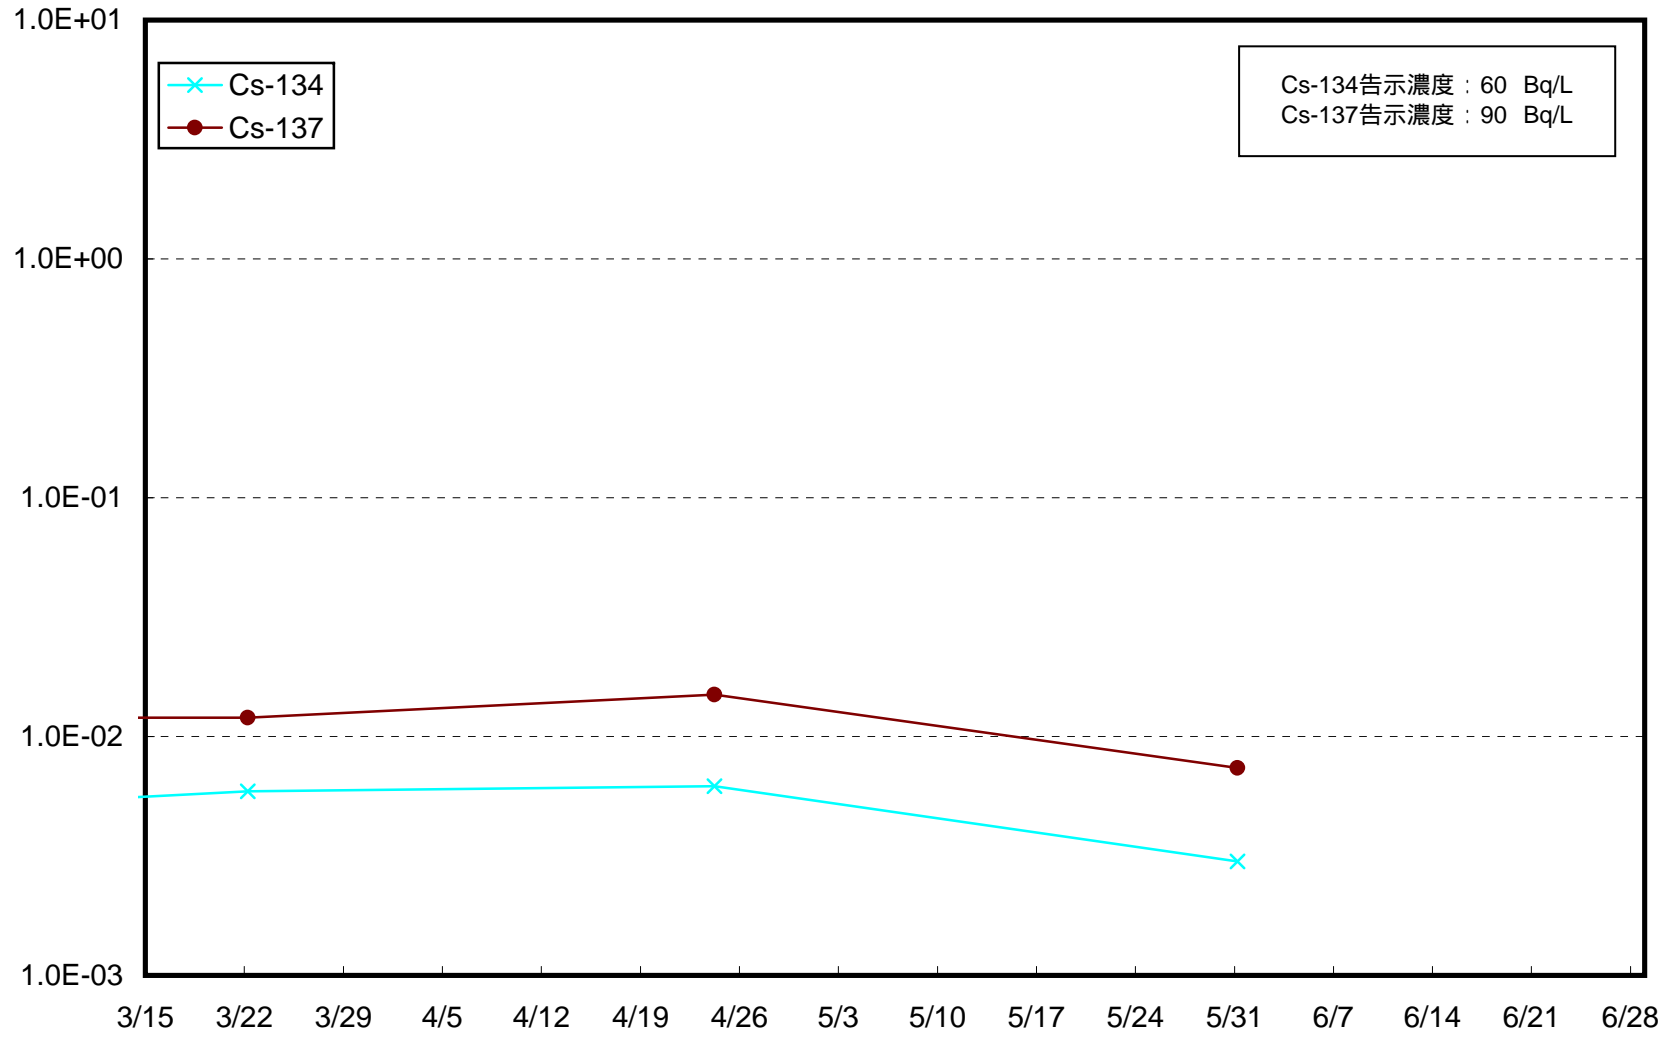


請戸川沖合18km付近(T-B2) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

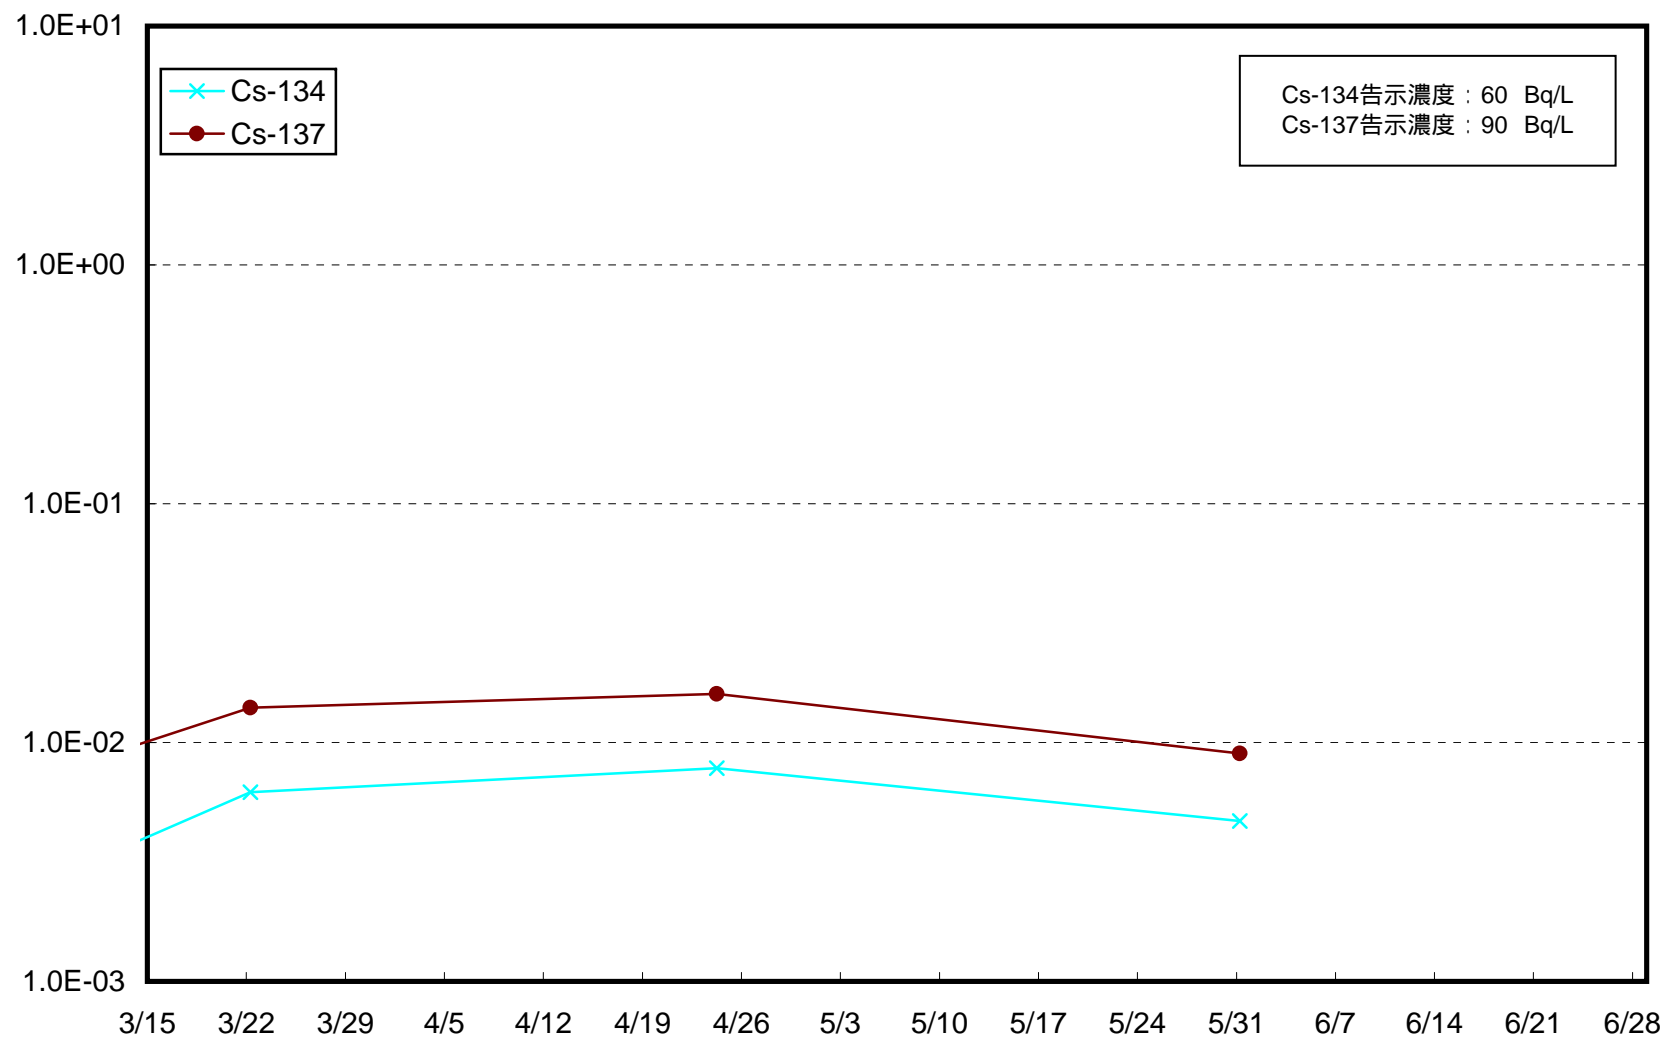


請戸川沖合18km付近(T-B2) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

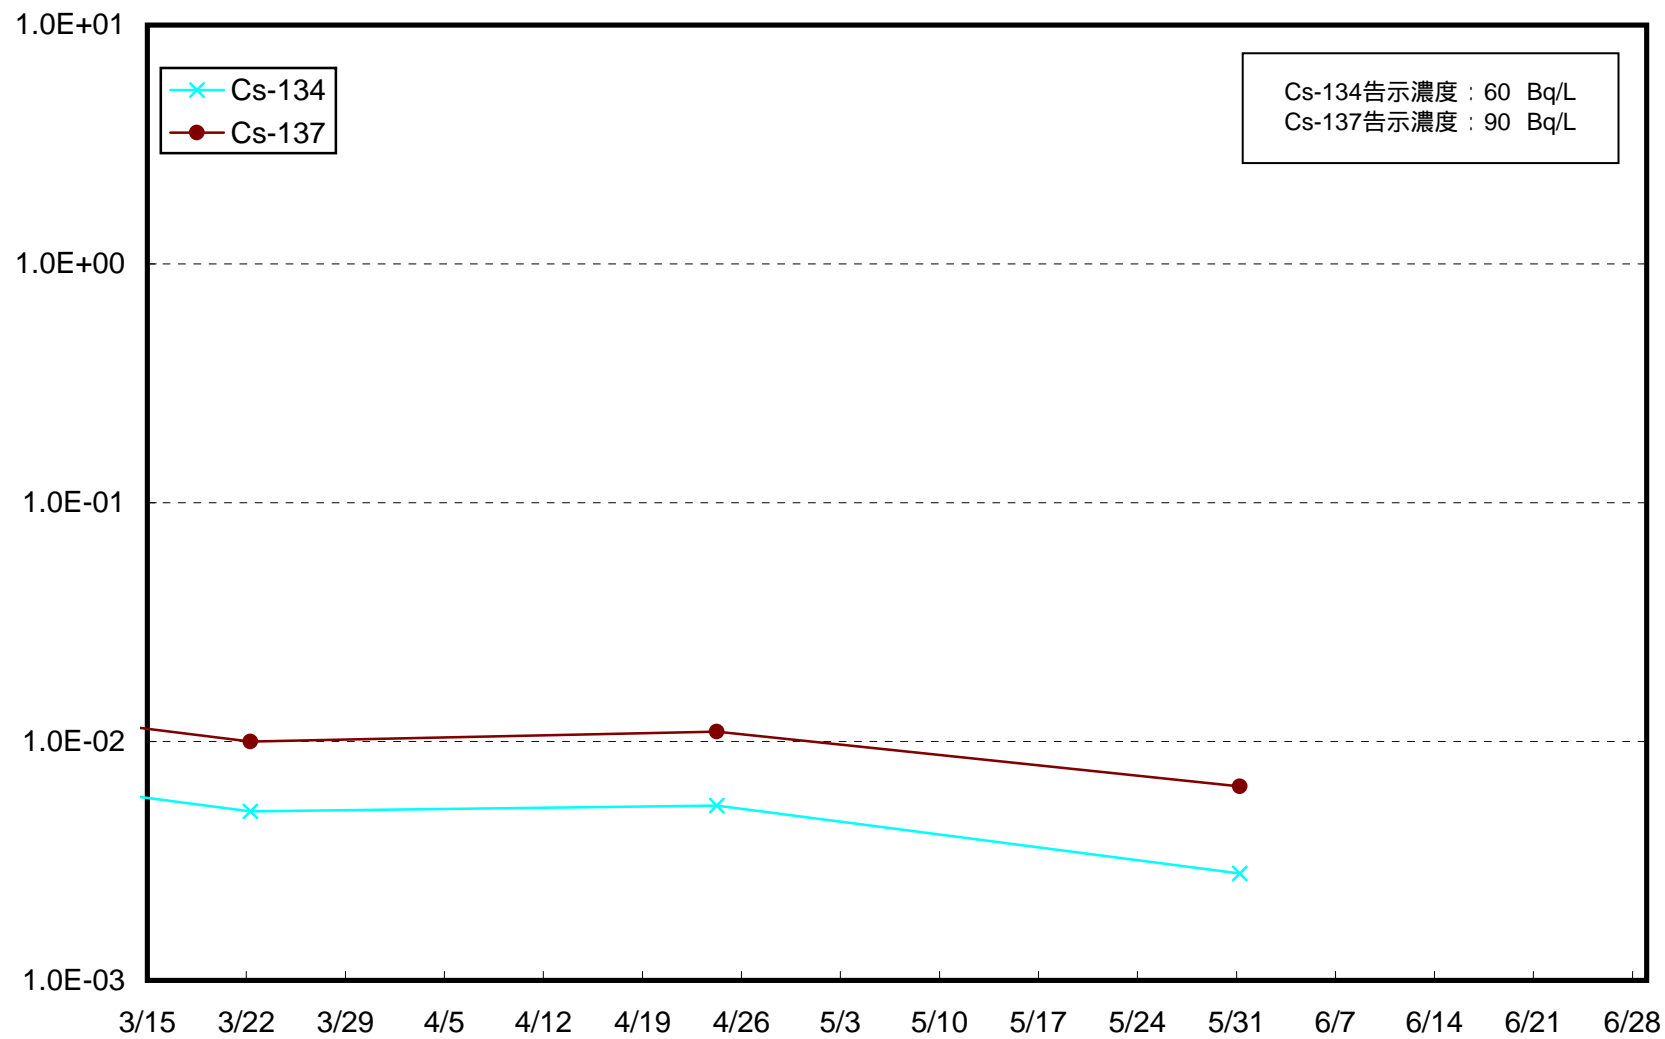


福島第一 敷地沖合10km付近(T-B3) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

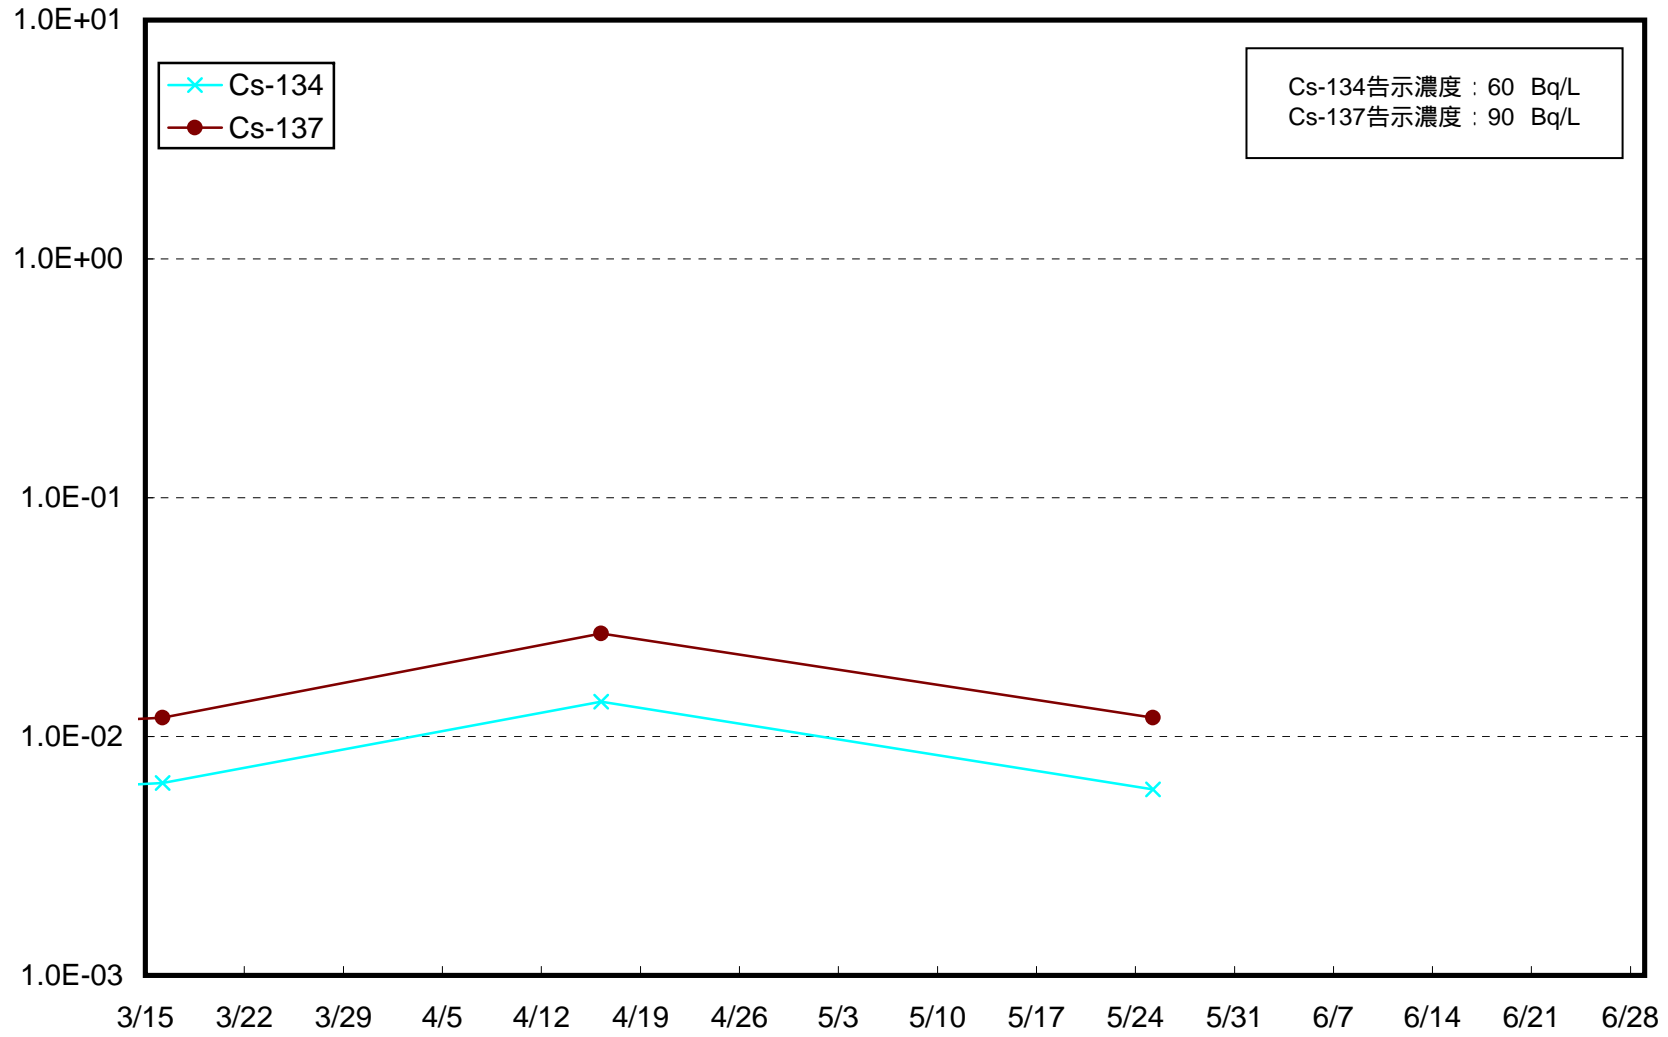

福島第一 敷地沖合10km付近(T-B3) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

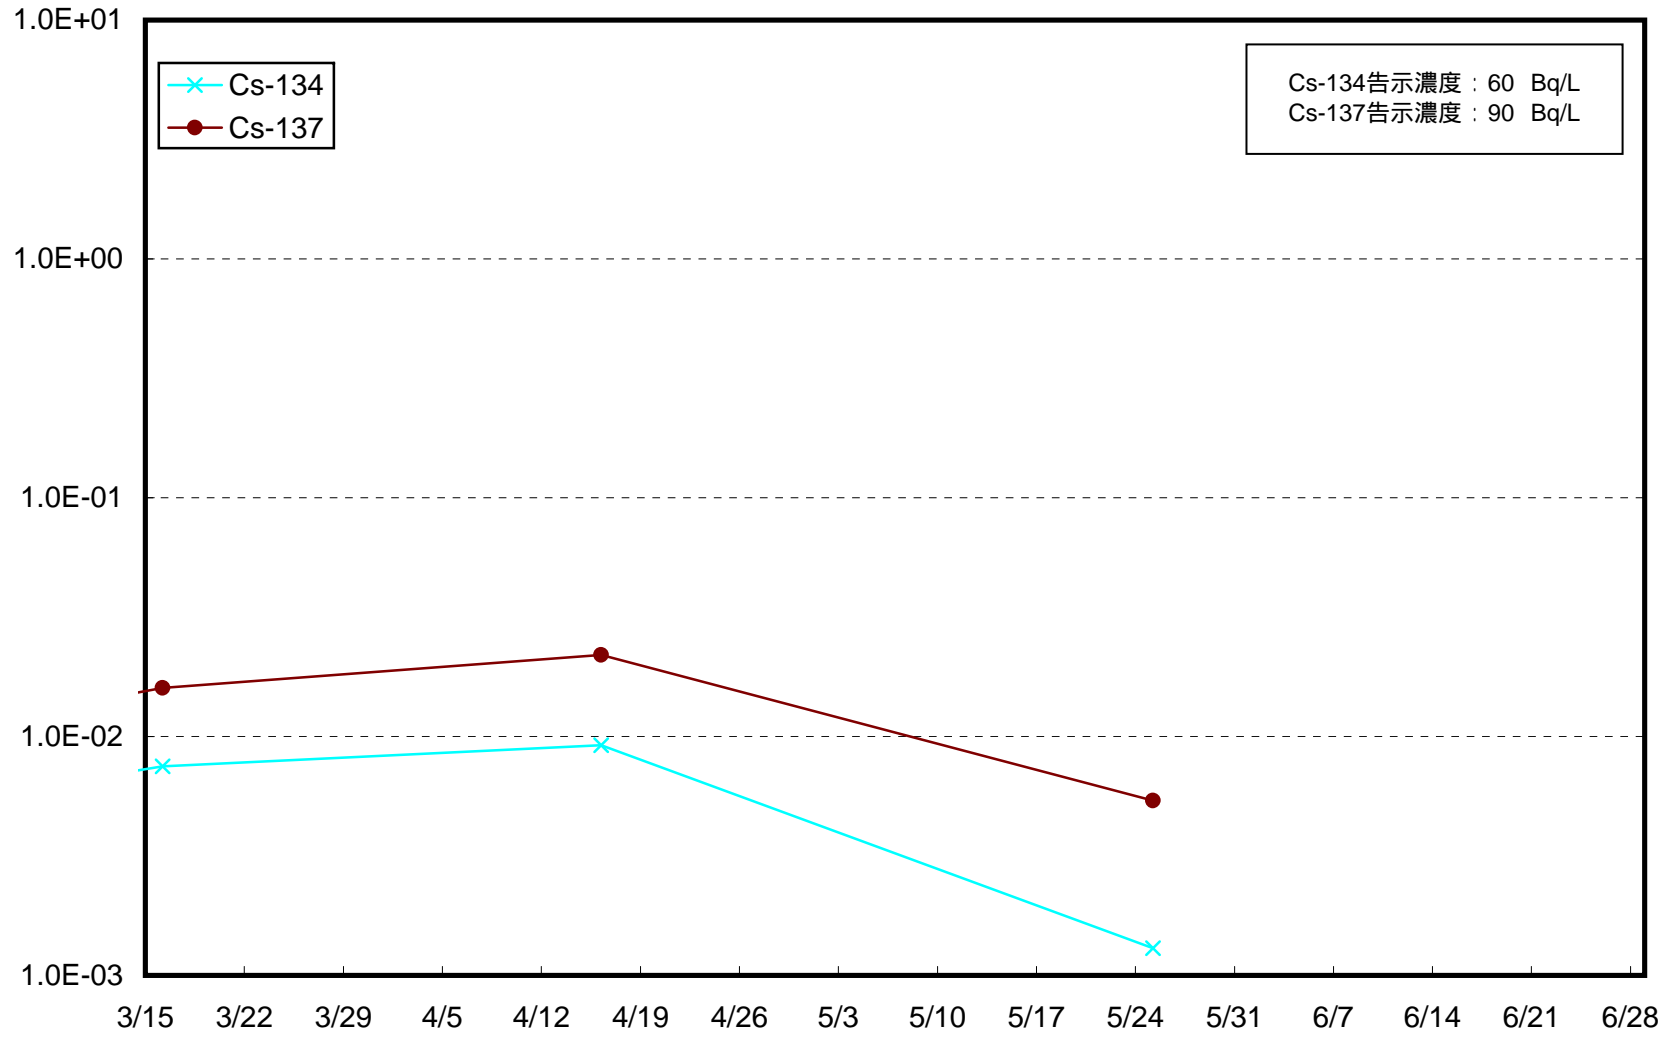

福島第二 敷地沖合10km付近(T-B4) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

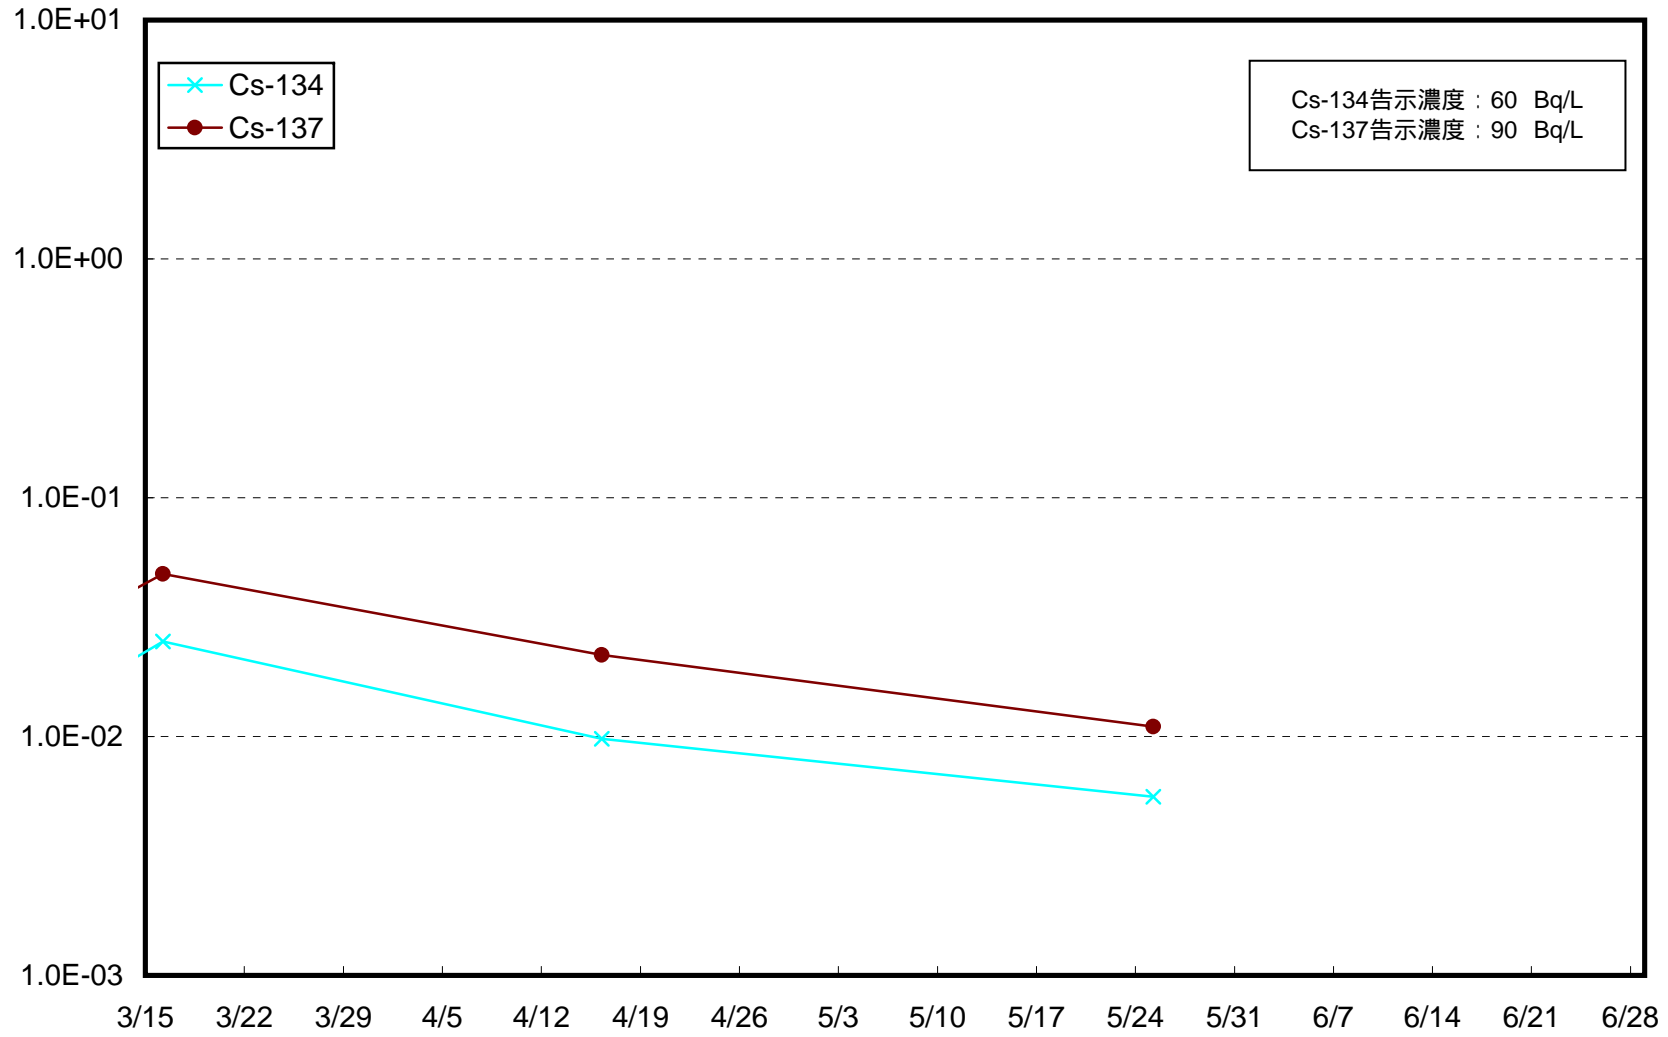

福島第二 敷地沖合10km付近(T-B4) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

