


## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺) (1 / 2)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水					
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
採取日	9月21日	9月21日	9月21日	9月21日		
採取時刻	8:15	8:20	8:35	8:30		
全	480	31	520	ND(19)		
<b>H-3(約12年)</b>	<b>130,000</b>	<b>390</b>	<b>ND(130)</b>	<b>200</b>		

\* 太枠内が今回公表データ。他は9月22日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

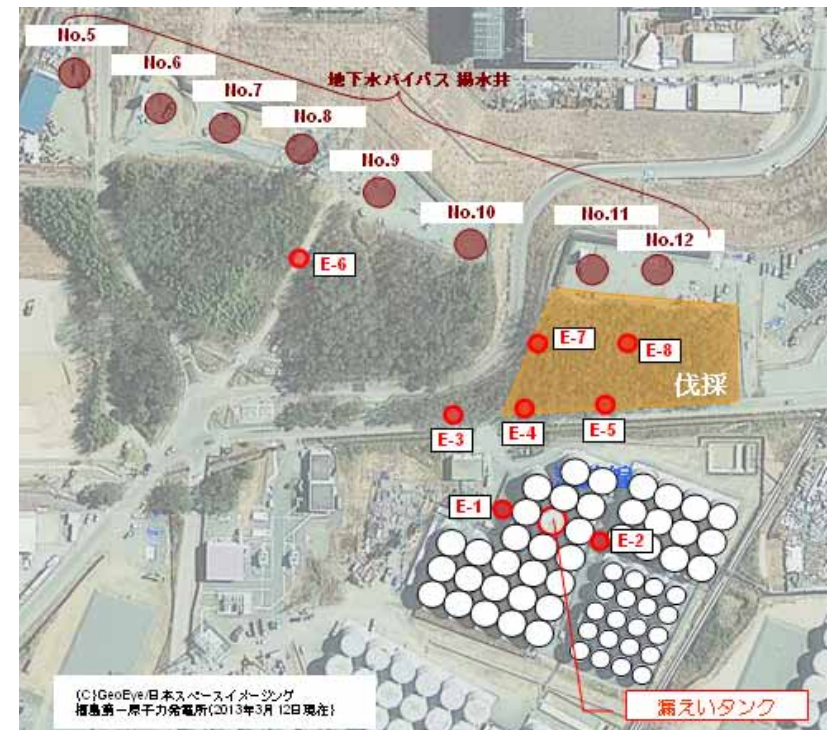

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺) (2 / 2)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水					
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
採取日	9月22日	9月22日	9月22日	9月22日		
採取時刻	10:00	10:05	10:15	10:10		
全	450	46	460	67		
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中		

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

