


## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺) (1 / 2)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水					
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
採取日	9月22日	9月22日	9月22日	9月22日		
採取時刻	10:00	10:05	10:15	10:10		
全	450	46	460	67		
H-3(約12年)	150,000	320	ND(120)	170		

\* 太枠内が今回公表データ。他は9月23日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

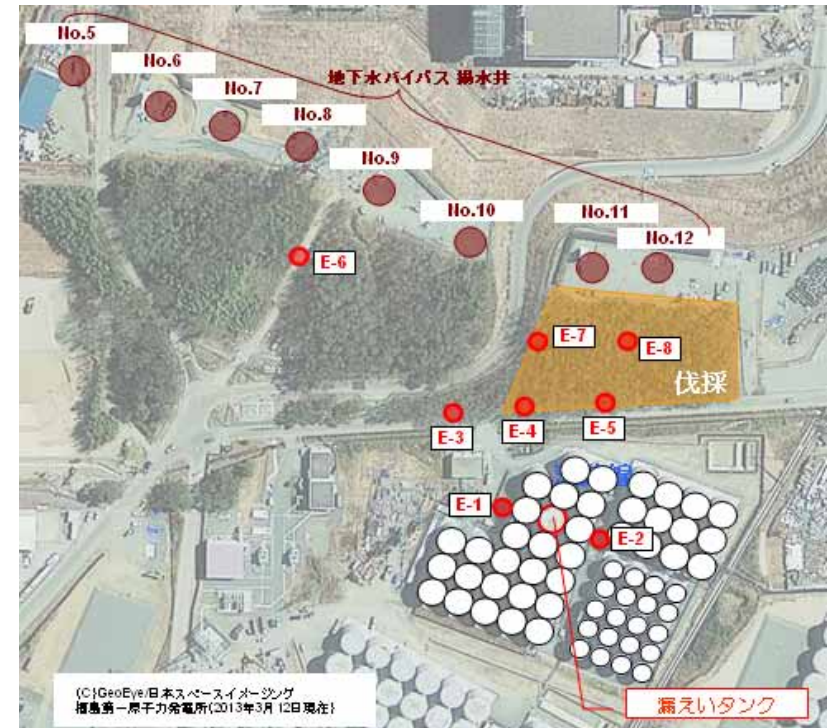

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺) (2 / 2)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水					
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
採取日	9月23日	9月23日	9月23日	9月23日		
採取時刻	11:35	11:40	11:45	11:50		
全	290	19	220	22		
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中		

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

