


福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

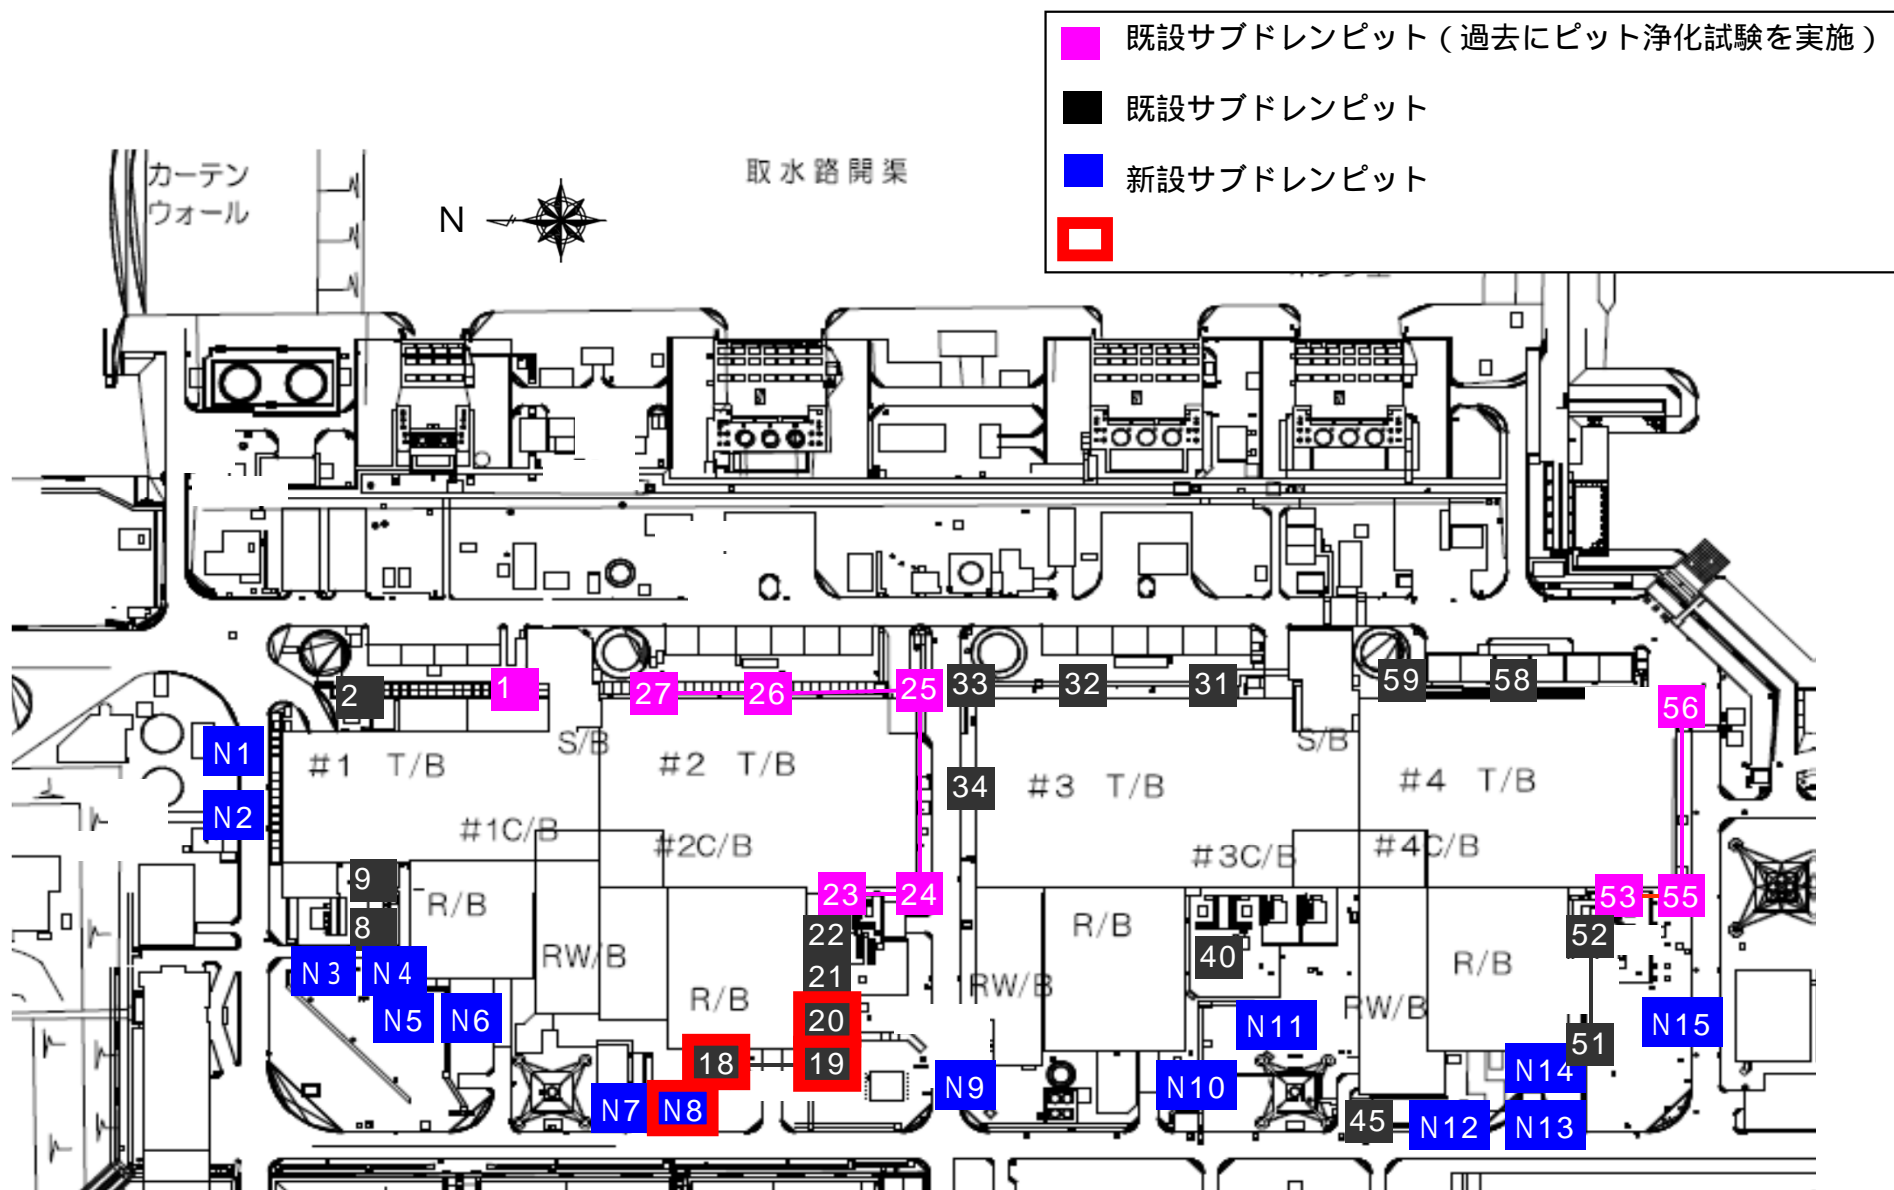

福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

単位: Bq/L

| | 採取地点 | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | N8 | No.18 | No.19 | No.20 |
| 採取日 | 10月24日 | 10月24日 | 10月24日 | 10月24日 |
| 採取時刻 | 17:50 | 16:55 | 17:15 | 17:30 |
| Cs-134(約2年) | ND(17) | 1,200 | 120 | ND(16) |
| Cs-137(約30年) | 38 | 4,000 | 350 | 46 |
| その他 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 全 | 55 | 5,200 | 470 | 86 |
| H-3(約12年) | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 分析中 |

* NDは検出限界値未満を表し、「その他」を除き()内に検出限界値を示す。