


## 福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

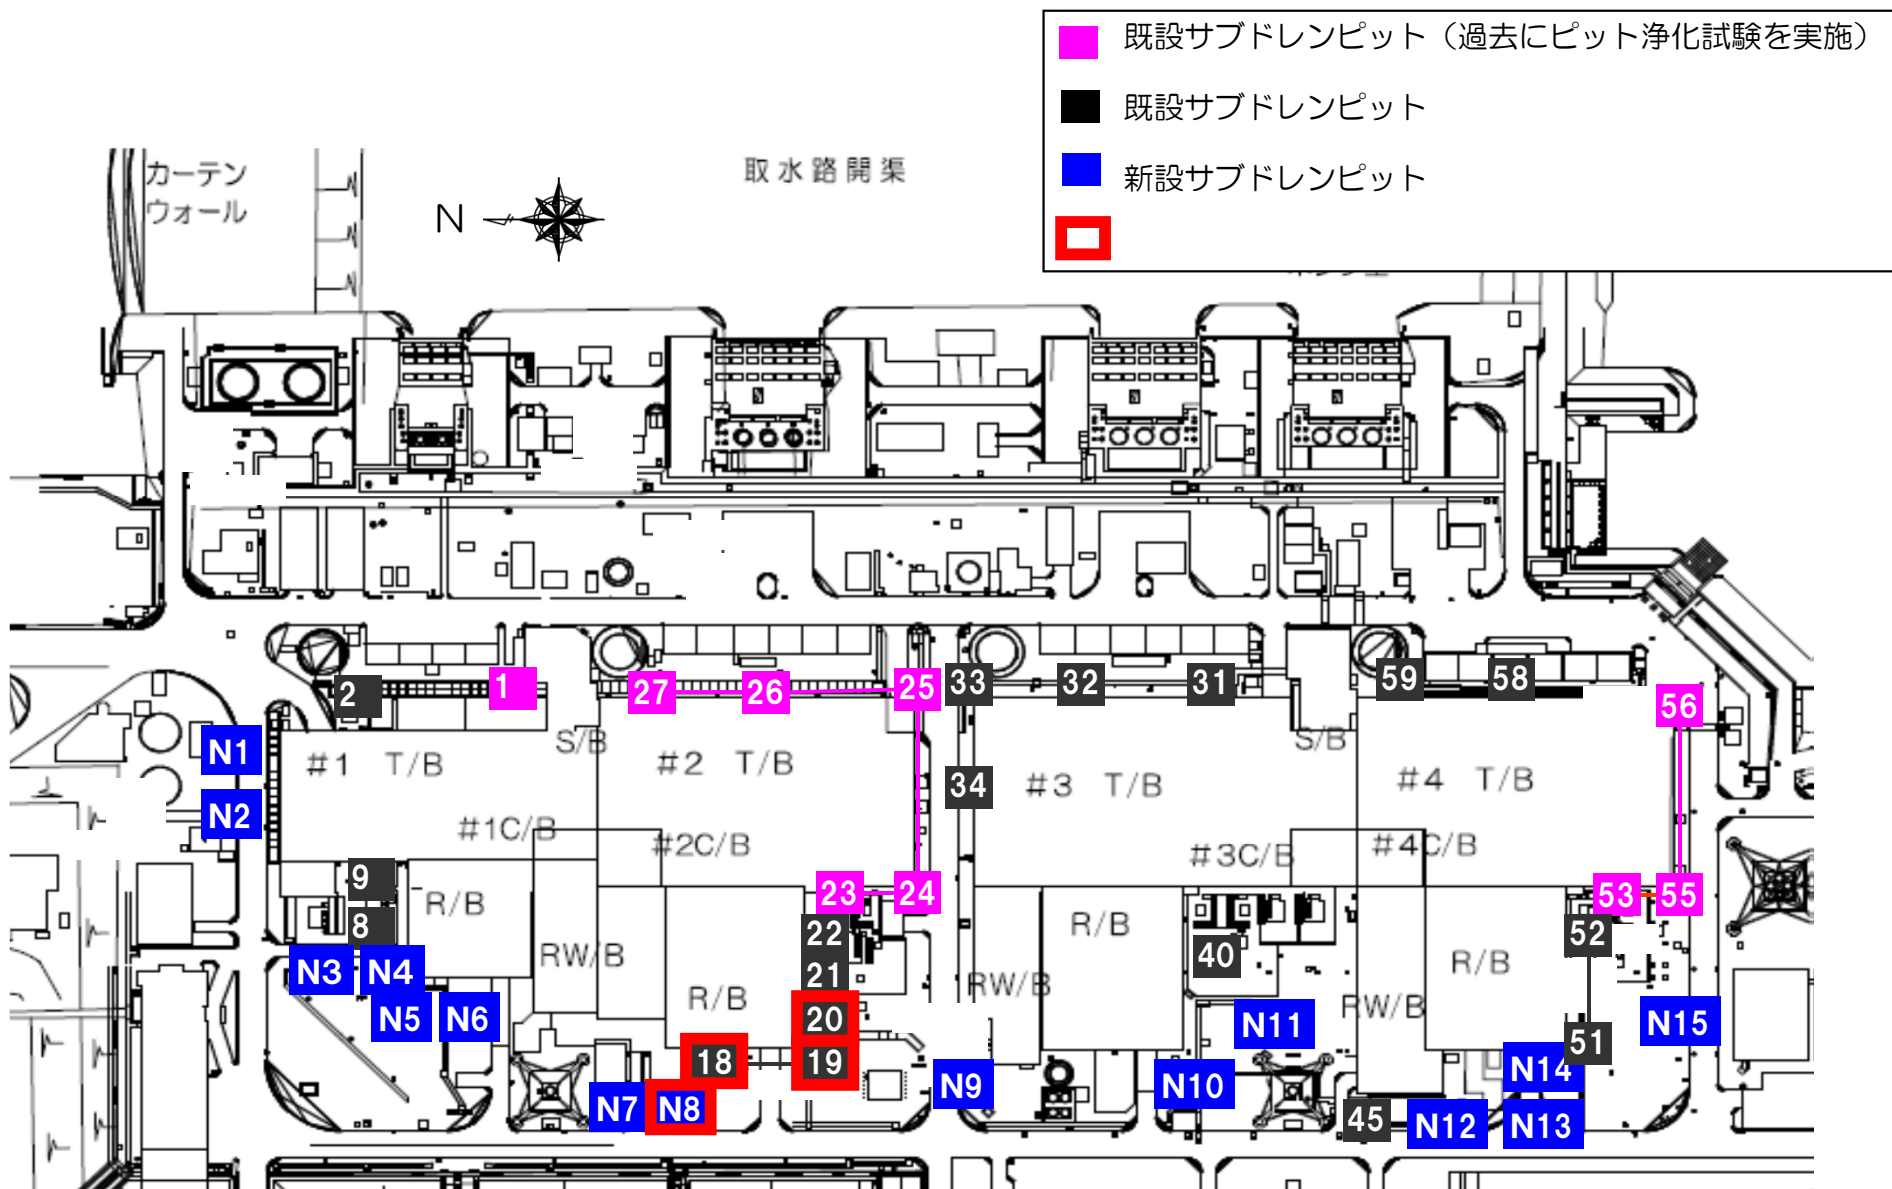

# 福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果(1/2)

単位: Bq/L

	採取地点			
	N8	No.18	No.19	No.20
採取日	10月27日	10月27日	10月27日	10月27日
採取時刻	10:30	10:40	10:50	10:40
Cs-134(約2年)	ND(8.4)	940	100	22
Cs-137(約30年)	27	3,300	330	43
その他 γ				
全β	53	6,900	480	110
H-3(約12年)	ND(120)	1,500	410	1,300

\* 太枠内が今回公表データ。他は10月28日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。

## 福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果(2/2)

単位: Bq/L

	採取地点			
	N8	No.18	No.19	No.20
採取日	10月28日	10月28日	10月28日	10月28日
採取時刻	9:50	10:00	10:00	9:50
Cs-134(約2年)	ND(11)	980	89	29
Cs-137(約30年)	41	3,400	340	53
その他 γ				
全β	80	4,400	430	120
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。