


福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

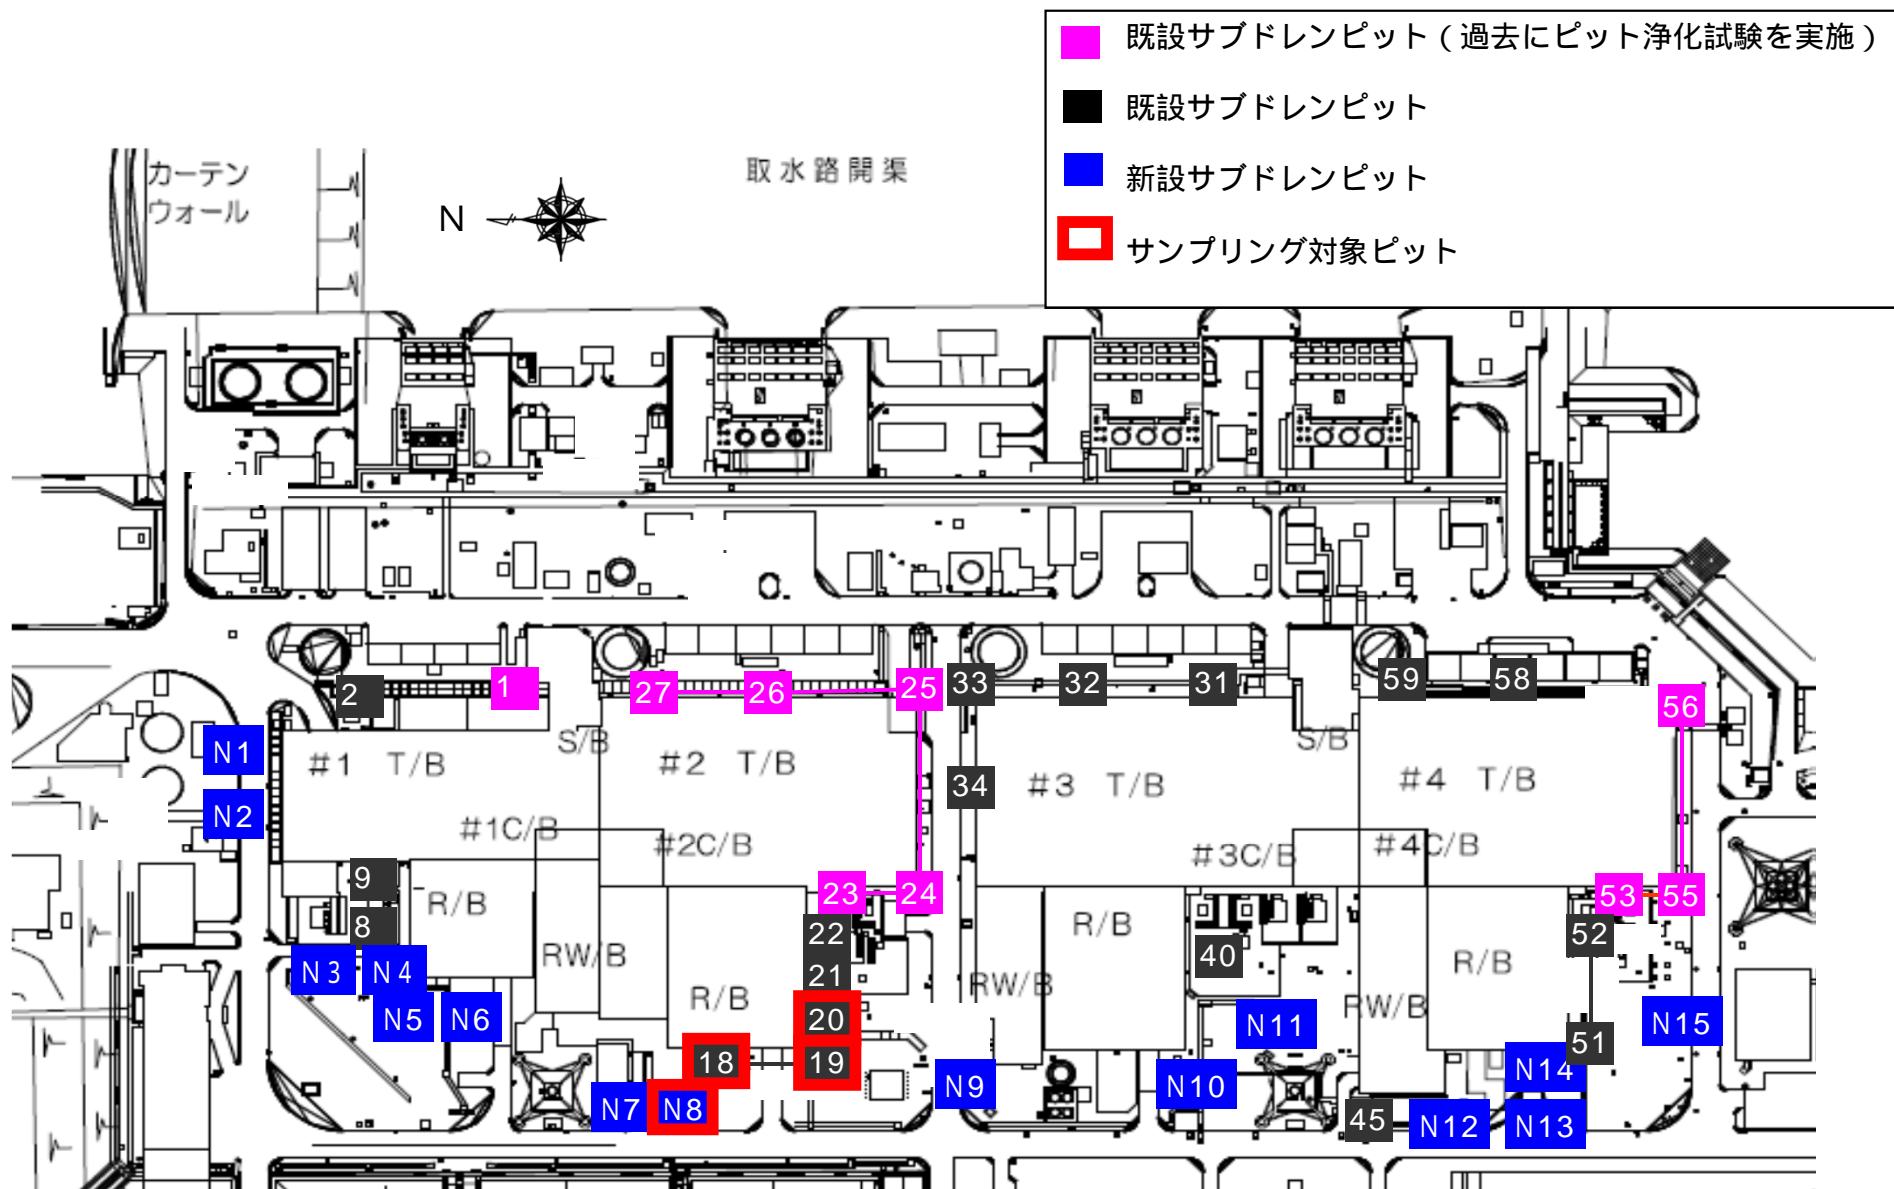

福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

単位: Bq/L

	採取地点			
	N8	No.18	No.19	No.20
採取日	11月6日	11月6日	11月6日	11月6日
採取時刻	9:50	10:00	10:00	9:50
Cs-134(約2年)	ND(17)	4,700	160	ND(20)
Cs-137(約30年)	34	16,000	470	34
その他				
全	47	23,000	760	83
H-3(約12年)	ND(110)	1,600	500	1,300

* NDは検出限界値未満を表し、「その他」を除き()内に検出限界値を示す。