


福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

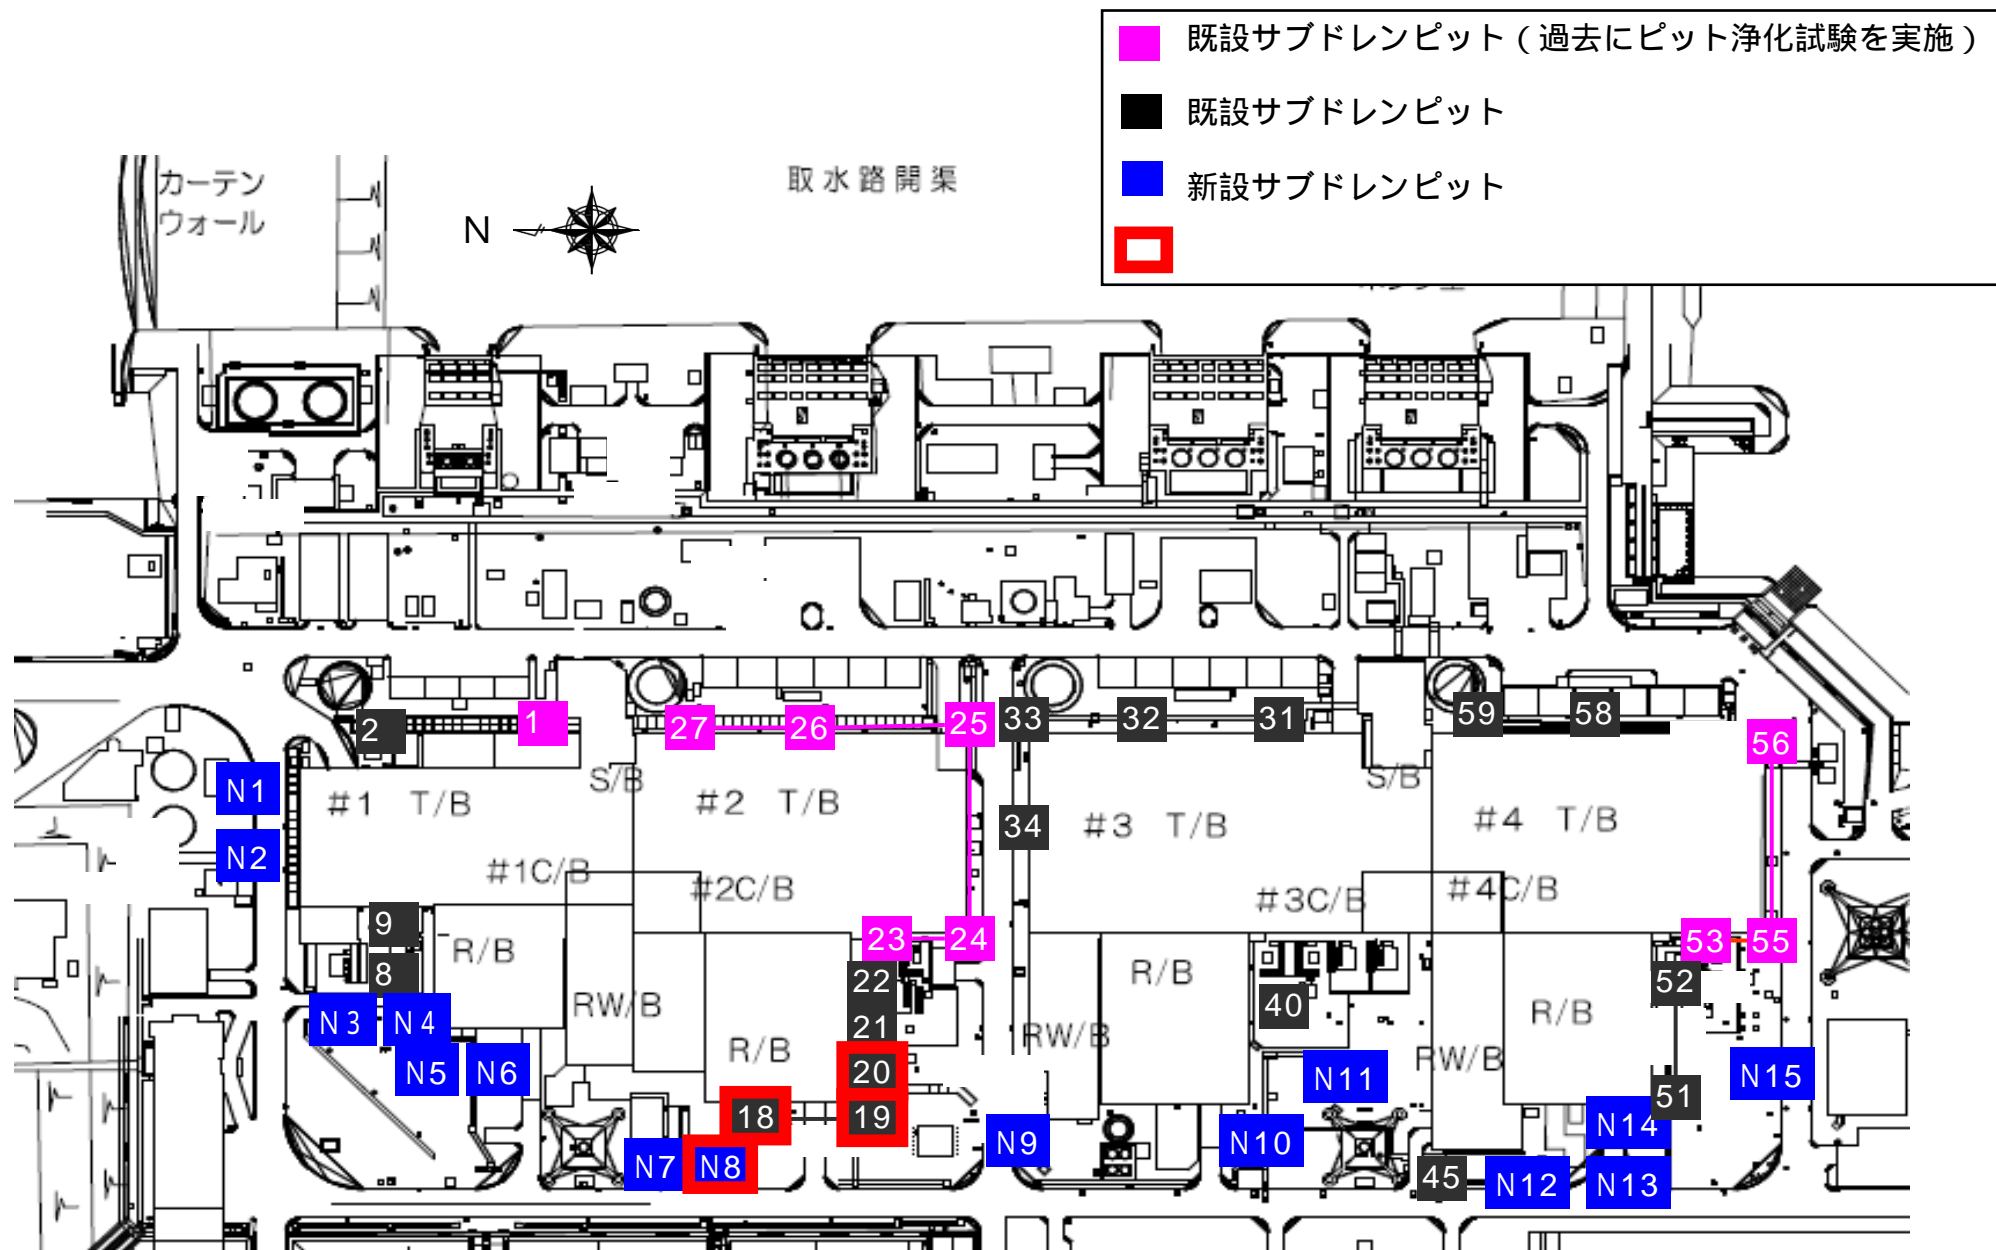

福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

単位: Bq/L

	採取地点			
	N8	No.18	No.19	No.20
採取日	11月13日	11月13日	11月13日	11月13日
採取時刻	8:10	8:15	8:25	8:20
Cs-134(約2年)	22 ^{*1}	4,700	110	ND(18)
Cs-137(約30年)	39	16,000	340	54
その他				
全	71	20,000	360	80
H-3(約12年)	ND(110)	1,600	470	1,000

* NDは検出限界値未満を表し、「その他」を除き()内に検出限界値を示す。

* 1 過去最高値(「福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水の分析結果」およびその関連の参考資料で過去に示した値との比較)