


## 福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

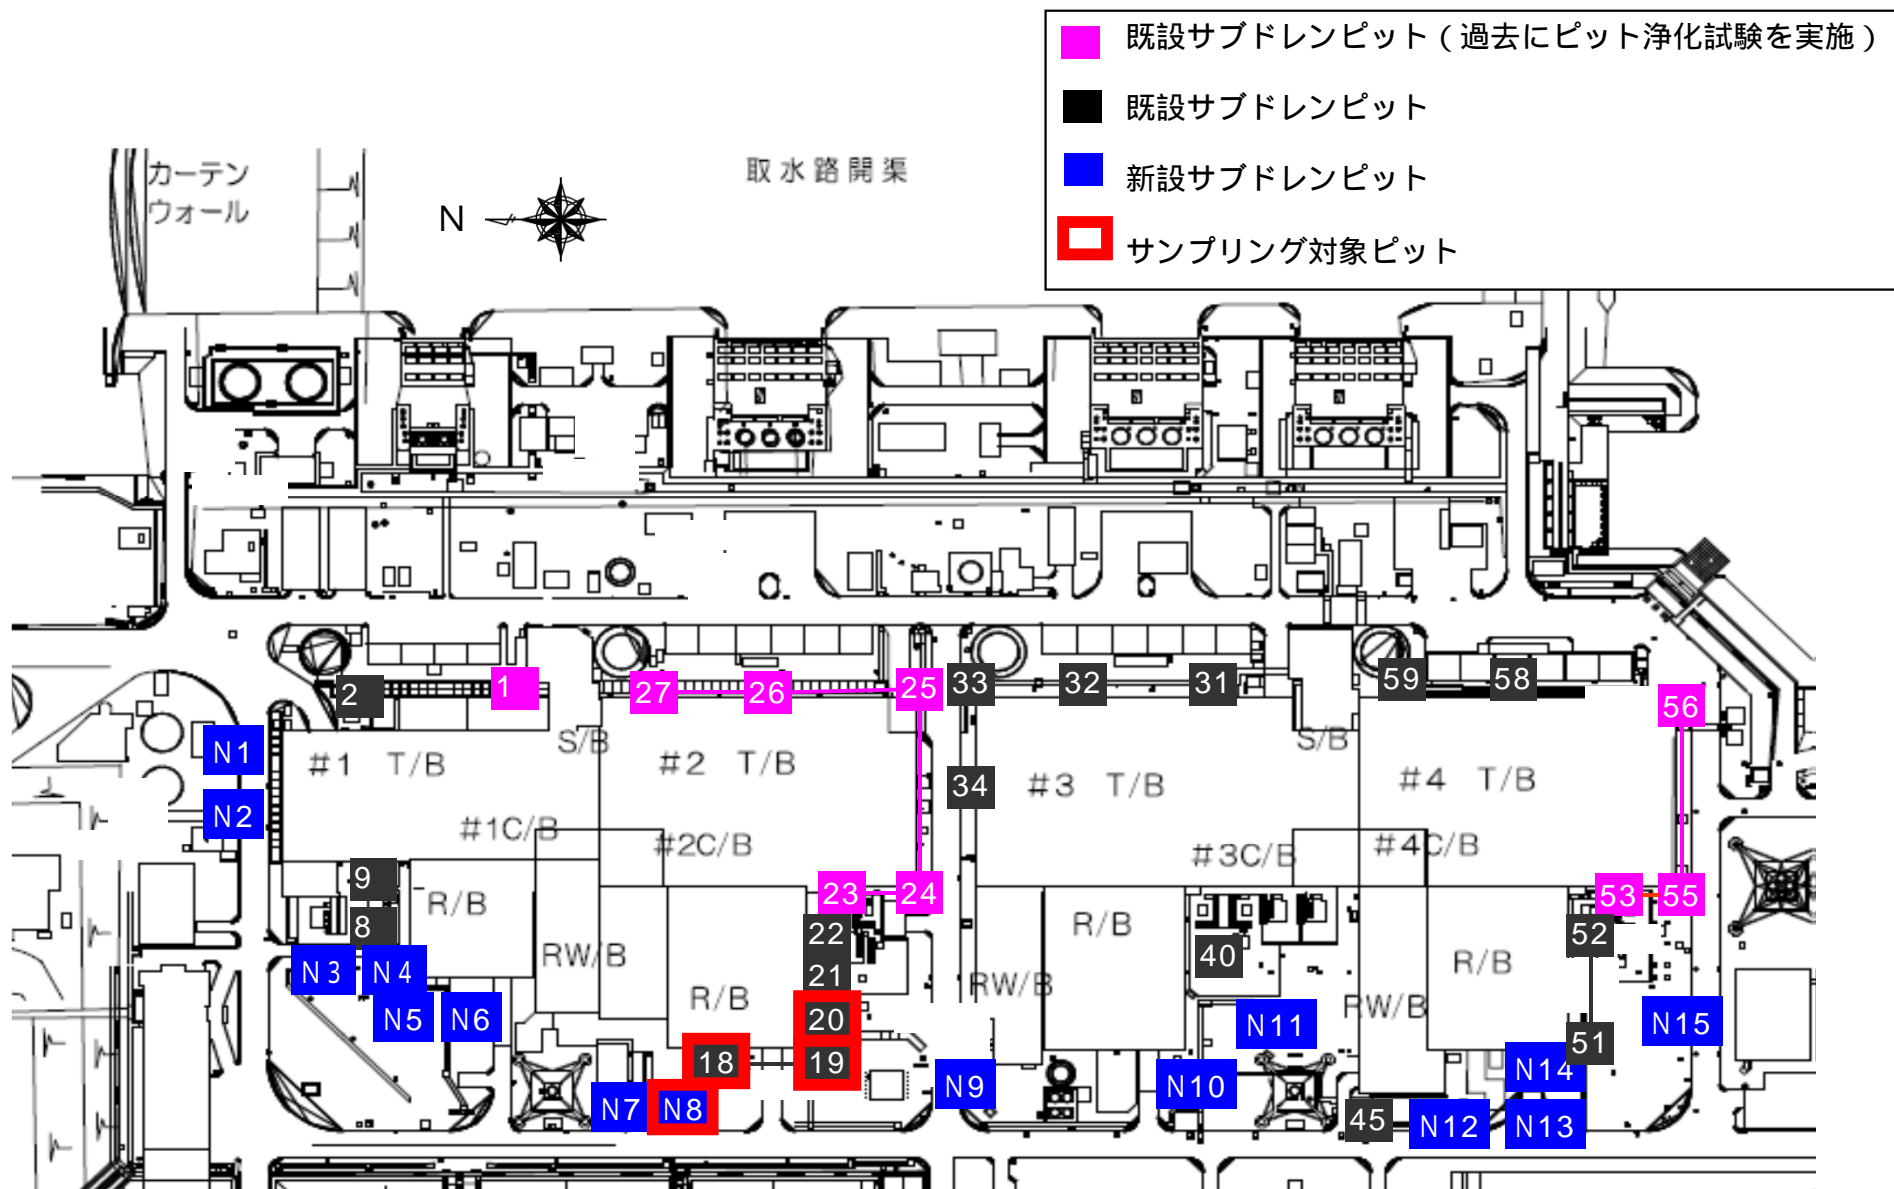

# 福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

単位: Bq/L

		採取地点			
		N8	No.18	No.19	No.20
採取日		11月20日	11月20日	11月20日	11月20日
採取時刻		10:00	10:20	11:00	9:40
Cs-134(約2年)		7.4	3,900	2,100	ND(16)
Cs-137(約30年)		15	14,000	7,500	35
その他					
全		19	18,000	8,500	67
H-3(約12年)		ND(110)	1,600	830	1,000

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他」を除き( )内に検出限界値を示す。