福島第一原子力発電所構内Ｈ４エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果について　(南放水口･排水路)

＜参　考　資　料＞
平成26年６月18日
東京電力株式会社

単位：Bq/L

	南放水口付近[注1]海水 (排水路出口付近) (T-2)	C排水路 35m盤出口 (C-2)	C排水路 正門近傍[注2] (C-0)	B排水路 ふれあい交差点近傍[注2] (B-0-1)
採取日	6月17日	6月17日		6月17日
採取時刻	8:15	8:00		7:50
Cs-134 (約2年)	ND(1.2)	ND(15)		ND(17)
Cs-137 (約30年)	ND(1.4)	ND(22)		ND(25)
全β	ND(20)	20		18

単位：Bq/L

	タンク脇側溝 (C排水路の合流点前) (X-1)
採取日	6月17日
採取時刻	7:53
Cs-134 (約2年)	ND(19)
Cs-137 (約30年)	32
全β	110

注1：1～4号機放水口から南側約330m地点 (T-2)
注2：タンクエリアへの排水路の流入箇所
＊NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

＜参考＞前回公表までの最高値

単位：Bq/L

	南放水口付近[注1]海水 (排水路出口付近) (T-2)	C排水路 35m盤出口 (C-2)	C排水路 正門近傍[注2] (C-0)
Cs-134 (約2年)	3.5 (11/9)	45 (9/26)	20 <2/15>
Cs-137 (約30年)	8.1 (9/15,11/9)	130 (9/26)	51 <2/15>
全β	ND	2,500 (10/24)	120 <2/15>

	B排水路 ふれあい交差点近傍[注2] (B-0-1)	タンク脇側溝 (C排水路の合流点前) (X-1)
Cs-134 (約2年)	110 <5/1>	450 (10/4)
Cs-137 (約30年)	280 <5/1>	990 (10/4)
全β	380 (9/2)	15,000 (10/2)
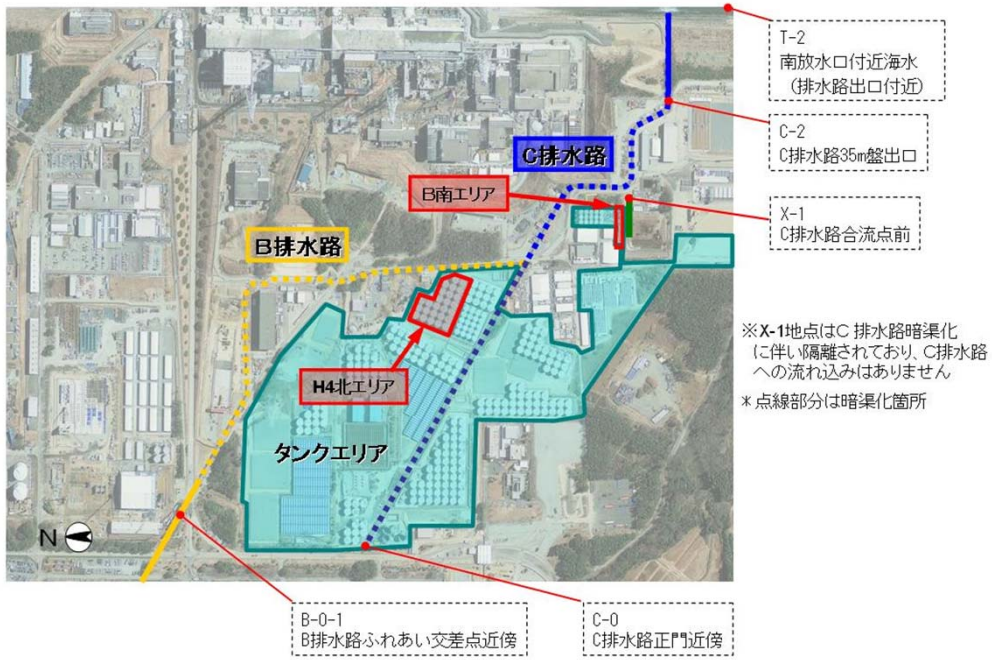
＊カッコ内は、各値の採取日を示す。〔 〕は平成25年、〈 〉は平成26年。