


## 福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

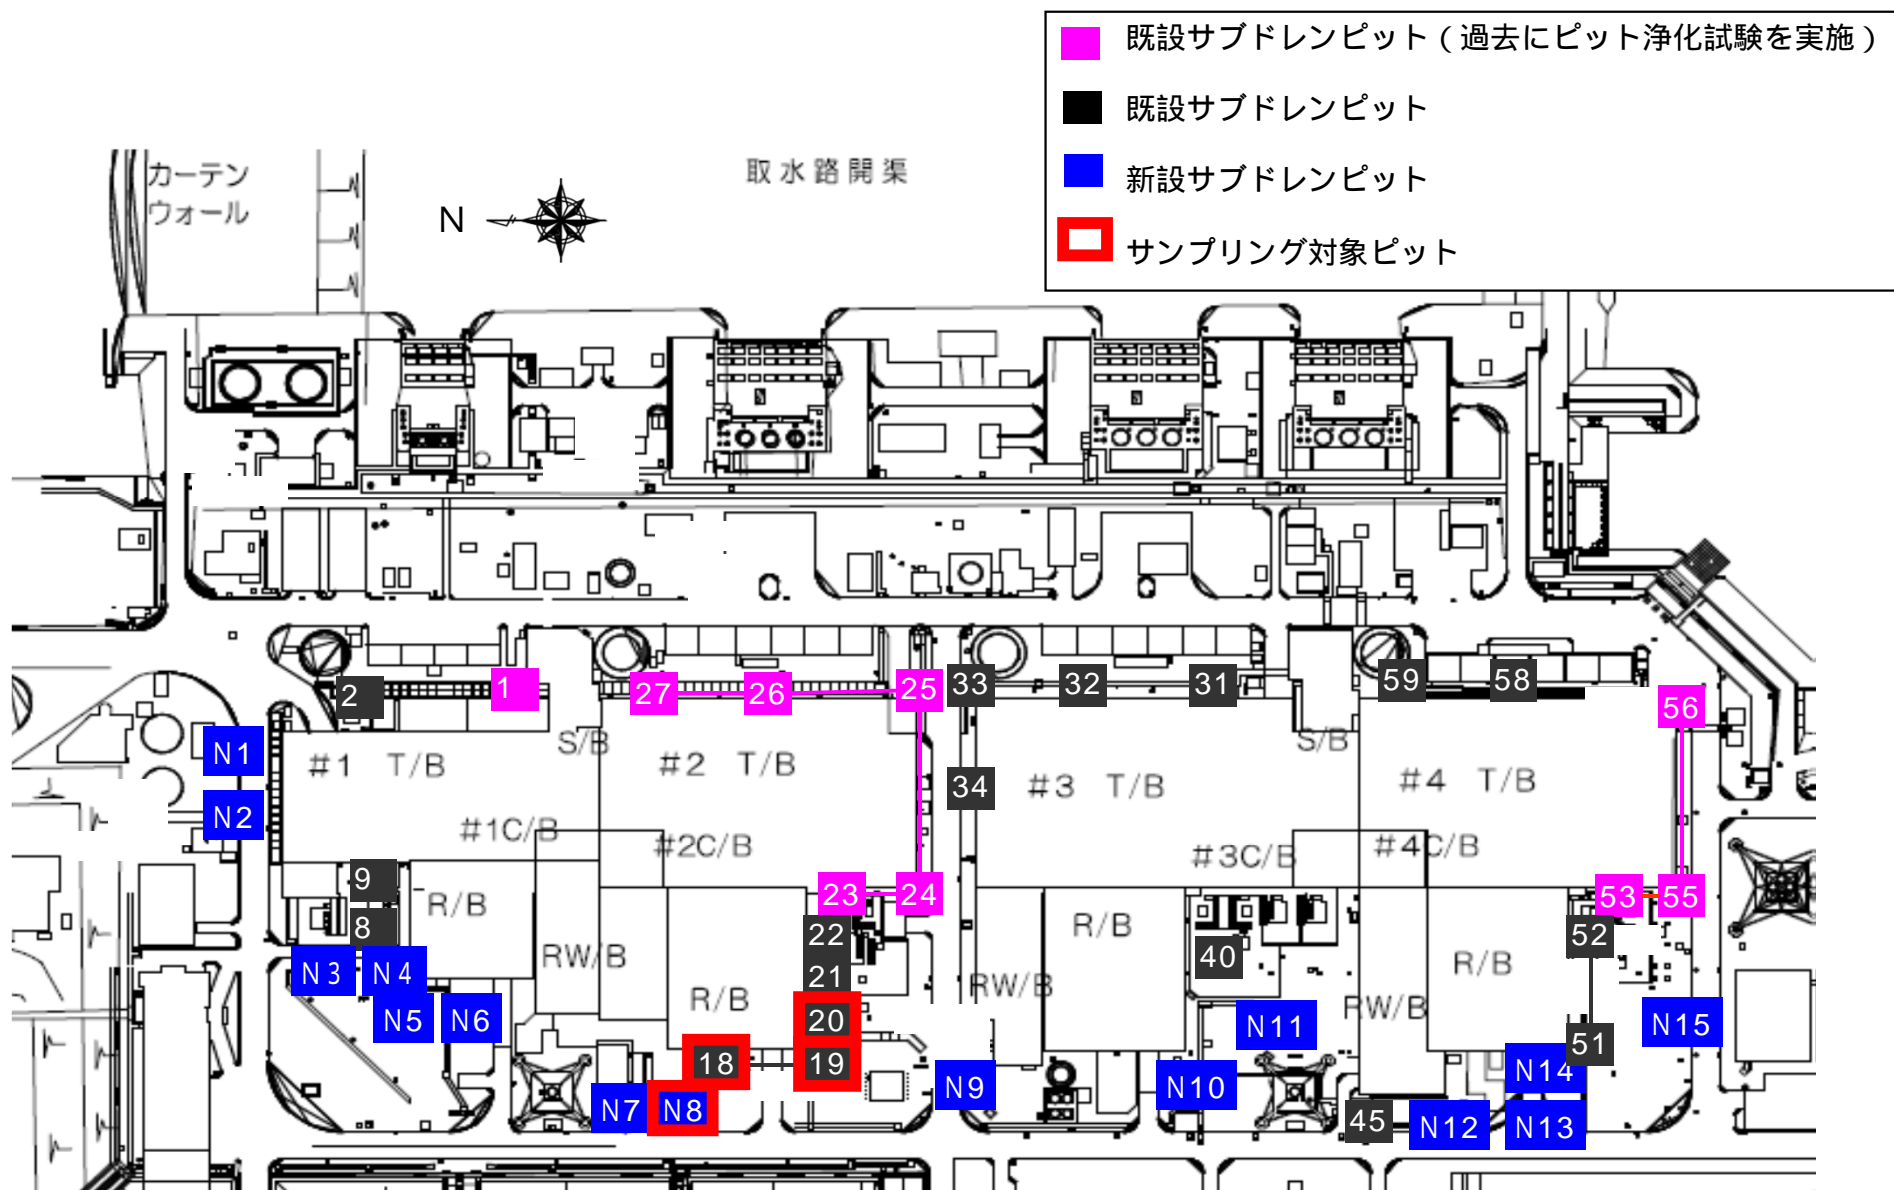

# 福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果

単位: Bq/L

		採取地点			
		N8	No.18	No.19	No.20
採取日		1月8日	1月8日	1月8日	1月8日
採取時刻		9:40	9:50	10:10	10:00
Cs-134(約2年)		ND(11)	3,800	1,600	ND(13)
Cs-137(約30年)		ND(17)	14,000	6,200	20
その他					
全		ND(16)	17,000	7,300	60
H-3(約12年)		ND(100)	1,100	1,800	1,500

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他」を除き( )内に検出限界値を示す。