


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月27日	5月27日	5月27日	5月27日
採取時刻	12:05	11:35	11:55	11:40
Cs-134(約2年)	9,200	1,100	150	39
Cs-137(約30年)	33,000	3,900	640	160
全	42,000	6,900	3,500	210
H-3(約12年)	130	1,500	150	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

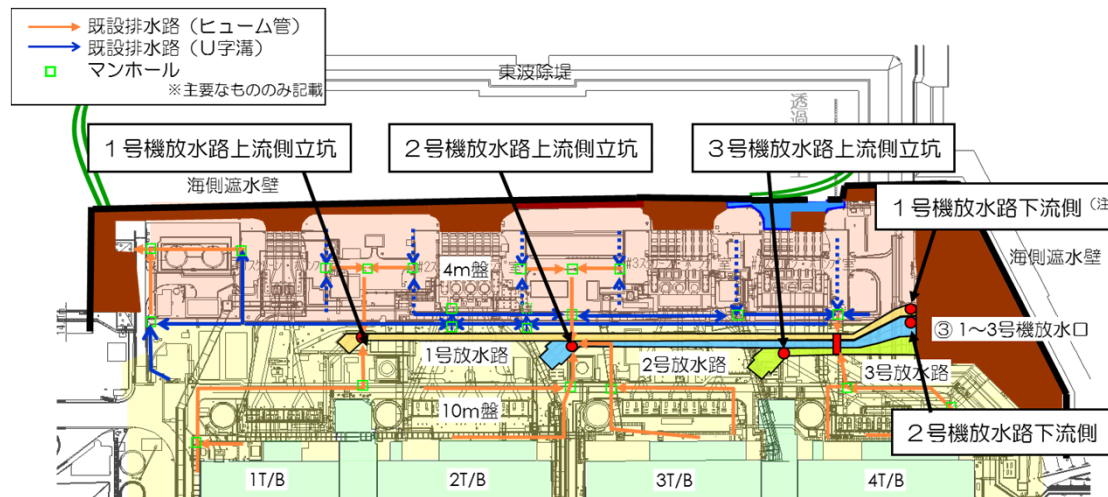

注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水