＜参　考　資　料＞
2015年7月29日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日
採取時刻	12:20	12:05	12:15	12:10
Cs-134 (約2年)	15,000	1,100	270	57
Cs-137 (約30年)	59,000	4,400	980	180
全β	80,000	7,800	2,100	310
H-3 (約12年)	640	1,500	ND(110)	180

＊NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

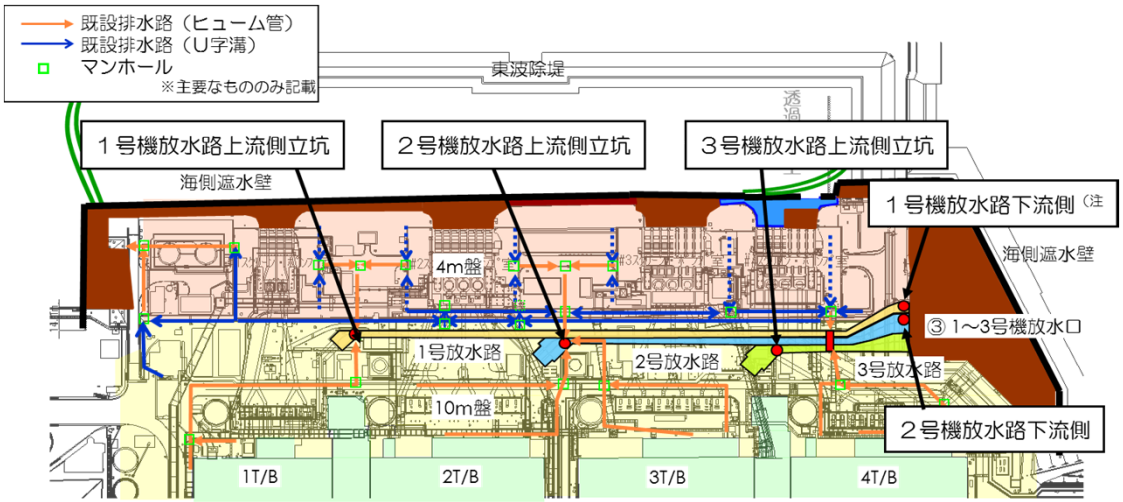

注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水