＜参　考　資　料＞
2015年8月16日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月14日	8月14日	8月14日	8月14日
採取時刻	11:10	10:45	11:00	10:50
Cs-134（約2年）	15,000	1,900	130	73
Cs-137（約30年）	59,000	7,300	480	320
全β	88,000	12,000	1,400	380
H-3（約12年）	390	1,200	ND(110)	290

＊NDは検出限界値未満を表し、（　）内に検出限界値を示す。

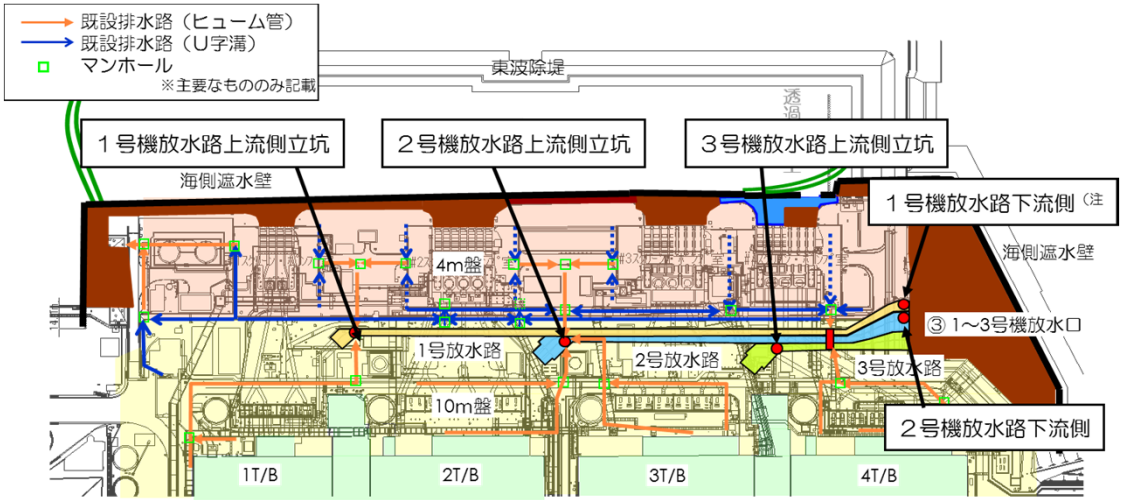

注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水