

福島第一 港湾内 海水核種分析結果<再測定>

(データ集約 : 1/21)

採取場所	福島第一 港湾内				②炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	試料採取日時刻	平成26年12月15日 8時57分		平成26年12月22日 7時25分	
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	
Cs-134 (約2年)	0.089	0.00	0.26	0.00	
Cs-137 (約30年)	0.28	0.00	0.85	0.01	90

- ※ 炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値
- ※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。
- ※ 詳細分析（リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法）による分析結果を記載。
- ※ 分析機関：東京パワーテクノロジー（株）

参考値

福島第一 港湾内 海水核種分析結果<1/2>

(データ集約 : 1/21)

採取場所	福島第一 物揚場前海水*				福島第一 1~4号機 取水口内北側海水 (東波除堤北側)		福島第一 4号機スクリーン海水		福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)		福島第一 6号機 取水口前海水		②炉規則告示 濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	試料採取日時刻	平成27年1月20日 6時55分	対象外		平成27年1月20日 7時28分	平成27年1月20日 7時23分	平成27年1月20日 7時25分	対象外					
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	
I-131 (約8日)	ND (1.7)	-	-	-	ND (1.6)	-	ND (2.3)	-	ND (1.8)	-	-	-	40
Cs-134 (約2年)	ND (1.7)	-	-	-	ND (2.0)	-	9.3	0.16	7.1	0.12	-	-	60
Cs-137 (約30年)	ND (2.2)	-	-	-	7.6	0.08	29	0.32	22	0.24	-	-	90

- ※ 炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値
- ※ その他の核種については評価中。
- ※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。
- ※ NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
- * シルトフェンス開閉を行った日は、開閉実施後にもサンプリングを実施。

参考値

福島第一 港湾内 海水核種分析結果<2/2>

(データ集約: 1/21)

採取場所	福島第一 港湾口*												②炉規則告示 濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	平成27年1月19日 12時15分		平成27年1月20日 7時13分										
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	
I-131 (約8日)	ND (1.1)	-	ND (0.97)	-									40
Cs-134 (約2年)	ND (1.0)	-	ND (1.2)	-									60
Cs-137 (約30年)	ND (1.3)	-	ND (1.3)	-									90

※ 炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値


※ その他の核種については評価中。

※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。


※ NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 一回/週の頻度でサンプリング実施 (シルトフェンスの開閉, 及び港湾内被覆工事を行った日にもサンプリング実施)。


福島第一 物揚場前海水放射能濃度(Bq/L)

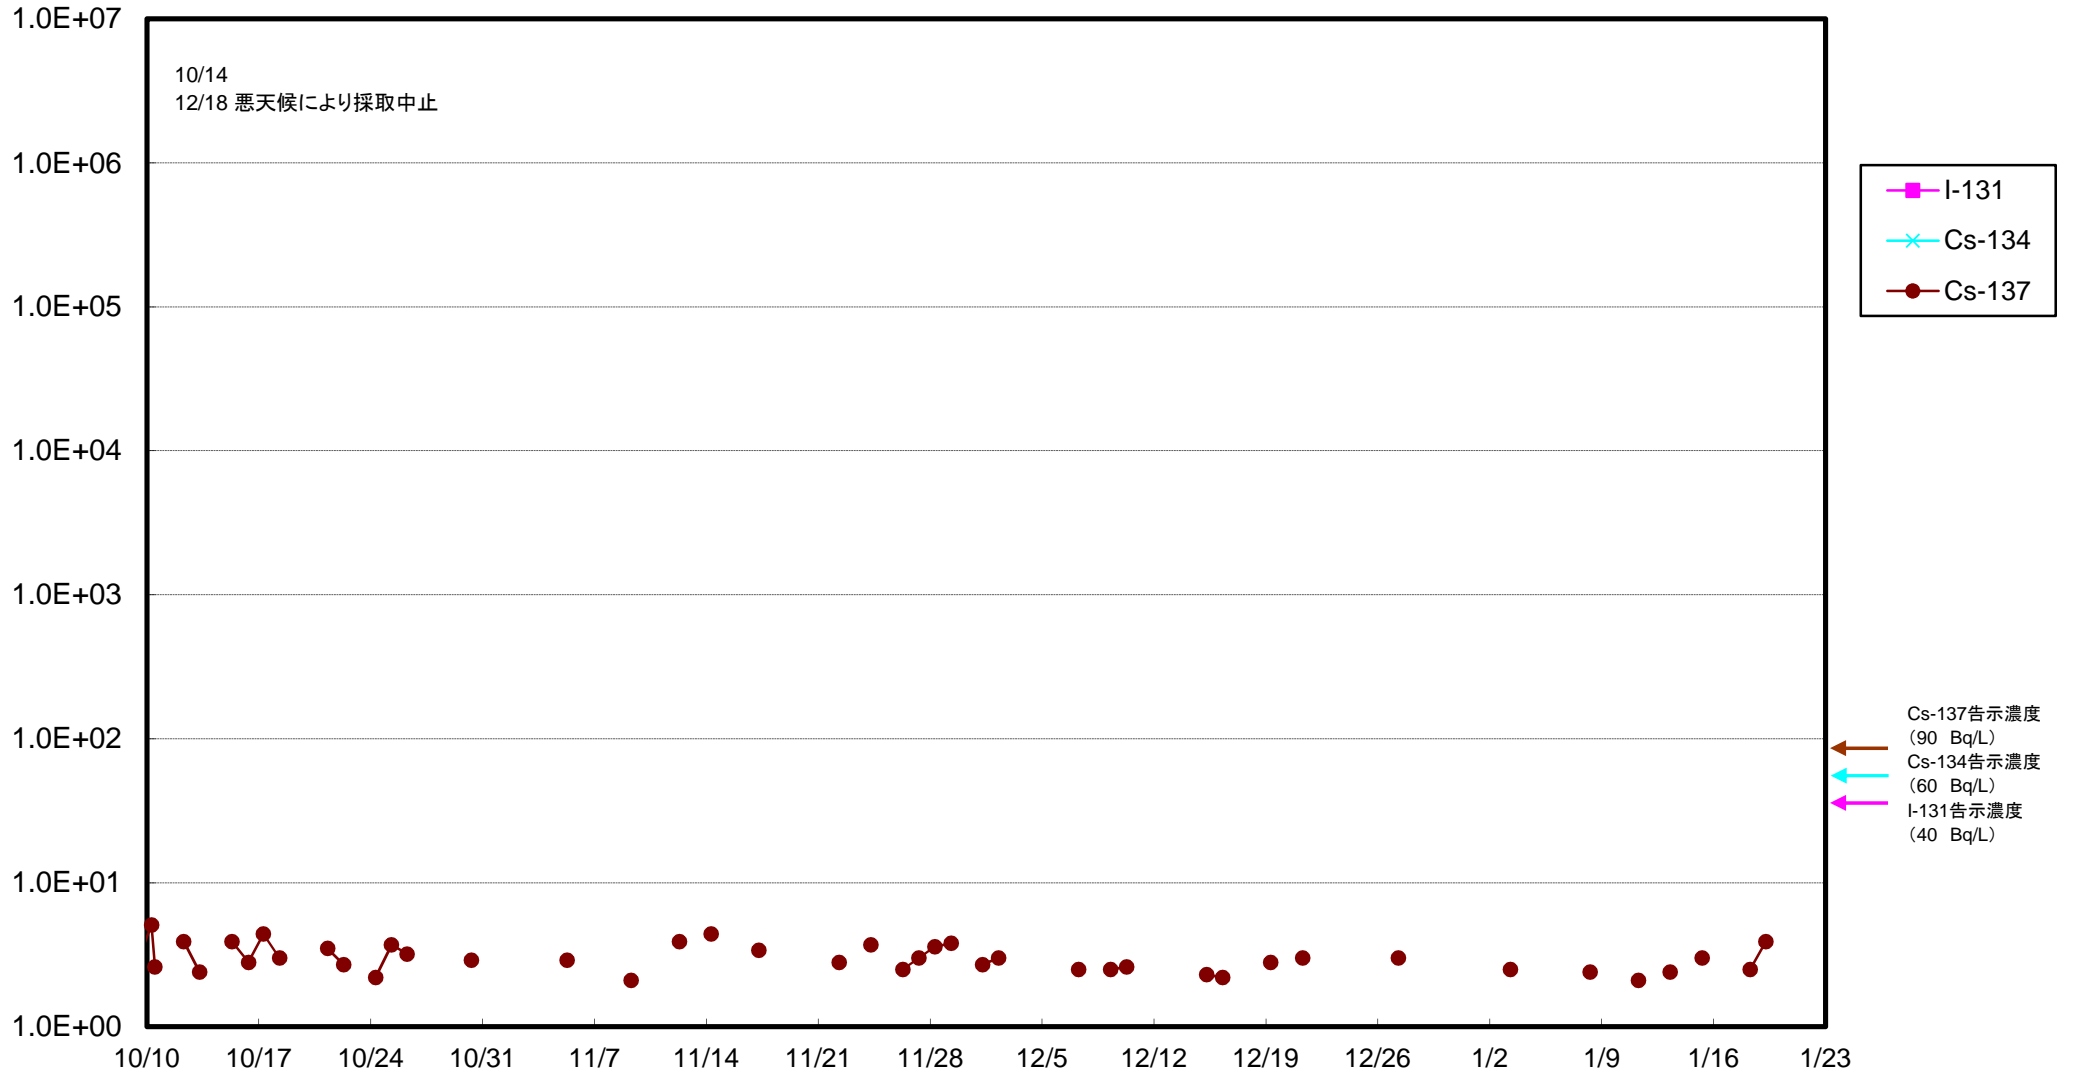


福島第一 1~4号機取水口内北側海水(東波除堤北側)放射能濃度(Bq/L)

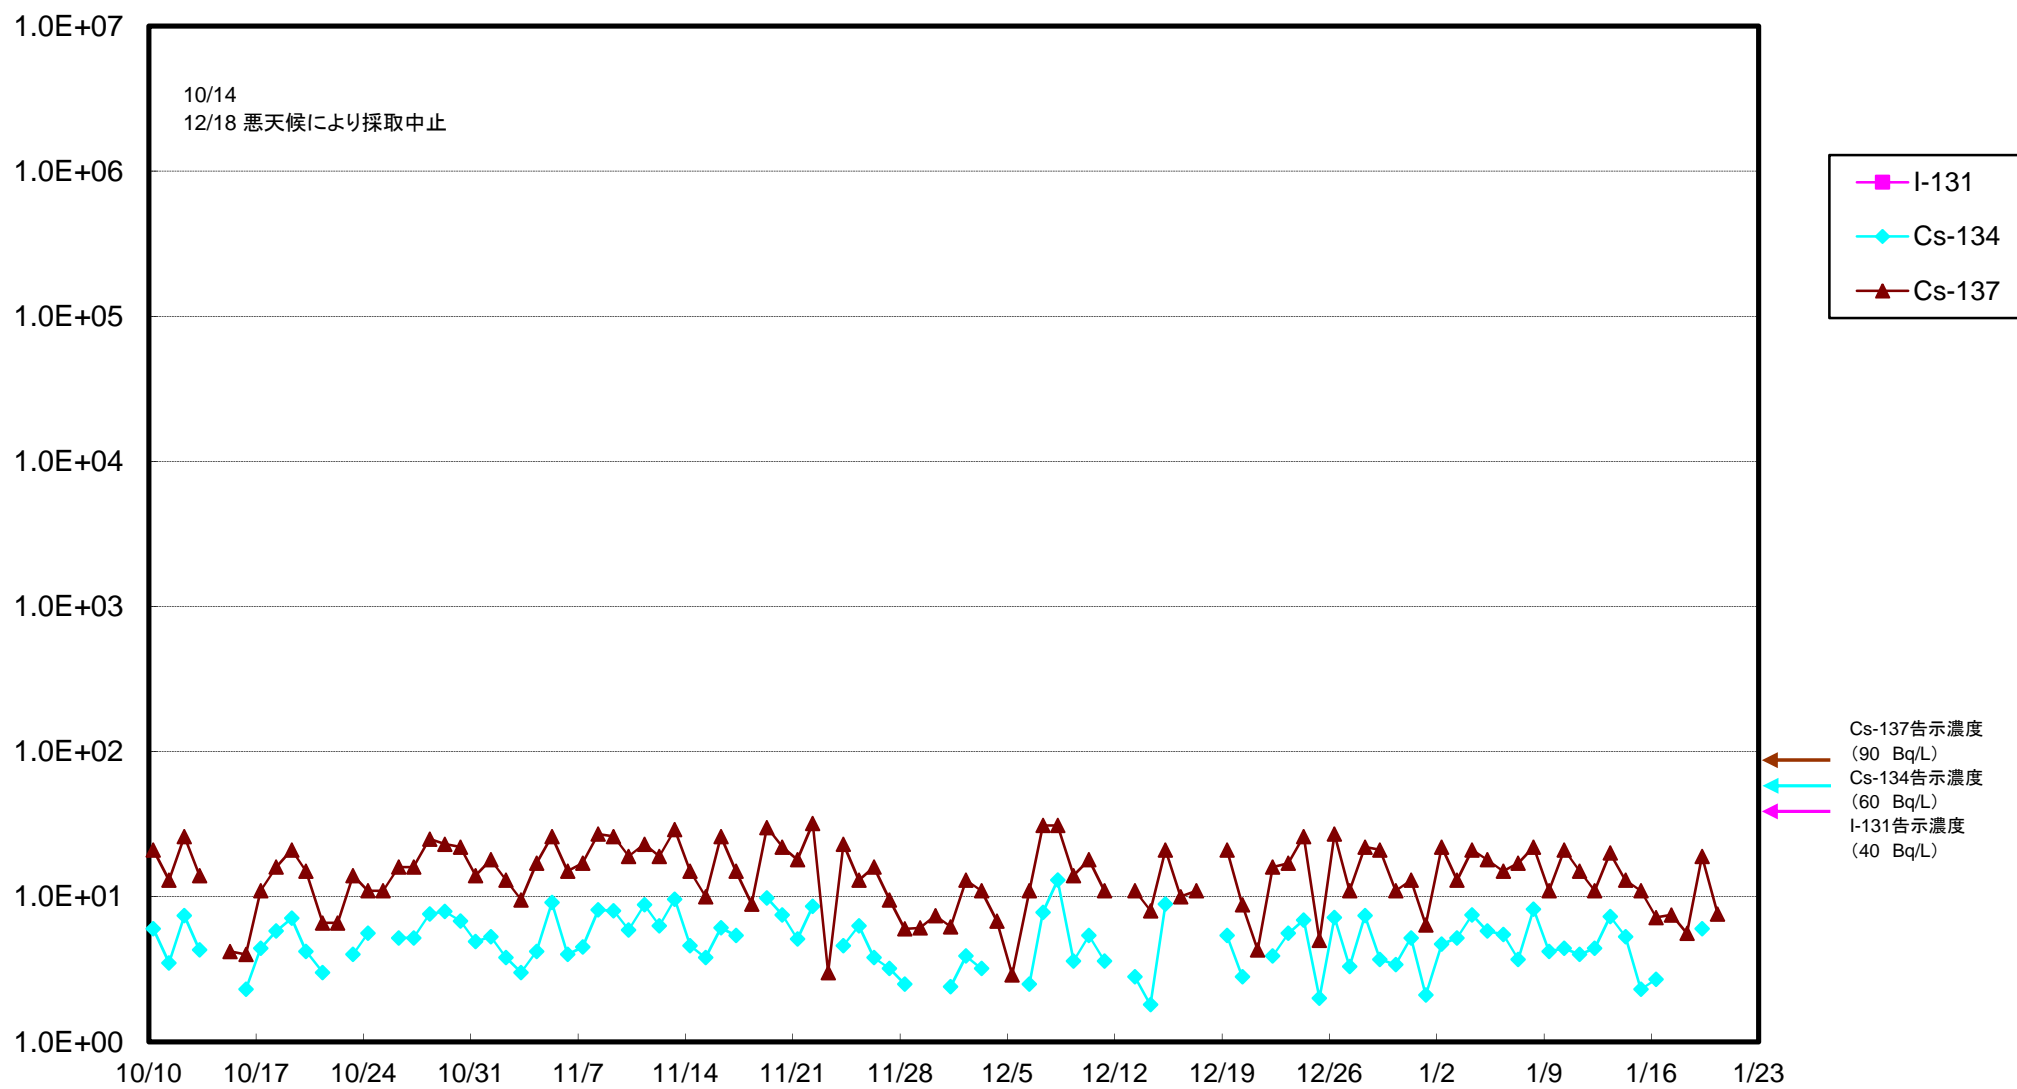

福島第一 4号機スクリーン海水放射能濃度 (Bq/L)

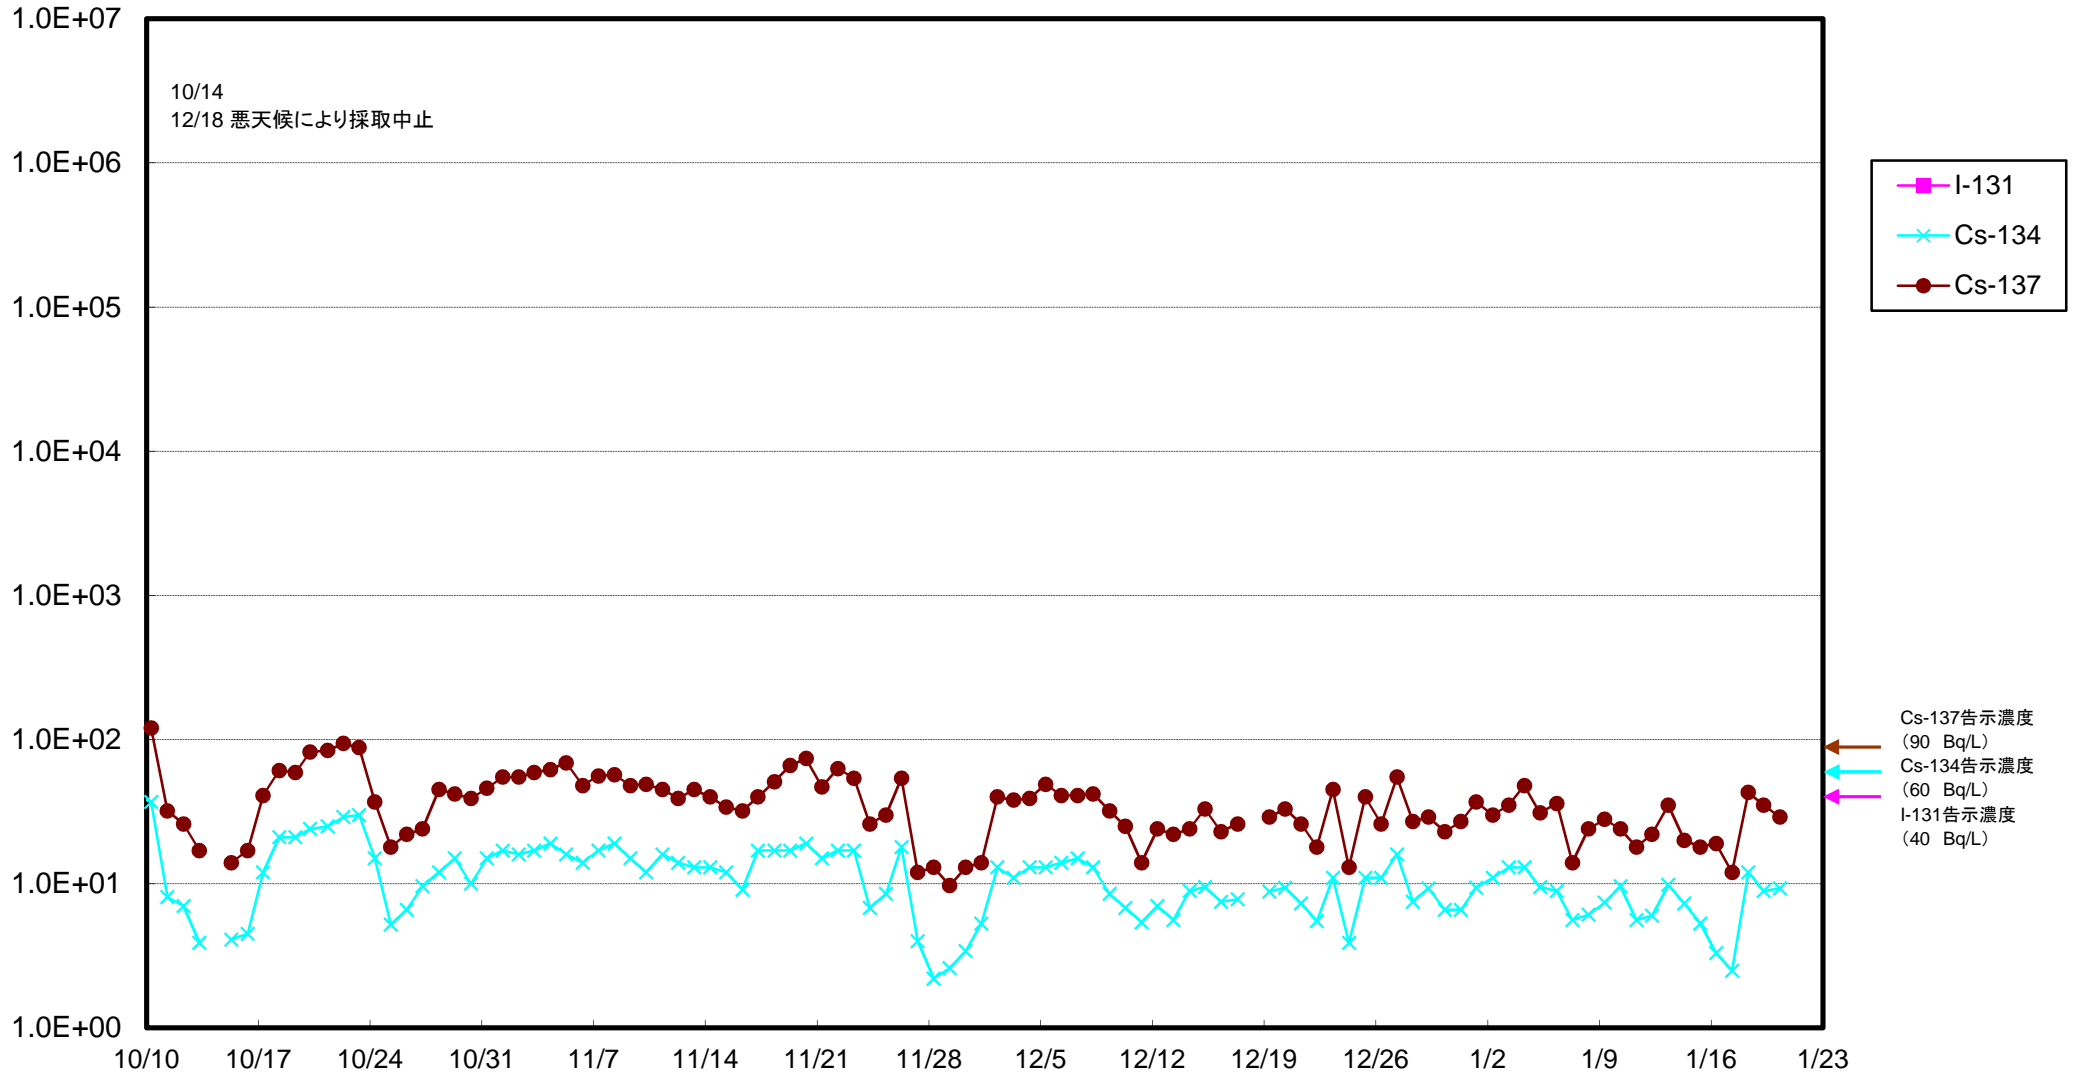

福島第一 1~4号機取水口内南側(遮水壁前)海水放射能濃度(Bq/L)

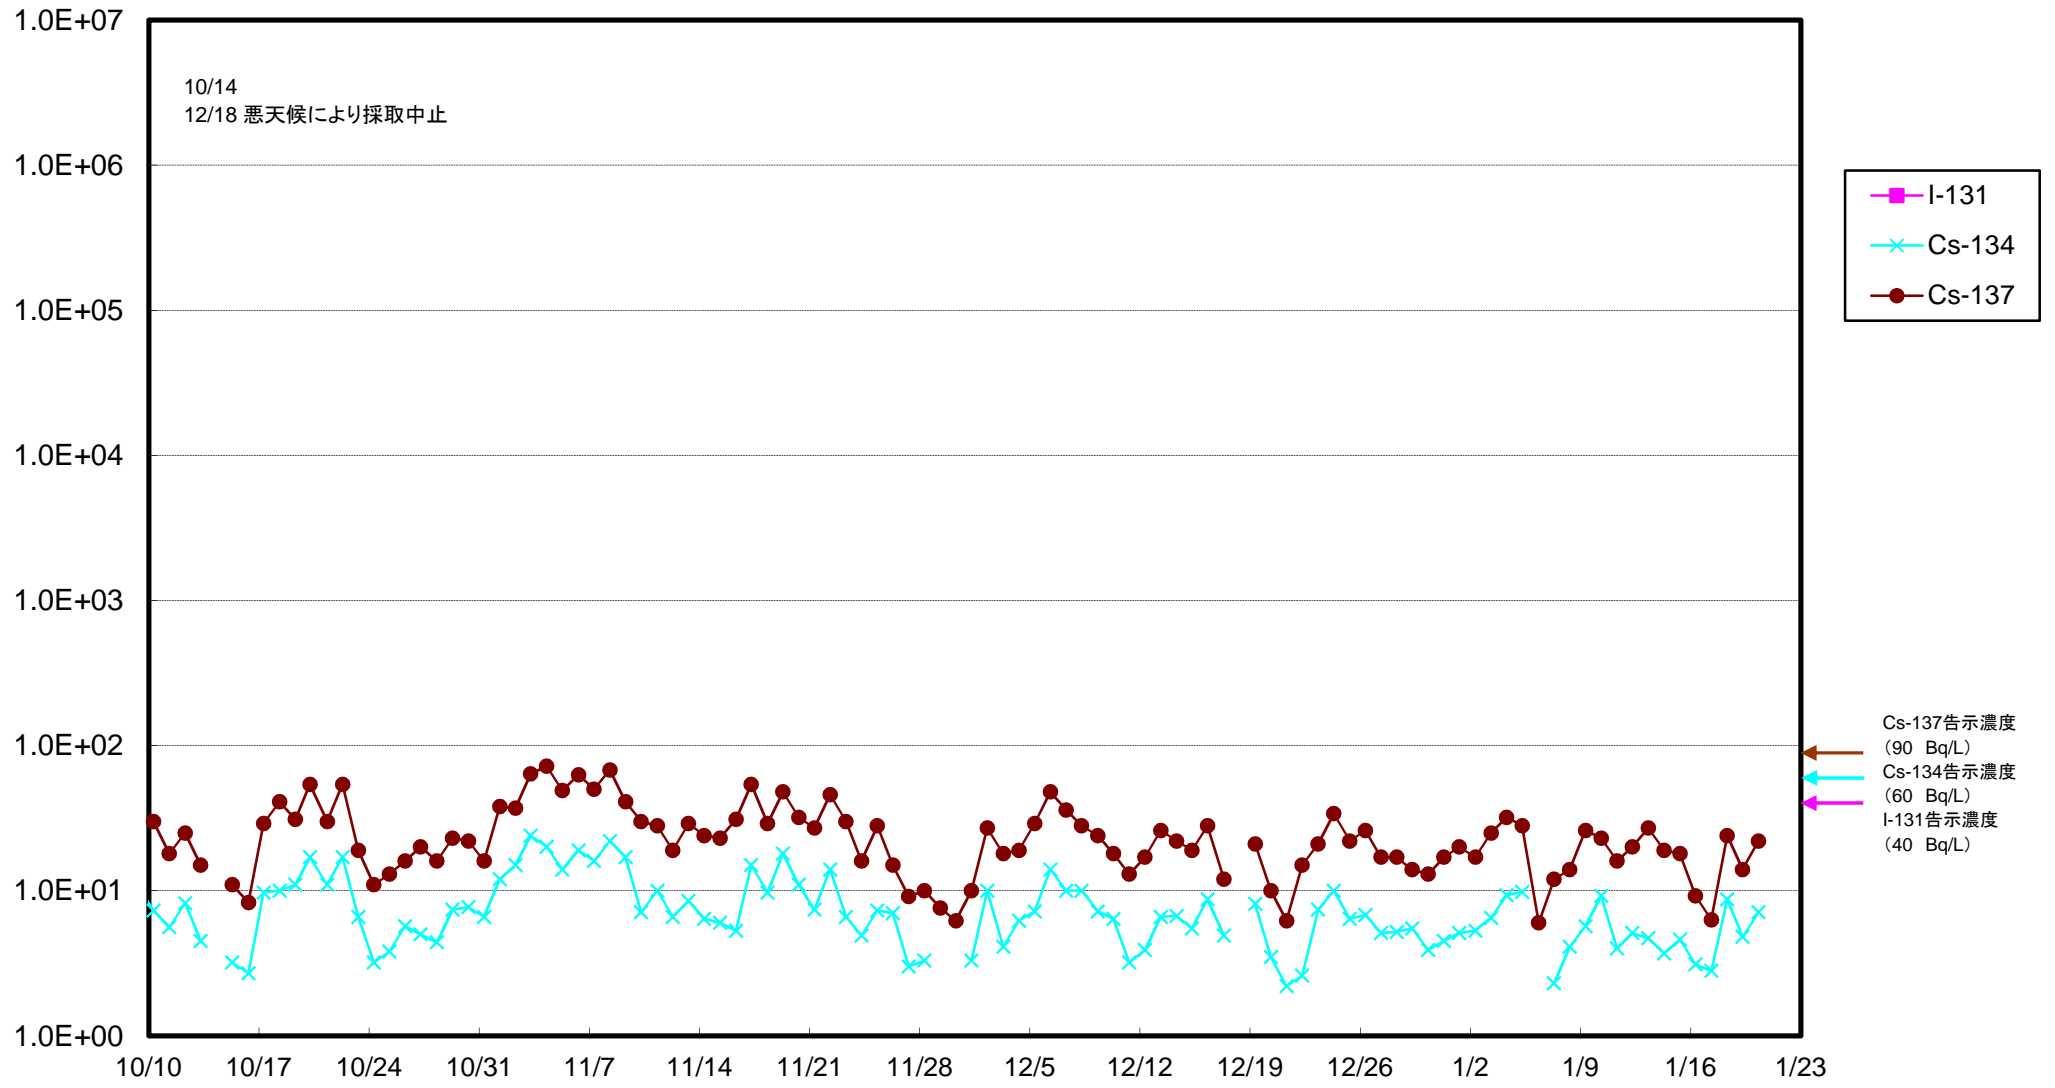

福島第一 港湾口海水放射能濃度(Bq/L)

