

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 >

参考値

( データ集約 : 6/2 )

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)		福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点)		炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時時刻	2016年6月1日 8時40分		2016年6月1日 6時05分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
I-131 (約8日)	ND(0.62)	-	ND(0.64)	-	40
Cs-134 (約2年)	ND(0.73)	-	ND(0.67)	-	60
Cs-137 (約30年)	ND(0.69)	-	ND(0.65)	-	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

海水核種分析結果 < 沖合 1/3 >

(データ集約 : 6/2)

採取場所 (地点番号)	*1 小高区沖合3km (T-14)				*1 小高区沖合3km (T-14)				*2 請戸川沖合3km (T-D1)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2016年5月2日 8時38分		2016年5月2日 8時38分		2016年5月9日 8時14分		2016年5月9日 8時14分		2016年5月2日 8時15分		2016年5月2日 8時15分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0014)	-	ND(0.0016)	-	ND(0.0015)	-	ND(0.0015)	-	ND(0.0012)	-	ND(0.0013)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0063	0.00	0.0063	0.00	0.0047	0.00	0.0056	0.00	0.0060	0.00	0.0056	0.00	90

採取場所 (地点番号)	*2 請戸川沖合3km (T-D1)				*2 1F敷地沖合3km (T-D5)				*2 1F敷地沖合3km (T-D5)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2016年5月9日 8時36分		2016年5月9日 8時36分		2016年5月2日 7時35分		2016年5月2日 7時35分		2016年5月9日 9時06分		2016年5月9日 9時06分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0012)	-	ND(0.0014)	-	0.0014	0.00	0.0021	0.00	0.0013	0.00	ND(0.0014)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0055	0.00	0.0055	0.00	0.0068	0.00	0.013	0.00	0.0086	0.00	0.0071	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(2012年5月14日公表分より)

分析機関: \*1 東北緑化環境保全(株)、\*2 東京パワーテクノロジー(株)、\*3 (株)環境総合テクノス

海水核種分析結果 < 沖合 2/3 >

(データ集約 : 6/2)

採取場所 (地点番号)	*2 2F敷地沖合3km (T-D9)				*2 2F敷地沖合3km (T-D9)				*2 1F敷地沖合15km (T-5)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2016年5月2日 8時39分		2016年5月2日 8時39分		2016年5月9日 8時33分		2016年5月9日 8時33分		2016年5月2日 7時49分		2016年5月2日 7時49分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	0.0015	0.00	ND(0.0014)	-	ND(0.0012)	-	ND(0.0012)	-	ND(0.0014)	-	ND(0.0015)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0074	0.00	0.0072	0.00	0.0071	0.00	0.0061	0.00	0.0038	0.00	0.0039	0.00	90

採取場所 (地点番号)	*2 1F敷地沖合15km (T-5)				*3 岩沢海岸沖合3km (T-11)				*3 岩沢海岸沖合3km (T-11)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2016年5月9日 7時46分		2016年5月9日 7時46分		2016年5月2日 9時08分		2016年5月2日 9時08分		2016年5月9日 9時04分		2016年5月9日 9時04分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0014)	-	ND(0.0014)	-	0.0024	0.00	0.0016	0.00	ND(0.0013)	-	ND(0.0014)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0057	0.00	0.0040	0.00	0.015	0.00	0.014	0.00	0.0064	0.00	0.0092	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(2012年5月14日公表分より)

分析機関: \*1 東北緑化環境保全(株)、\*2 東京パワーテクノロジー(株)、\*3 (株)環境総合テクノス

海水核種分析結果 < 沖合 3/3 >

(データ集約 : 6/2)

採取場所 (地点番号)	新田川沖合1km (T-13-1)				相馬沖合3km (T-22)				鹿島沖合5km (T-MA)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	2016年5月12日 6時49分		2016年5月12日 6時49分		2016年5月12日 5時52分		2016年5月12日 5時52分		2016年5月12日 6時18分		2016年5月12日 6時18分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)	ND(0.0014)	-	ND(0.0014)	-	ND(0.0014)	-	ND(0.0013)	-	ND(0.0013)	-	ND(0.0015)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.0061	0.00	0.0062	0.00	0.0052	0.00	0.0055	0.00	0.0041	0.00	0.0040	0.00	90

採取場所 (地点番号)	新田川沖合1km (T-13-1)				相馬沖合3km (T-22)				鹿島沖合5km (T-MA)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻													
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	試料濃度 (Bq/L)	倍率 ( / )	
Cs-134 (約2年)													60
Cs-137 (約30年)													90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値


二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。


詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(2012年5月14日公表分より)

分析機関: 東北緑化環境保全(株)


福島第一 5,6号機放水口北側 海水放射能濃度 (Bq / L)

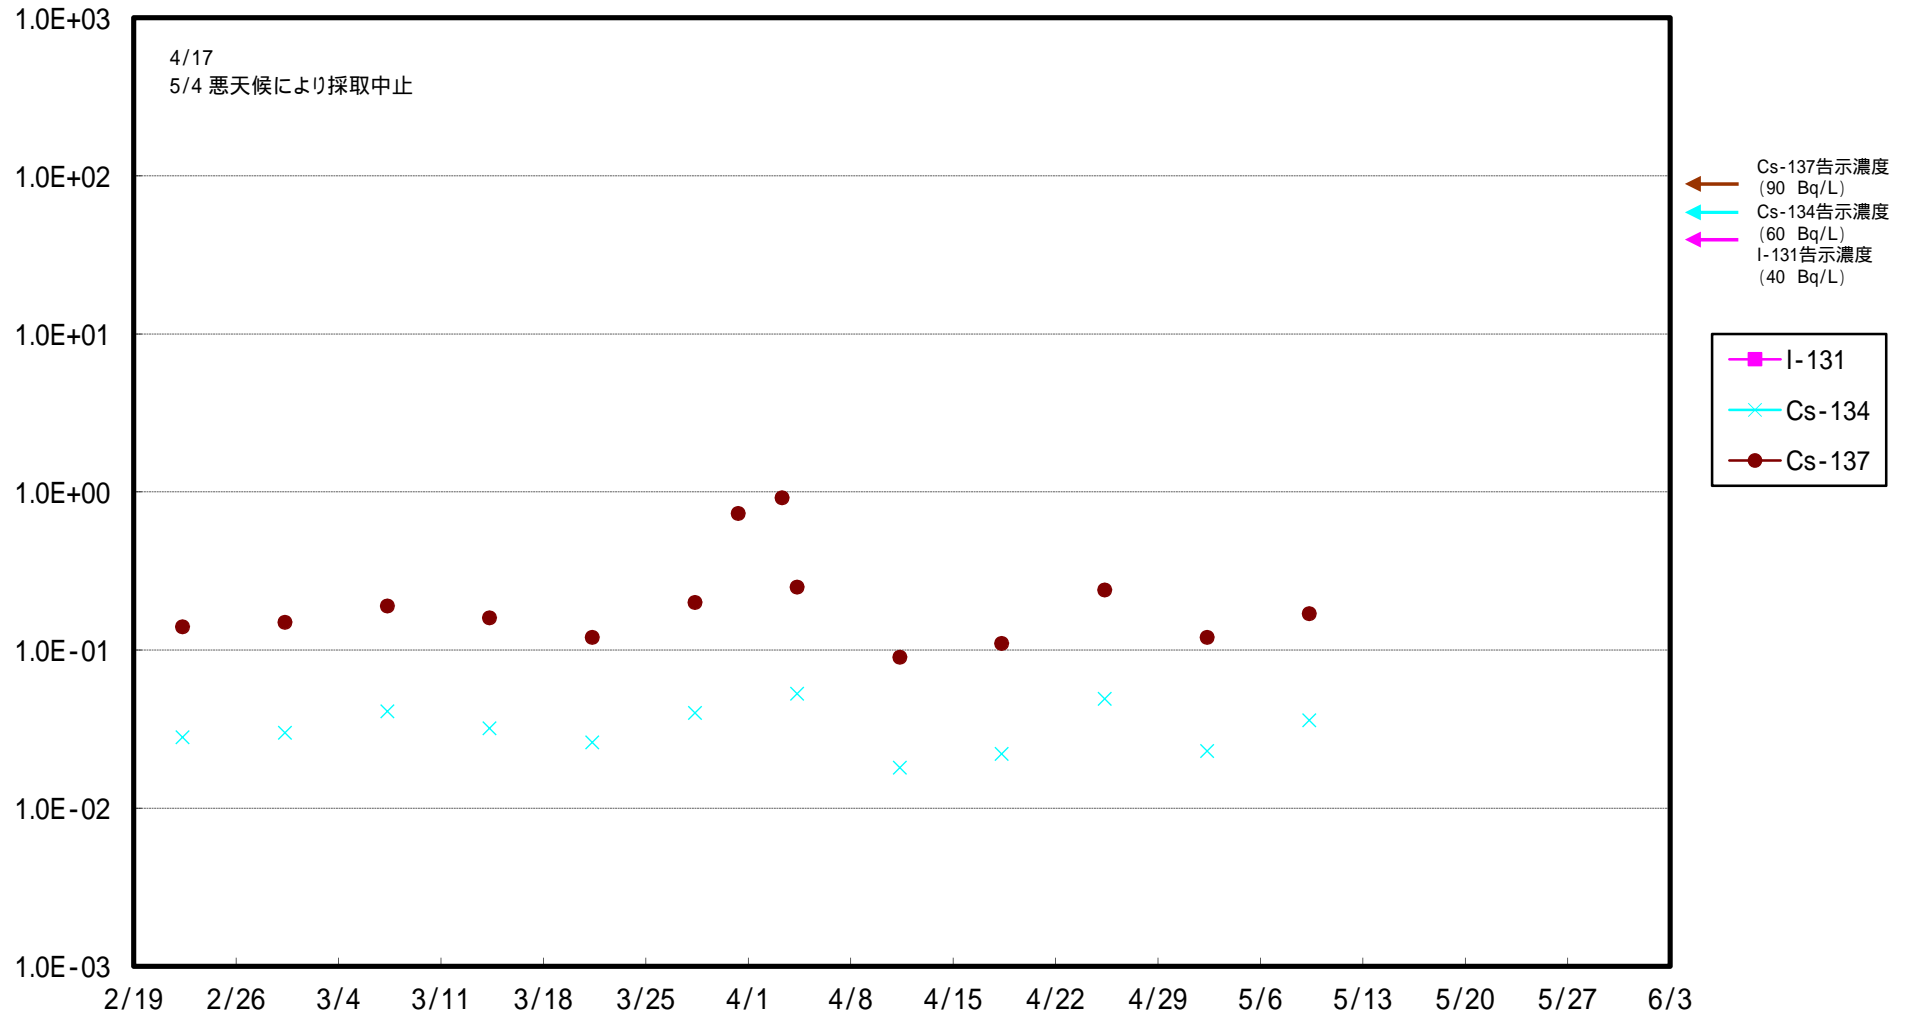


福島第一 南放水口付近 海水放射能濃度 (Bq / L)

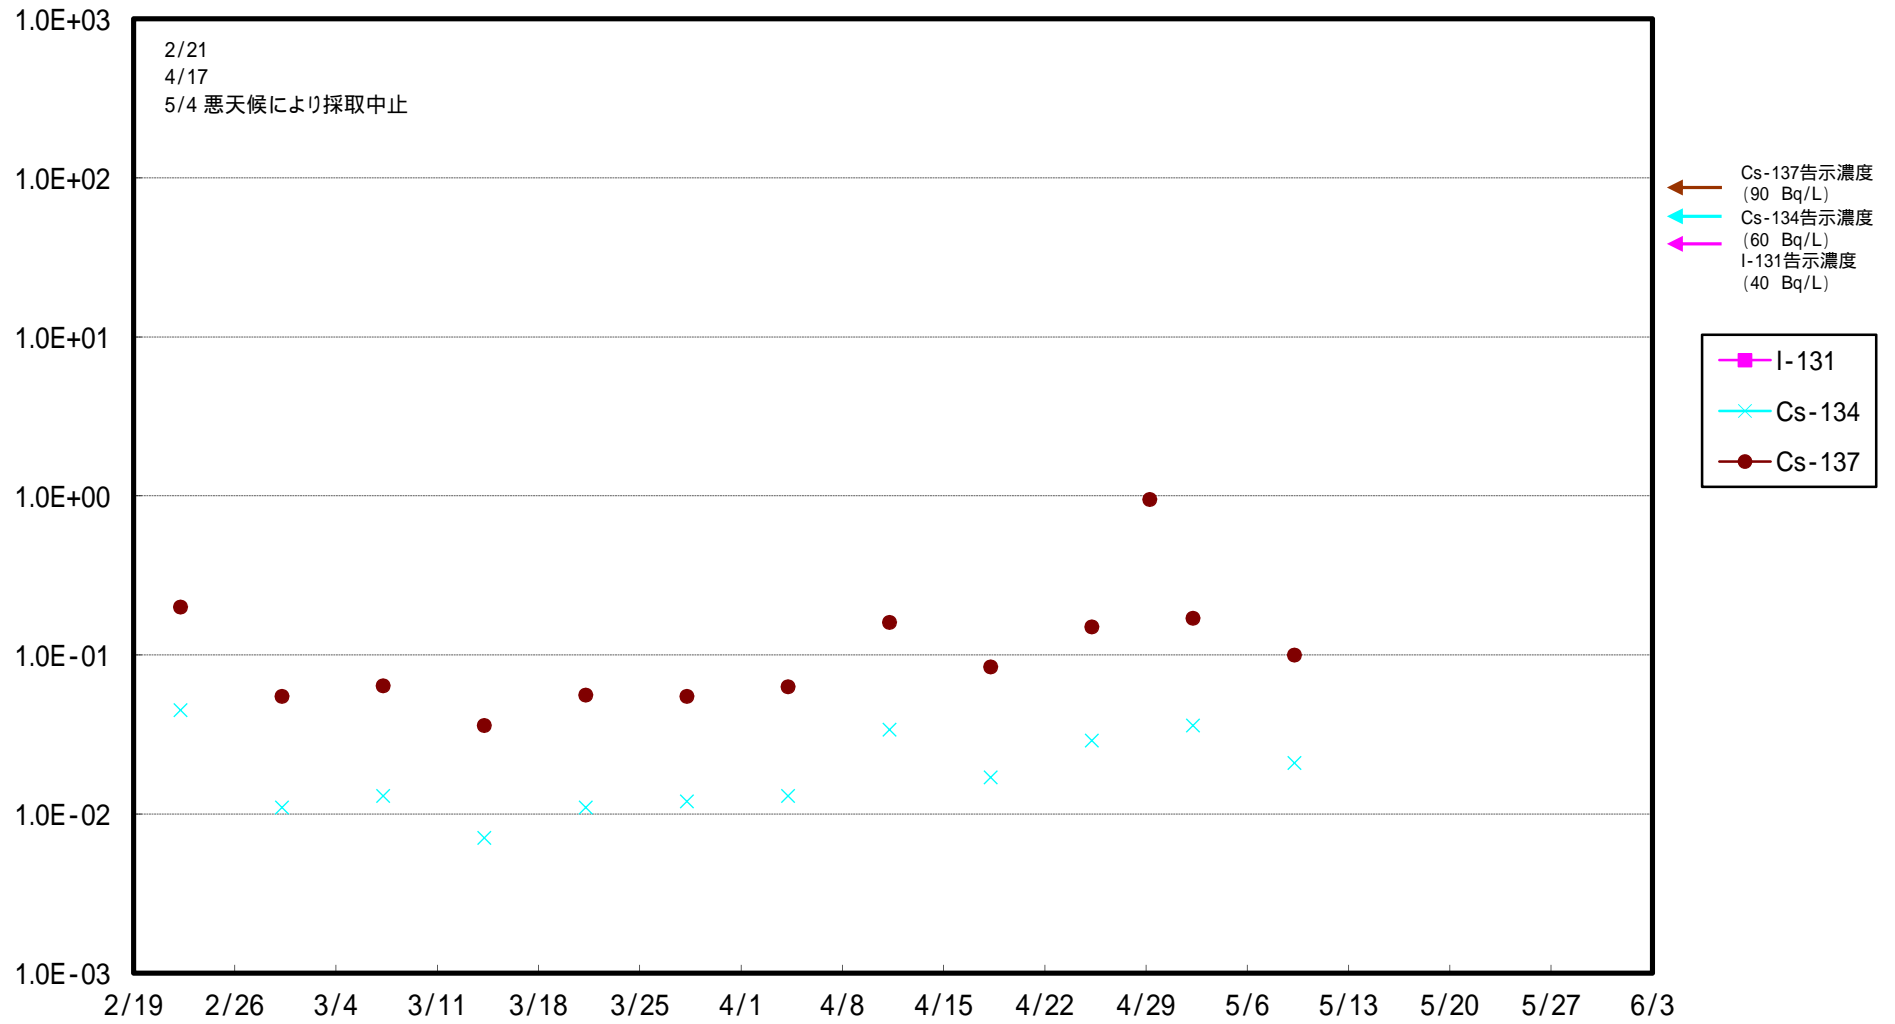

小高区沖合3km(T-14) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

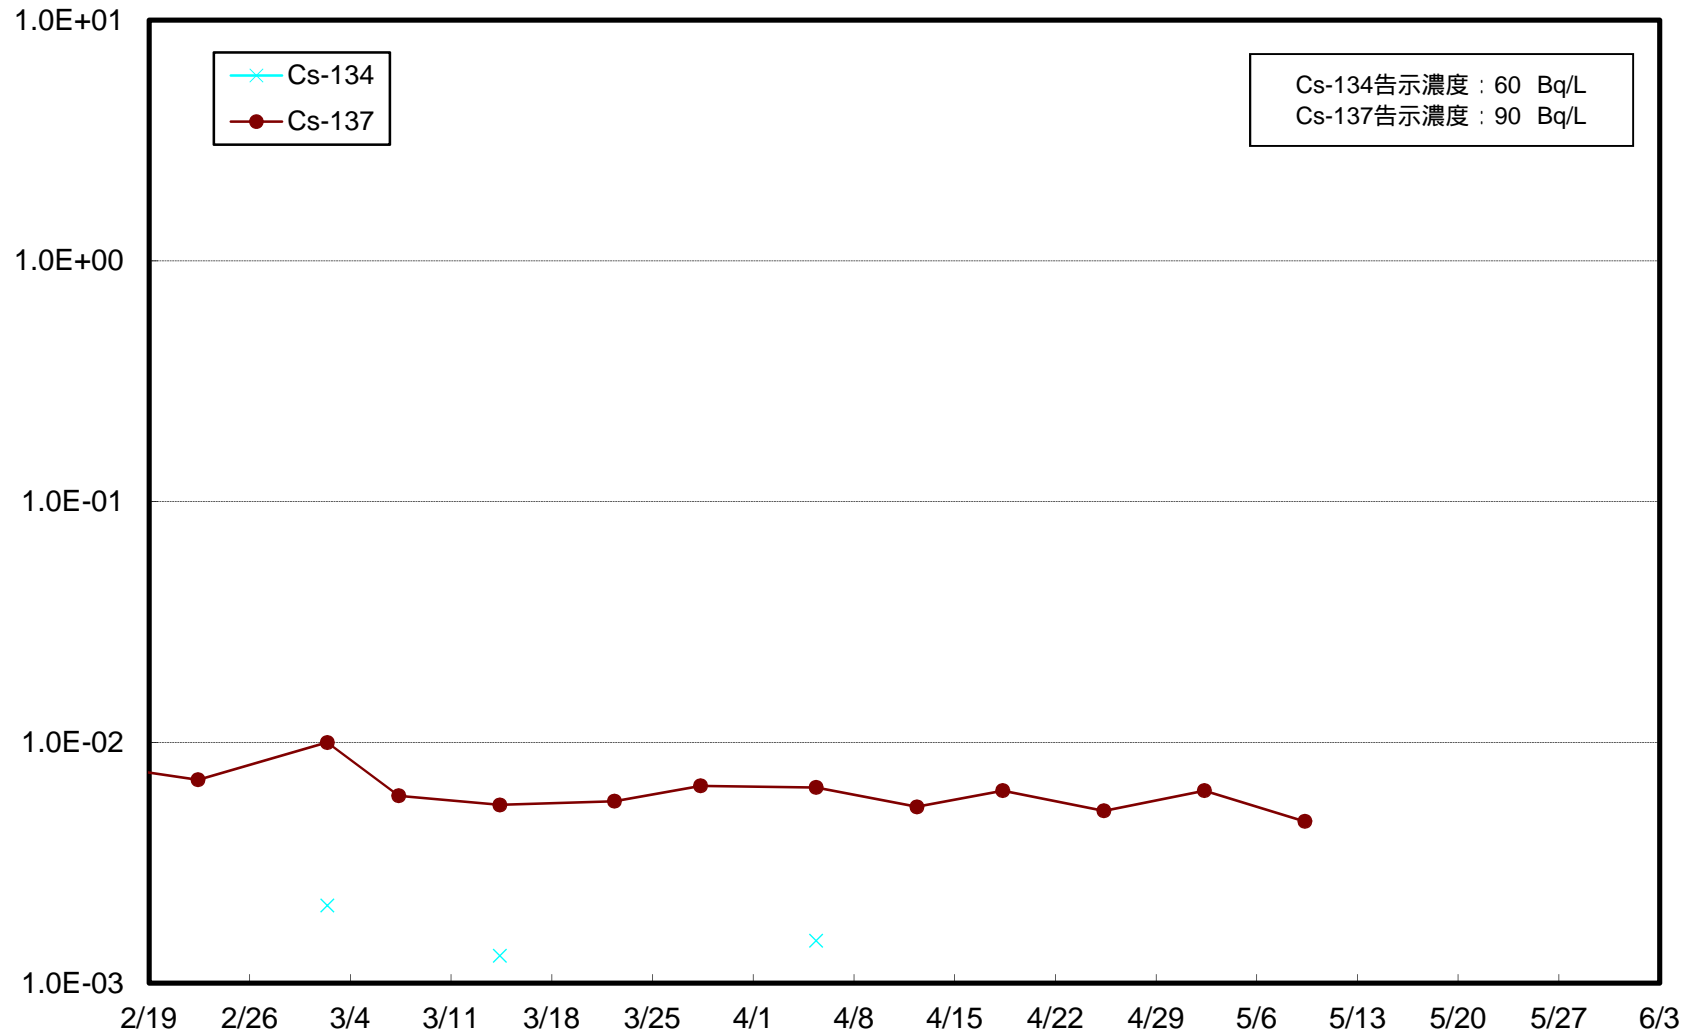


小高区沖合3km(T-14) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

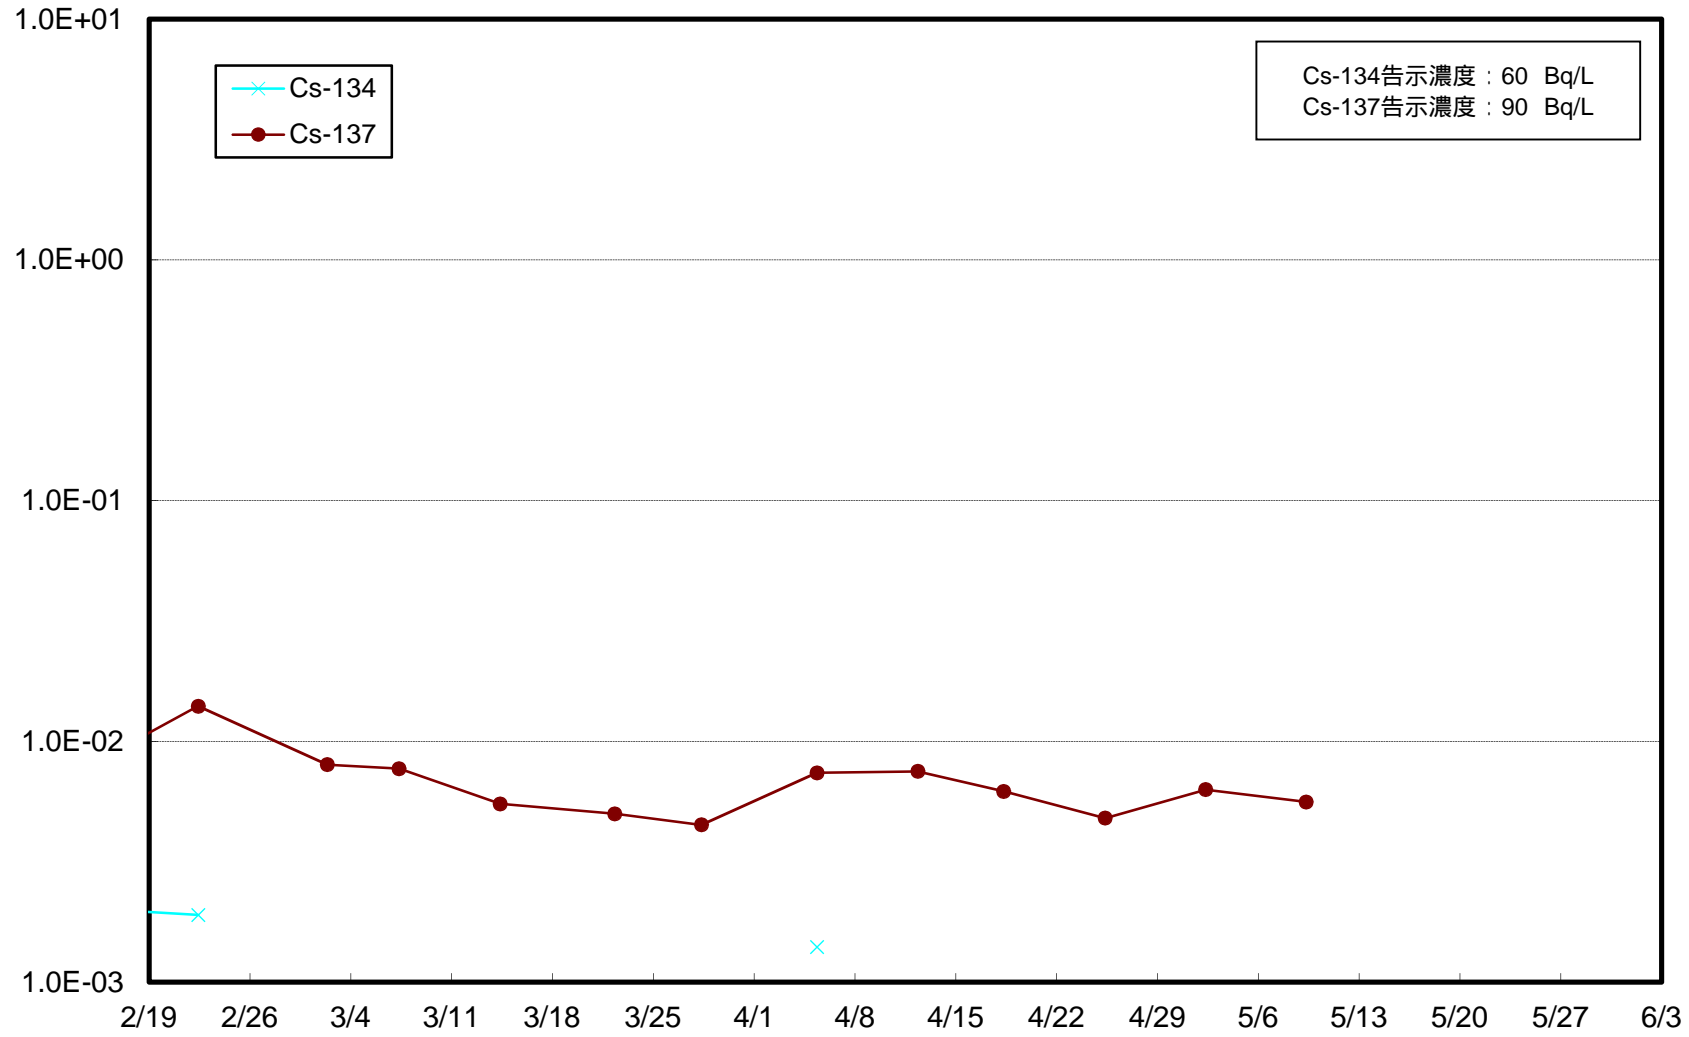





請戸川沖合3km(T-D1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

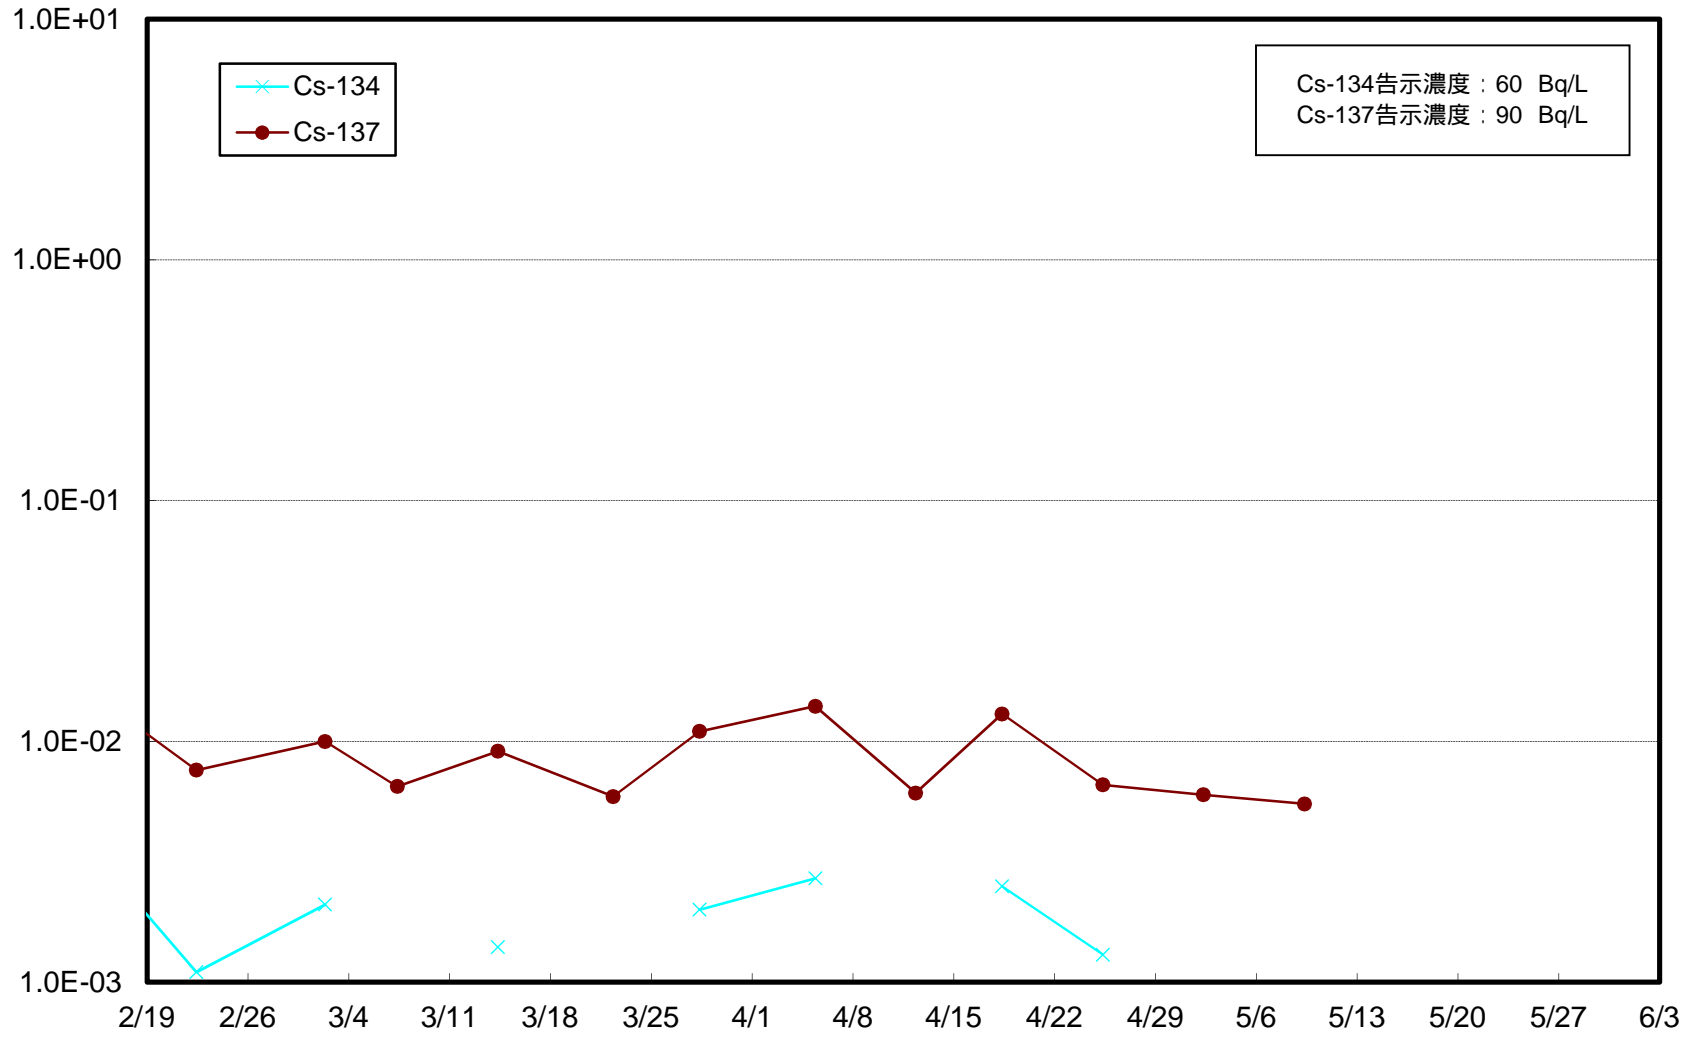


請戸川沖合3km(T-D1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

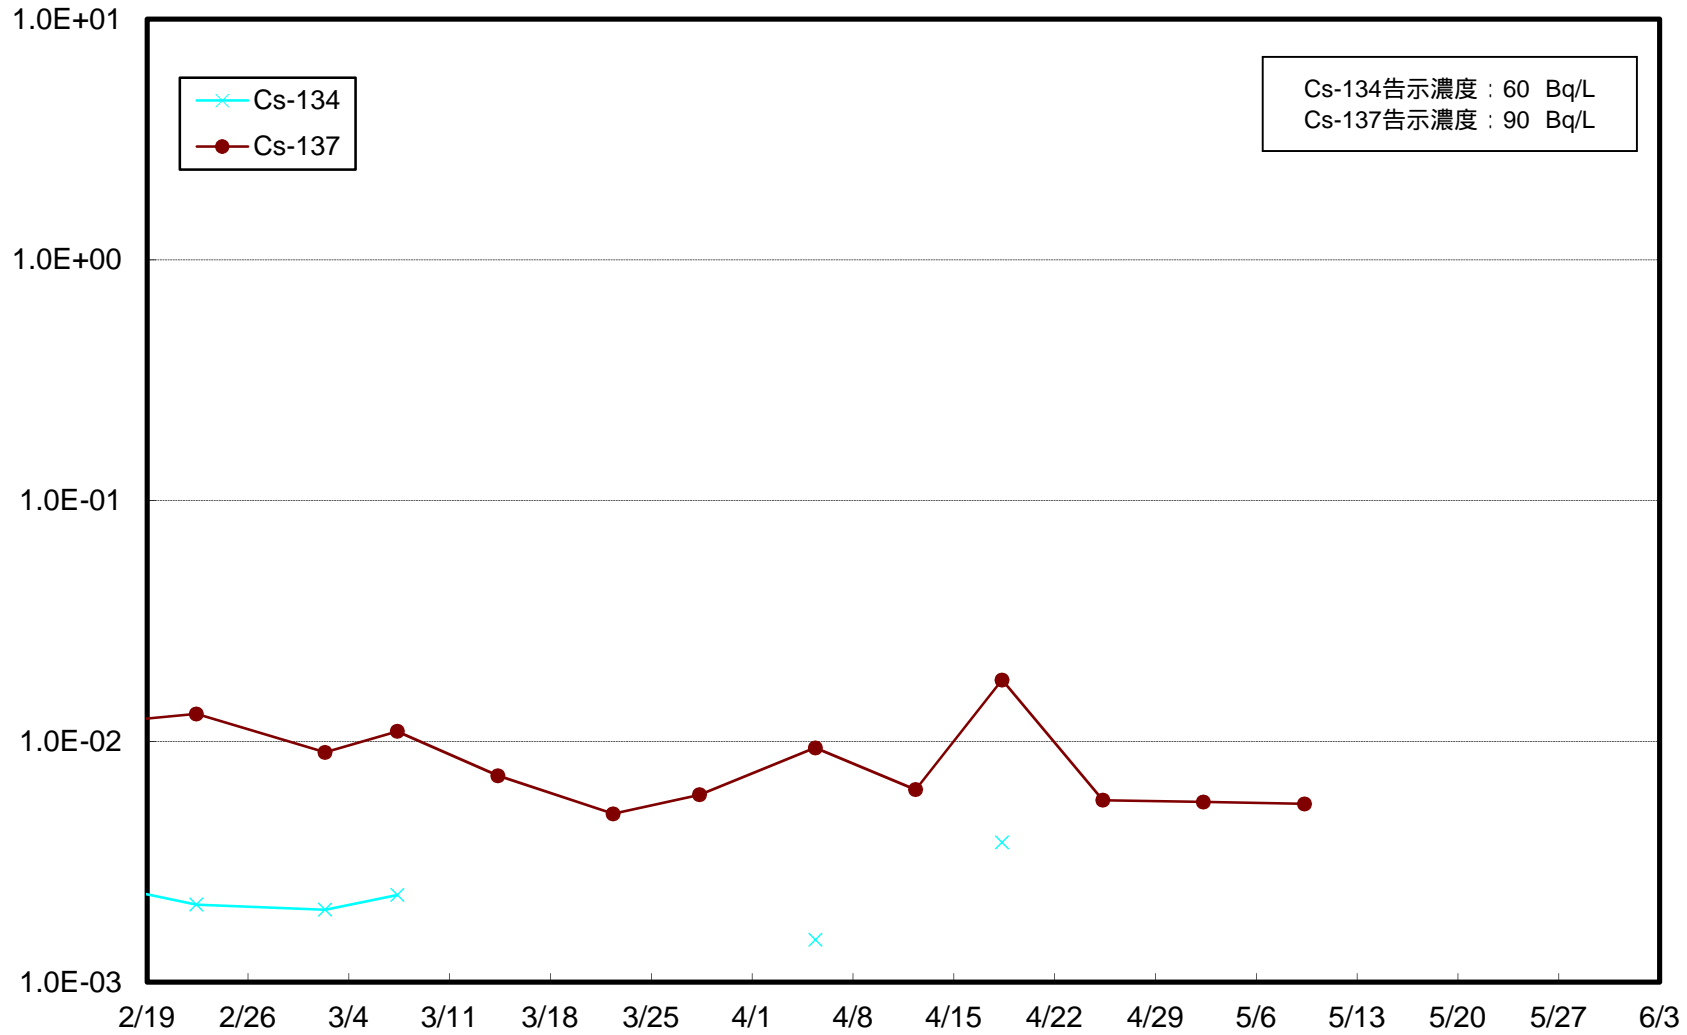


福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

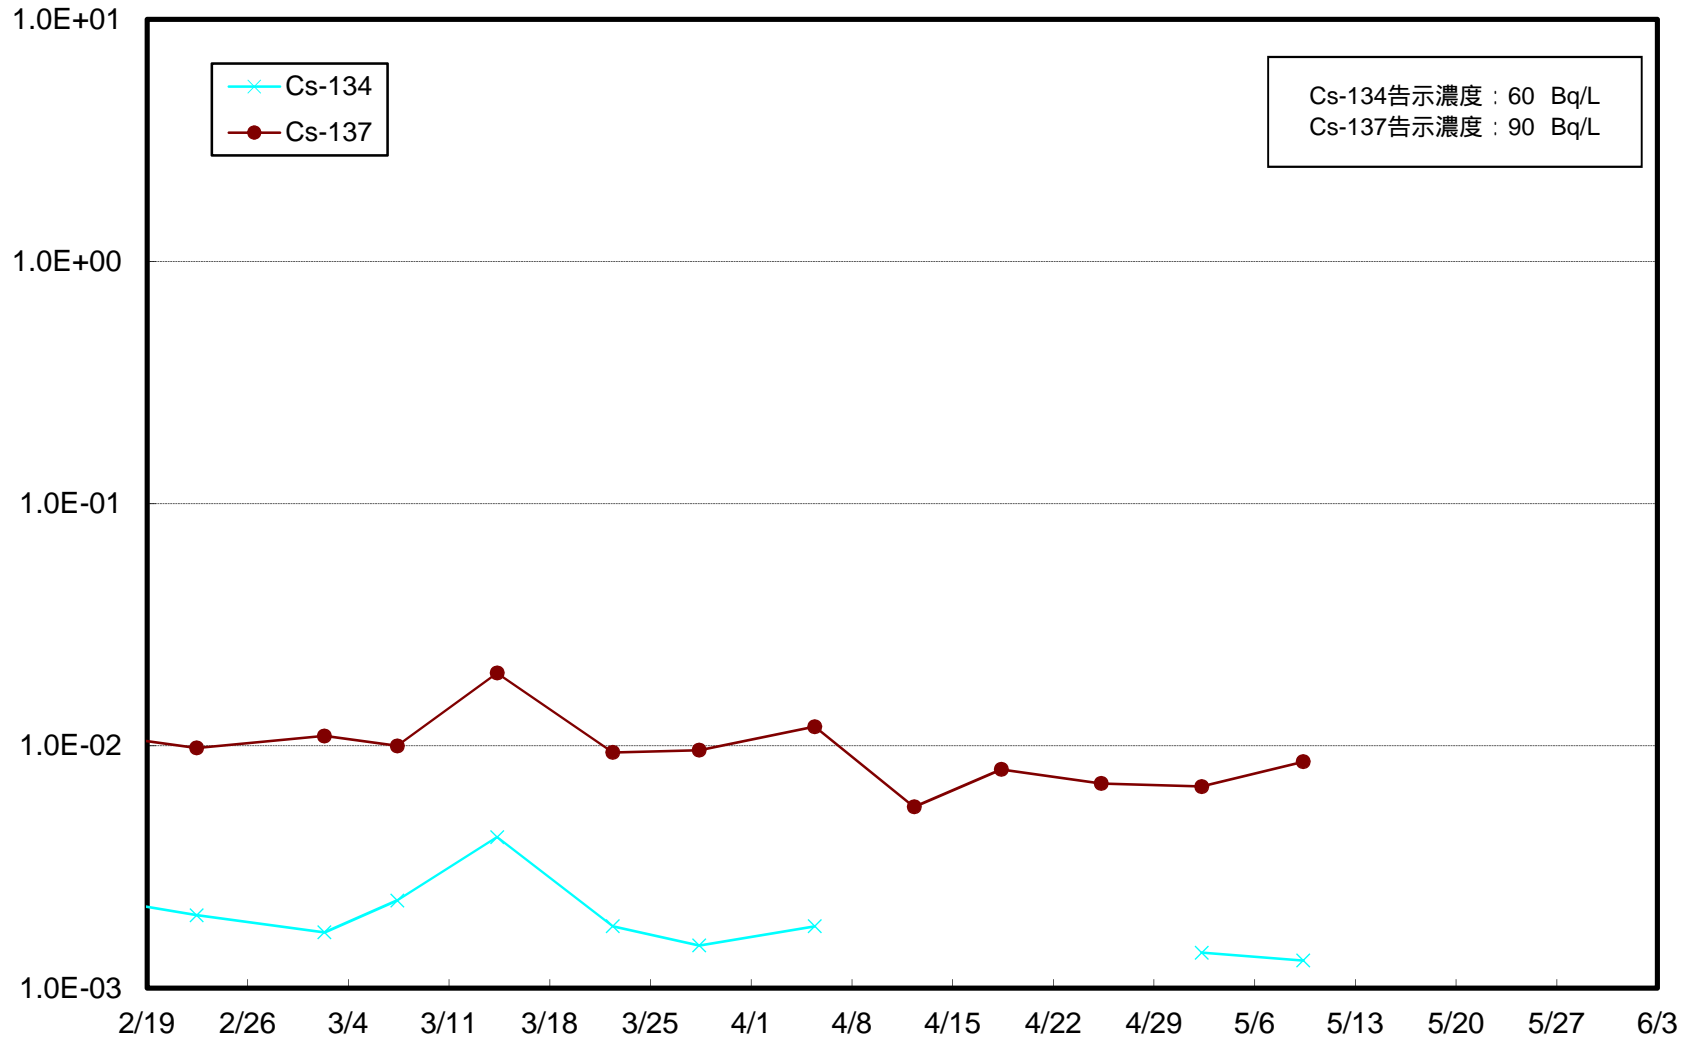


福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

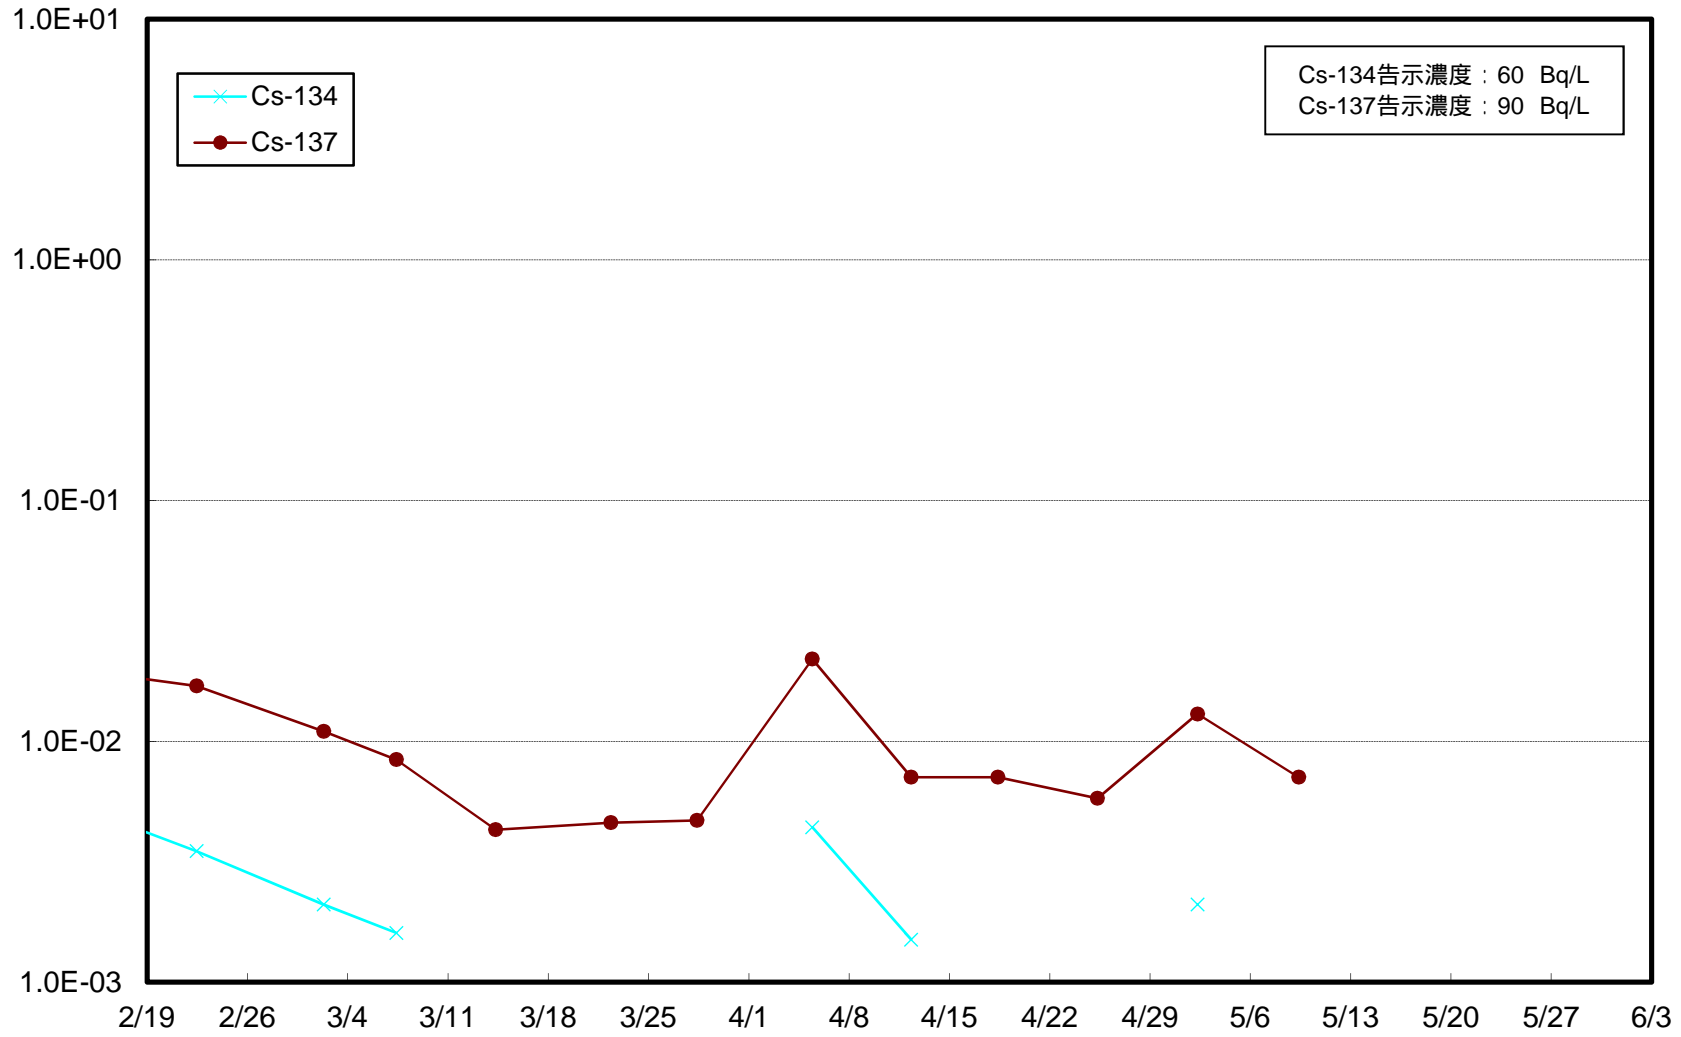


福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

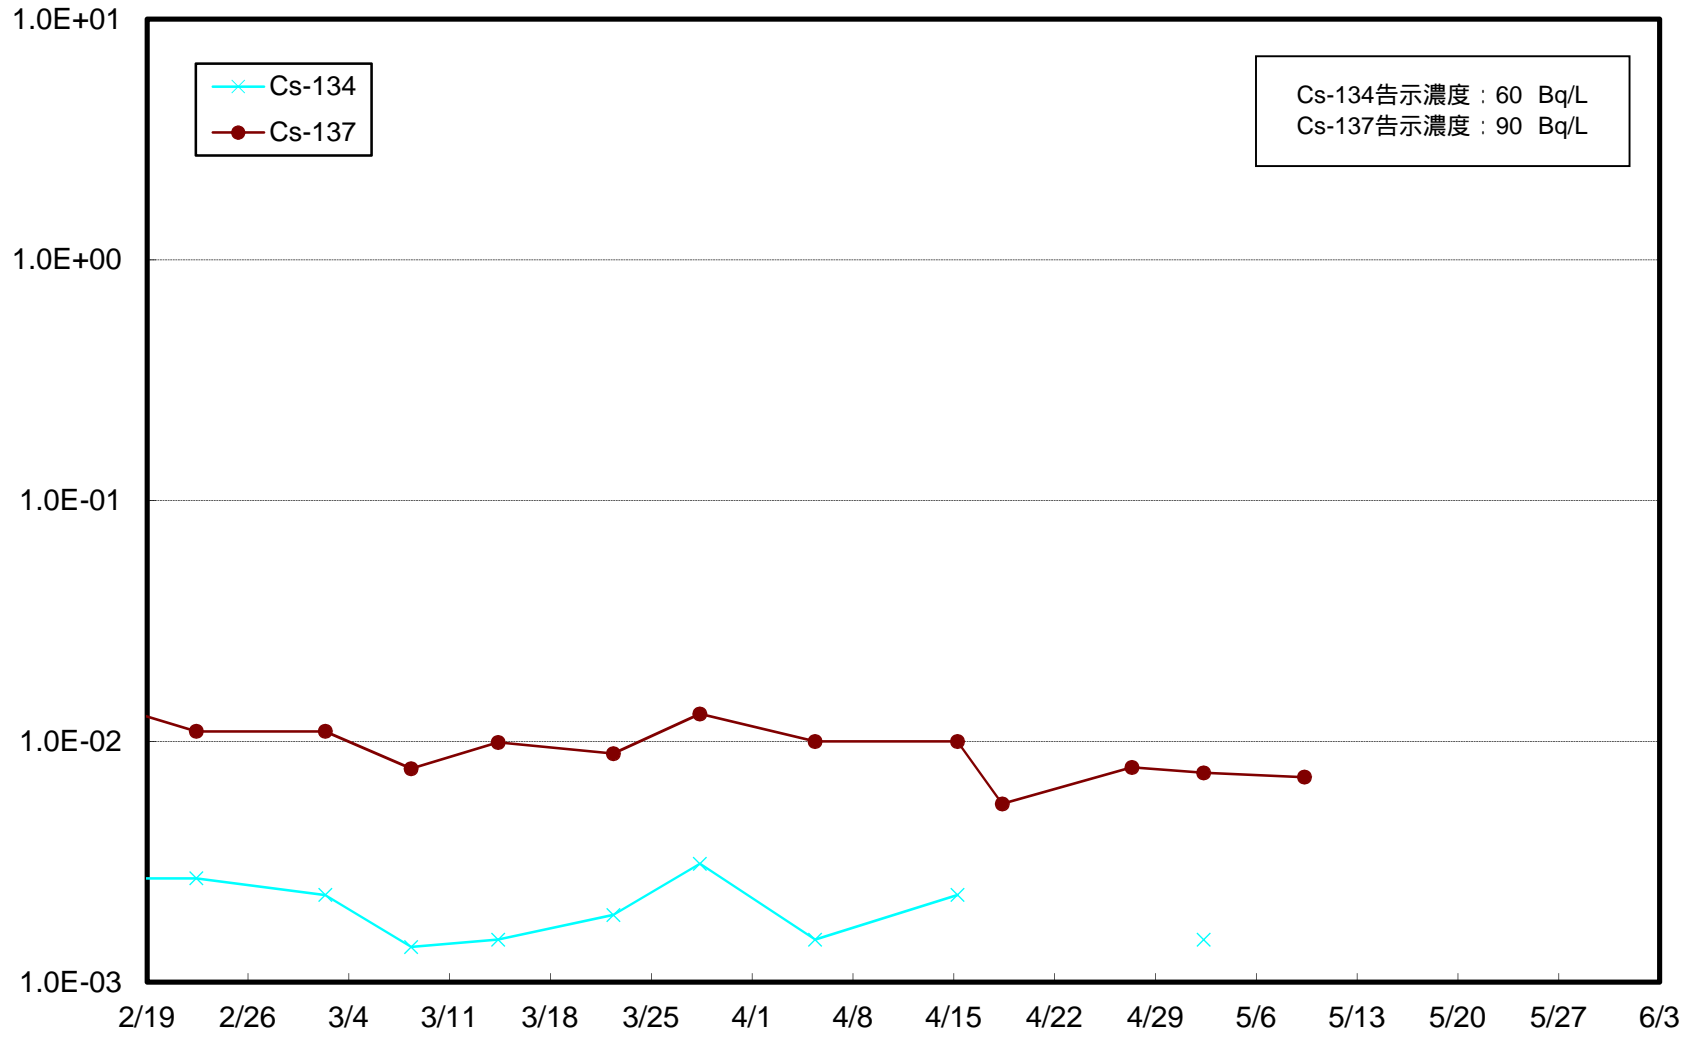


福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

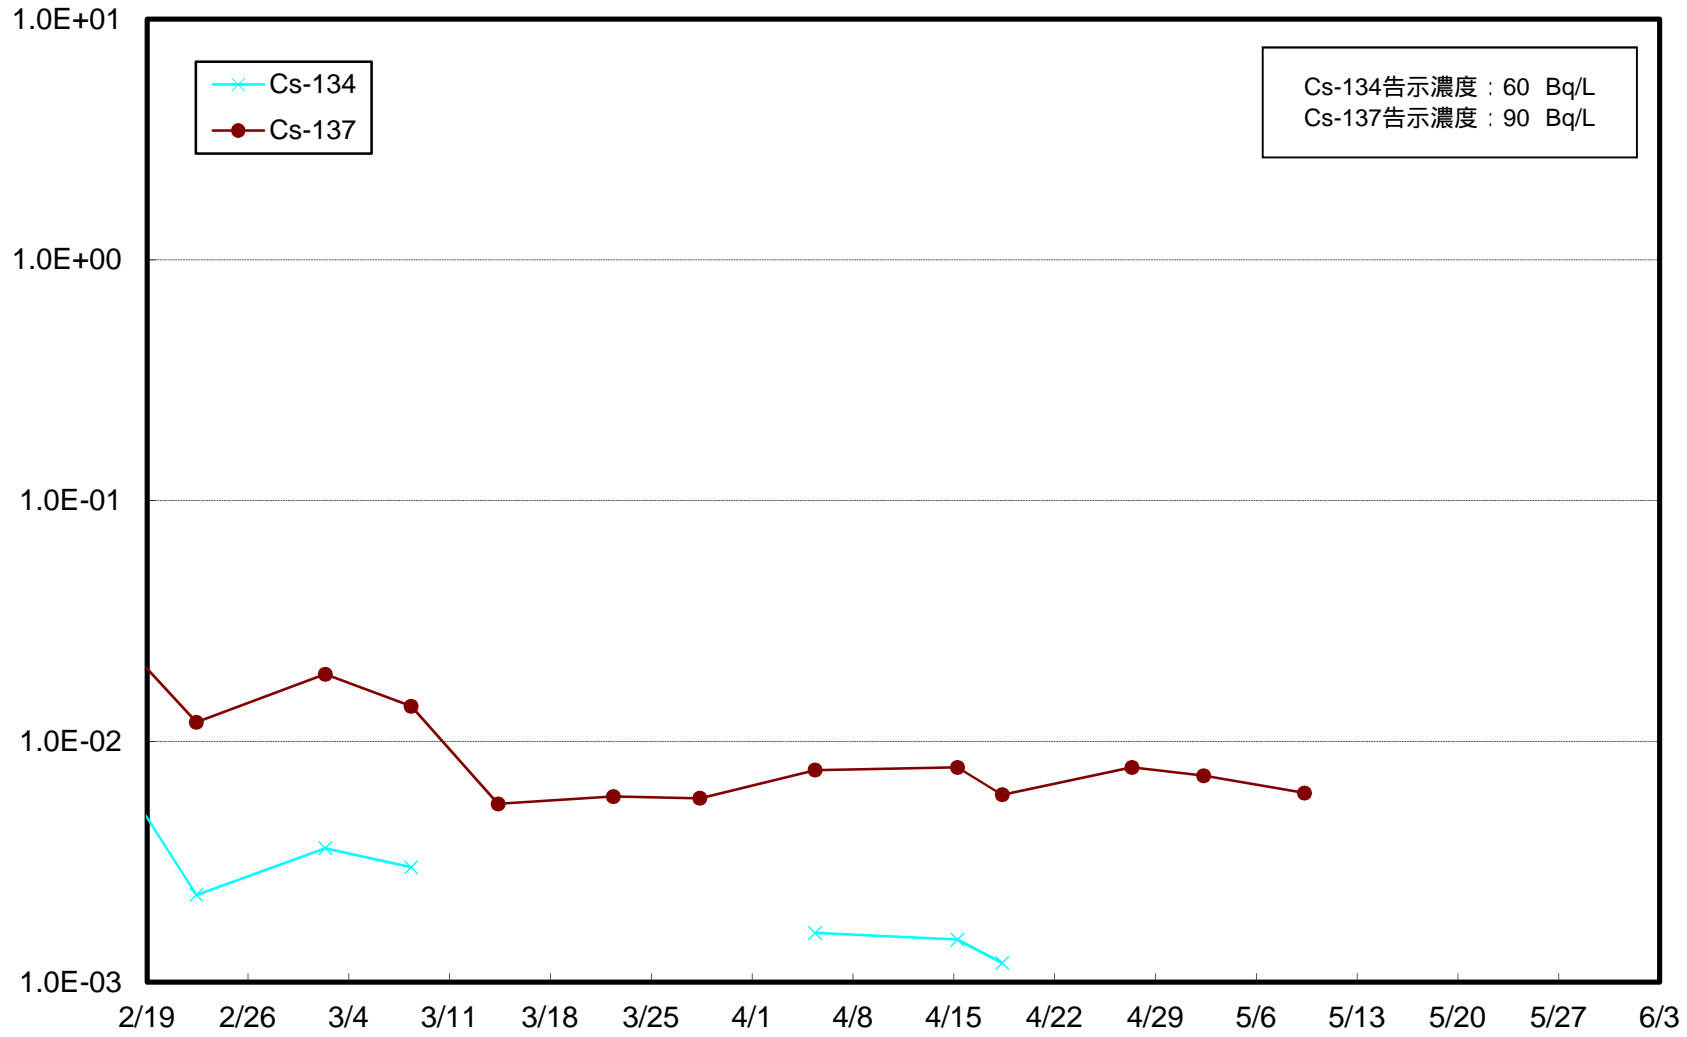

福島第一 敷地沖合15km(T-5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

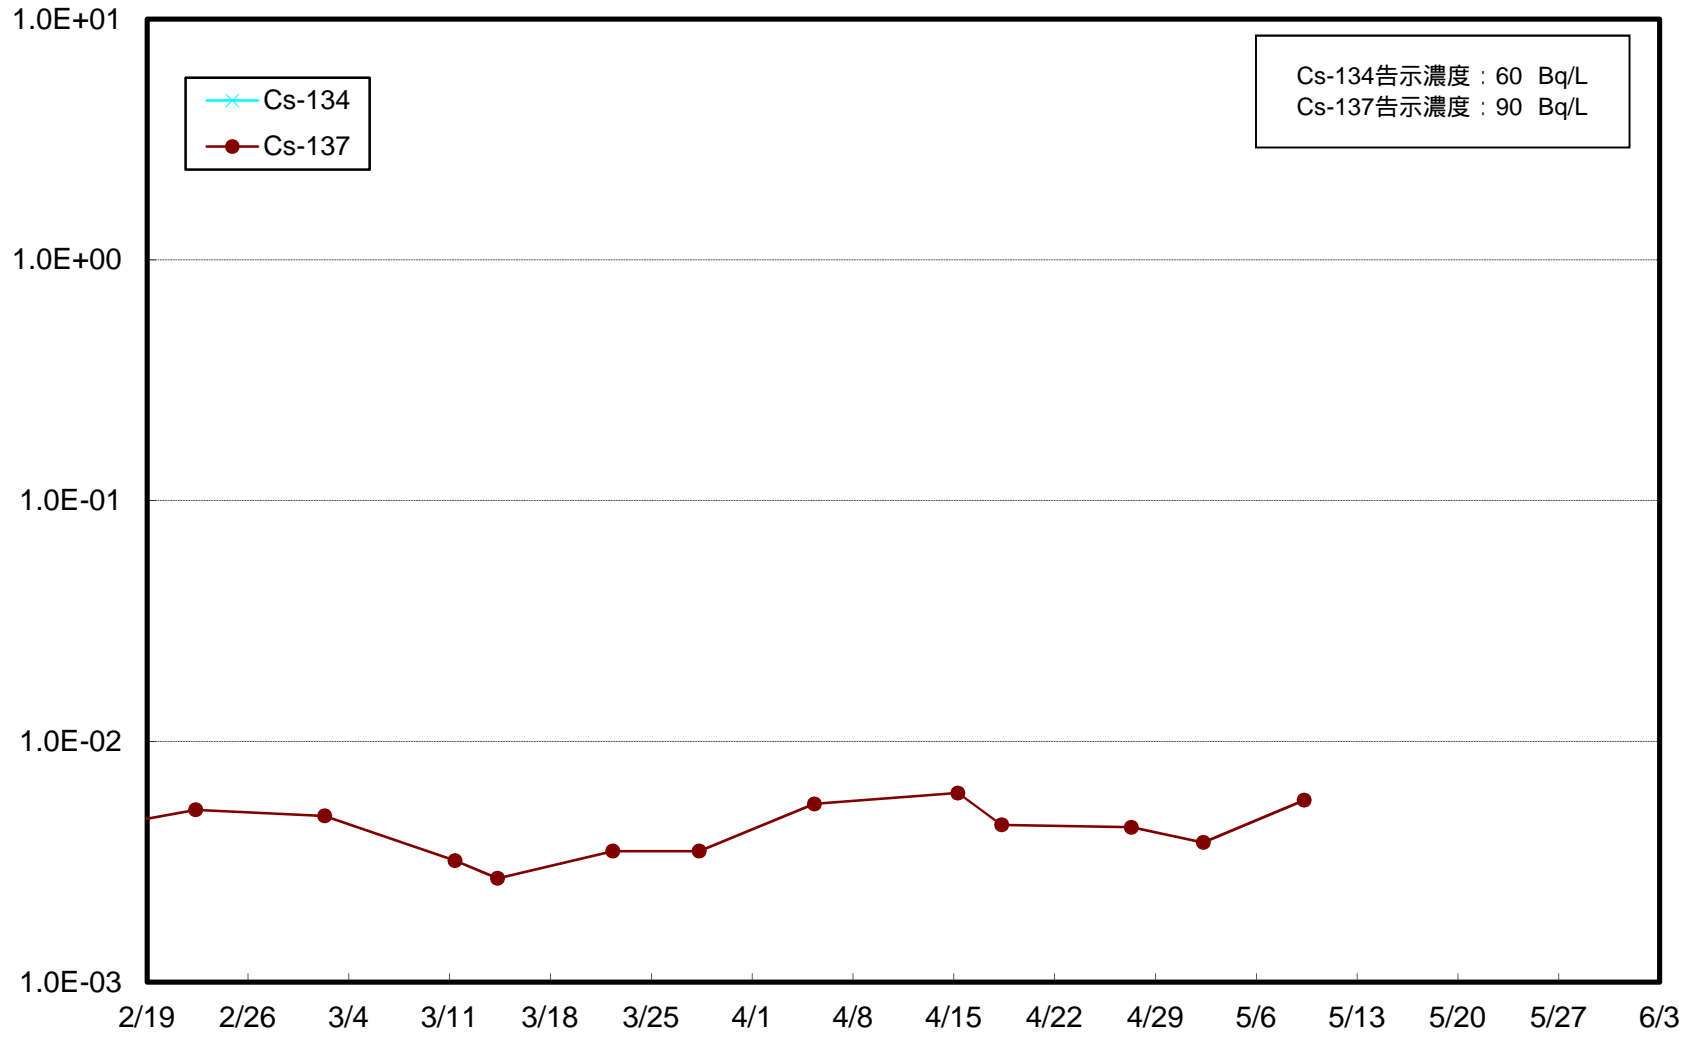


福島第一 敷地沖合15km(T-5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

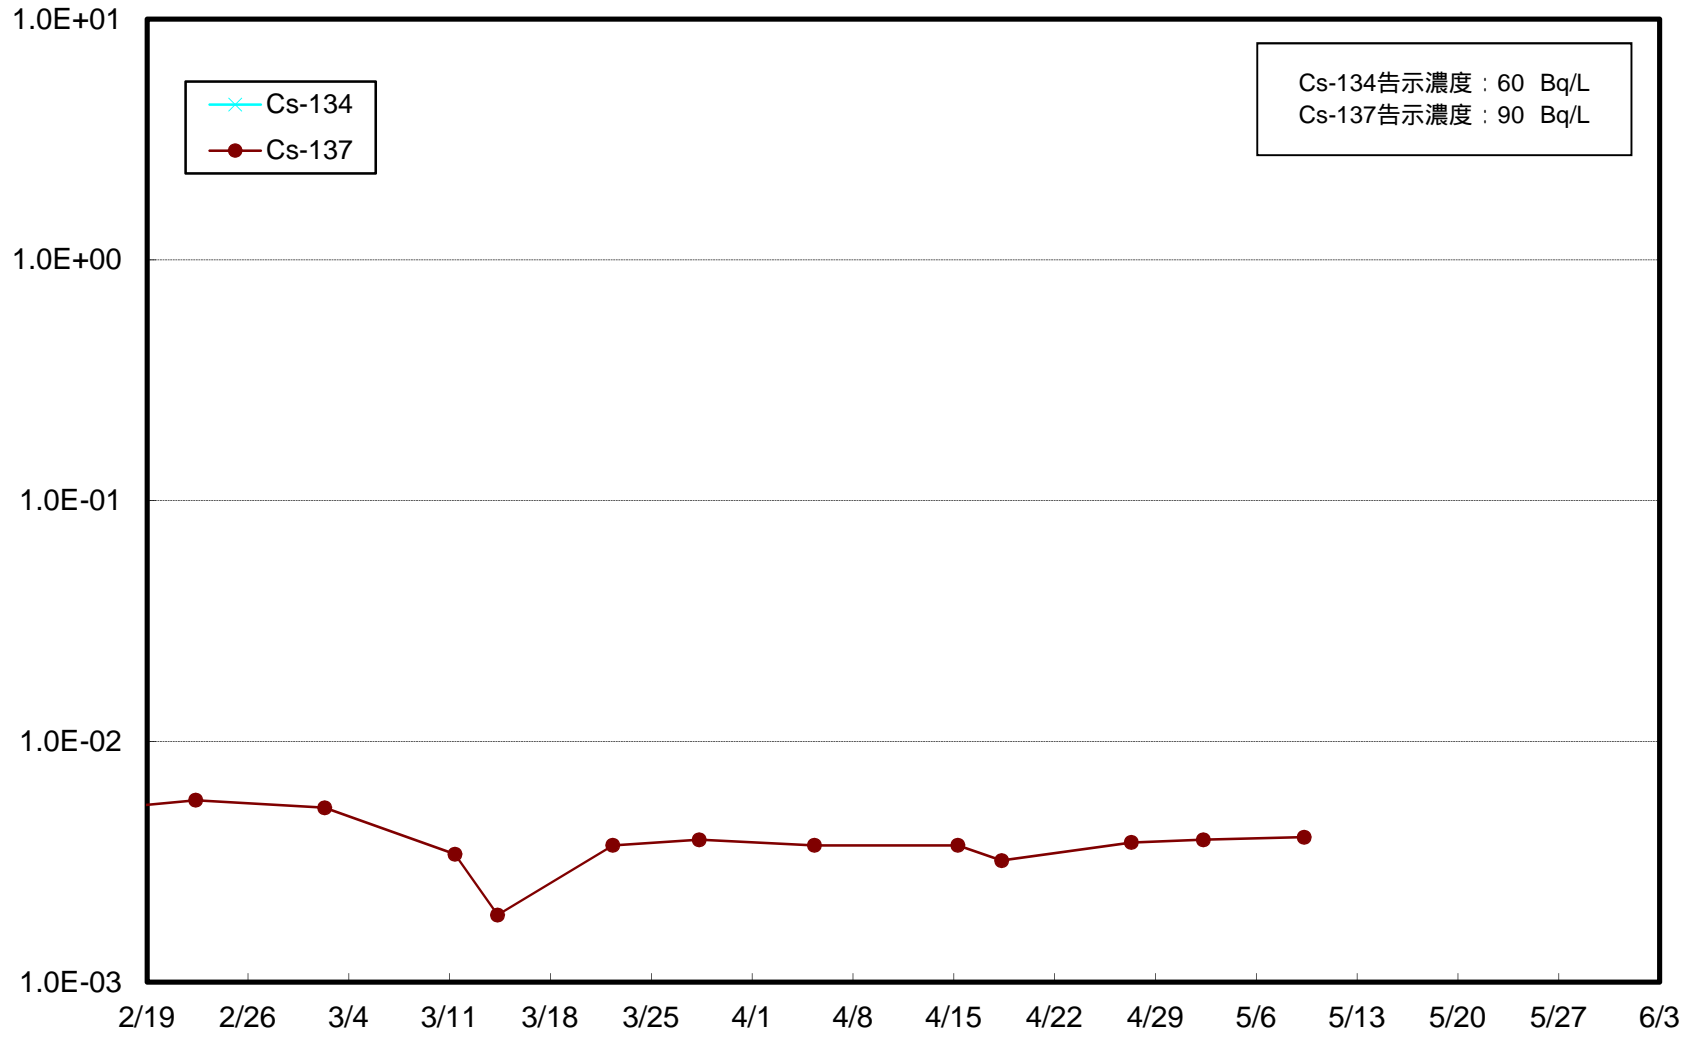





岩沢海岸沖合3km(T-11) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

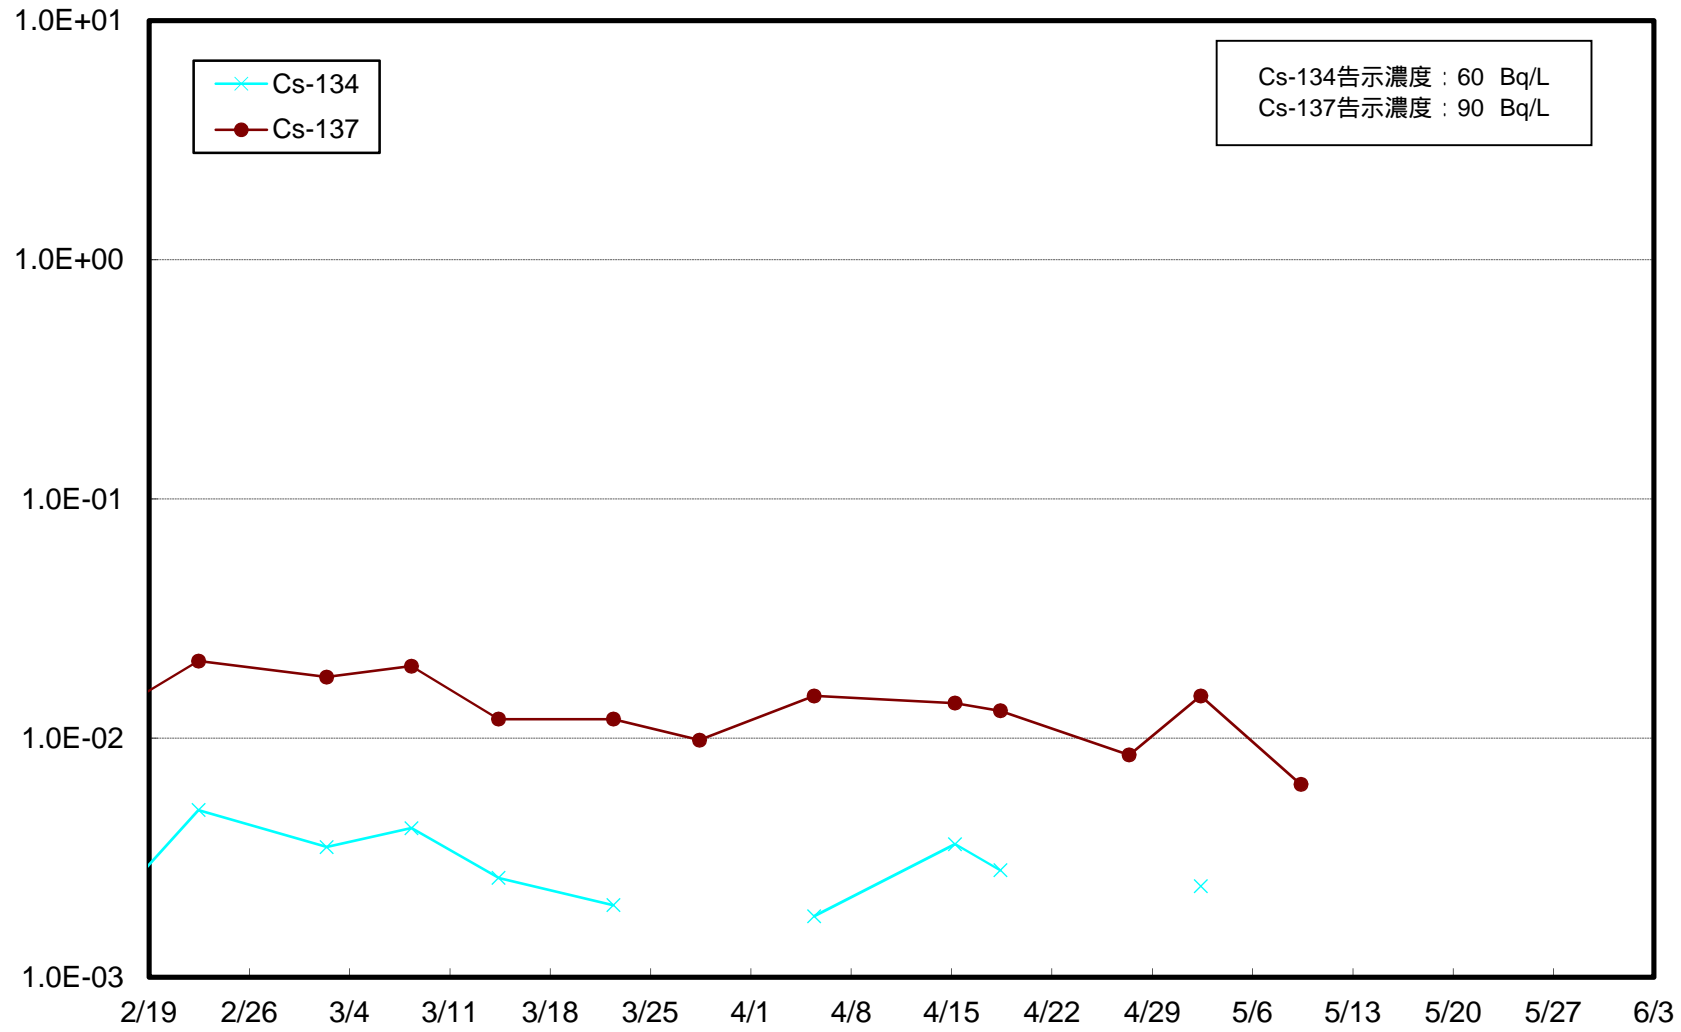


岩沢海岸沖合3km(T-11) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

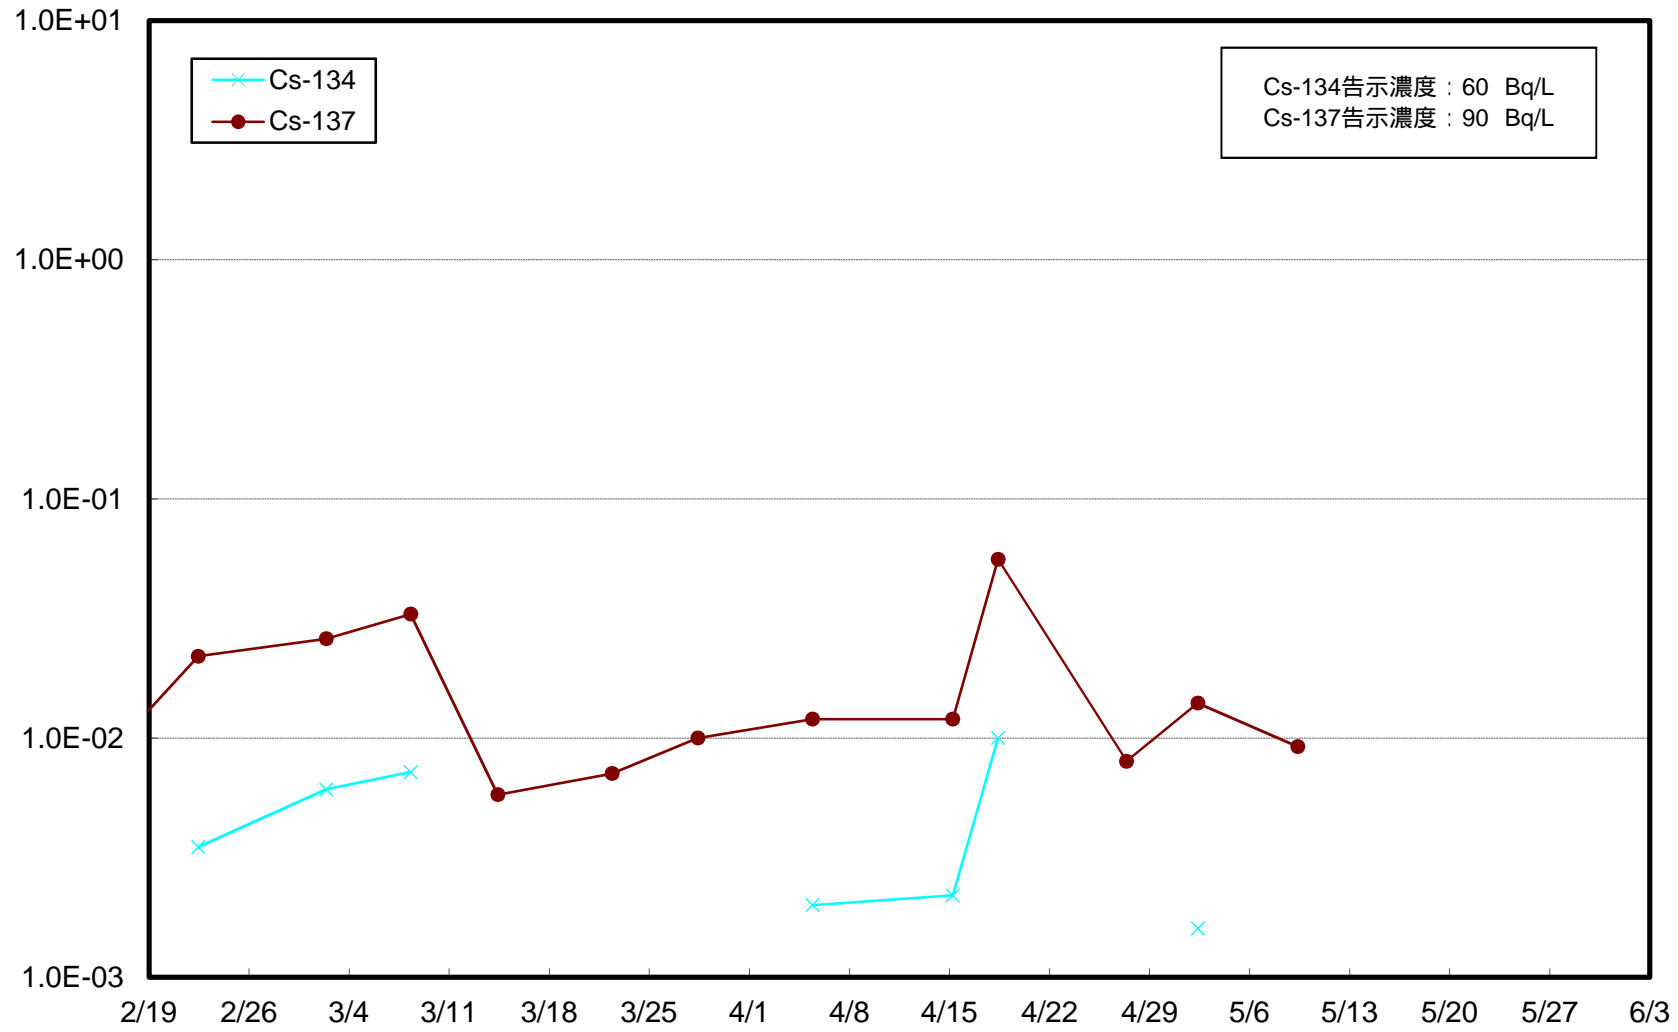


新田川沖合1km(T-13-1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

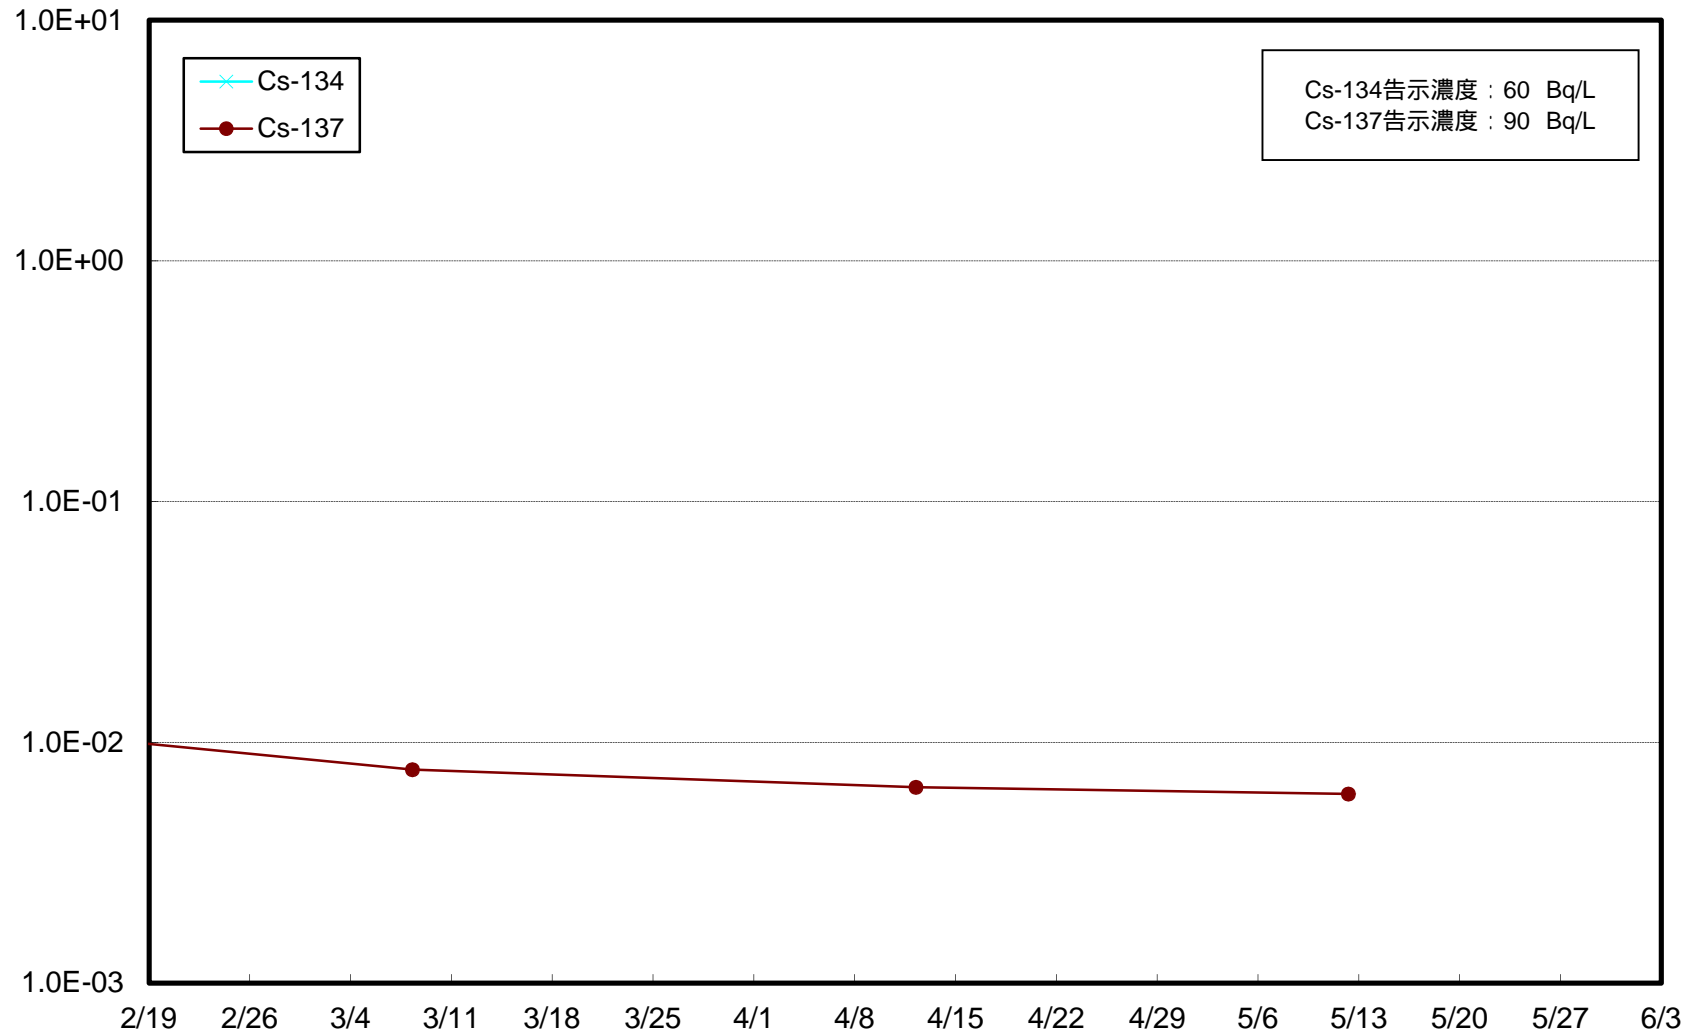


新田川沖合1km(T-13-1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

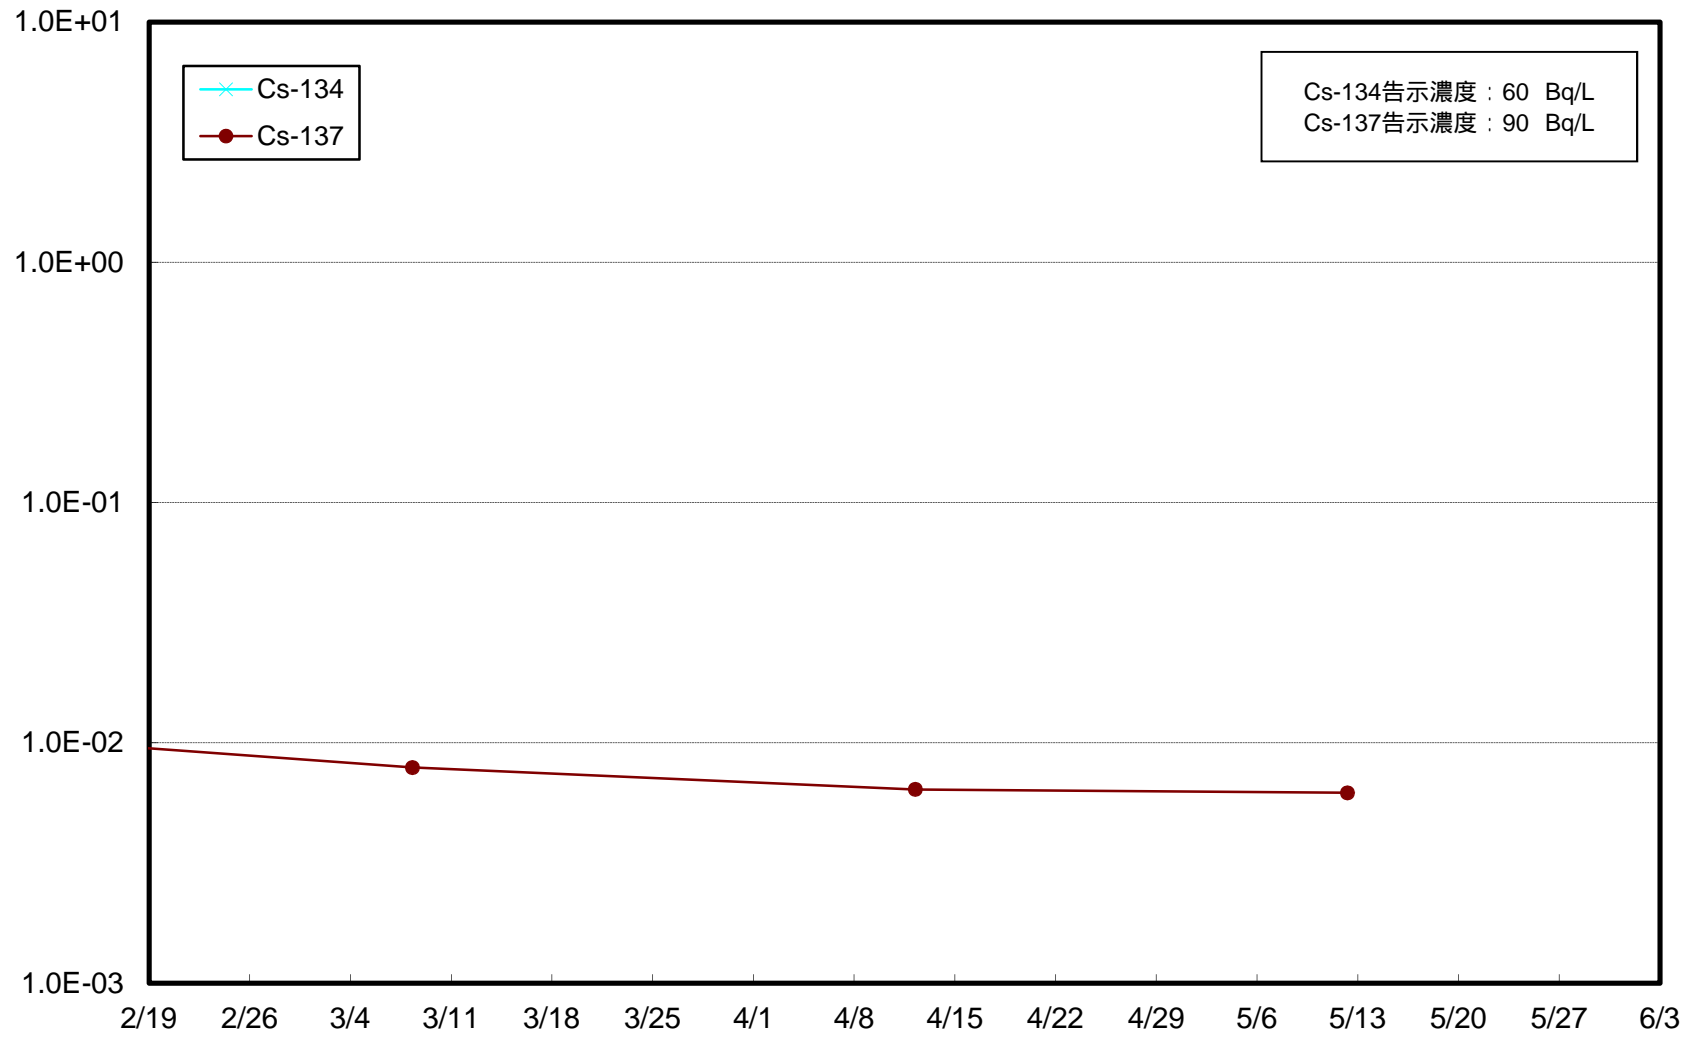


相馬沖合 3km(T-22) 上層 海水放射能濃度(Bq / L)

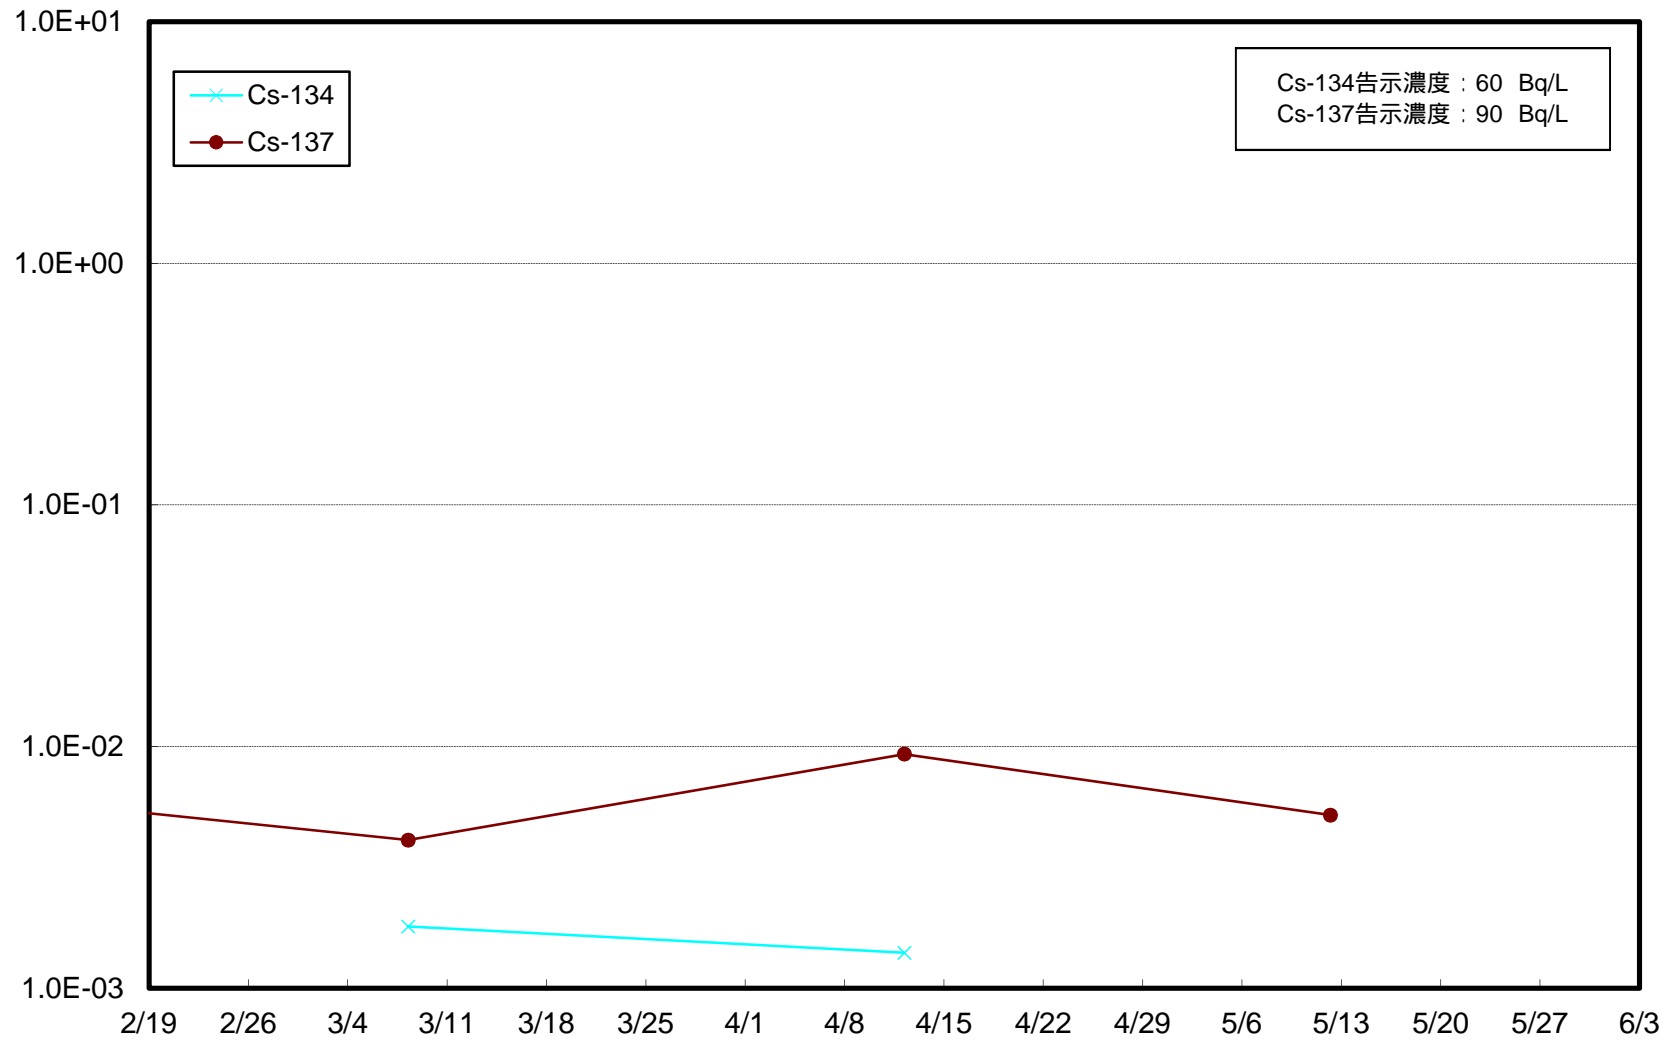

相馬沖合3km(T-22) 下層 海水放射能濃度(Bq / L)

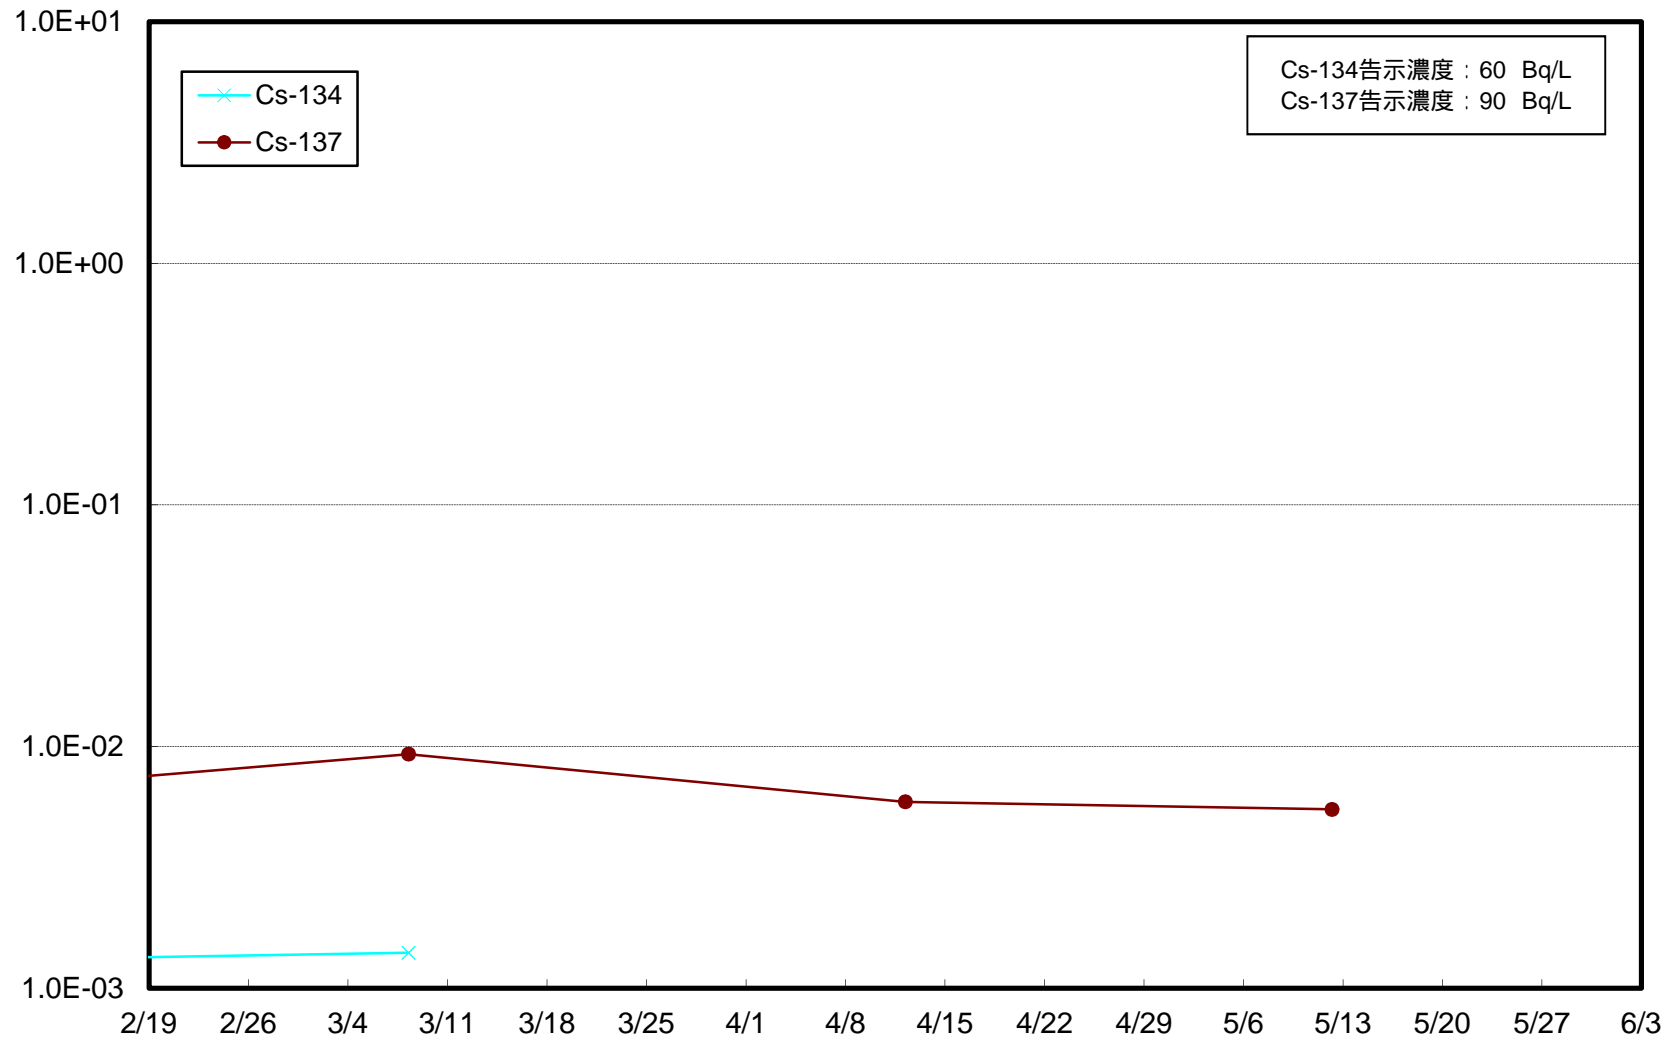

鹿島沖合 5 km (T-MA) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)

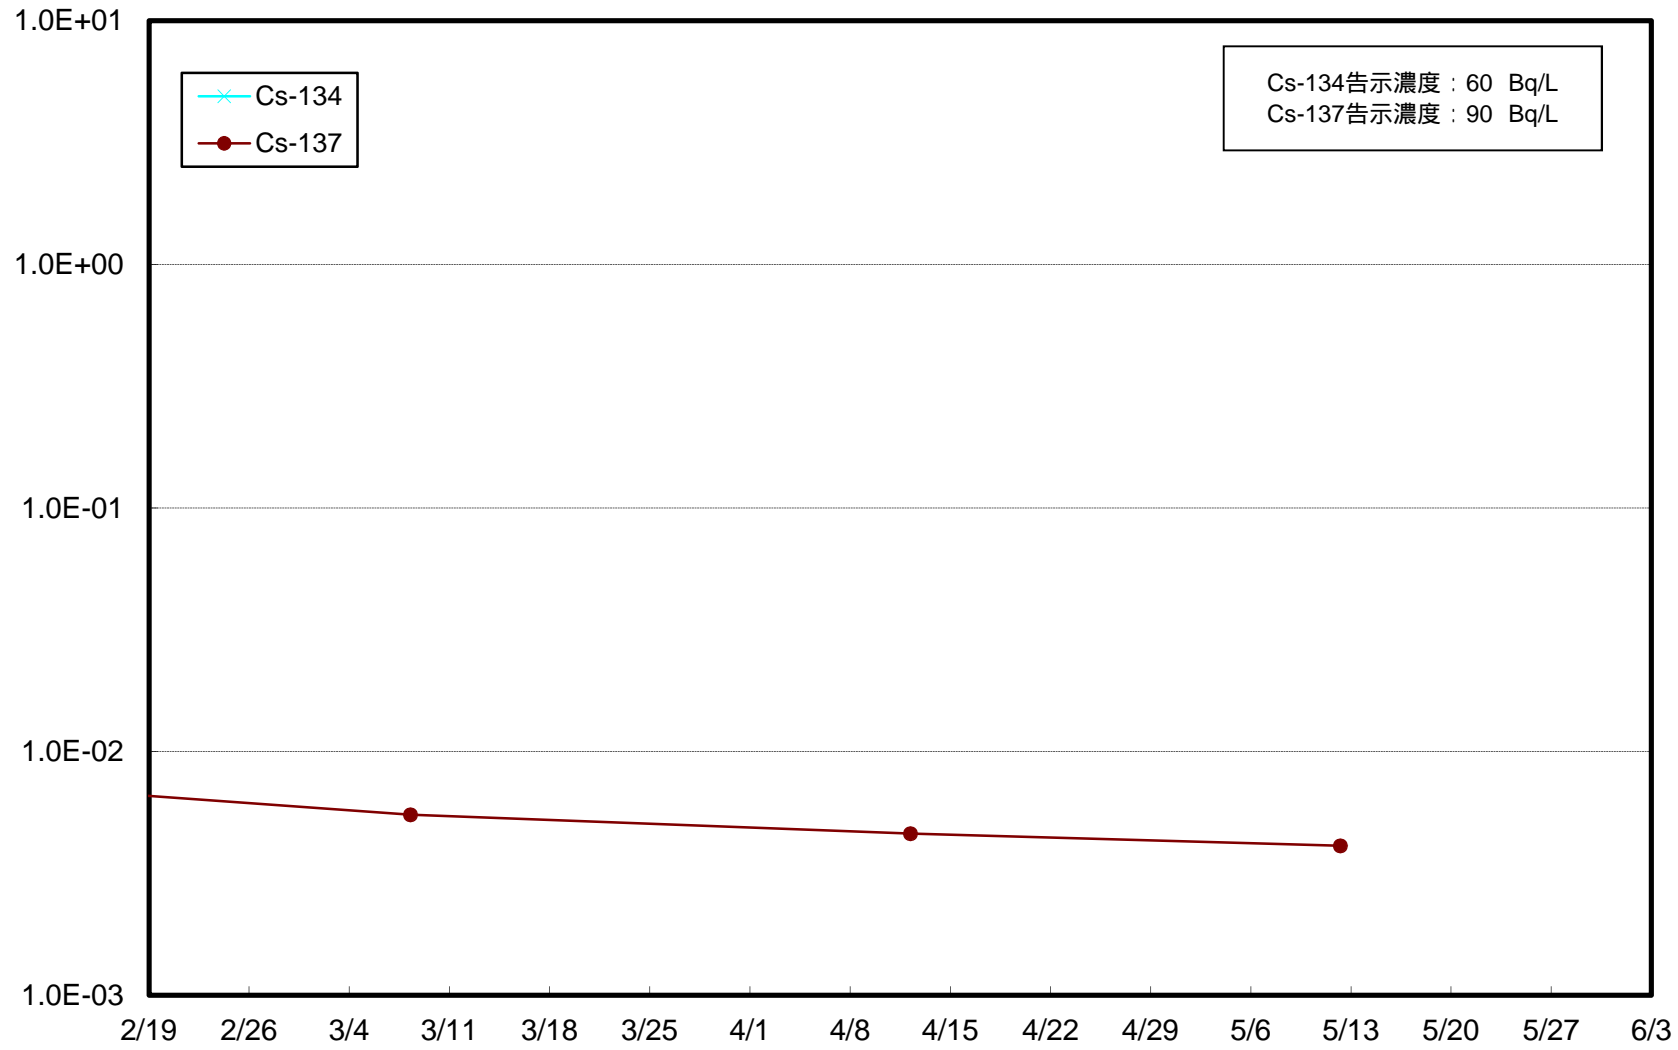

鹿島沖合 5 km (T-MA) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

