


# 福島第一サーベイマップ (平成24年7月26日 17:00現在)

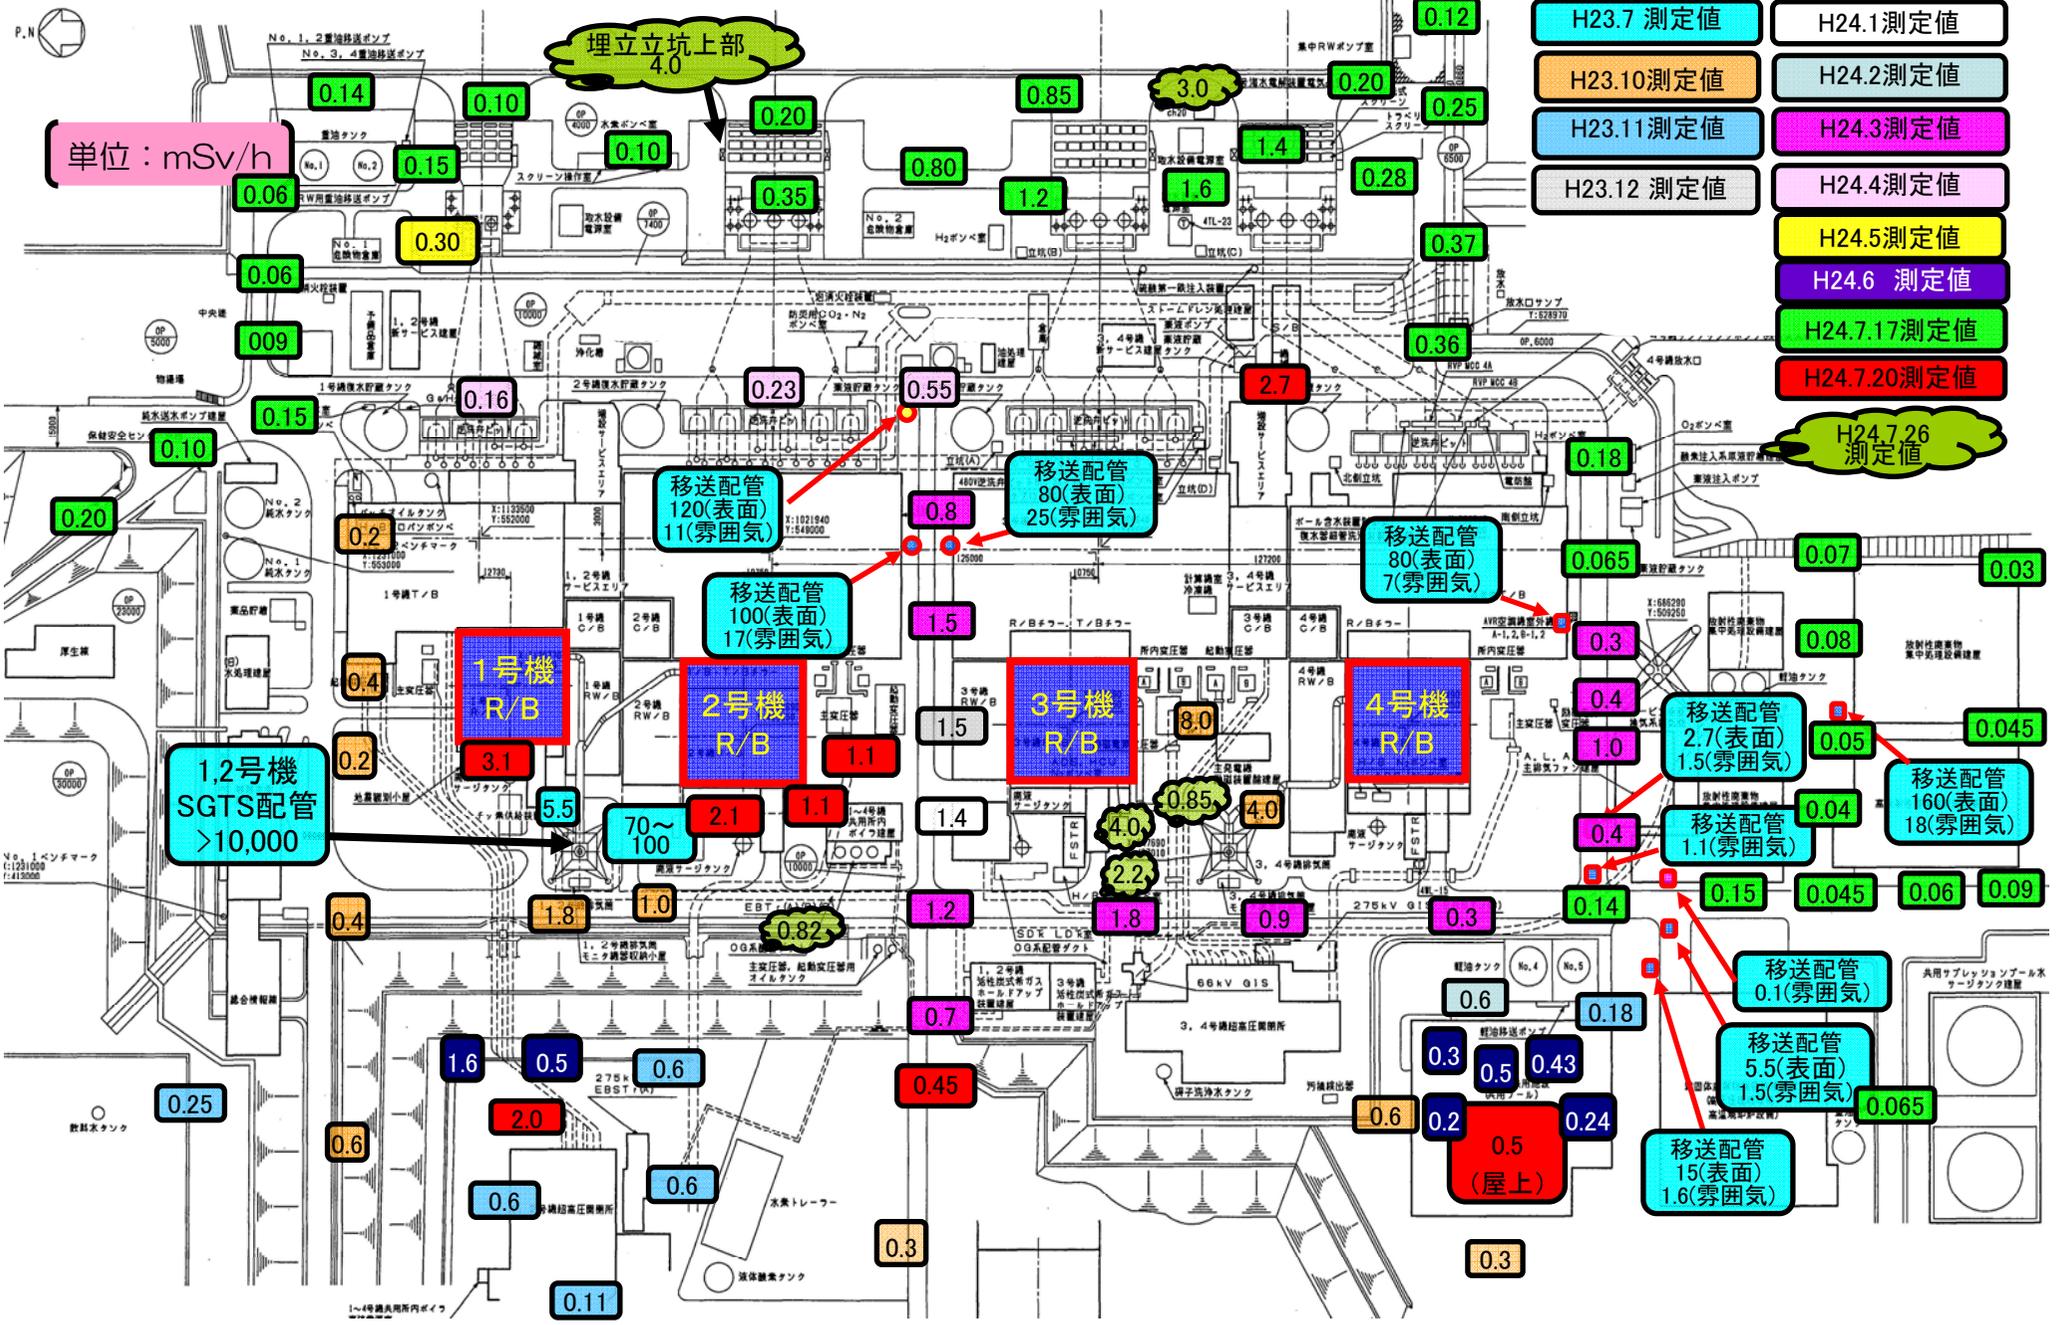

単位: mSv/h

H23.7 測定値	H24.1 測定値
H23.10 測定値	H24.2 測定値
H23.11 測定値	H24.3 測定値
H23.12 測定値	H24.4 測定値
	H24.5 測定値
	H24.6 測定値
	H24.7.17 測定値
	H24.7.20 測定値

H24.7.26 測定値

1.2号機  
SGTS配管  
>10,000

1号機  
R/B

2号機  
R/B

3号機  
R/B

4号機  
R/B

移送配管  
120(表面)  
11(雰囲気)

移送配管  
80(表面)  
25(雰囲気)

移送配管  
80(表面)  
7(雰囲気)

移送配管  
2.7(表面)  
1.5(雰囲気)

移送配管  
160(表面)  
18(雰囲気)

移送配管  
1.1(雰囲気)

移送配管  
0.1(雰囲気)

移送配管  
5.5(表面)  
1.5(雰囲気)

移送配管  
15(表面)  
1.6(雰囲気)

0.5  
(屋上)