


H4エリア外周（ドレン弁）および H4エリア近傍排水路法面（山側）の線量測定結果

< 参考資料 >
平成25年8月26日
東京電力株式会社

H4エリア外周（ドレン弁）線量測定結果

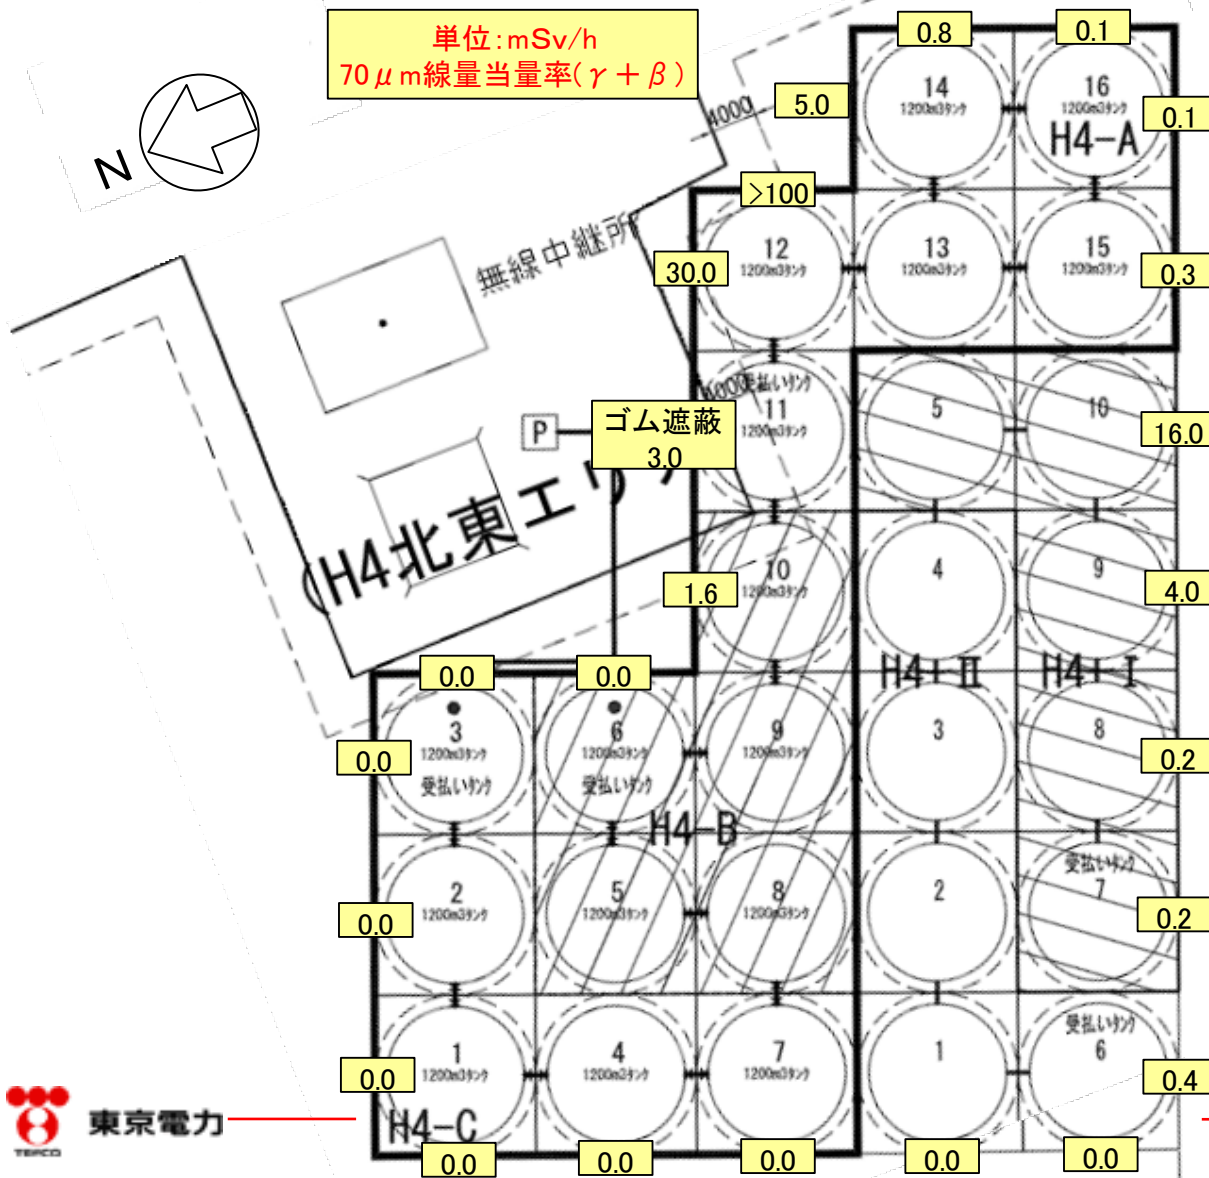

- H4- グループのドレン弁から周囲より高い線量が計測された。
- 土壌が汚染している可能性があるため、今後土壌回収を予定している。

土壌が汚染している可能性があるエリア

H 4 エリア近傍排水路法面（山側）線量測定結果

ブルーシート(8/20設置)で覆われたもの

