

福島第一原子力発電所 台風によるB排水路土のうの流出に関して



(時系列)

台風接近に伴う降雨により、汚染水貯留タンクエリアのB排水路（C排水路合流点前）に設置していた土のうが、平成25年9月15日午後1時30分頃に流出していることを確認。

同日午後3時20分、当該箇所の土のうの復旧作業を完了。


土のうが流出する前に、台風対策として、9月15日*午前中にB排水路の土のう前の残水についてはポンプにて回収。

*日にちに誤りがございましたので、訂正させていただきます。（訂正日：9月17日）
【誤】14日 【正】15日

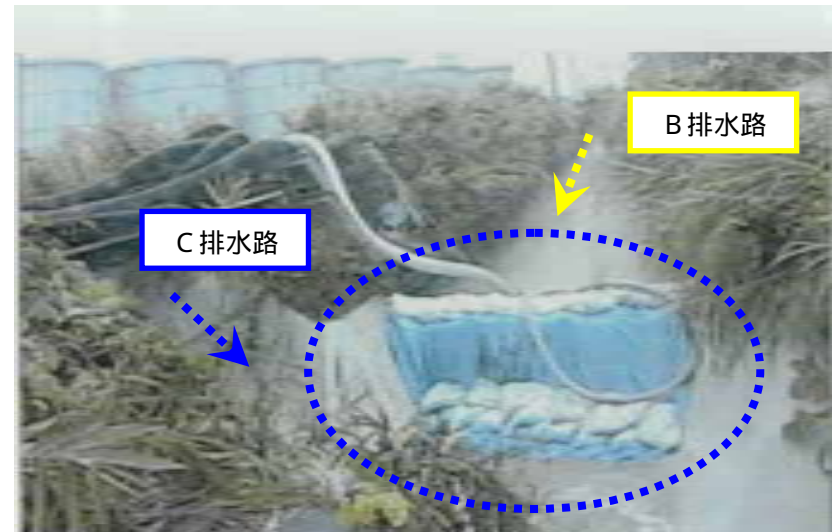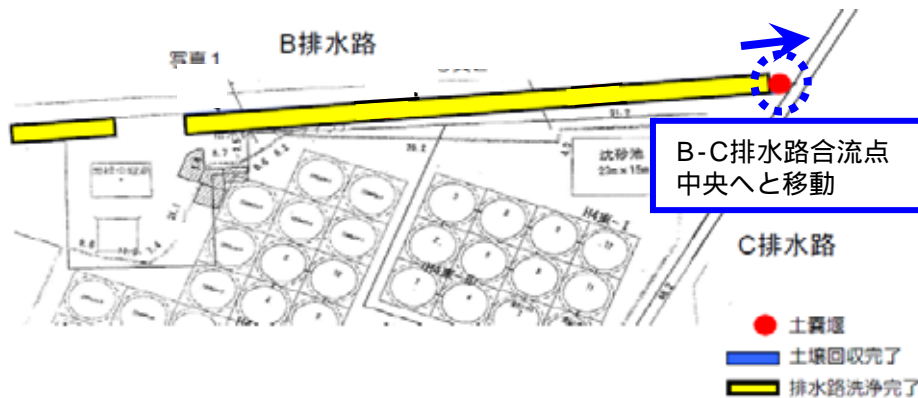

土のう流出前

(提供：東京電力株式会社 撮影日：平成25年9月15日)

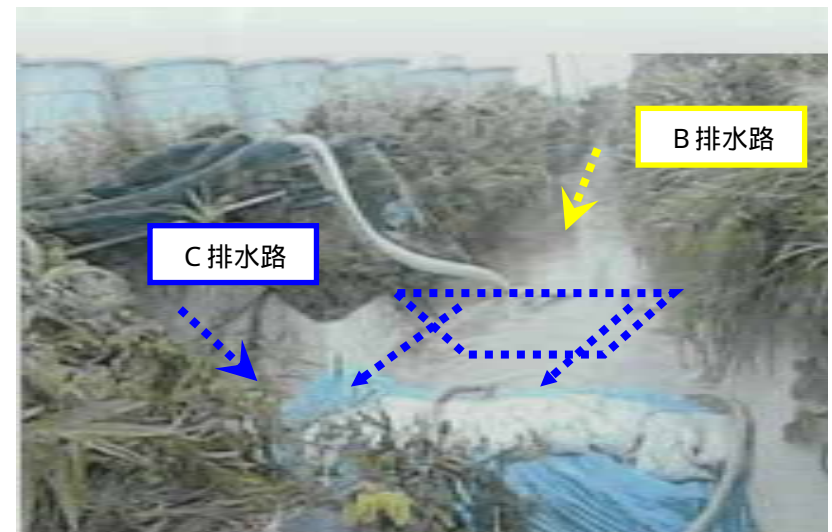

土のう流出後

(提供：東京電力株式会社 撮影日：平成25年9月15日)