

# 福島第一原子力発電所 3号機原子炉建屋内の線量調査結果

調査日：平成23年6月9日 11:47~12:14  
 作業員：9名（当社5名、協力企業4名）  
 被ばく線量：5.88~7.96mSv  
 場所：3号機原子炉建屋 1階南側・西側



計器盤外観（近傍）




はしご（近傍）



計装ラック付近  
上部（近傍）



計装ラック付近  
（近傍）

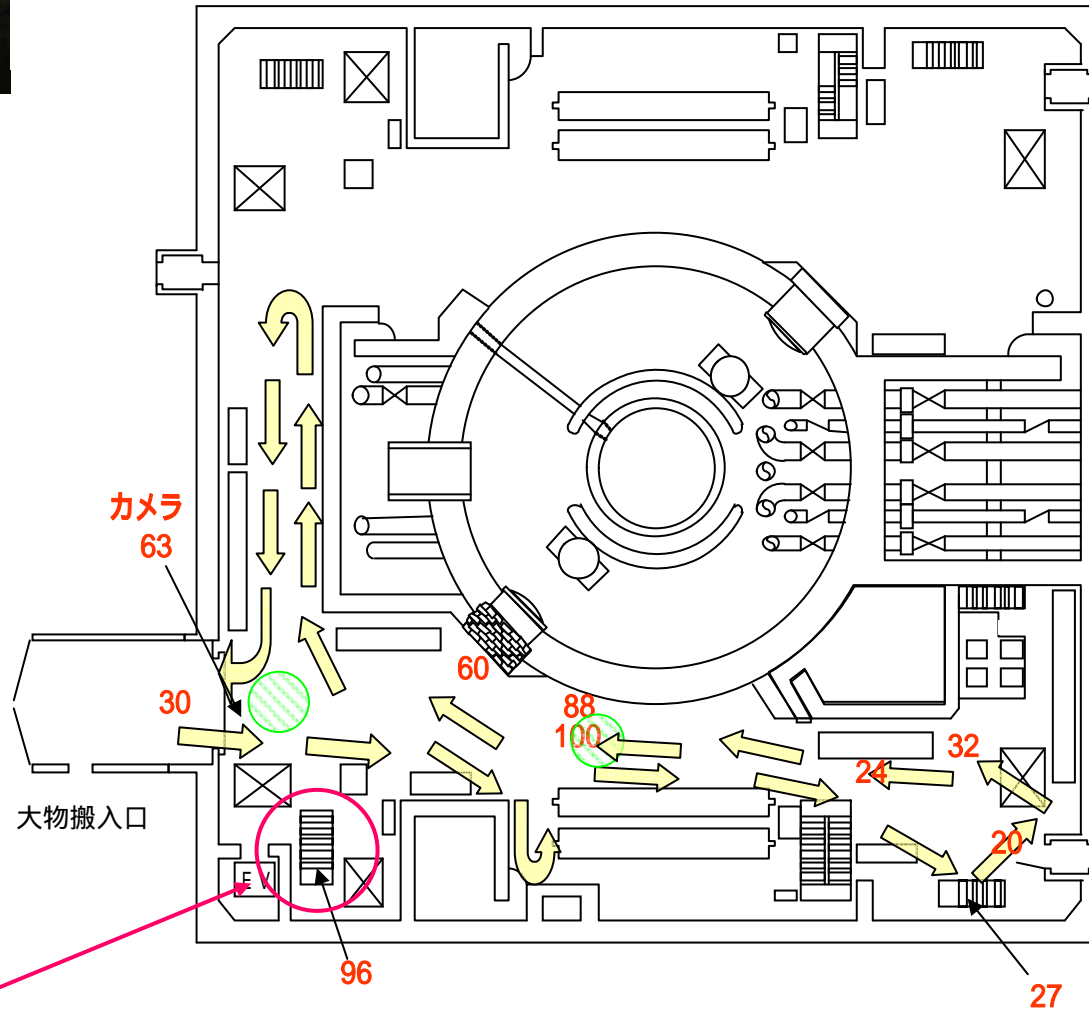

:ダストサンプリング箇所

単位：mSv/h

