


水処理装置の系統概要図(高レベル滞留水処理)


平成23年6月27日
東京電力株式会社

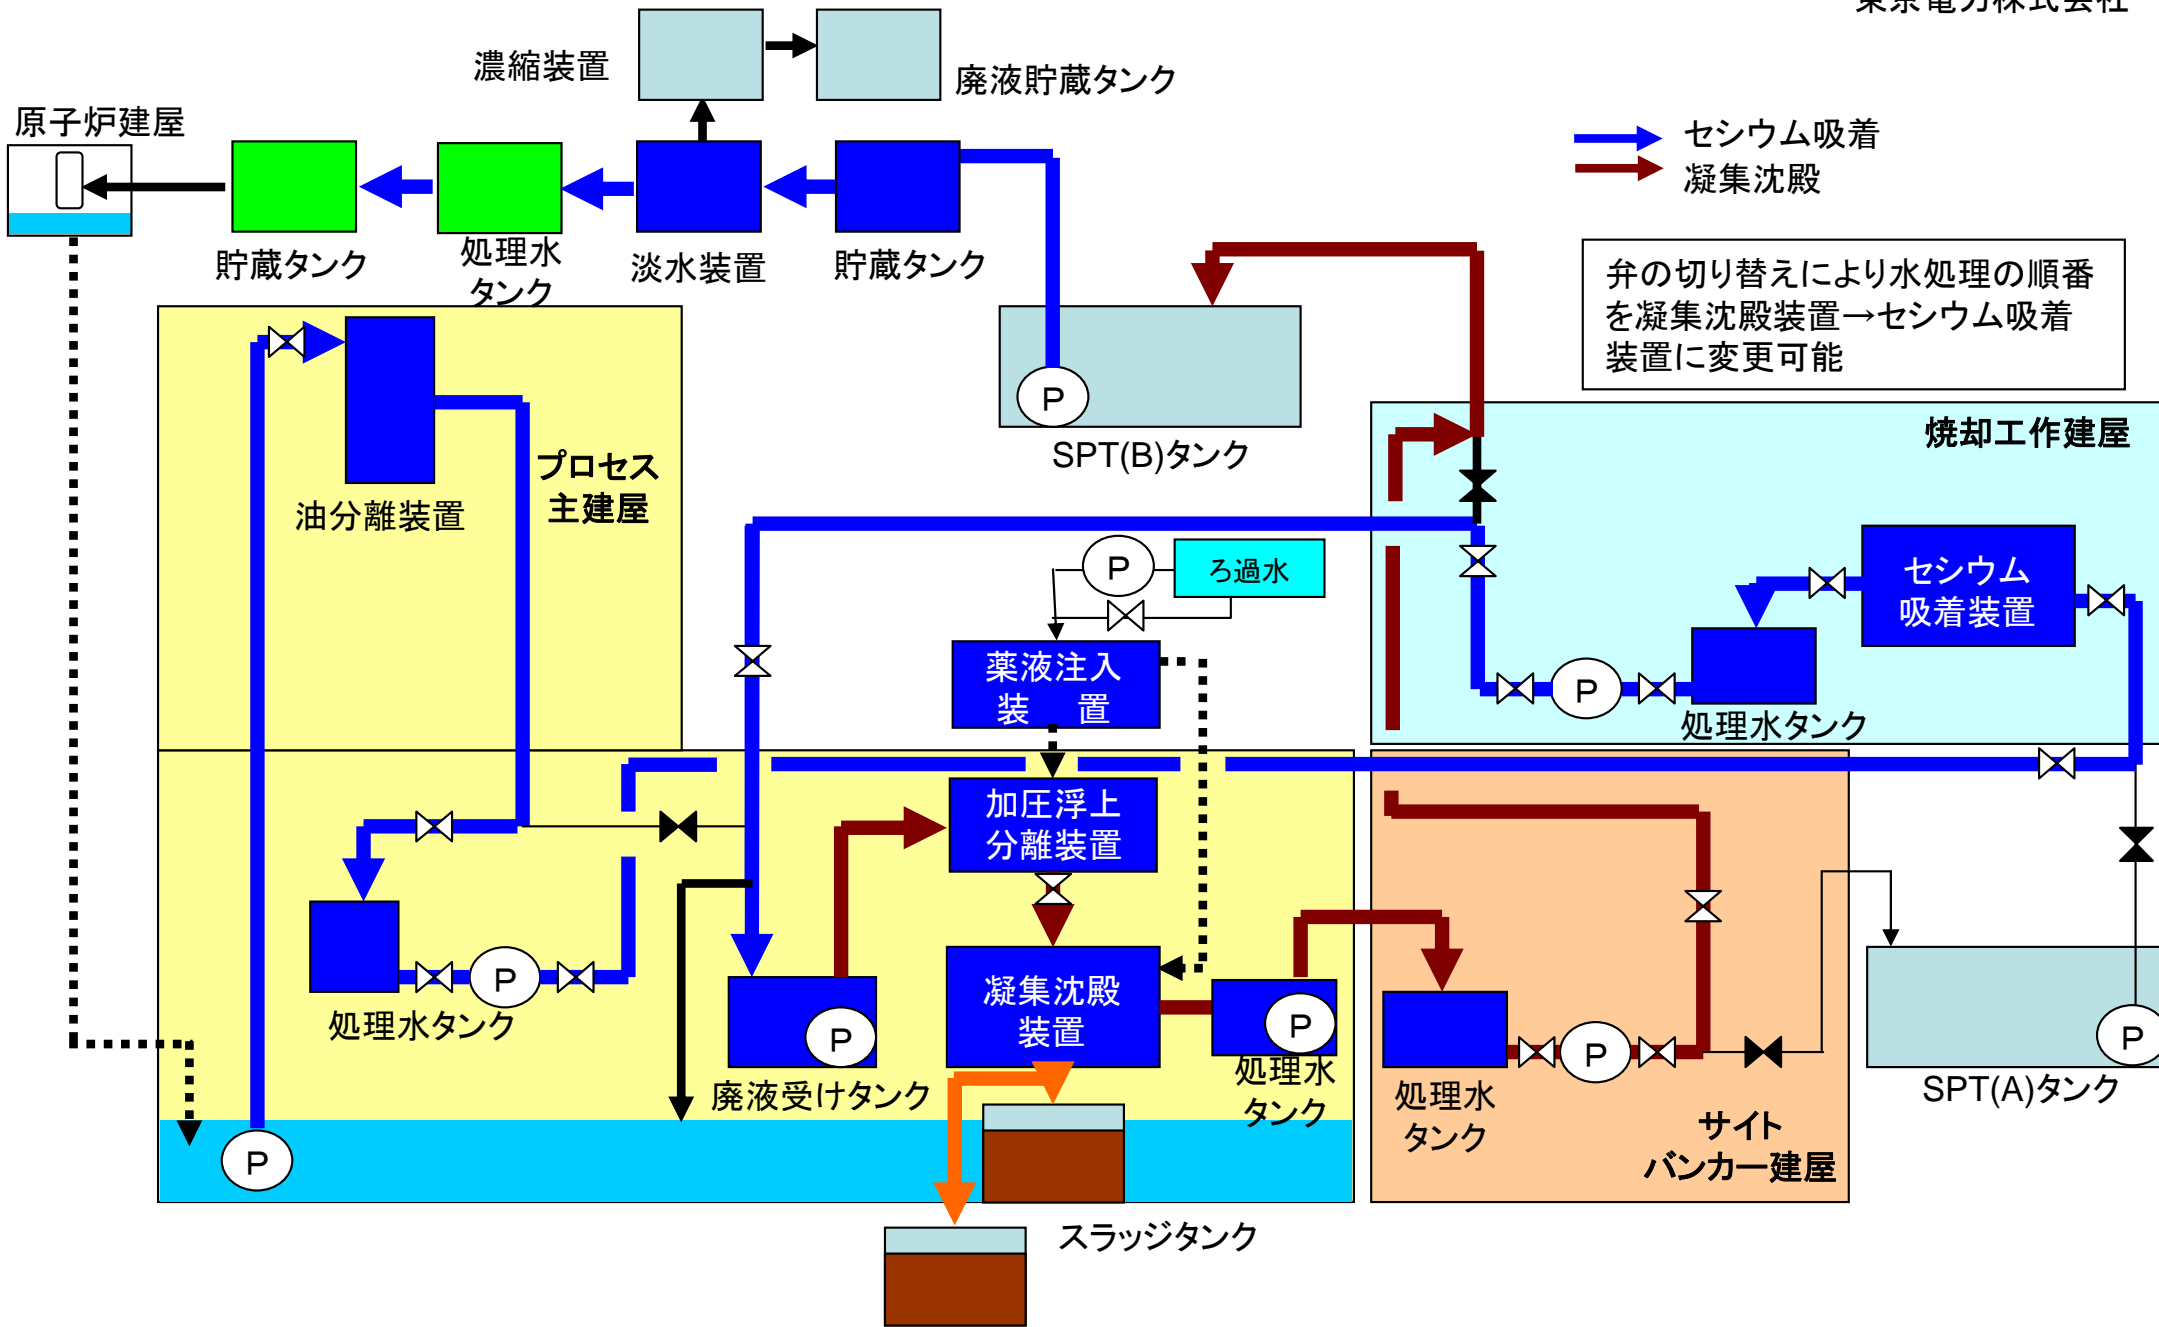

水の流れ: プロセス主建屋 → 油分離装置 → セシウム吸着装置 → 凝集沈殿装置 → 淡水装置


水処理装置全体の水の流れについて

平成23年6月27日
東京電力株式会社

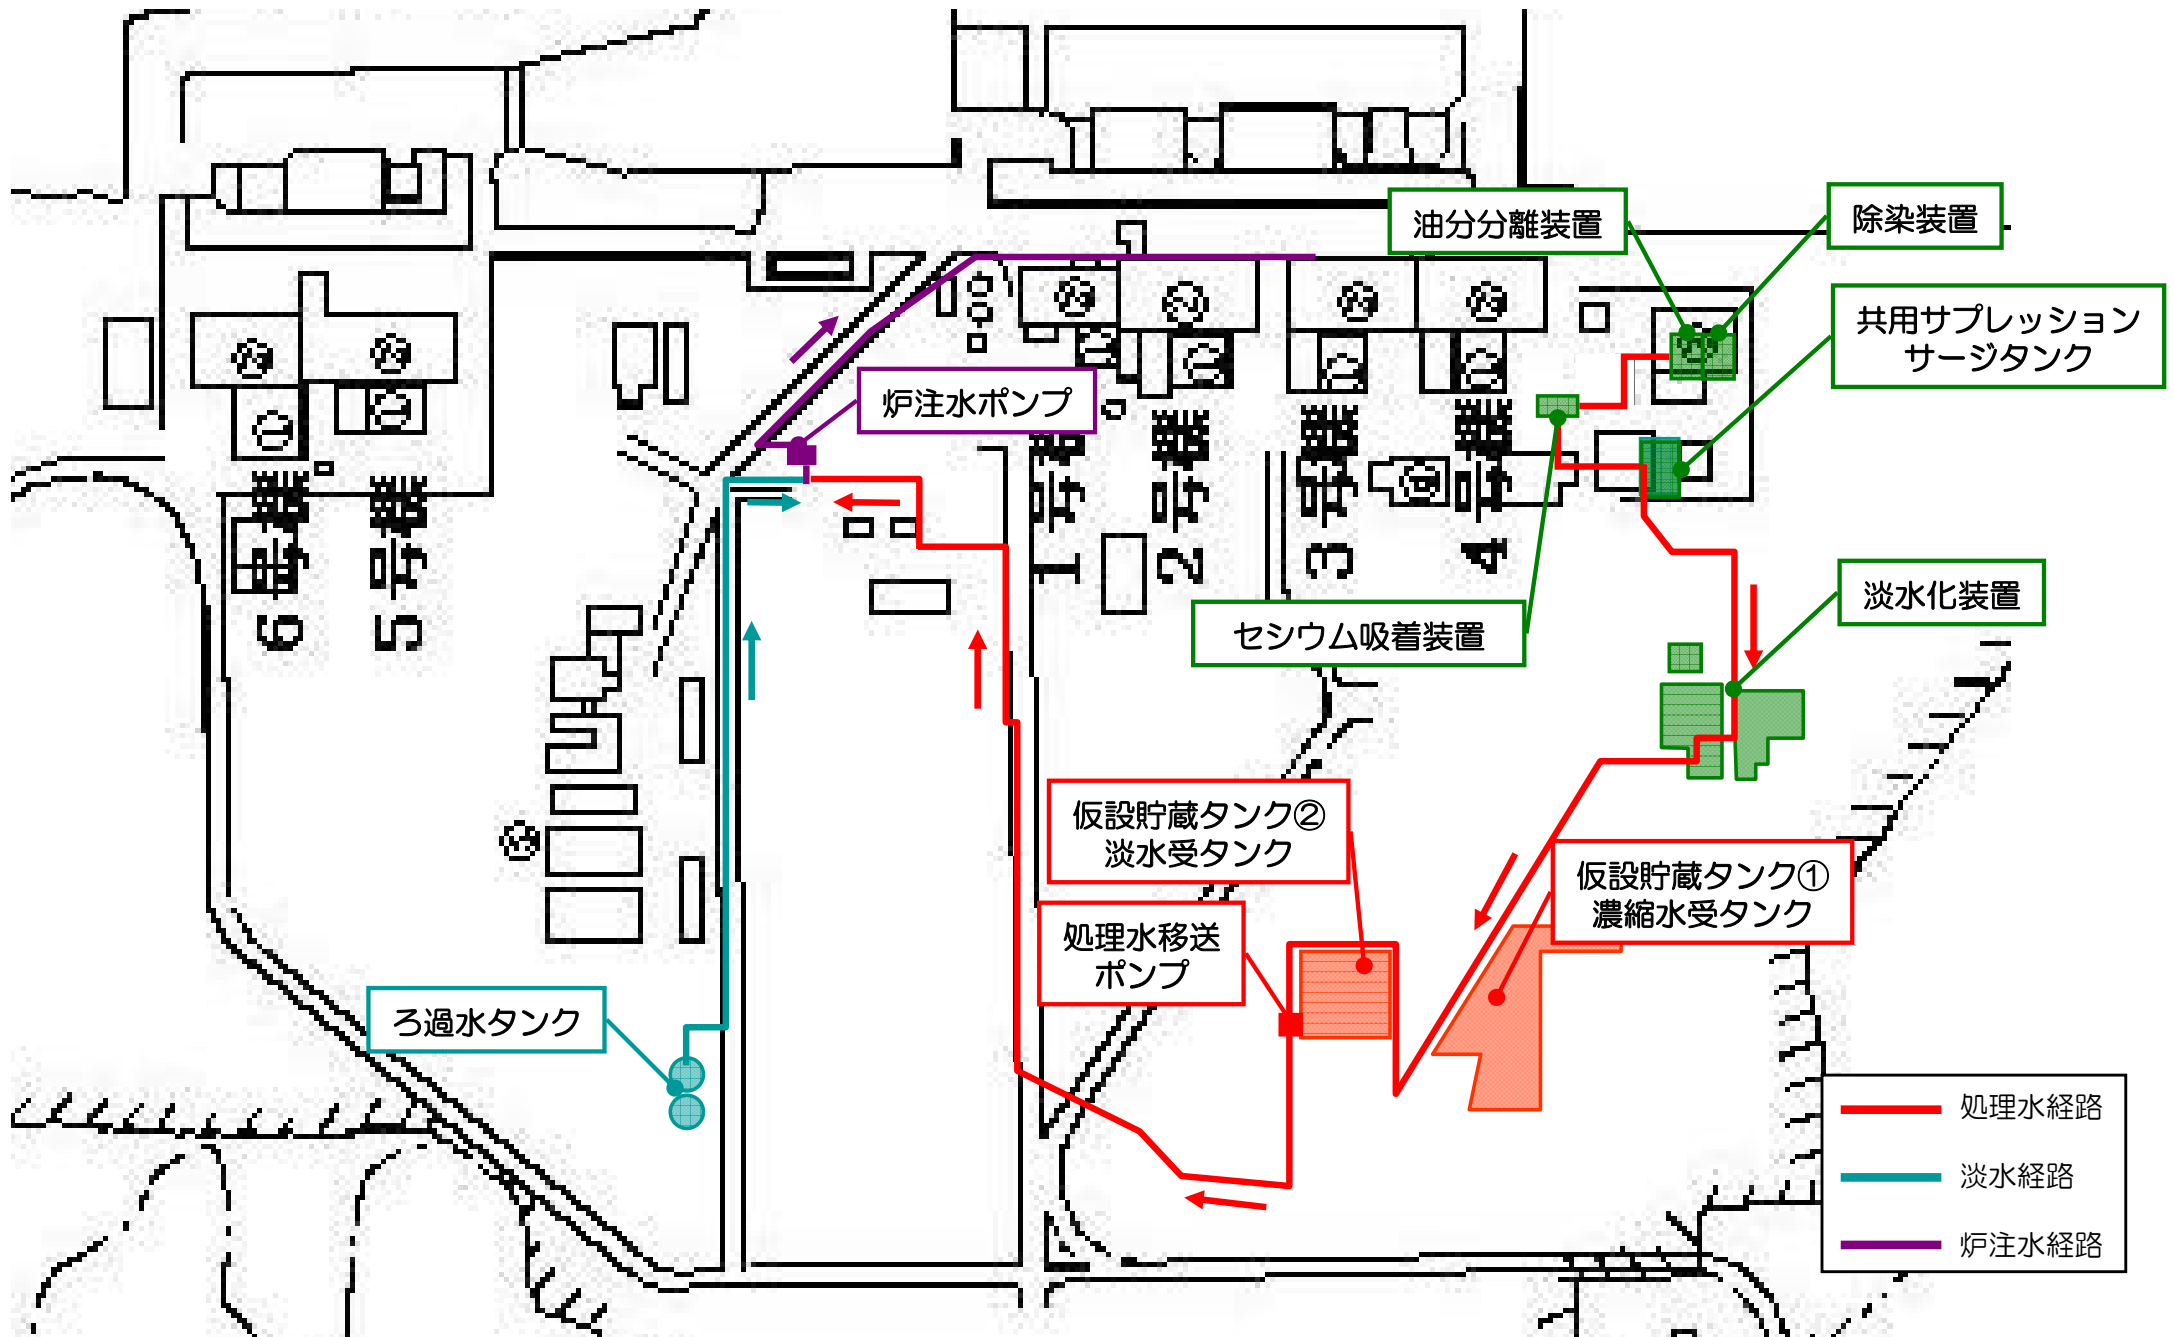

循環注水冷却の系統概略図(開始時)

平成23年6月27日
東京電力株式会社

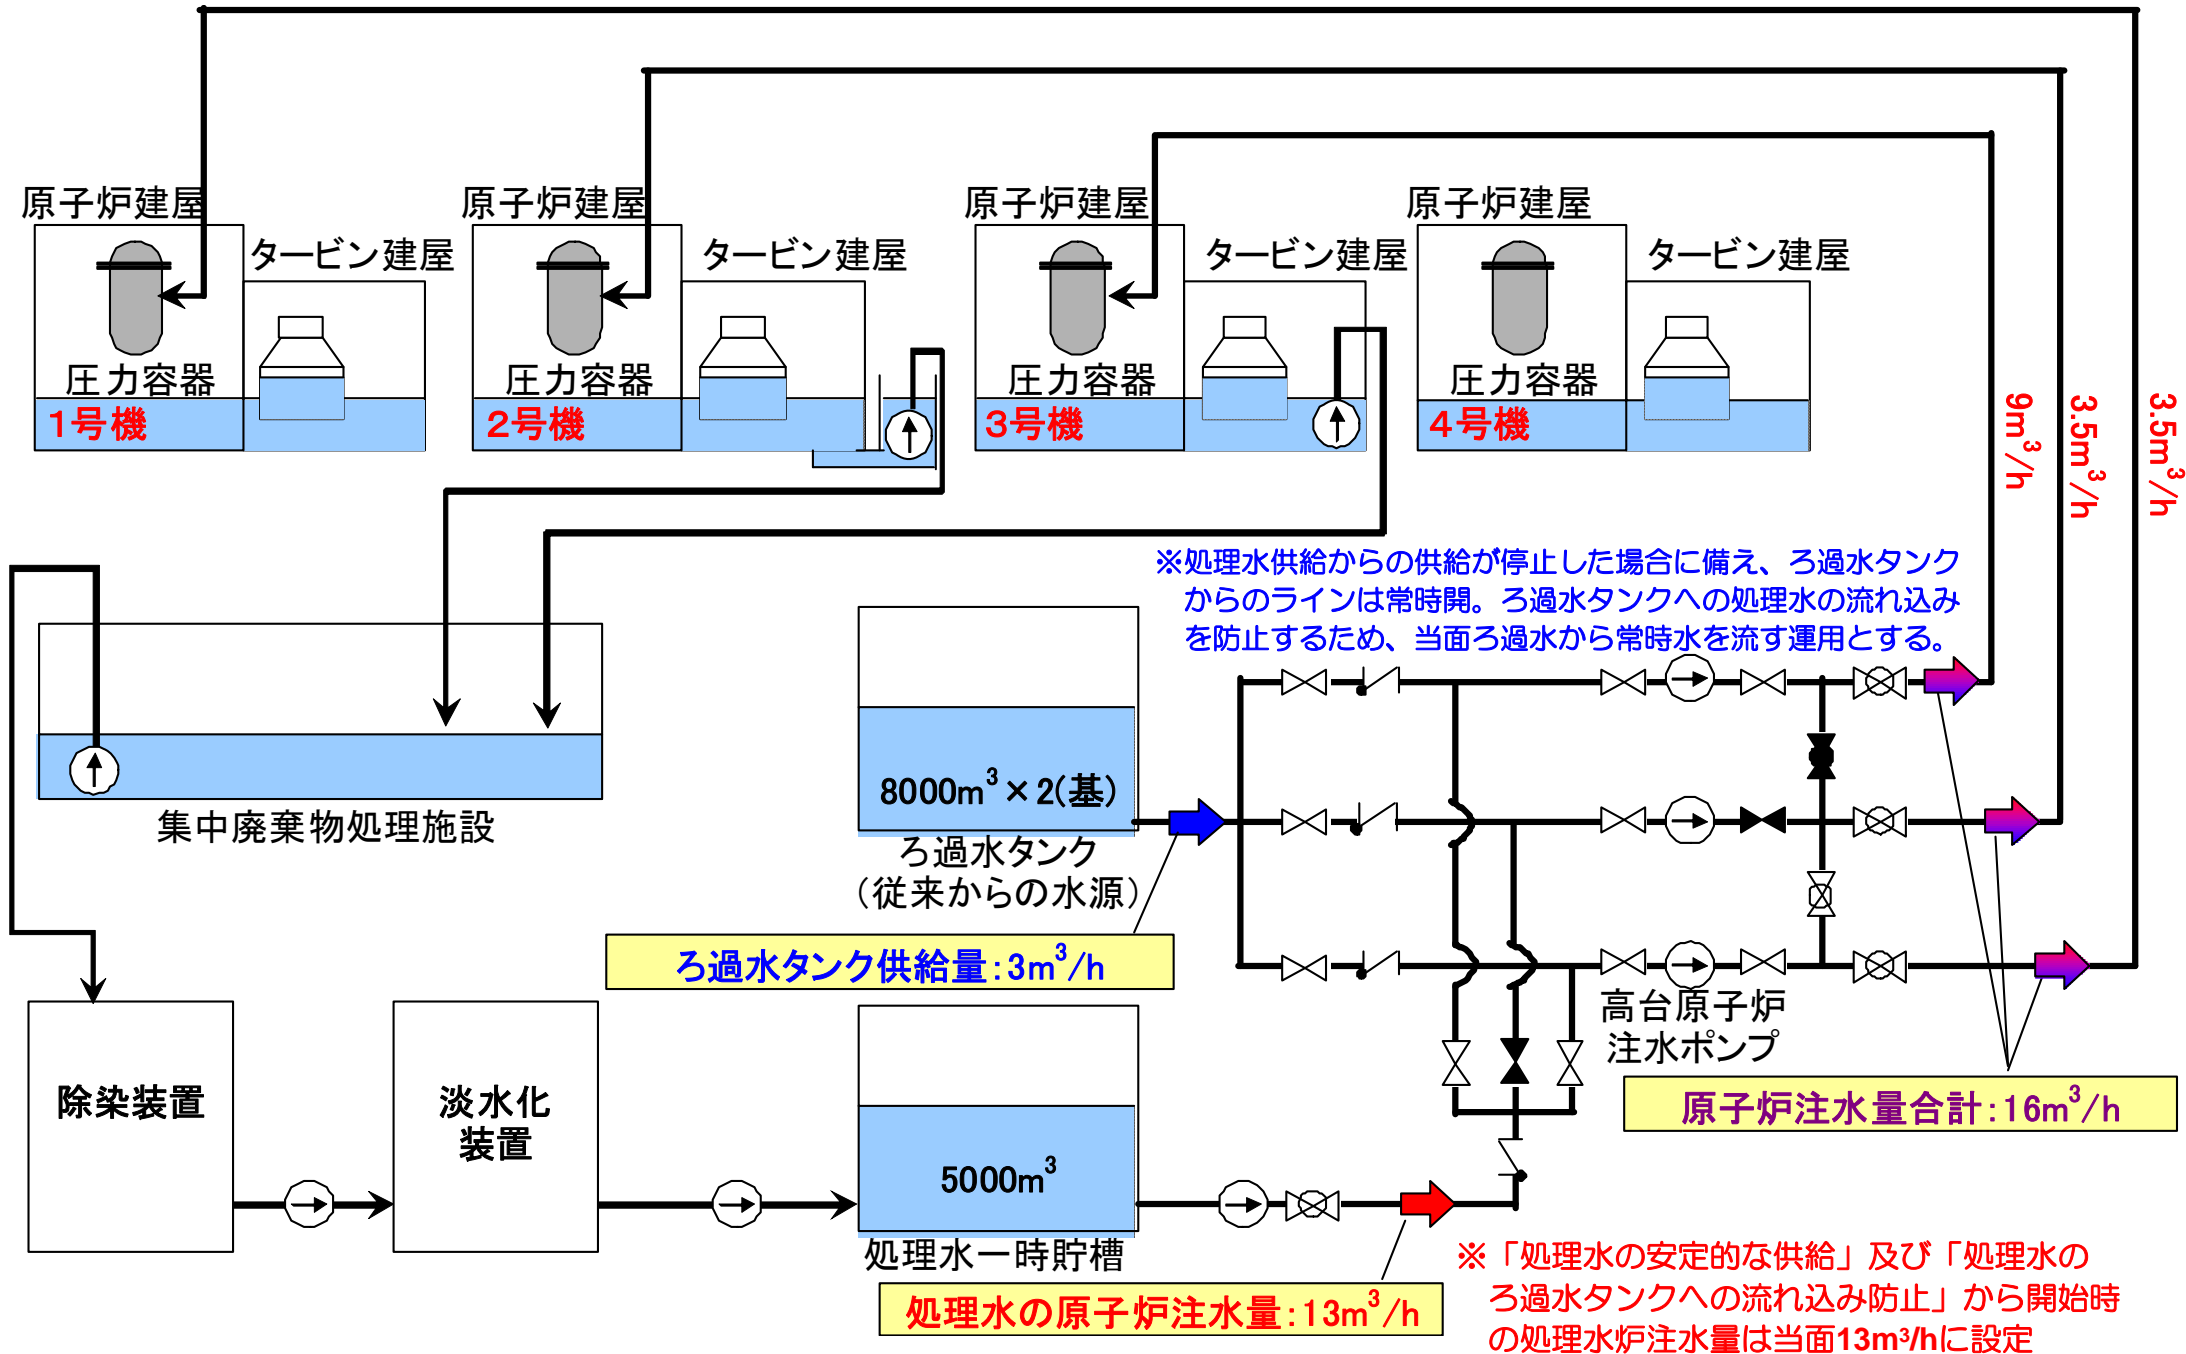

循環注水冷却の全体イメージ図

平成23年6月27日
東京電力株式会社

