


福島第一原子力発電所2, 3号機 原子炉格納容器圧力の 窒素注入ライン圧力指示計での確認について

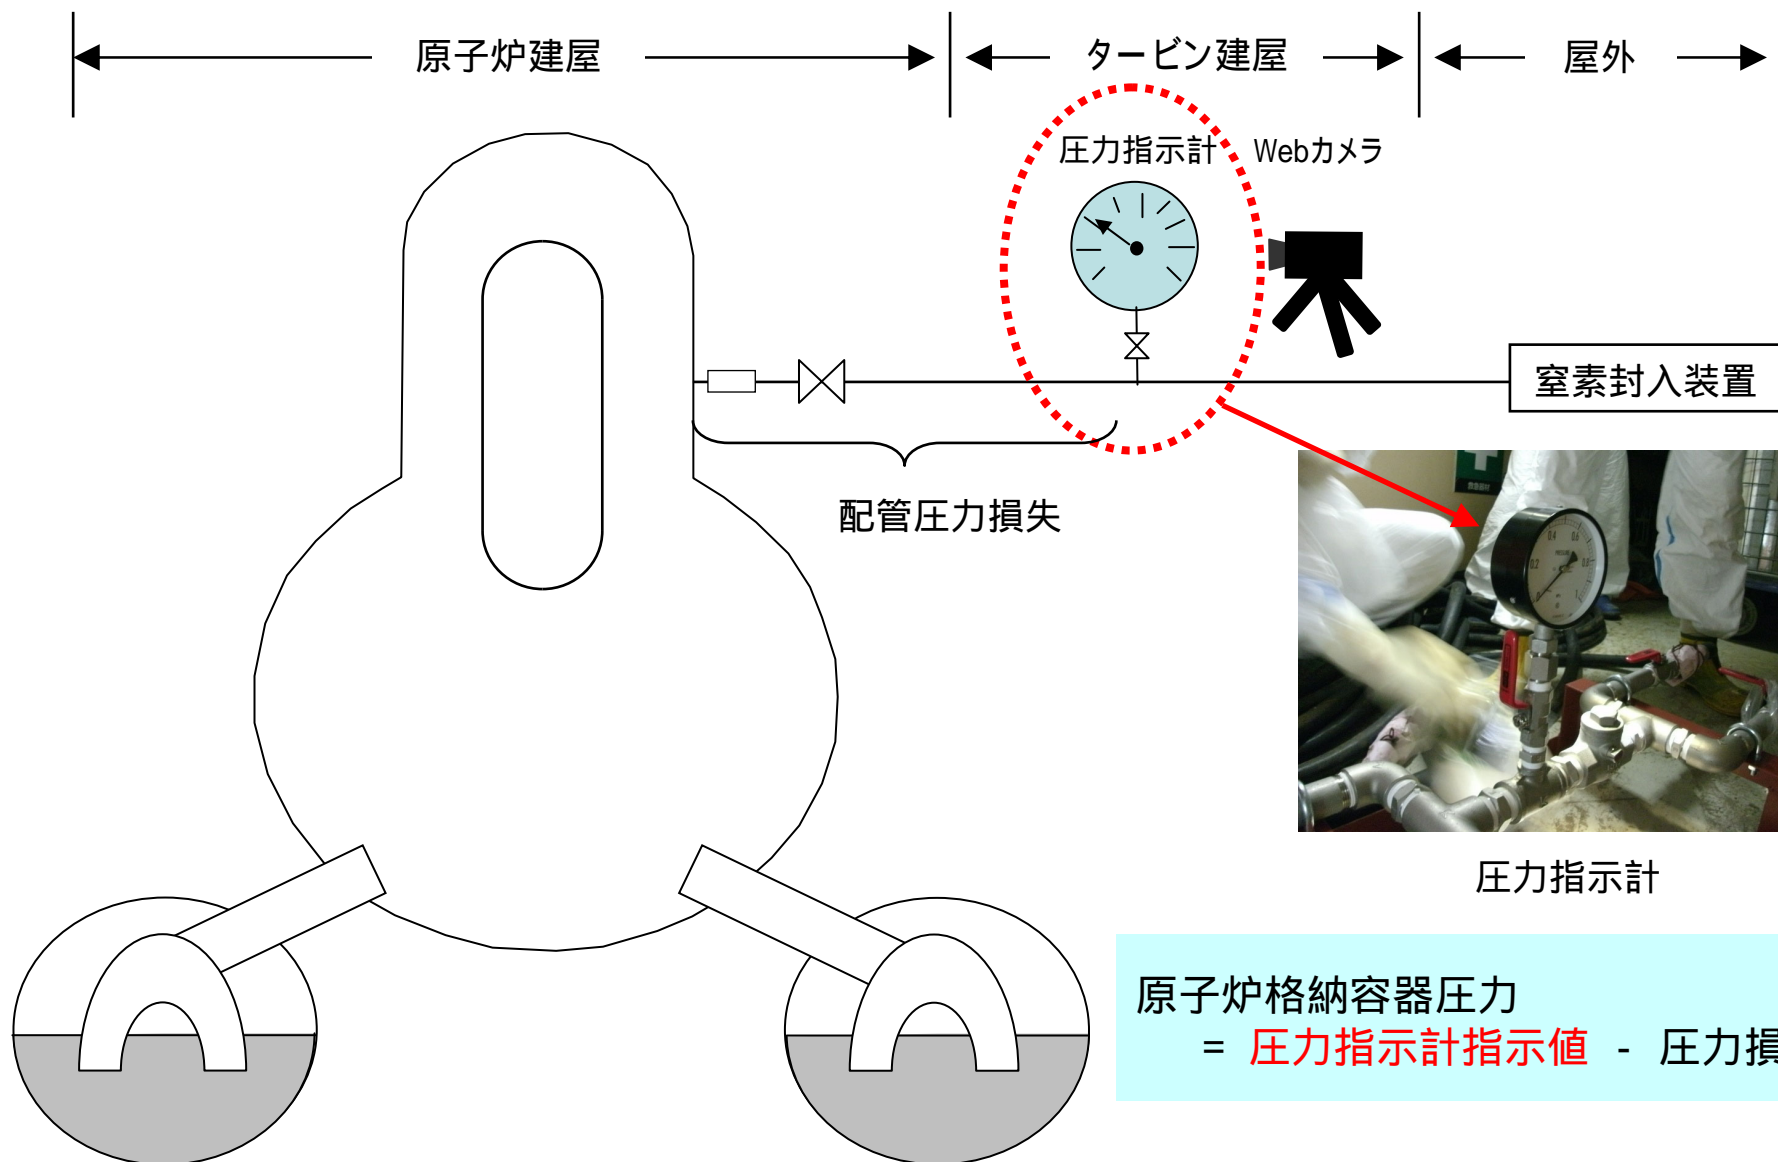

$$\text{原子炉格納容器圧力} = \text{圧力指示計指示値} - \text{圧力損失}$$