


水処理設備概略系統図

平成23年8月1日
東京電力株式会社

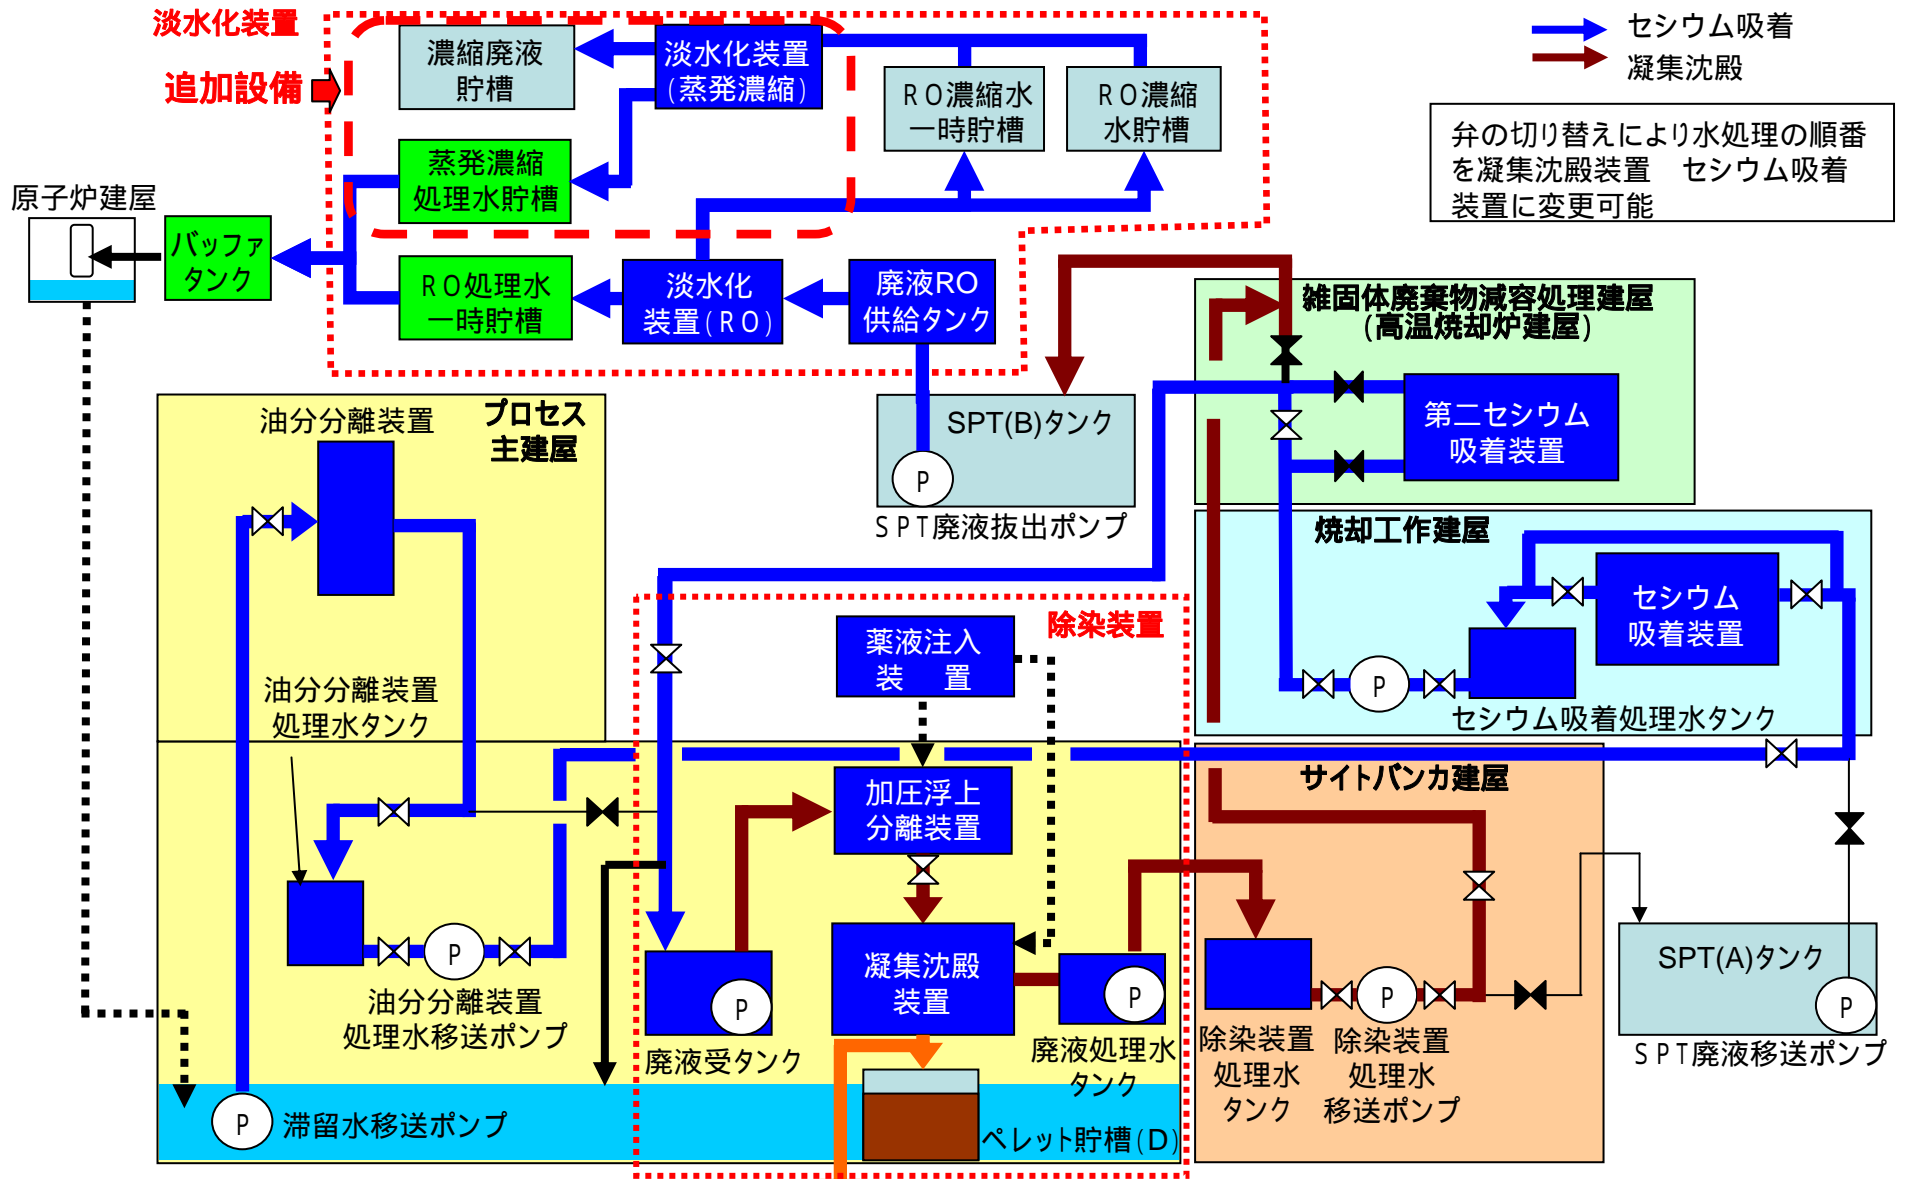

水の流れ: プロセス主建屋 → 油分分離装置 → セシウム吸着装置 → 除染装置 → 淡水化装置

弁の切り替えにより水処理の順番を凝集沈殿装置 セシウム吸着装置に変更可能