


淡水化装置（逆浸透膜）濃縮水貯槽からの漏えいについて



<漏えいタンク>

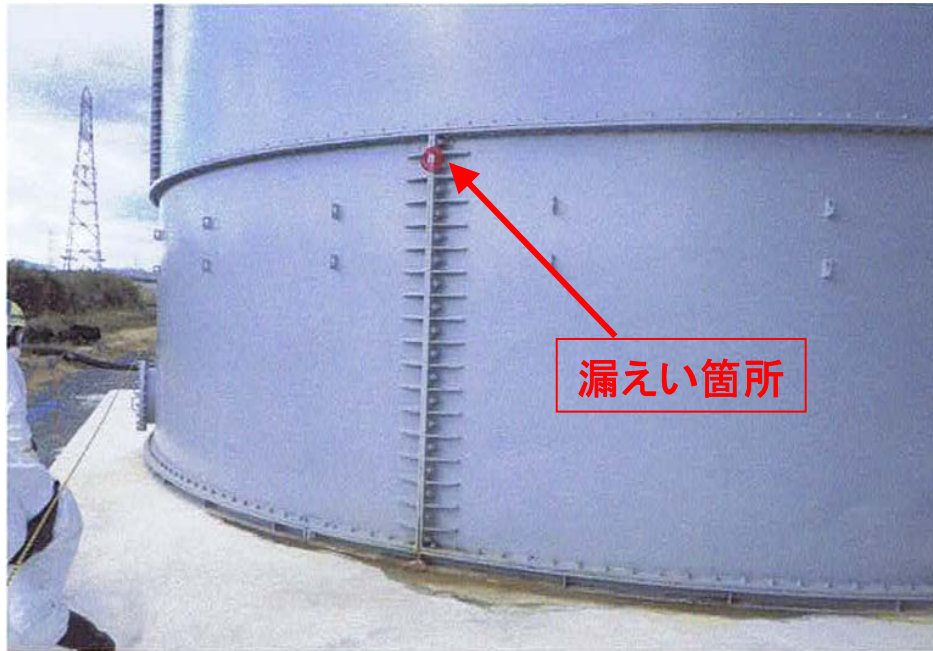

<増し締め後、漏えいが停止>