


淡水化装置(逆浸透膜式)濃縮水移送ラインからの漏えいに関する対策について

平成24年3月28日
東京電力株式会社



< H6エリア(左)およびH4エリア(右) >

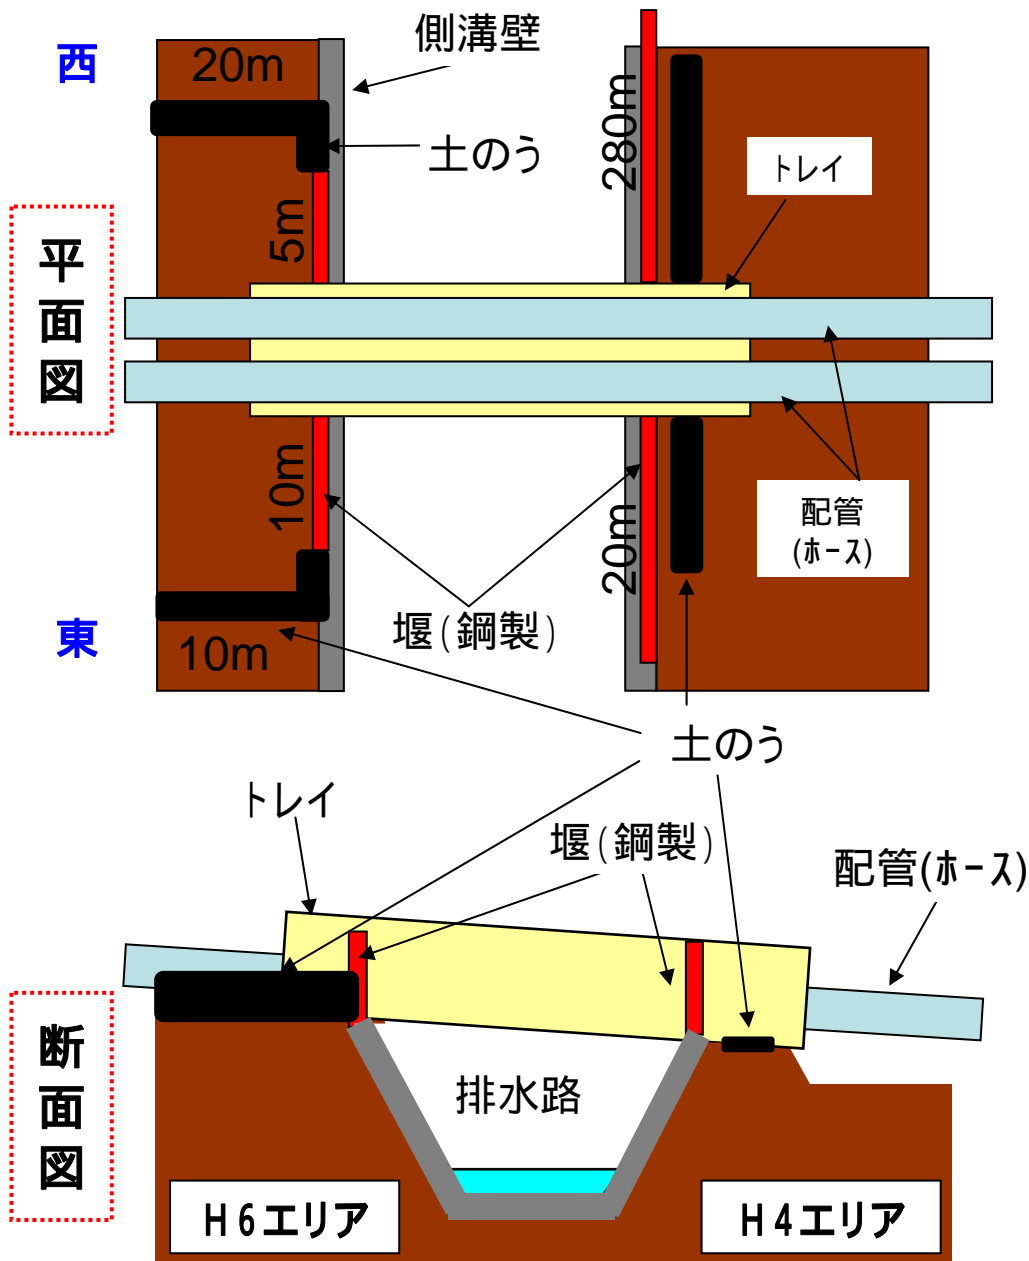

< H6エリア(東側) >



< H6エリア(西側) >

撮影日：平成24年3月27日(上左) 平成24年3月28日(右)
撮影：東京電力株式会社(3枚とも)