


### ダストサンプリング地点 位置図

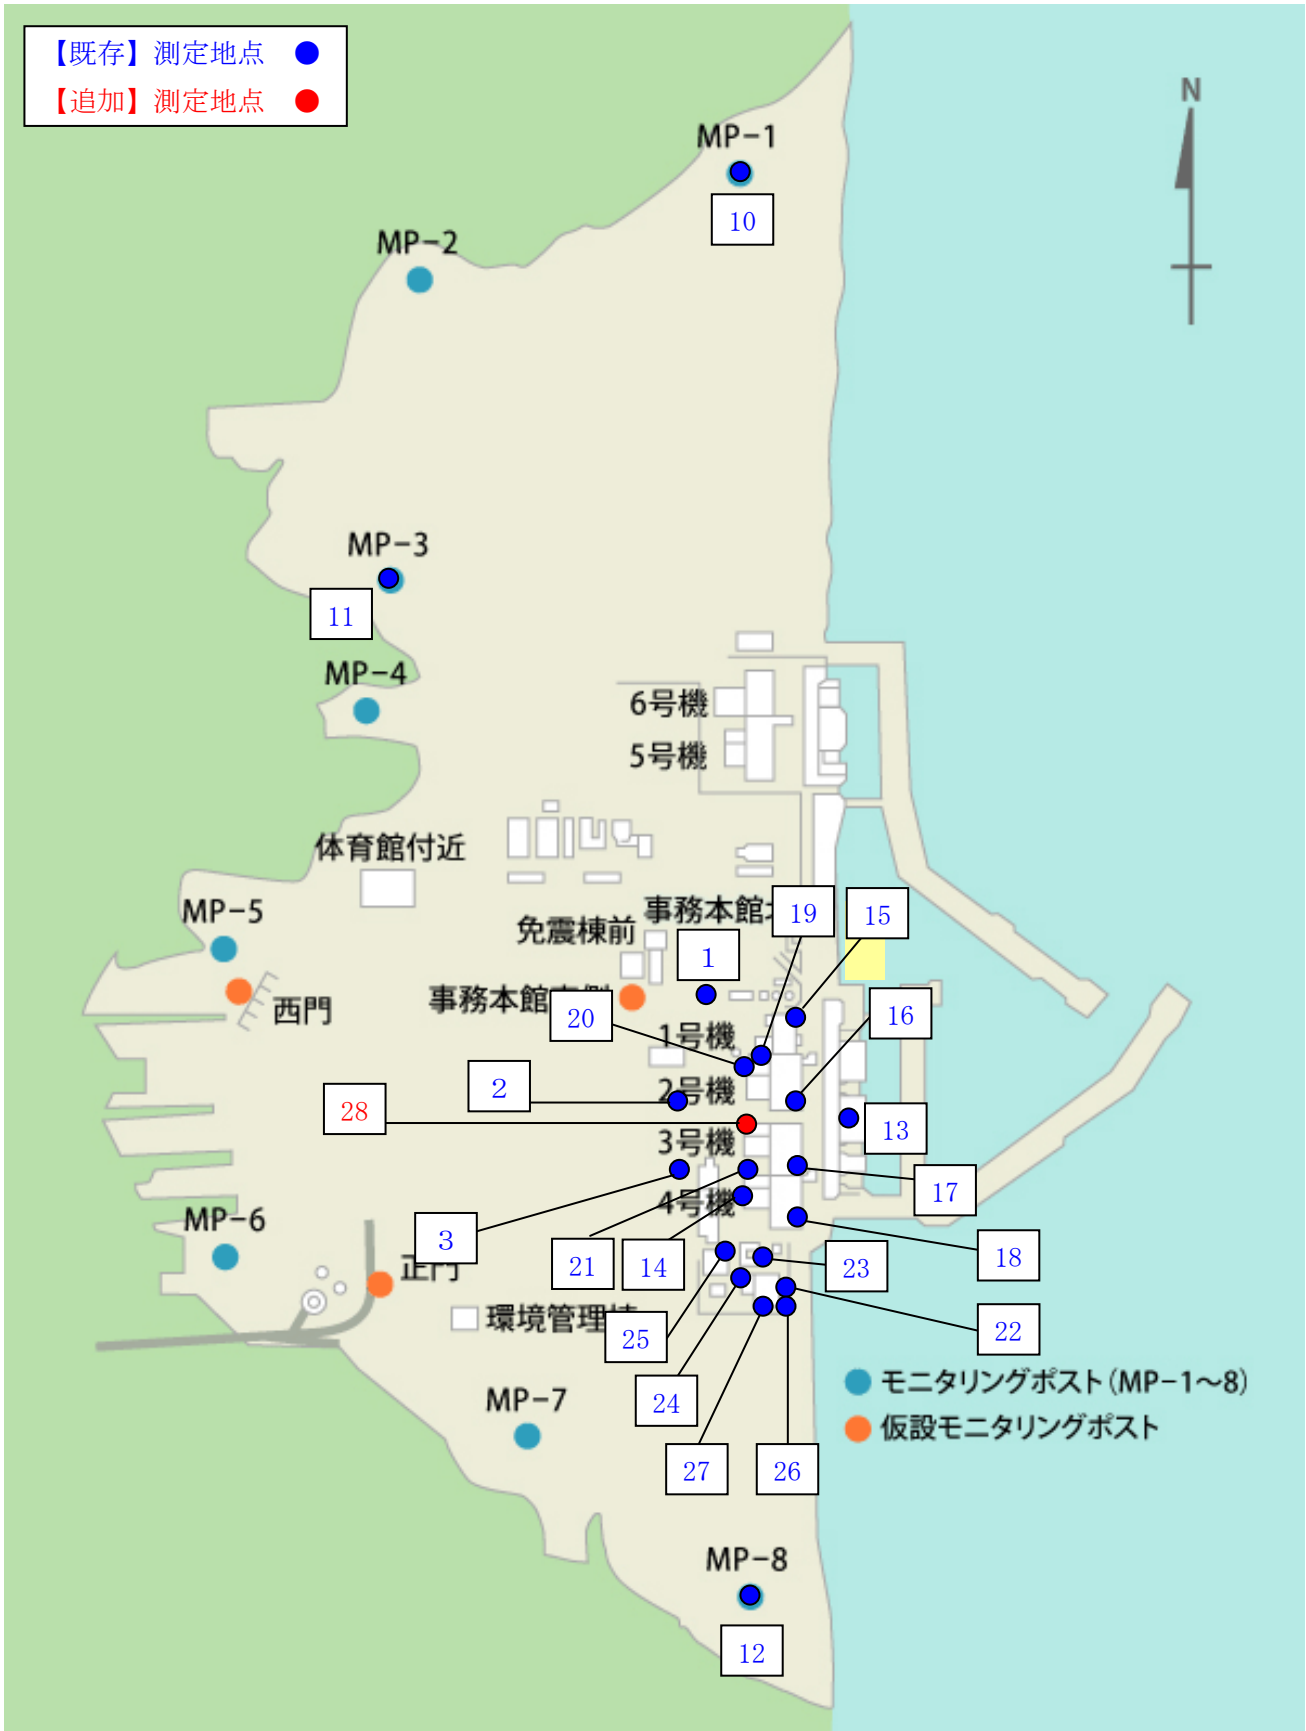

## ダストサンプリング地点 一覧表

番号	調査地点名	番号	調査地点名
1	1号機北側法面上	18	4号機タービン建屋開口部 (タービン建屋大物搬入口)
2	1, 2号機西側法面上	19	1号機廃棄物処理建屋 (西側開口部)
3	3, 4号機西側法面上	20	2号機廃棄物処理建屋 (西側開口部)
10	MP-1	21	4号機廃棄物処理建屋 (北西側開口部)
11	MP-3	22	プロセス主建屋開口部 (東側開口部)
12	MP-8	23	焼却工作建屋開口部 (南東側開口部)
13	1~4号機近傍海側	24	サイトバンカ建屋 (サイトバンカ建屋大物搬入口)
14	4号機原子炉建屋開口部 (原子炉建屋大物搬入口)	25	雑固体廃棄物減容処理建屋開口部 (北東側開口部)
15	1号機タービン建屋開口部 (タービン建屋大物搬入口)	26	プロセス主建屋 (除染装置室内)
16	2号機タービン建屋開口部 (タービン建屋大物搬入口)	27	造粒固化体貯蔵排気設備 (排気出口側)
17	3号機タービン建屋開口部 (タービン建屋大物搬入口)	28	3号機廃棄物処理建屋 (西側開口部)

※青字：既存測定地点、赤字：追加測定地点

※西門については、日々サンプリングを実施

※4~9地点（1, 2, 3号機山側、環境管理棟前、水処理建屋前、5・6号機開閉所前）  
については、1月より採取中止となっており、欠番（1月11日公表済）