

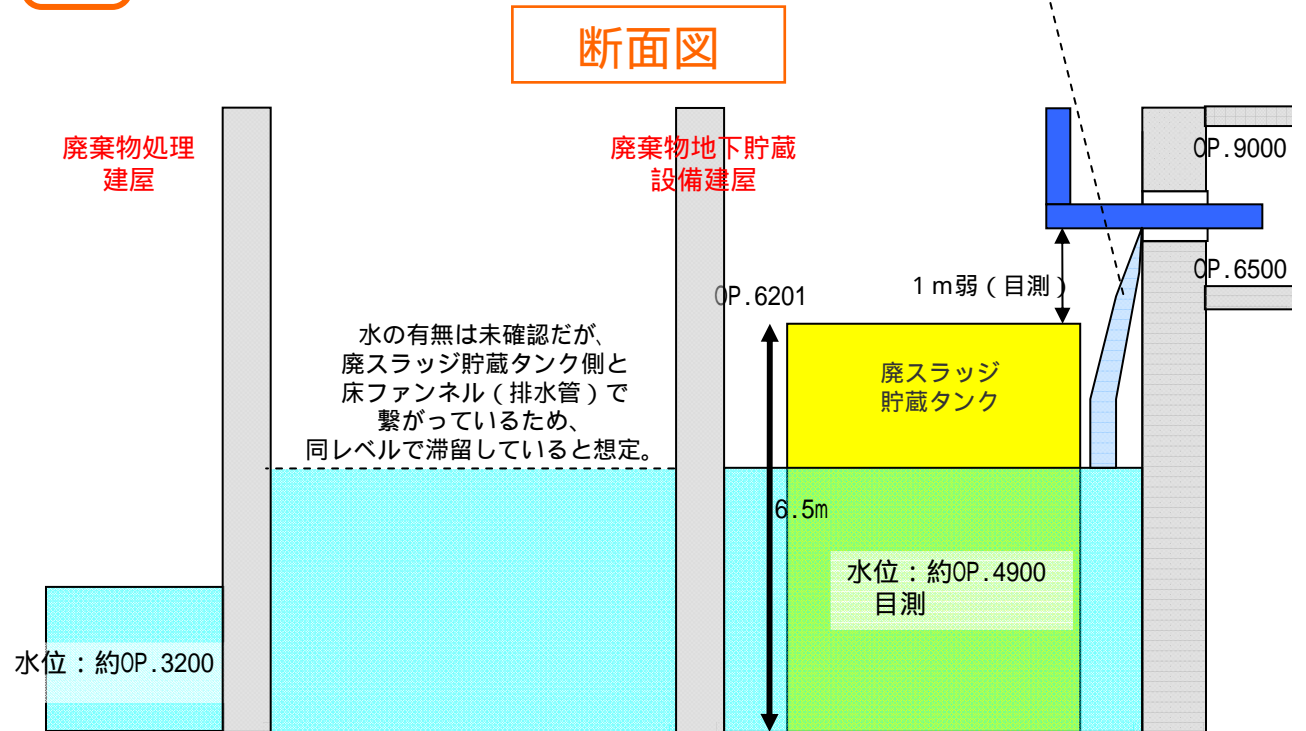
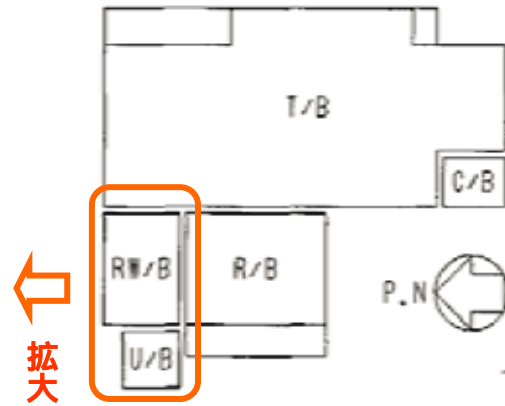


福島第一原子力発電所3号機 廃棄物地下貯蔵設備建屋において確認された溜まり水について

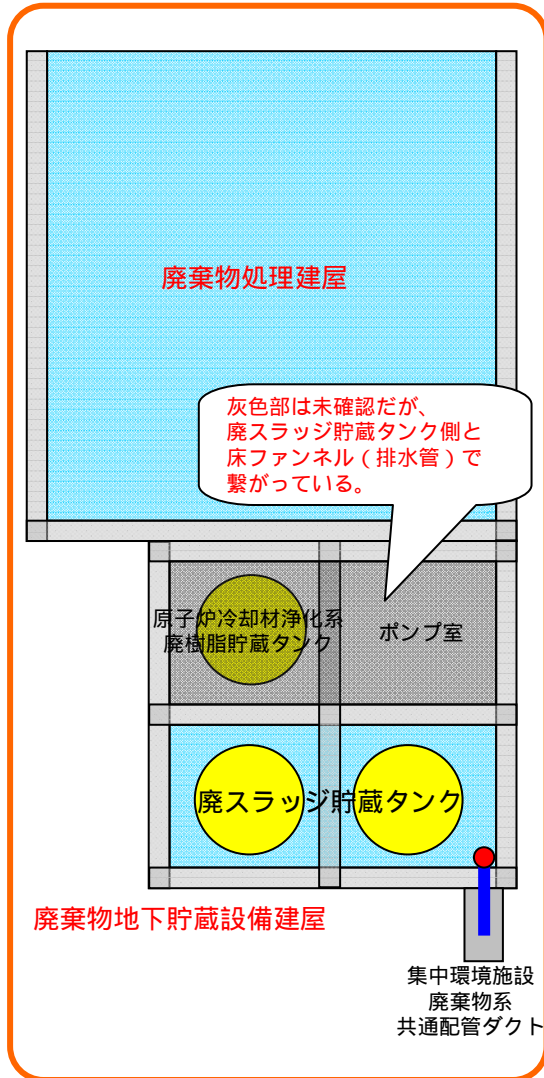

たまり水の量：建屋全体で推定約610m³（未確認部含む）

たまり水の性状：地下水または雨水と推定

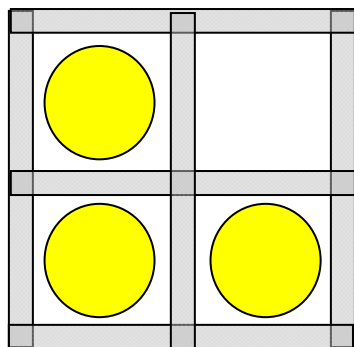

は撮影場所を示す



撮影場所

< 流水確認箇所 >



撮影場所

< 流入痕確認箇所 >



撮影場所

水面の位置

< 水面の状況 >

撮影日：平成24年5月24日
 提供者：東京電力株式会社