

需要規模 約1,900~4,400kW  
 再エネ合計 約1,060kW (既達系含む)  
 WT600kW, PV約460kW

※新島と式根島は海底ケーブルで連系

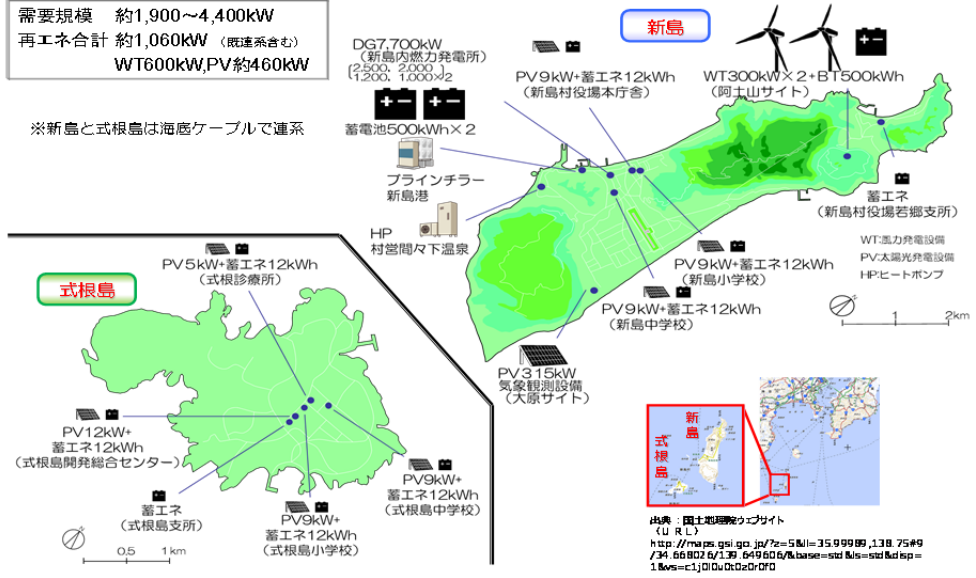


図1. 新島実証設備および配置図