


大規模対策が必要となり再生可能エネルギー低圧事業用発電設備（50kW 未満）のお申込みの連系までに長期間を要するエリア

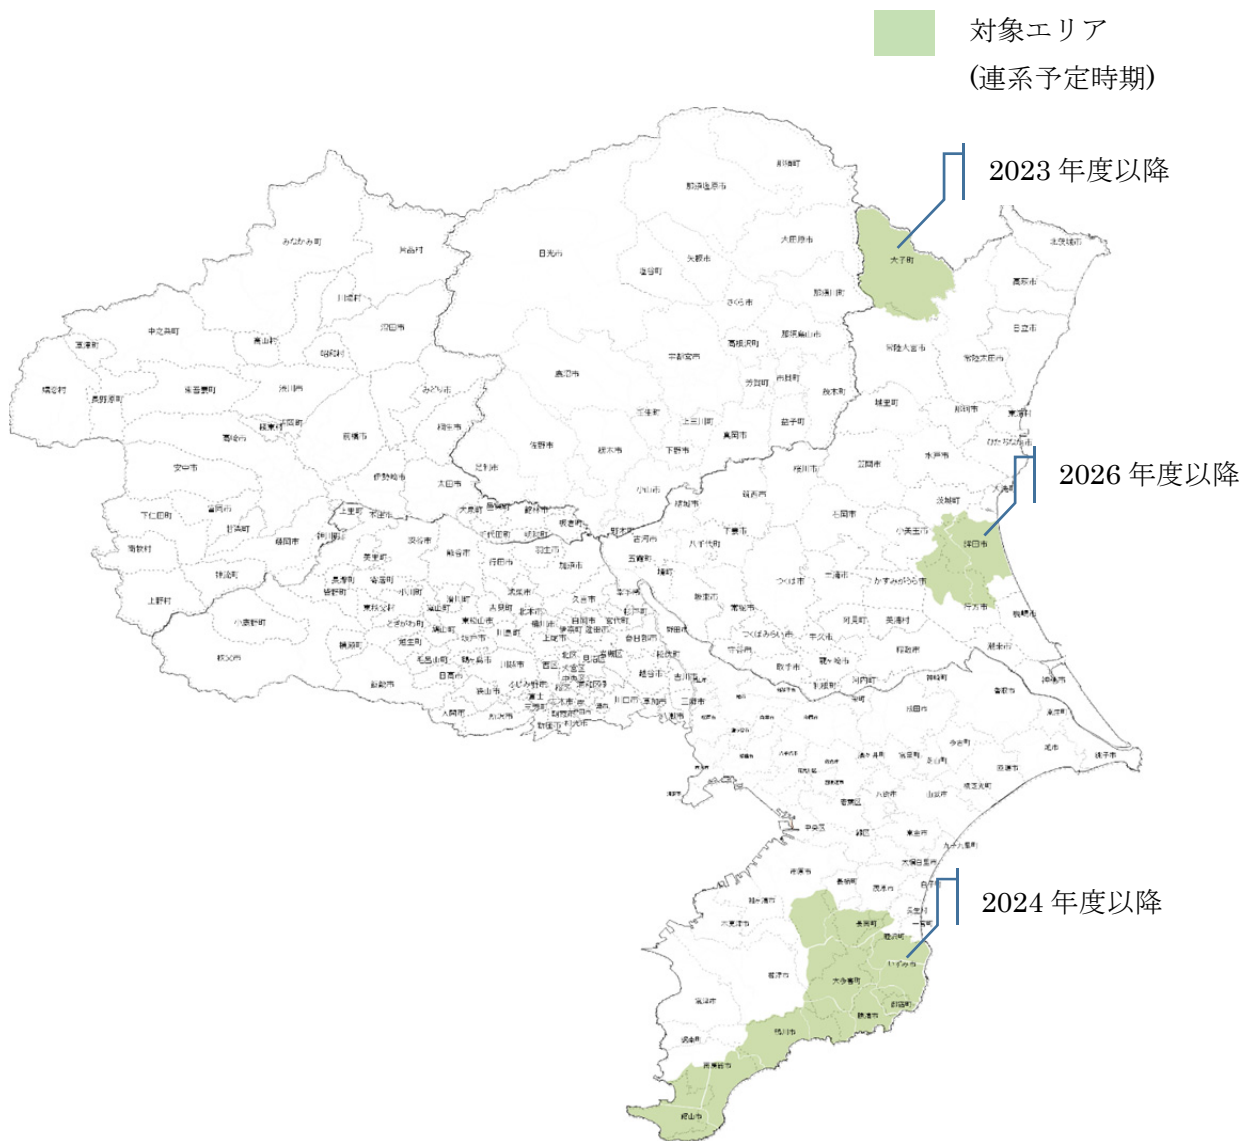

<注意事項>

- ・ 上記で示している時期は、工事の進捗状況により変更となる可能性がございます。
- ・ 今後、対象エリア以外で系統連系お申込みによる詳細な検討状況等により、大規模対策が必要なエリアが追加となる場合は、速やかにお知らせいたします。

詳細は各事業所へお問い合わせください。お問い合わせ先は、以下のとおりとなります。

<http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/workshop-search/index-j.html>

<参考 URL>

<http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/system/index-j.html>