設備照会

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

操作の流れ

■ 本手引きでは施工通知の前の事前調査である「設備照会」を扱います。
■ 実際に工事を行う施工通知については「操作手引（施工通知）」をご覧ください。

設備調査の流れ

※設備調査件名では支障設備有無の調査までの実施となり、施工通知や各種協議が必要な可能性のある件名は施工通知件名での登録となります。

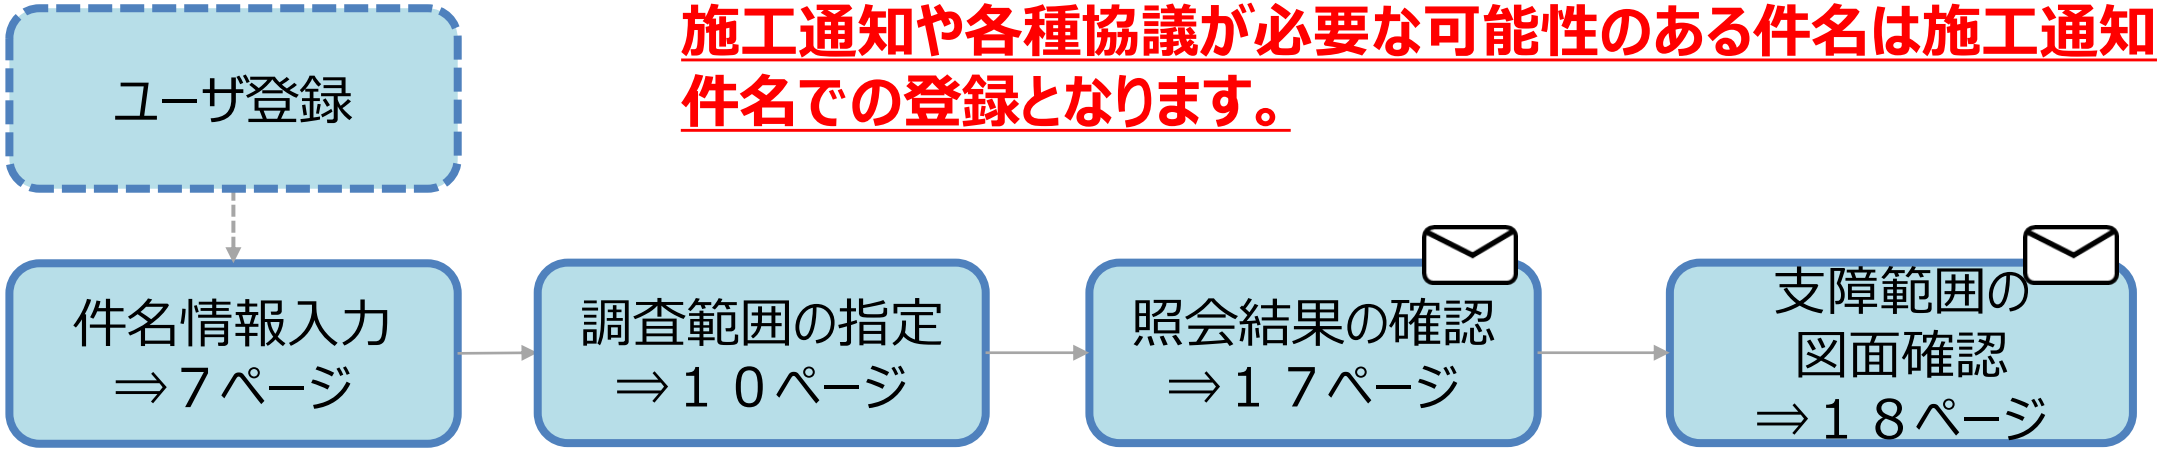

凡例 ✉：調査結果や図面準備が完了するとメールで通知されます。

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

システムへのログイン

■ 設備照会・照会施工協議システムへアクセスします。
■ まずホームページ上の「設備照会・施工協議システムログイン」をクリックします。

操作手順

① ホームページ上の「設備照会・施工協議システムログイン」をクリックする。

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

システムへのログイン

■ 「ユーザ登録完了メール」に記載されているユーザID,パスワードを入力します。

操作手順

① メールに記載されているユーザIDとパスワードを入力する。
② 「送信」をクリックする。

Tips・補足/注意事項

- ユーザ登録完了メールについては「ユーザ登録手引き」をご覧ください。
- 初回ログイン時のみパスワードの変更があります。パスワードの変更については次ページを参照ください。

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

初回ログイン時のパスワード変更について

■ システム初回ログイン時のみパスワードの変更があります。
■ 初回パスワード変更時は再度ホームページよりシステムへログインをお願いします。

操作手順

① メールに記載されているパスワードを入力する。
② 新しいパスワードを入力する。
③ 「変更」をクリックする。

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

システムへのログイン

■ 画面上にある「ポータル」をクリックすると設備照会・施工協議システムが表示されます。

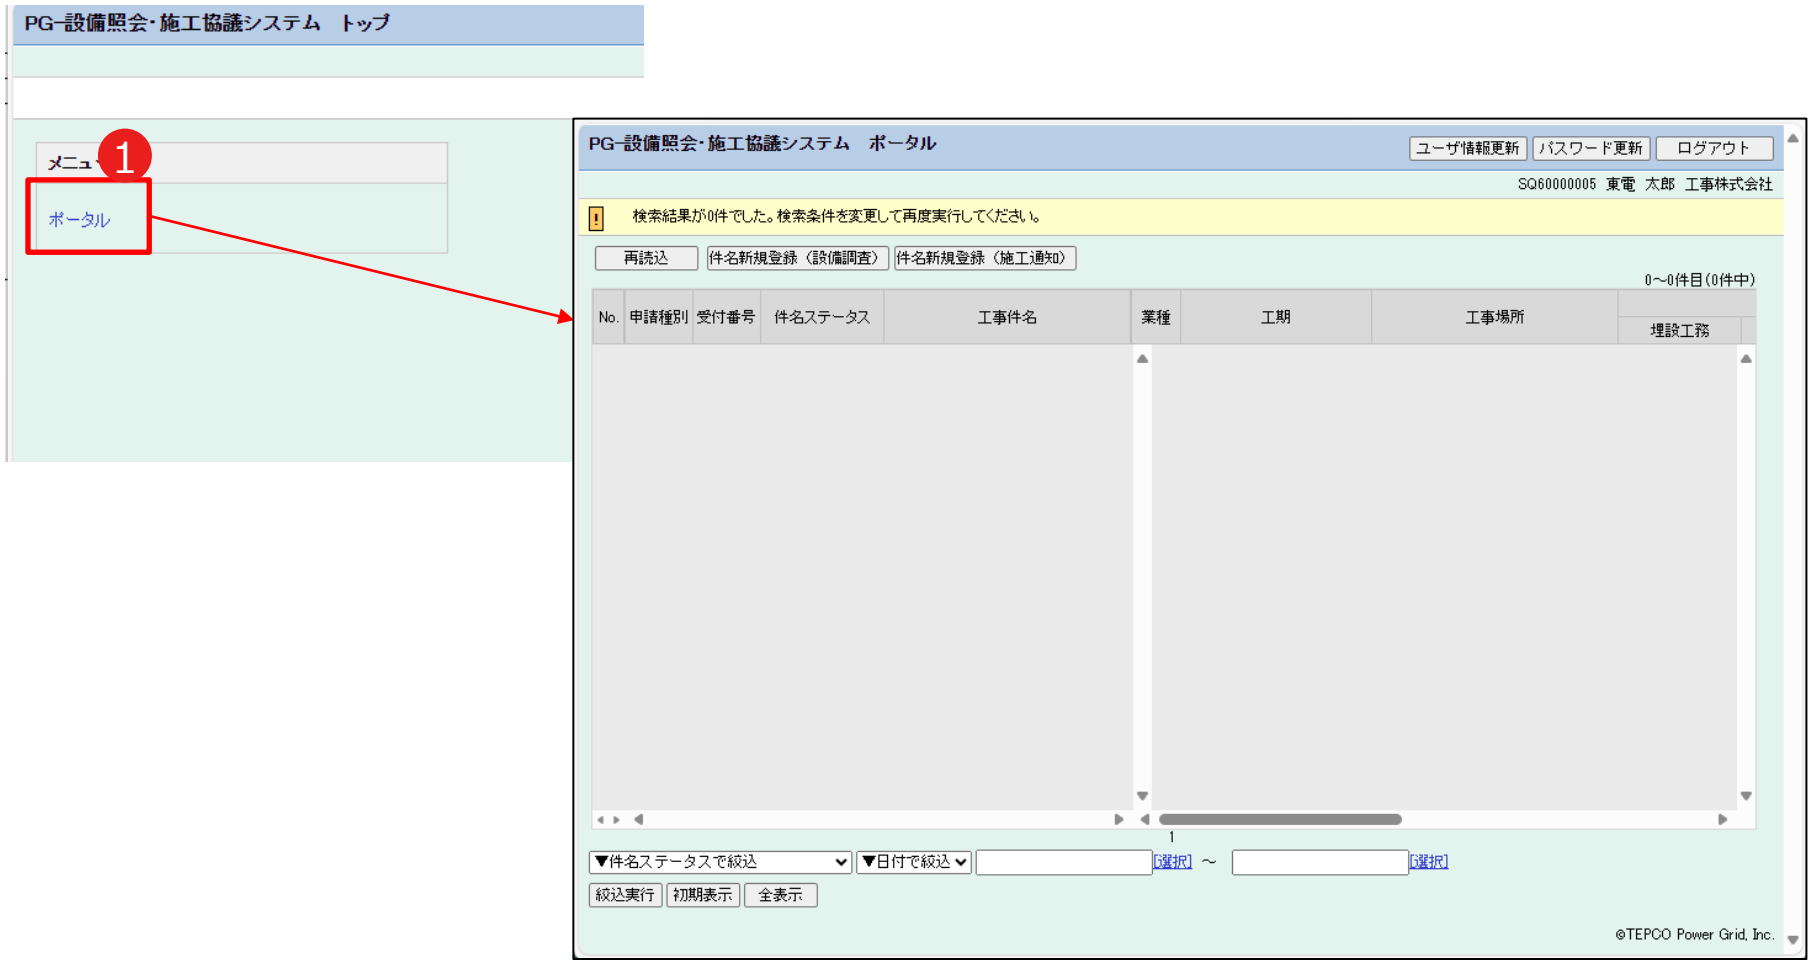

操作手順

① 「ポータル」をクリックする。

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

設備照会

■ 設備照会を行うときは、件名新規登録（設備調査）をクリックします。

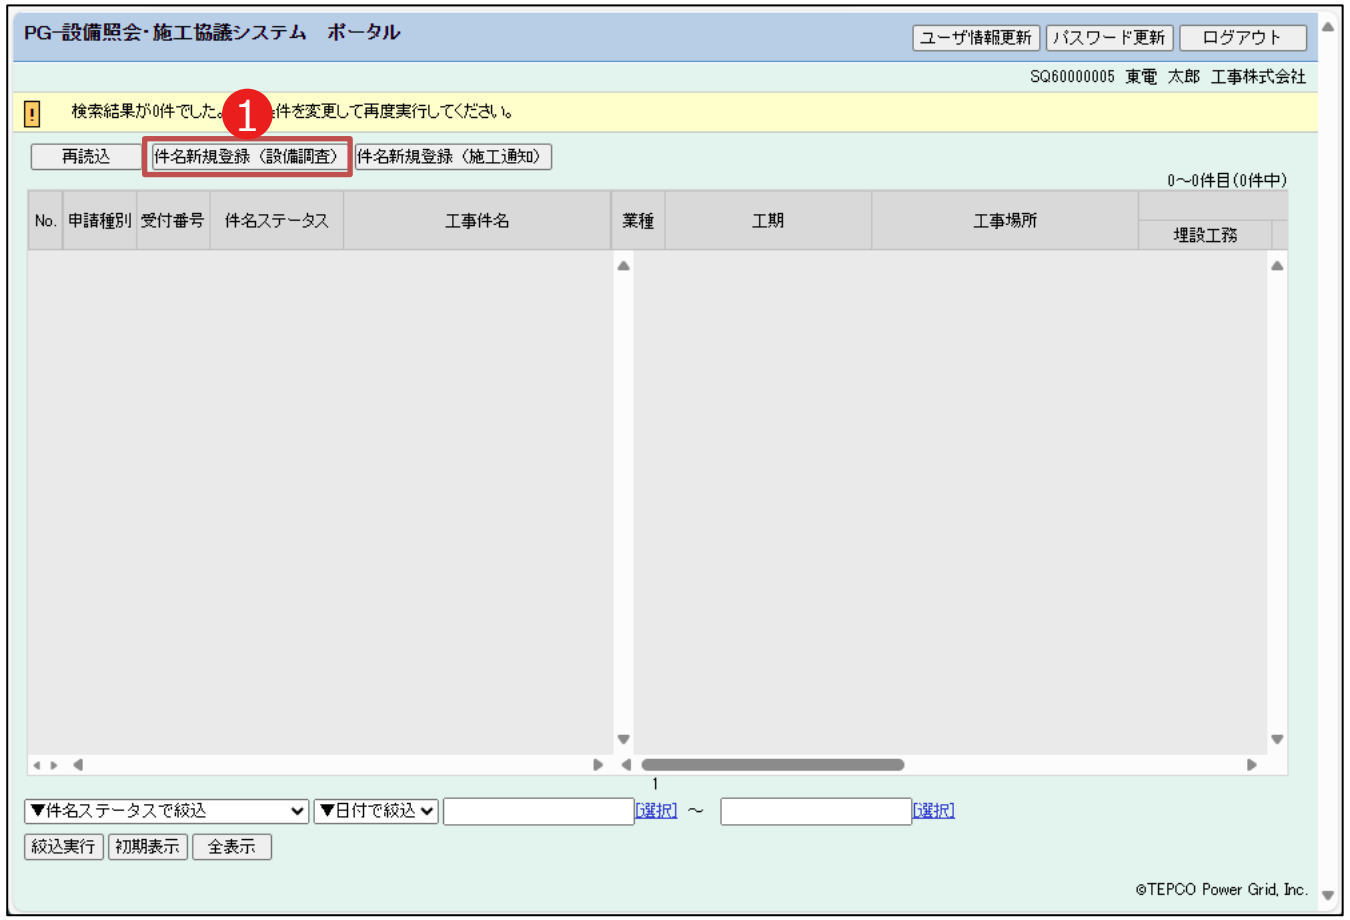

操作手順

① 件名新規登録（設備調査）をクリックする。

Tips・補足/注意事項

- システム画面上の各項目については２２ページをご覧ください。
- 施工通知や各種協議が必要な場合は件名新規登録(施工通知)※で登録してください。
- ※施工通知登録の詳しい方法は「操作手引（施工通知編）」を参照

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

設備照会

■ 調査者に関する情報・調査場所を入力します。

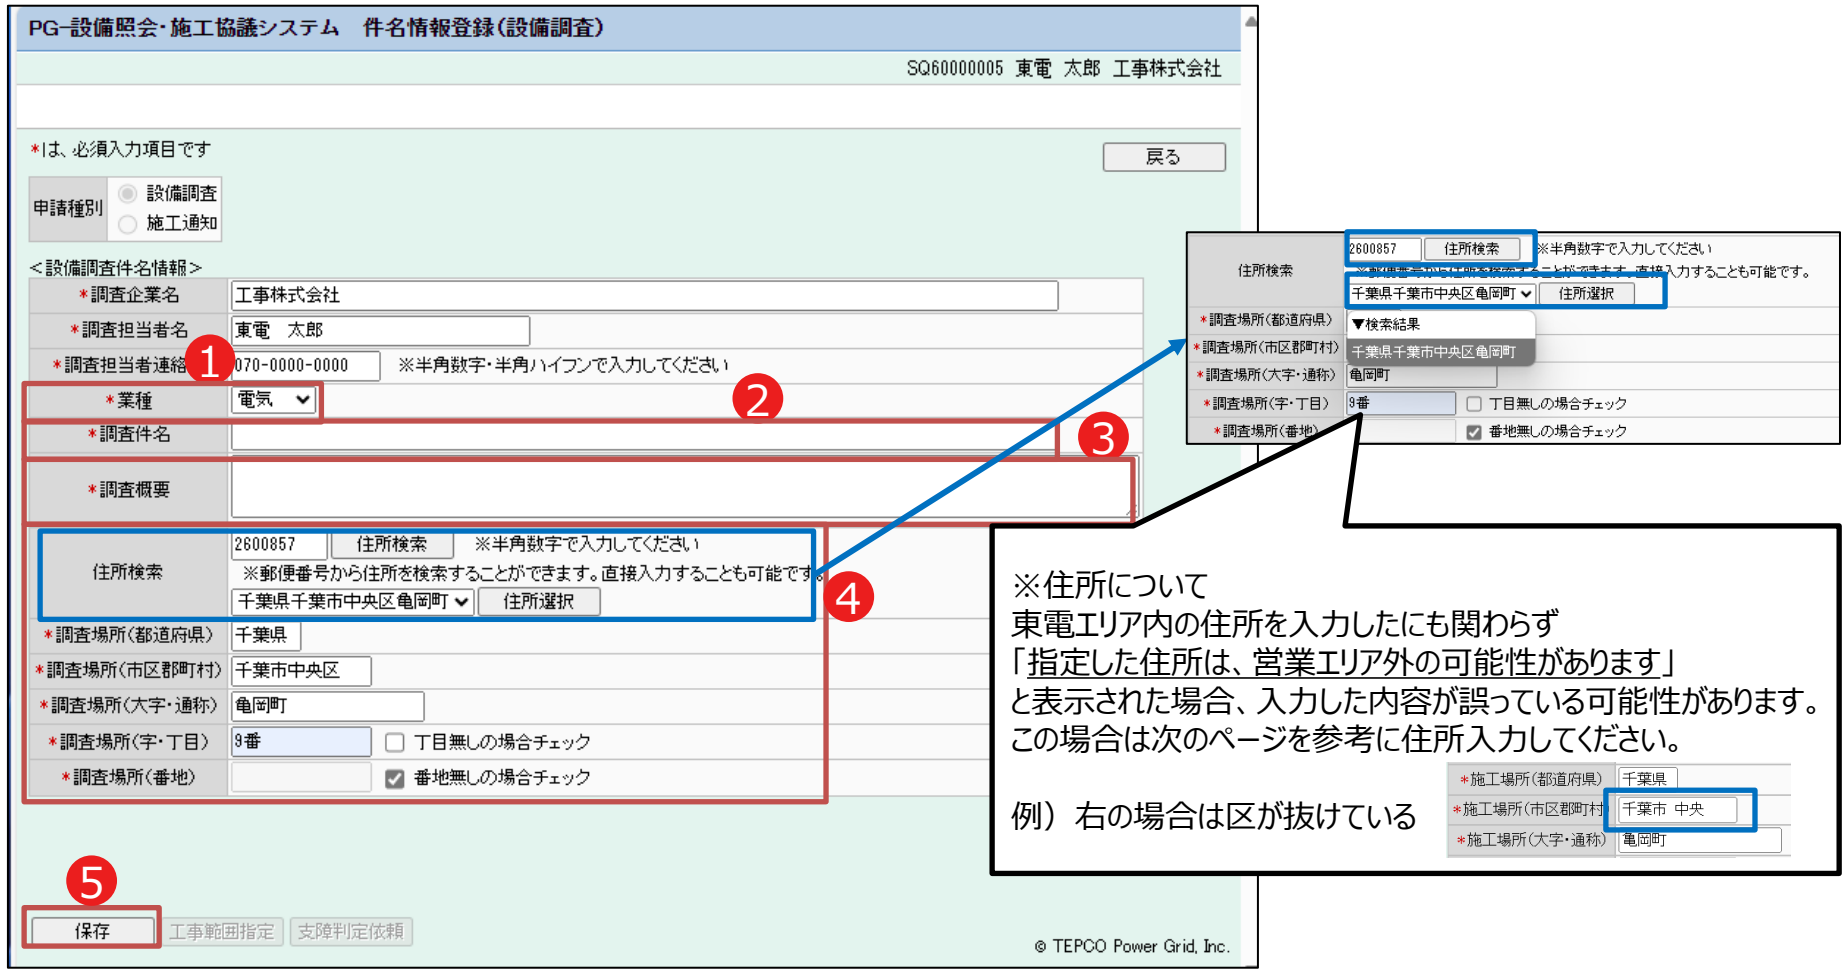

操作手順

① 工事会社の業種を選択する。
② 調査件名を入力する。
③ 調査概要を入力する。
④ 調査をしたい場所の住所を入力する。
⑤ 「保存」をクリックする。

Tips・補足/注意事項

・住所は手入力・郵便番号からの検索両方が可能です。

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

設備照会（住所入力について）

■ 手入力した住所に対して「指定した住所は、営業エリア外の可能性があります」と表示された場合は以下の手順で
郵便番号から住所入力をお願いします。

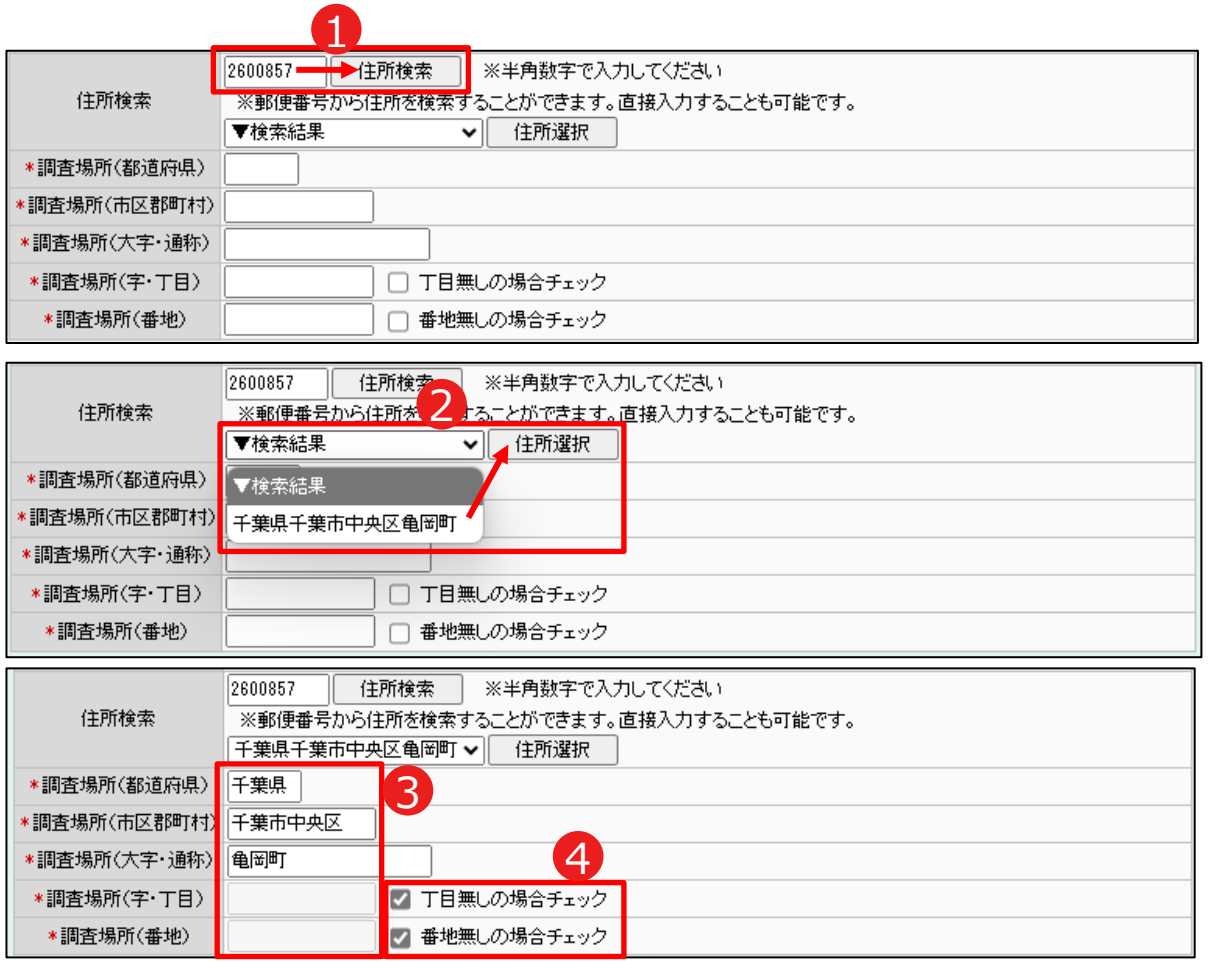

操作手順

①調査場所の郵便番号を入力し「住所検索」をクリックする。
②プルダウンから調査場所付近の住所を選択し「住所選択」をクリックする。
③調査場所が入力されていることを確認する。
④調査場所(字・丁目)・(番地)が空欄の場合はチェックボックスにチェックを入れる。

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

設備照会

■ 調査概要を入力後、調査範囲を設定します。
■ 「工事範囲指定画面」をクリックすると調査場所付近の地図が表示されます。

操作手順

① 「工事範囲指定」をクリックする。
② 「範囲登録開始」ボタンをクリックする。

Tips・補足/注意事項

・「範囲登録開始」は1/50～1/1000の縮尺で選択可能です。

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

設備照会

■ 設備があるか確認したい場所（支障判定範囲）を決めます。
■ 範囲指定を行う際は１３～１５ページを参考に可能な限り正確なご登録をお願いいたします。

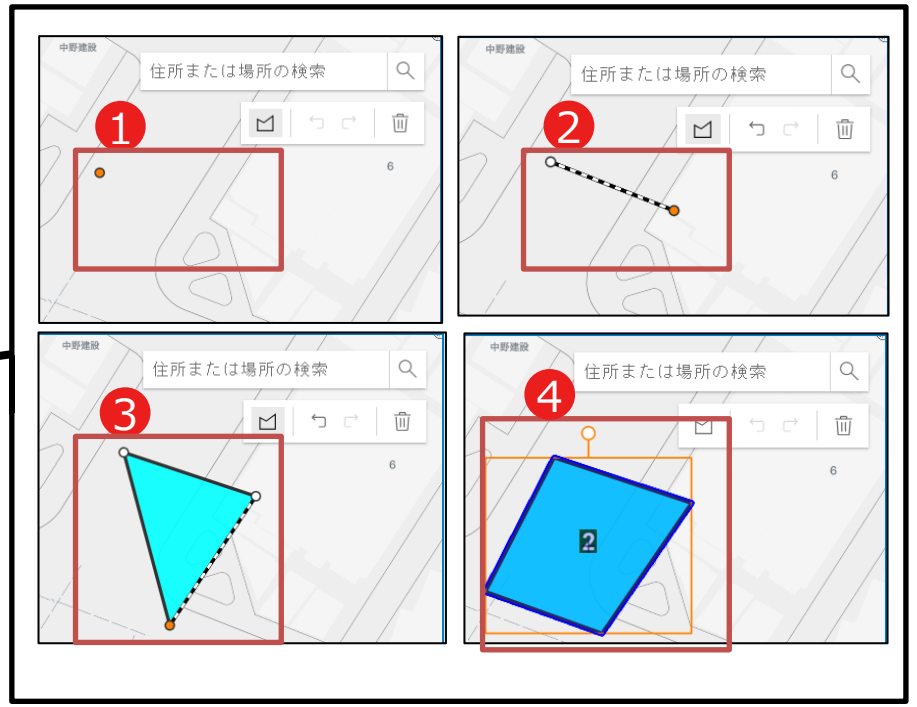

- 設備調査は5か所まで選択可能。
- 囲う図形は四角以外も作成可能。

操作手順

① 範囲の始点をクリックする。
② 範囲の２点目をクリックする。
③ 範囲の３点目をクリックする。
④ 範囲の終点をダブルクリックする。
⑤ ①～④を繰り返し範囲を囲う。

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

設備照会

■ 確認したい場所を選択し終えたら工事範囲情報を登録します。

操作手順

① 「工事範囲登録」をクリックする。
② 画面中央の「OK」をクリックする。
③ 画面右上の「閉じる」をクリックする。

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

設備照会（範囲指定について）

■ 調査範囲の登録が正しくないと支障有無・図面提供のご案内などが適正に行われません。
■ 調査範囲の地図登録を行う際は可能な限り正確なご登録をお願いいたします。

望ましくない登録例※(例)車道工事のための調査

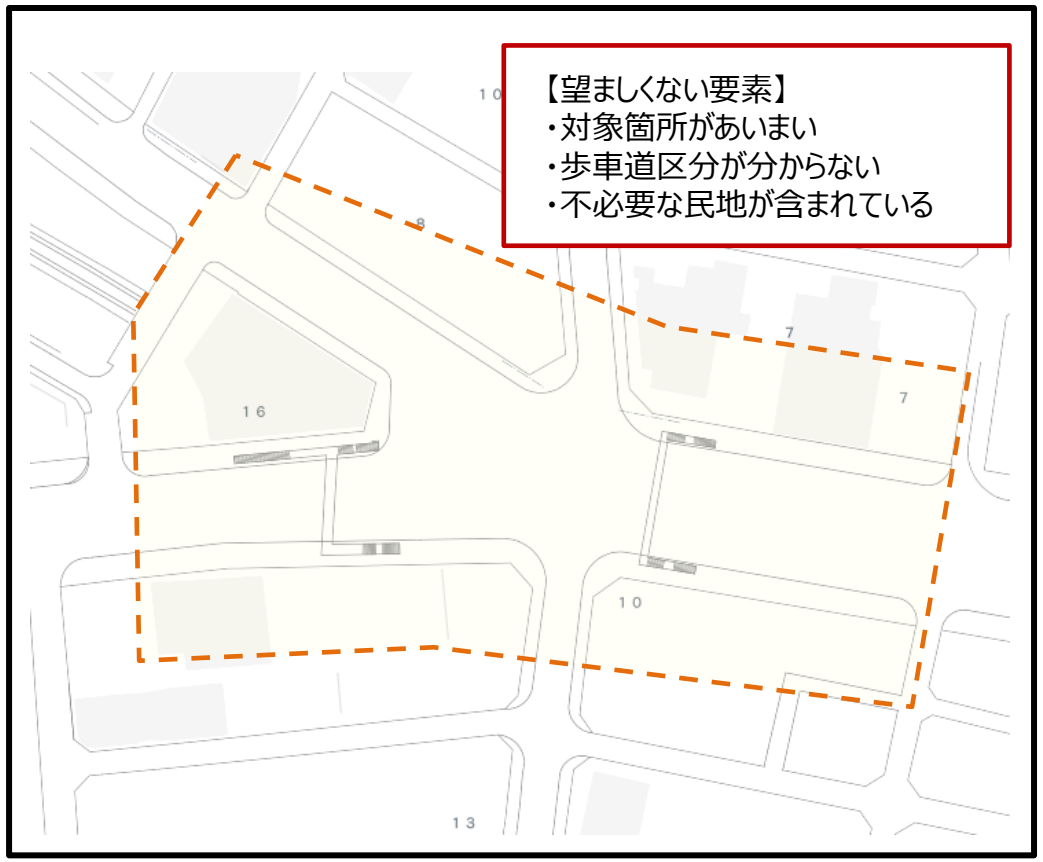

正しく範囲登録が行われている例

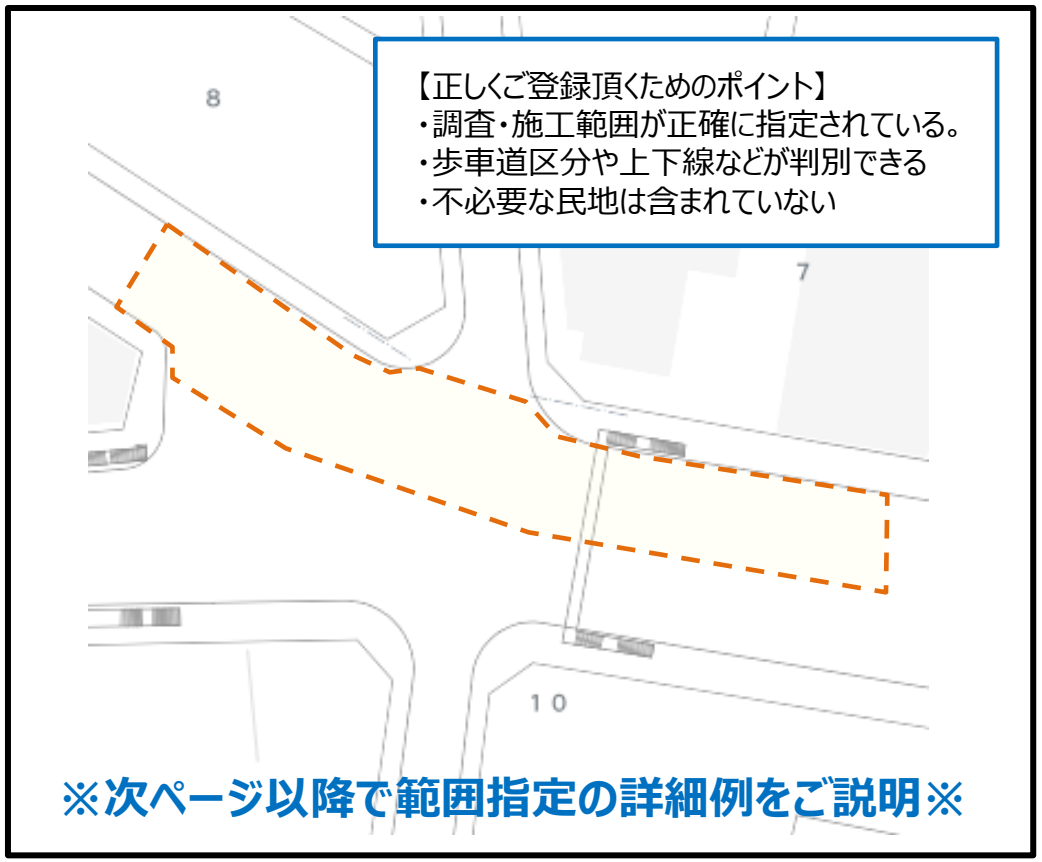

※次ページ以降で範囲指定の詳細例をご説明※

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

設備照会（範囲指定について）

■ 設備調査では１件名あたり５箇所までの登録が可能です。左の例の通り、各範囲を入力してください。
■ なお、右の例のように調査したい箇所を連結して大きな範囲での登録は行わないでください。
■ ５箇所を超える場合は新たな設備調査の件名を登録して範囲登録を行ってください。

調査範囲5箇所の場合の登録イメージ

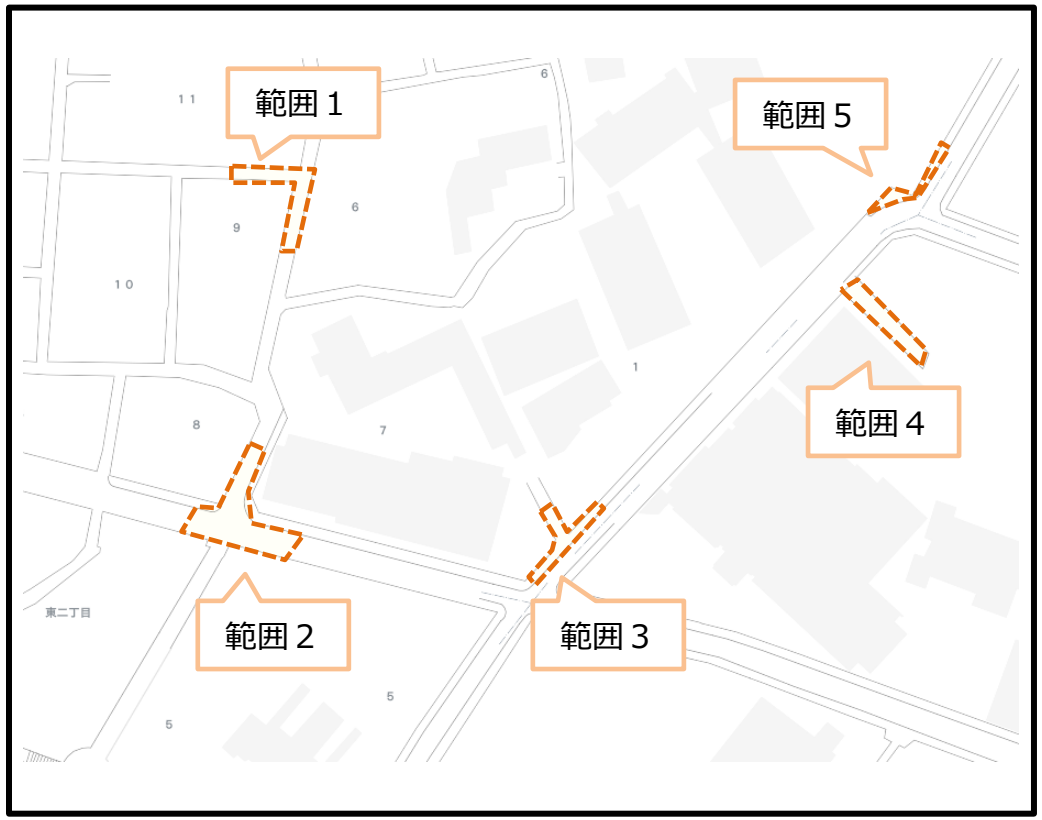

調査範囲同士を連結して登録しないでください。

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

設備照会（範囲指定について）

- 本システムでは、地図上の調査範囲を縮尺1/50～1/1000で登録できます。
- 支障判定結果の地図を正しく出力するため、画面内のスケールバーを目安に**1範囲あたり縦100m × 横150m以内**で登録してください
- この範囲内で登録した場合、入力した範囲全体が出力されます。なお、この範囲を超えると、出力された地図で一部の範囲が表示されない場合があります。

調査範囲１か所あたりの推奨登録サイズ

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

設備照会

■ 工事情報の登録が完了したら支障判定依頼を行います。

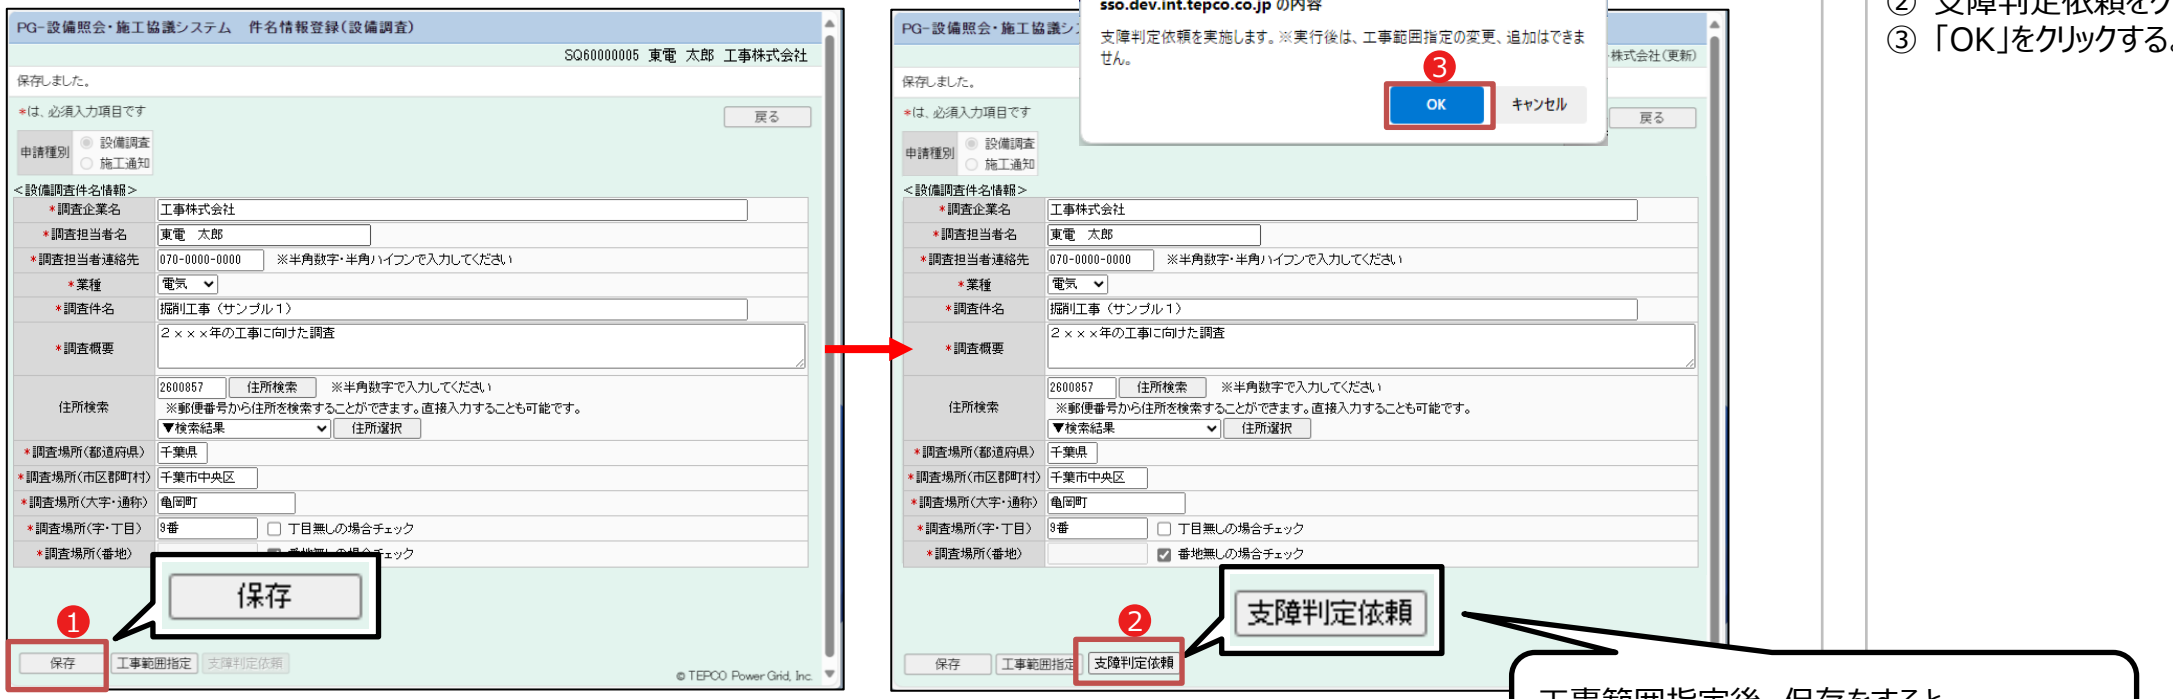

操作手順

① 件名情報登録画面に戻ったら「保存」をクリックする。
② 支障判定依頼をクリックする。
③ 「OK」をクリックする。

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

照会結果の確認

■ 支障判定依頼後、１～２時間※で判定が完了し下記のメールが届きます。
■ 支障ありの場合はシステム側で関連する設備図面の準備を行います。

※システムの込み具合により半日～１日かかる場合があります。

■ 支障ありの時のメール

東電　太郎さま↓
↓
東京電力PG-設備照会・施工協議システムをご利用頂きありがとうございます。↓
↓
以下の受付番号で登録頂いた「設備調査」の結果をお知らせします。↓
↓
◇支障判定結果（支障あり）↓
・登録範囲内に東電PGの地中埋設設備または架空送電設備があります。↓
・設備図面は準備中となります。準備完了後にメールをお送りします。↓
↓
受付番号:00000454↓
ステータス:図面準備中↓
↓
◇設備照会・施工協議システム URL↓

届いたメールを参照ください

↓
◇注意事項↓
本システムでは地上の配電設備（電柱、電線等）は判定対象としておりませんのでご注意ください。↓
↓
※本メールは送信専用となっております。返信はされないようにお願いいたします。↵

■ 支障なしの時のメール

東電　太郎さま↓
↓
東京電力PG-設備照会・施工協議システムをご利用頂きありがとうございます。↓
↓
以下の受付番号で登録頂いた「設備調査」の結果をお知らせします。↓
↓
◇支障判定結果（支障なし）↓
・登録範囲内に東電PGの地中埋設設備、架空送電設備はありませんでした。↓
↓
受付番号:00000454↓
ステータス:支障なし↓
↓
◇設備照会・施工協議システム URL↓

届いたメールを参照ください

↓
◇注意事項↓
工事を実施する際には施工通知への登録をお願いします。↓
本システムでは地上の配電設備（電柱、配電線等）は判定対象としておりませんご注意ください。↓
↓
※本メールは送信専用となっております。返信はされないようにお願いいたします。↵

Tips・補足/注意事項

範囲内に支障設備がない場合は図面のご提供はありません。
登録した範囲を再確認する場合は工事件名内の工事範囲指定からご確認いただけます。
（２６ページ参照）

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

設備照会結果の確認（支障設備の図面確認）

■ 設備図面の準備が完了すると図面準備完了メールが届きます。（件名ステータスは「調査完了」となります）
■ 件名ポータルに入り、画面下部の「全表示」をクリックすると調査完了の件名が表示されますので、件名一覧の右側にある「設備図面」行の■をクリックします。

■ 図面準備完了のメール

東電　太郎さま↓
↓
東京電力PG-設備照会・施工協議システムをご利用頂きありがとうございます。↓
↓
以下の受付番号で登録頂いた調査について設備図面の準備が完了しました。システム内でご確認ください。
↓
◇支障判定結果（支障あり）↓
受付番号：00000454
ステータス：調査完了↓
↓
◇設備照会・施工協議システム URL↓

届いたメールを参照ください

操作手順

① 画面下にある「全表示」をクリックする。
② 画面を右へスクロールする。
③ 設備図面を確認したい工事件名について「設備図面」■をクリックする。

Tips・補足/注意事項

・調査が完了した件名、調査の結果支障がなかった件名は「全表示」をクリックすることで表示されます。

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

設備照会結果の確認（支障設備の図面確認）

■ ファイル名をクリック、もしくは一括ダウンロードボタンをクリックすることで図面のダウンロードが可能です。
■ 図面の詳しい見方は２０ページの「設備図面に登録されている図面の見方」をご覧ください。
■ 図面に不足がある場合は図面の追加依頼をしてください。

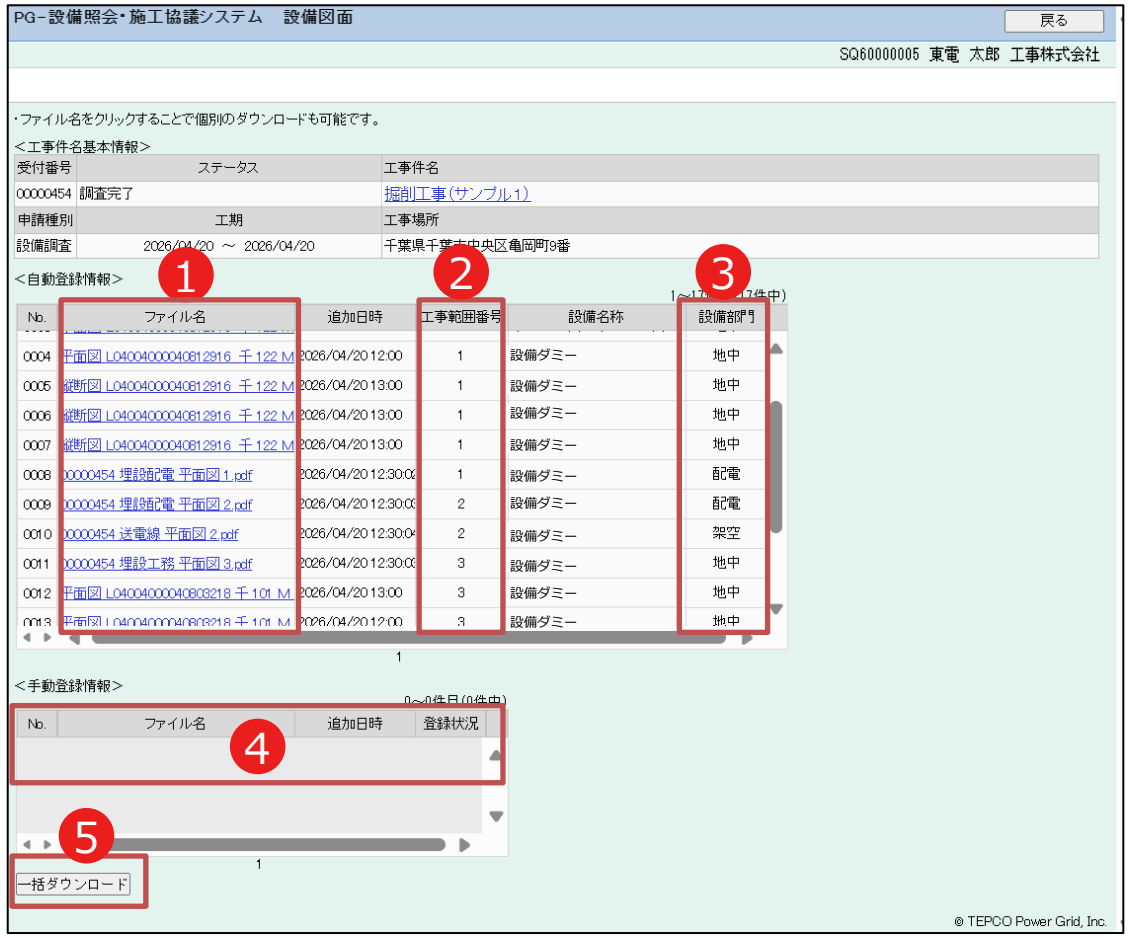

②補足：支障判定で登録した範囲

画面説明

① ファイル名を表示しており、ファイル名をクリックすることでダウンロード可能。

② どの範囲番号に紐づくファイルかを表示。

③ どの部門（地中・配電・送電）※の設備に関連したドキュメントかを表示。
※地中＝埋設工務
配電＝埋設配電
送電＝送電線

① 東電に図面送付を依頼した後に登録された図面が表示。

② クリックすることで表示されているドキュメントを一括ダウンロード可能

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

設備図面に登録されている図面の見方(埋設工務)

■ 設備図面の登録されている図面（平面図）には、指定した範囲の近くの設備の場所が表示されます。
■ 指定範囲が大きく近くの設備の場所が読み取れない場合は事業所案内・連絡先へご連絡ください。

〇推奨印刷サイズ
A3横

埋設工務

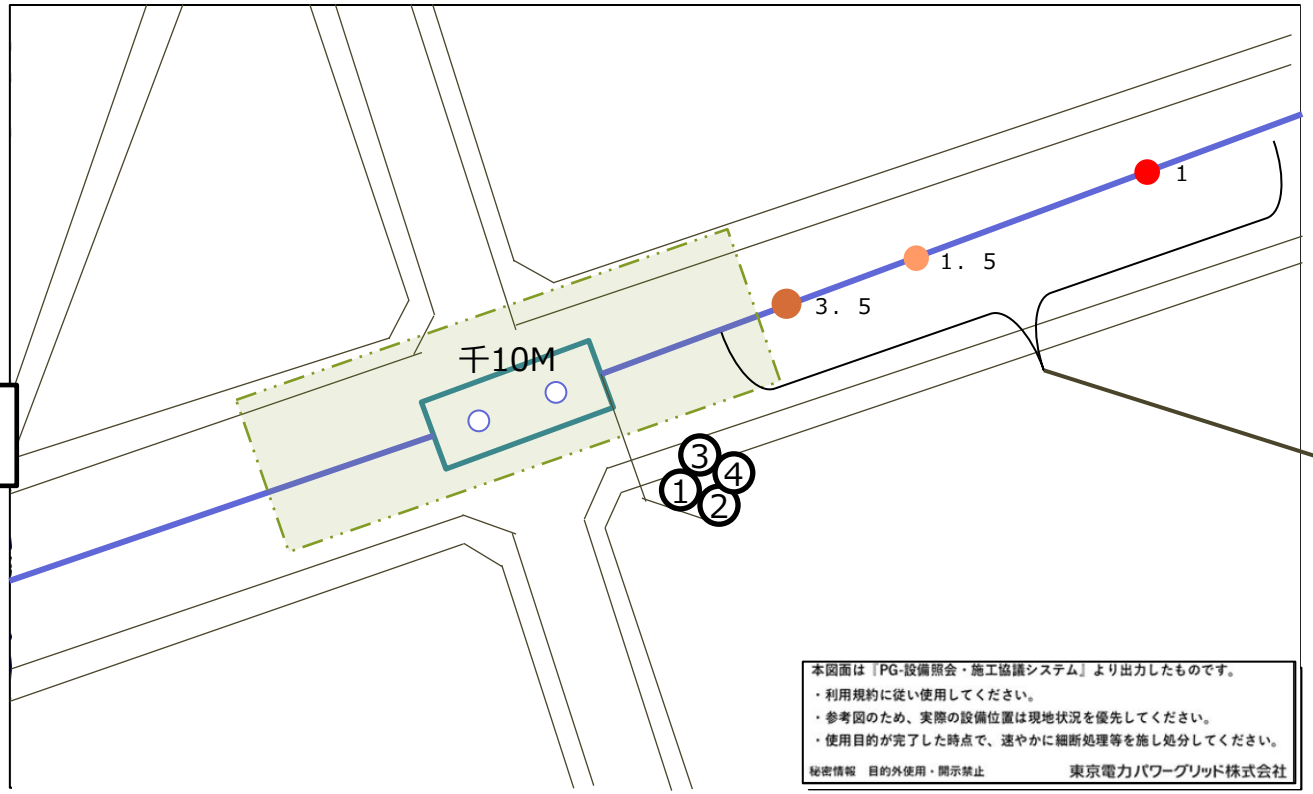

支障となっている
設備の平面位置

埋設工務設備が埋まっている
深さの目安

- ：１m以下
- ：１m超～３m
- ：３m超～５m
- ：５m超～１０m
- ：１０m超～２５m
- ：２５m超～５０m
- ：５０m超～１５０m
- ：上記以外

支障判定範囲

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

設備図面に登録されている図面の見方（送電線・埋設配電）

■ 設備図面の登録されている図面（平面図）には、指定した範囲の近くの設備の場所が表示されます。
■ 指定範囲が大きく近くの設備の場所が読み取れない場合は事業所案内・連絡先へご連絡ください。

送電線

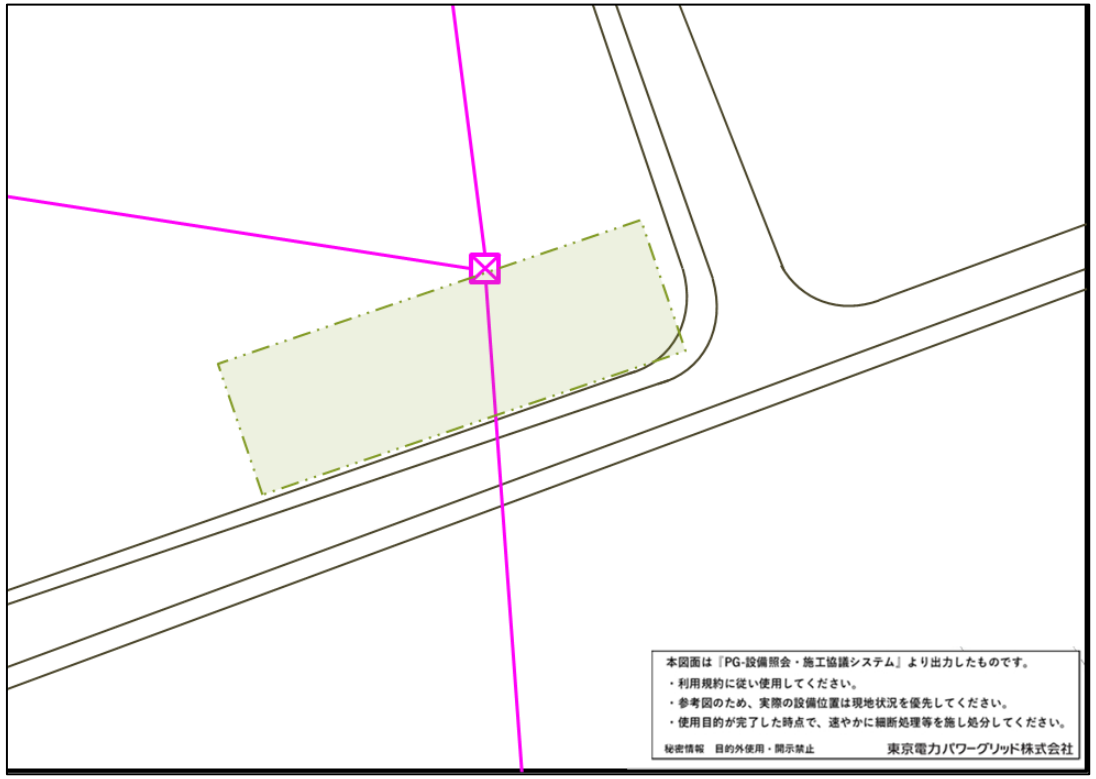

埋設配電

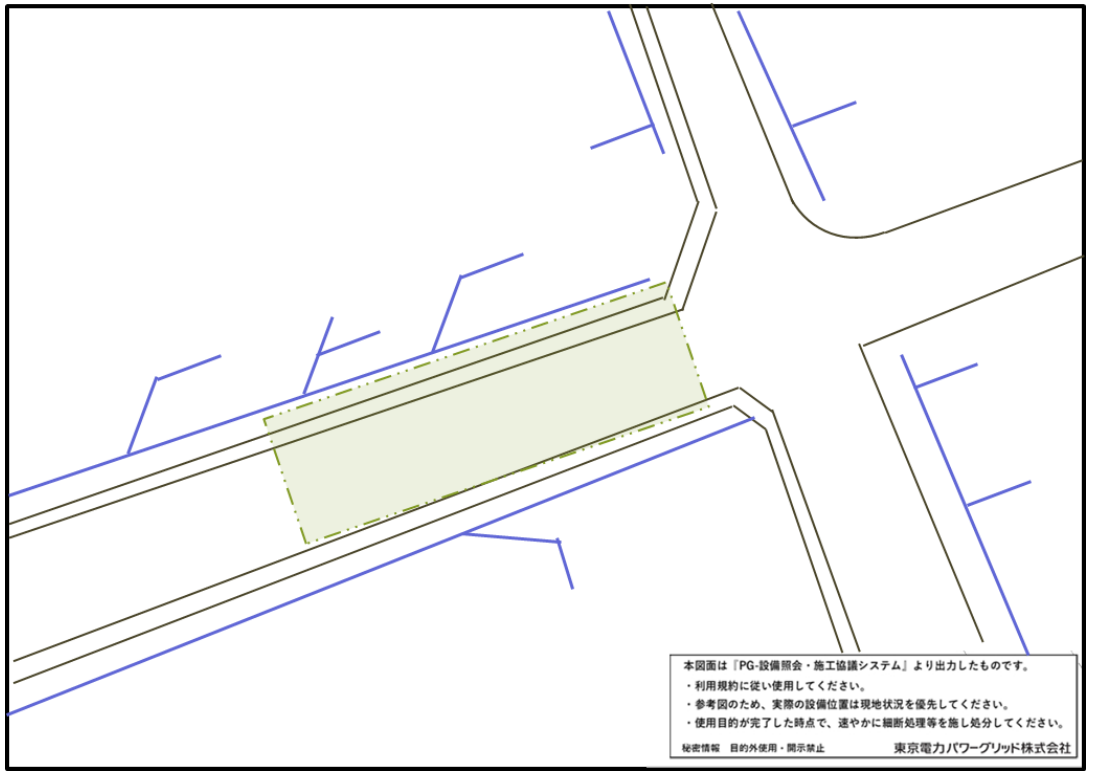

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

【参考】システム画面説明(1/3)

■ システム画面は下記の構成となっています。

画面説明

① 申請種別（設備調査or施工通知）が表示されます。

② 件名の受付番号が表示されます

③ 件名ステータスを表示します。（２５ページ参照）

① 登録した件名の一覧が表示されます。

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

【参考】システム画面説明(2/3)

■ システム画面は下記の構成となっています。
■ ⑥～⑧は設備照会では使用せず、施工通知件名（詳細は操作手引き（施工通知）を参照）で使用する項目です。

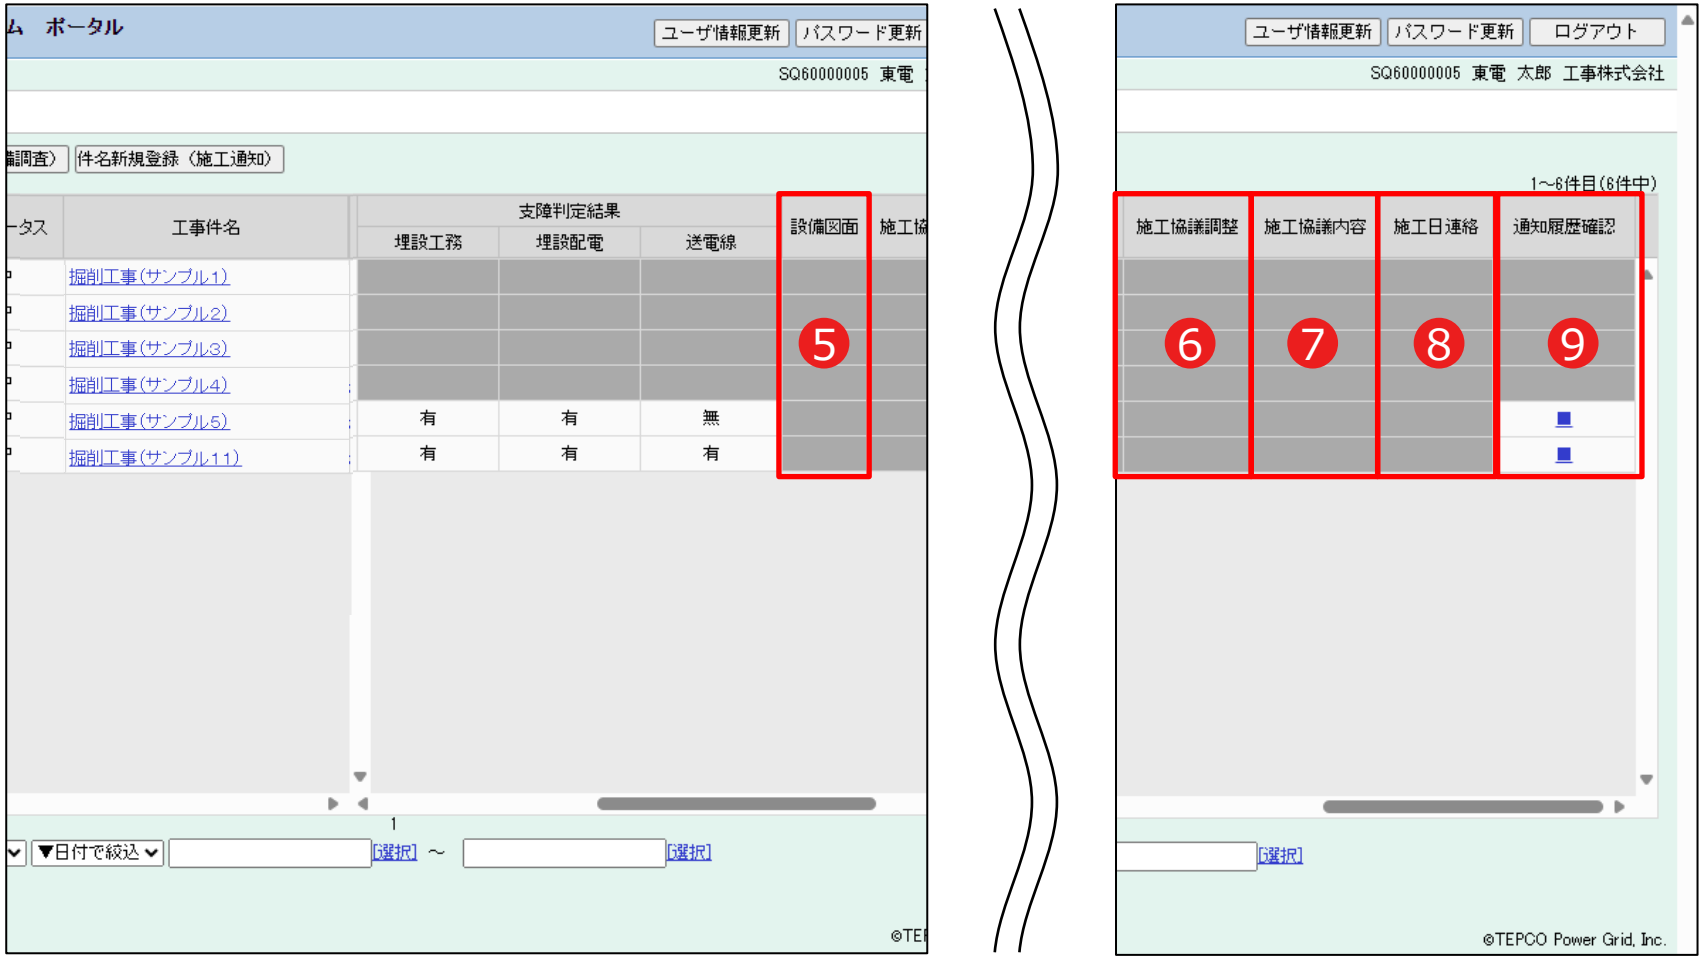

画面説明

⑤ 設備図面の確認が可能です。

⑥ （施工通知のみ）協議希望日を入力します。また協議日回答結果の確認が可能です。

⑦ （施工通知のみ）施工協議結果の確認が可能です。

⑧ （施工通知のみ）施工予定日の登録が可能です。

⑨ 過去にシステムから送信されたメールが確認できます。

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

【参考】システム画面説明(3/3)

■ 表示されている情報を更新する際は「再読込」を押すことで最新化されます。
■ 登録件名が増えてきた場合は件名ステータスや工期で件名を絞り込む事が可能です。

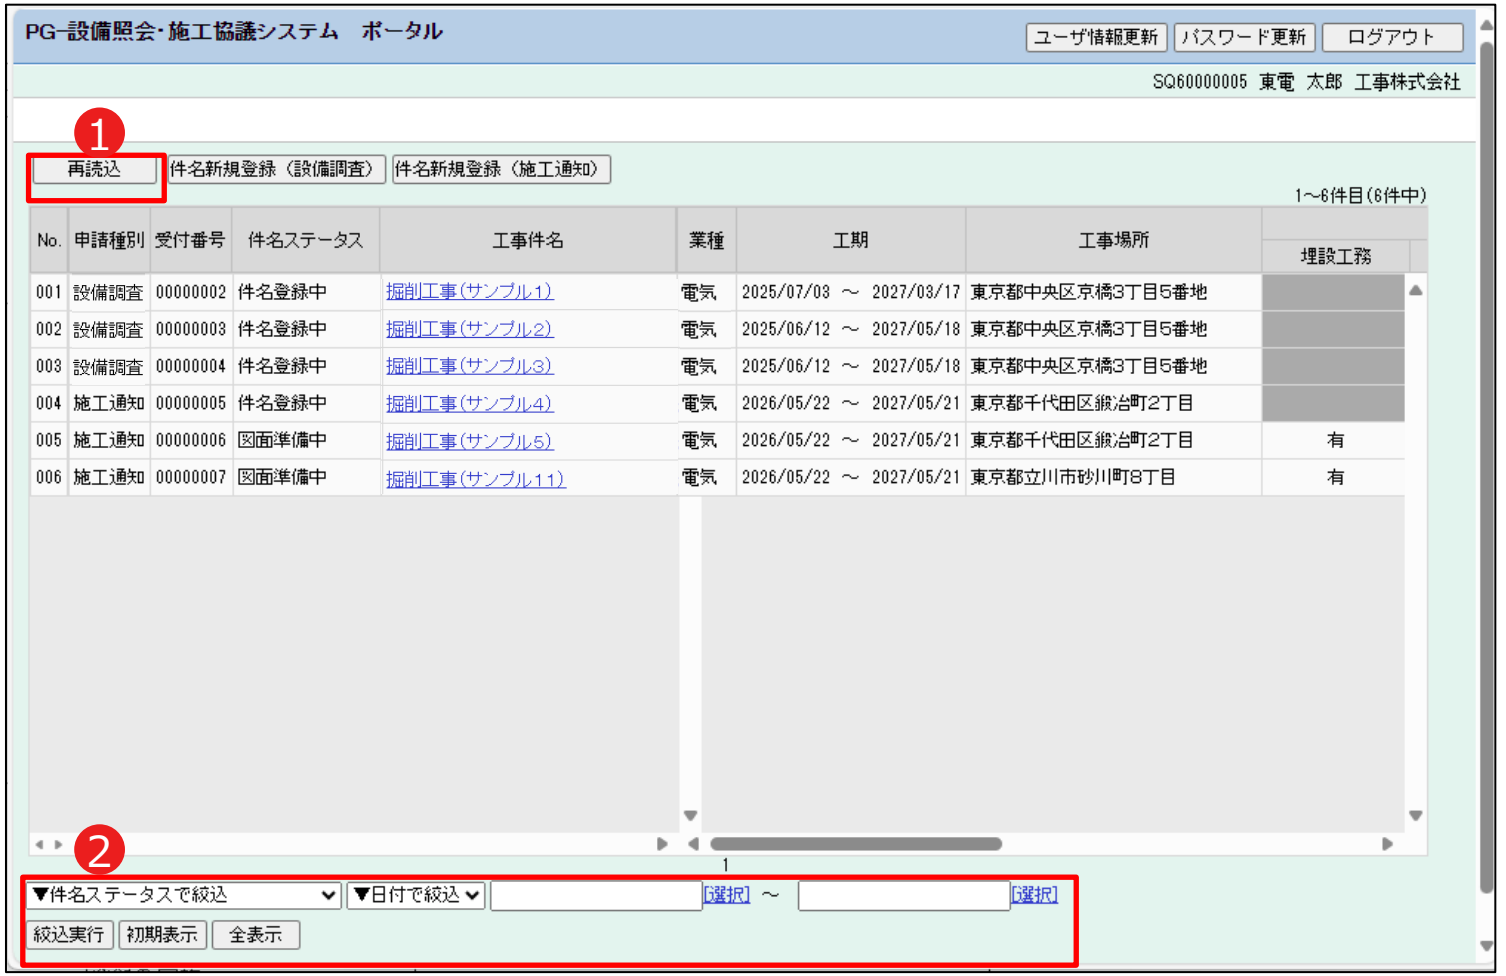

画面説明

① 表示情報の最新化をします。

② 件名ステータス、工期で絞り込みが可能です。（件名ステータスについては２５ページ参照）

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

【参考】件名ステータスについて

■ 絞り込める件名ステータスの一覧は下記の通りです。

他企業件名ステータス一覧

申請種別	件名ステータス
共通	件名登録中
	支障判定中
	支障なし
	図面準備中
設備調査	調査完了
施工通知	協議希望日入力待ち
	協議日調整中
	協議日確定
	協議完了
	施工日連絡待ち
	施工中
共通	工事完了

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.

【参考】登録した支障範囲の確認方法について

- 設備照会件名において【支障なし】と判定された場合に、地図登録範囲を再確認する場合は、以下画像の①～④の手順により画面を操作して支障範囲を確認いただけます。
- 支障なしとなった場合は、本システムからの図面ファイルの提供は行っておりません。何らかの事由で地図範囲の取得が必要な場合はお手数ですがハードコピーによりご対応下さい。

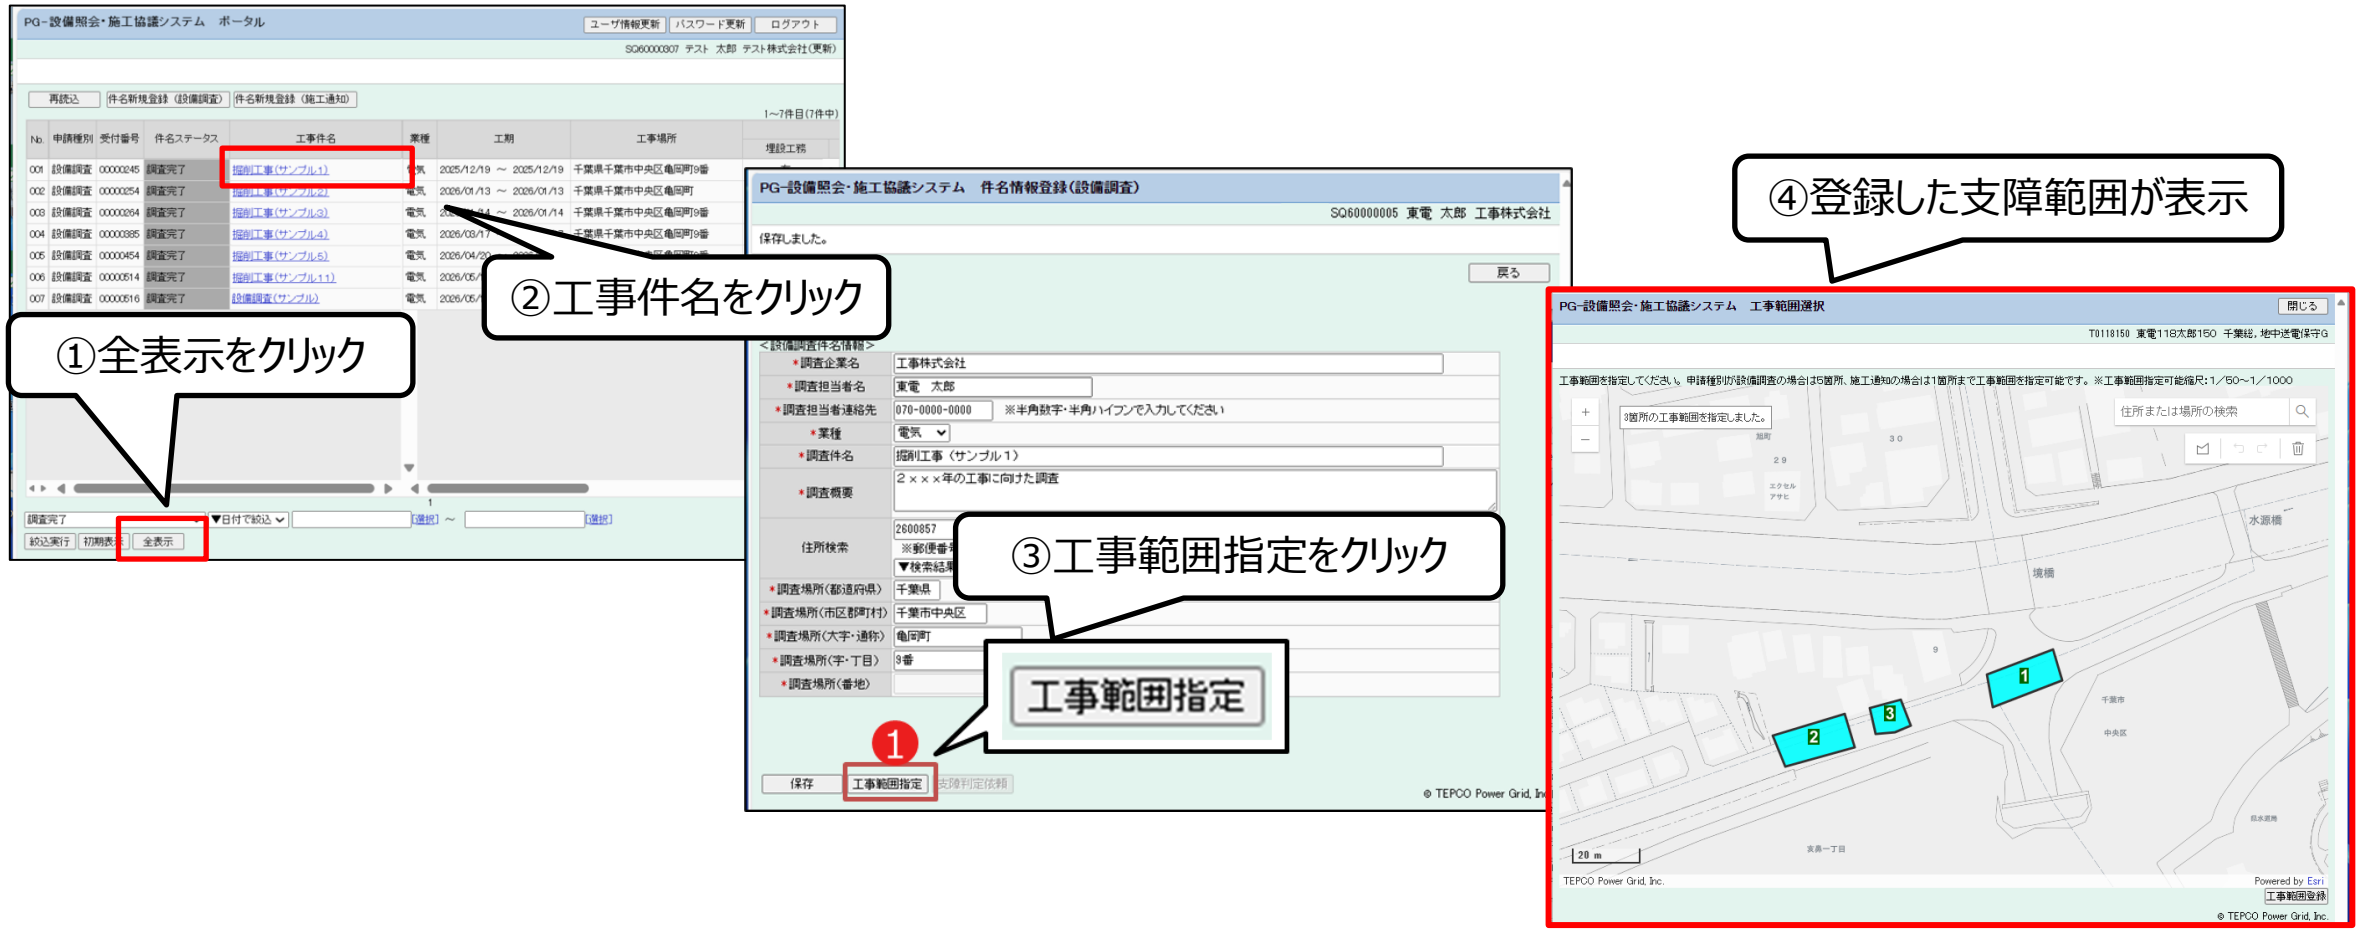

©2026 TEPCO Power Grid, Inc. All Rights Reserved.