

群馬県

系統連系空容量マッピング ～154kVの電力系統～




資料作成日 2021年5月28日

転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社

群馬県

系統連系空容量マッピング ～66kVの電力系統～

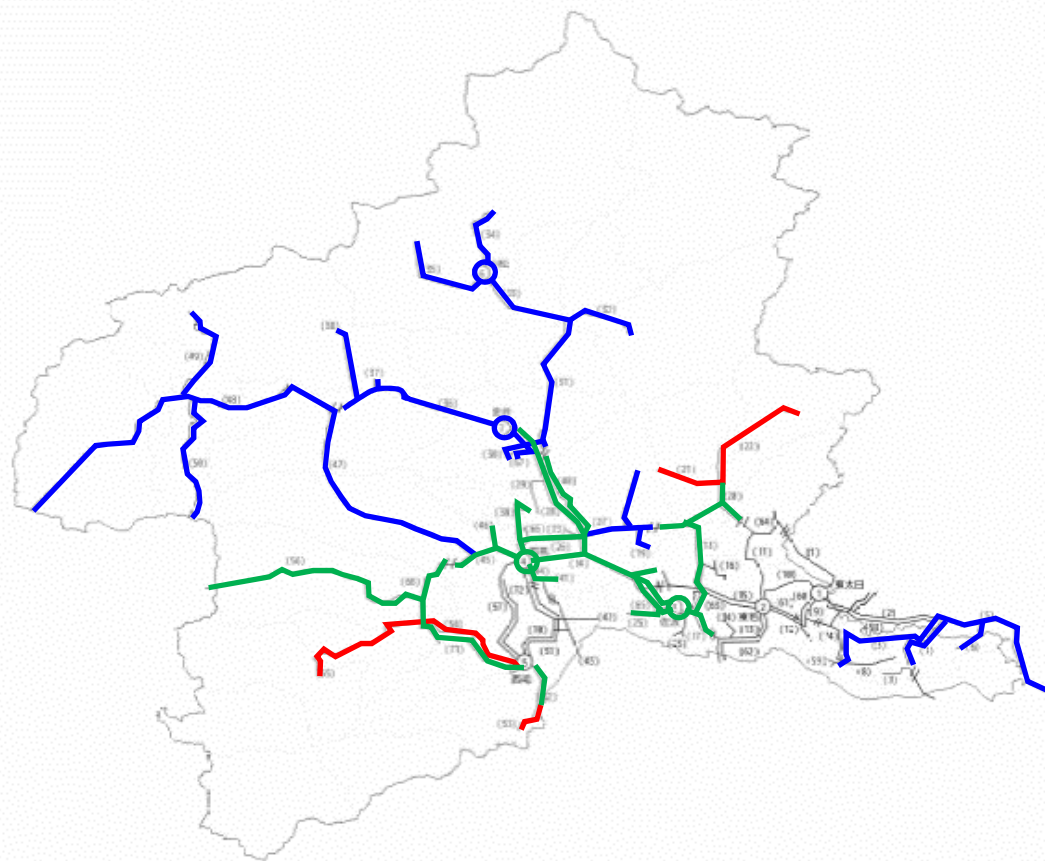

資料作成日 2021年5月28日

転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社

群馬県

ノンファーム型接続対象設備 ～送電線～

| 送電線No | 送電線名 | 電圧(kV) | ノンファーム型接続 | ノンファーム適用系統 | | 備考 | |
|-------|----------|--------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | 当該設備 | 上位系のノンファーム設備 | | |
| 群馬 | 154kV 1 | 東太田線 | 154 | | | | |
| 群馬 | 154kV 2 | 群馬幹線(群馬～新岡部) | 154 | | | | |
| 群馬 | 154kV 3 | 上越幹線 | 154 | | | | |
| 群馬 | 154kV 4 | 上牧線 | 154 | 適用 | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 | 送群馬66kV31含む | |
| 群馬 | 154kV 5 | 水上線(金井～小松) | 154 | 適用 | 対象 | 送群馬154kV9 | 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 154kV 6 | 水上線(小松分岐～水上) | 154 | 適用 | | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 | 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 154kV 7 | 上毛幹線 | 154 | | | | |
| 群馬 | 154kV 8 | 箱島線 | 154 | | | | |
| 群馬 | 154kV 9 | 群馬幹線(金井～群馬) | 154 | 適用 | 対象 | | |
| 群馬 | 154kV 10 | 黒部幹線 | 154 | 適用 | | 送埼玉154kV18 | |
| 群馬 | 154kV 11 | 下児玉線 | 154 | | | | |
| 群馬 | 154kV 12 | 岩本線 | 154 | | | | |
| 群馬 | 154kV 13 | 鎌田線 | 154 | | | | |
| 群馬 | 154kV 14 | 佐波線 | 154 | | | | |
| 群馬 | 154kV 15 | 佐久線 | 154 | | | | |
| 群馬 | 154kV 16 | 上群線 | 154 | | | | |
| 群馬 | 154kV 17 | 湯宿線 | 154 | 適用 | | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 | 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 154kV 18 | 須田貝線 | 154 | 適用 | | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 | 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 66kV 1 | 足利線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 2 | 東足利線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 3 | 多々良川線 | 66 | 適用 | | 変4 | |
| 群馬 | 66kV 4 | 館林線 | 66 | 適用 | | 変4 | |
| 群馬 | 66kV 5 | 板倉線 | 66 | 適用 | | 変4 | |
| 群馬 | 66kV 6 | 楠線 | 66 | 適用 | | 変4 | |
| 群馬 | 66kV 7 | 明和線 | 66 | 適用 | | 変4 | |
| 群馬 | 66kV 8 | 鞍掛線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 9 | 葦川線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 10 | 毛里田線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 11 | 藪塚線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 12 | 邑楽線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 13 | 新田線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 14 | 世良田線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 15 | 植木線 | 66 | | | | |

群馬県

ノンファーム型接続対象設備 ～送電線～

| 送電線No | 送電線名 | 電圧(kV) | ノンファーム型接続 | ノンファーム適用系統 | | 備考 |
|-------|---------|-----------|-----------|------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | 当該設備 | 上位系のノンファーム設備 | |
| 群馬 | 66kV 16 | 生品線 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 17 | 剛志線 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 18 | 桐生線(佐波側) | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 19 | 飯土井線 | 66 | 適用 | | 送群馬66kV27 |
| 群馬 | 66kV 20 | 福岡線 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 21 | 赤城南線 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 22 | 黒保根線 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 23 | 八斗島線 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 24 | 野中旧線・天野線 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 25 | 名和線 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 26 | 井野線 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 27 | 泉沢線 | 66 | 適用 | 対象 | |
| 群馬 | 66kV 28 | 金井線 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 29 | 田口線・広瀬川線 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 30 | 大崎線 | 66 | 適用 | | 送群馬154kV9 送群馬154kV5、送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 66kV 31 | 片品川線(金井側) | 66 | 適用 | 対象 | 送群馬154kV9 送群馬154kV5含む |
| 群馬 | 66kV 32 | 岩室線 | 66 | 適用 | | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 66kV 33 | 上久屋小松線 | 66 | 適用 | | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 66kV 34 | 清水南線 | 66 | 適用 | | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 |
| 群馬 | 66kV 35 | 赤谷川線 | 66 | 適用 | | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 |
| 群馬 | 66kV 36 | 吾妻川線 | 66 | 適用 | | 送群馬154kV9 |
| 群馬 | 66kV 37 | 中之条線 | 66 | 適用 | | 送群馬154kV9 |
| 群馬 | 66kV 38 | 山田川線 | 66 | 適用 | | 送群馬154kV9 |
| 群馬 | 66kV 39 | 総社線 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 40 | 片品川線(野中側) | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 41 | 大類線 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 42 | 玉村線 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 43 | 上武線 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 44 | 烏川線(群馬側) | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 45 | 碓氷線(群馬側) | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 46 | 保渡田線 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 47 | 榛名線 | 66 | 適用 | 対象 | |

群馬県

ノンファーム型接続対象設備 ～送電線～

| 送電線No | 送電線名 | 電圧(kV) | ノンファーム型接続 | ノンファーム適用系統 | | 備考 |
|-------|--------------------|--------|-----------|------------|--------------|-----------------------|
| | | | | 当該設備 | 上位系のノンファーム設備 | |
| 群馬 | 66kV 48 上信線 | 66 | 適用 | | 送群馬66kV47 | |
| 群馬 | 66kV 49 草津線 | 66 | 適用 | | 送群馬66kV47 | |
| 群馬 | 66kV 50 熊川線 | 66 | 適用 | | 送群馬66kV47 | |
| 群馬 | 66kV 51 烏川線(西毛側) | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 52 美九里線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 53 下久保線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 54 西毛線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 55 下仁田線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 56 九十九線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 57 高崎線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 58 東山線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 59 小泉線 | 66 | 適用 | | 変4 | |
| 群馬 | 66kV 60 内ヶ島線(東太田側) | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 61 内ヶ島線(東毛側) | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 62 豊里線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 63 境町線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 64 桐生線(東毛側) | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 65 伊勢崎線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 66 新前橋線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 67 北橋線 | 66 | 適用 | | 送群馬154kV9 | 送群馬154kV5、送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 66kV 68 碓氷線(西毛側) | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 69 多野線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 70 多野線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 71 磯部線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 72 根小屋線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 73 前橋線 | 66 | | | | |
| 群馬 | 66kV 74 竜舞線 | 66 | | | | |

群馬県

ノンファーム型接続対象設備 ～変電所～

| 変電所No | 変電所名 | 電圧 (kV) | | ノンファーム型接続 | ノンファーム適用系統 | | 備考 |
|-------|---------|---------|-----|-----------|------------|---------------------|-----------------------|
| | | 一次 | 二次 | | 当該設備 | 上位系のノンファーム設備 | |
| 群馬 | 154kV 1 | 新新田 | 275 | 154 | | | |
| 群馬 | 154kV 2 | 新岡部 | 500 | 154 | | | |
| 群馬 | 154kV 3 | 小松 | 154 | 66 | 適用 | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 | 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 154kV 4 | 金井 | 154 | 66 | 適用 | 送群馬154kV9 | 送群馬154kV5、送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 154kV 5 | 群馬 | 154 | 66 | | | |
| 群馬 | 154kV 6 | 東太田 | 154 | 66 | | | |
| 群馬 | 154kV 7 | 佐波 | 154 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 1 | 東太田 | 154 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 2 | 東毛 | 275 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 3 | 佐波 | 154 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 4 | 群馬 | 154 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 5 | 西毛 | 275 | 66 | | | |
| 群馬 | 66kV 6 | 小松 | 154 | 66 | 適用 | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 | 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 66kV 7 | 金井 | 154 | 66 | 適用 | 送群馬154kV9 | 送群馬154kV5、送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 22kV 1 | 上里見 | 66 | 22 | | | |
| 群馬 | 22kV 2 | 高浜 | 66 | 22 | | | |
| 群馬 | 22kV 3 | 高崎 | 66 | 22 | | | |

群馬県

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

| 変電所No | 変電所名 | 電圧(kV) | | ノンファーム型接続 | ノンファーム適用系統 | | 備考 |
|-------|------|--------|-----|-----------|------------|---------------------|-------------|
| | | 一次 | 二次 | | 当該設備 | 上位系のノンファーム設備 | |
| 群馬 | 1 | 片品 | 154 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 2 | 須田貝 | 154 | 6.6以下 | 適用 | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 | 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 3 | 幡谷 | 154 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 4 | 久屋原 | 66 | 6.6以下 | 適用 | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 | 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 5 | 水上 | 154 | 6.6以下 | 適用 | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 | 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 6 | 鹿野沢 | 66 | 6.6以下 | 適用 | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 | |
| 群馬 | 7 | 薄根 | 66 | 6.6以下 | 適用 | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 | 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 8 | 小松 | 154 | 6.6以下 | 適用 | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 | 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 9 | 湯宿 | 154 | 6.6以下 | 適用 | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 | 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 10 | 岩室 | 66 | 6.6以下 | 適用 | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 | 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 11 | 森下 | 66 | 6.6以下 | 適用 | 送群馬154kV9、送群馬66kV31 | 送群馬154kV5含む |
| 群馬 | 12 | 沼田 | 66 | 6.6以下 | 適用 | 送群馬154kV9、送群馬154kV5 | 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 13 | 中之条 | 66 | 6.6以下 | 適用 | 送群馬154kV9 | |
| 群馬 | 14 | 原町 | 66 | 6.6以下 | 適用 | 送群馬154kV9 | |
| 群馬 | 15 | 草津 | 66 | 6.6以下 | 適用 | 送群馬66kV47 | |
| 群馬 | 16 | 長野原 | 66 | 6.6以下 | 適用 | 送群馬66kV47 | |
| 群馬 | 17 | 北軽 | 66 | 6.6以下 | 適用 | 送埼玉154kV18 | |
| 群馬 | 18 | 嬭恋 | 66 | 6.6以下 | 適用 | 送埼玉154kV18 | |
| 群馬 | 19 | 鹿沢 | 66 | 6.6以下 | 適用 | 送埼玉154kV18 | |
| 群馬 | 20 | 神戸 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 21 | 浅原 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 22 | 桐生 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 23 | 元宿 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 24 | 大間々 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 25 | 境野 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 26 | 広沢 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 27 | 相老 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 28 | 赤堀 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 29 | 千貫沼 | 66 | 6.6以下 | 適用 | 送群馬66kV27 | |
| 群馬 | 30 | 飯土井 | 66 | 6.6以下 | 適用 | 送群馬66kV27 | |

群馬県

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

| 変電所No | 変電所名 | 電圧(kV) | | ノンファーム型接続 | ノンファーム適用系統 | | 備考 |
|-------|--------|--------|-------|-----------|------------|---------------------|---------------------------|
| | | 一次 | 二次 | | 当該設備 | 上位系のノンファーム設備 | |
| 群馬 | 31 鳥取町 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 32 赤城 | 66 | 6.6以下 | 適用 | | 送群馬154kV9、送群馬66kV31 | 送群馬154kV5含む |
| 群馬 | 33 子持 | 66 | 6.6以下 | 適用 | | 送群馬154kV9 | 送群馬154kV5、 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 34 南橘 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 35 南渋川 | 66 | 6.6以下 | 適用 | | 送群馬154kV9 | 送群馬154kV5、 送群馬66kV31含む |
| 群馬 | 36 伊香保 | 66 | 6.6以下 | 適用 | | 送群馬154kV9 | |
| 群馬 | 37 吉岡 | 154 | 6.6以下 | 適用 | | 送群馬154kV9 | |
| 群馬 | 38 岩神 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 39 総社 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 40 保渡田 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 41 上里見 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 42 倉渕 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 43 金山 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 44 生品 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 45 みやま | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 46 植木 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 47 小斉 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 48 伊勢崎 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 49 宮郷 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 50 駒形 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 51 野中 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 52 前橋 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 53 曲輪町 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 54 天川 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 55 六供 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 56 新前橋 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 57 井野川 | 66 | 6.6以下 | | | | |
| 群馬 | 58 元島名 | 66 | 6.6以下 | | | | |

群馬県

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

| 変電所No | 変電所名 | 電圧(kV) | | ノンファーム型接続 | ノンファーム適用系統 | | 備考 |
|-------|------|--------|-----|-----------|------------|--------------|----|
| | | 一次 | 二次 | | 当該設備 | 上位系のノンファーム設備 | |
| 群馬 | 59 | 群馬 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 60 | 問屋町 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 61 | 北高崎 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 62 | 大類 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 63 | 高崎 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 64 | 宮元町 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 65 | 剣崎 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 66 | 板鼻 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 67 | 磯部 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 68 | 五料 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 69 | 海老瀬 | 66 | 6.6以下 | 適用 | | 変4 |
| 群馬 | 70 | 楠 | 66 | 6.6以下 | 適用 | | 変4 |
| 群馬 | 71 | 館林 | 66 | 6.6以下 | 適用 | | 変4 |
| 群馬 | 72 | 青柳 | 66 | 6.6以下 | 適用 | | 変4 |
| 群馬 | 73 | うずら | 66 | 6.6以下 | 適用 | | 変4 |
| 群馬 | 74 | 鞍掛 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 75 | 富若 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 76 | 内ヶ島 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 77 | 坂田 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 78 | 太田 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 79 | 高林 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 80 | 尾島 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 81 | 新田 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 82 | 世良田 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 83 | 剛志 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 84 | 八斗島 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 85 | 大正寺 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 86 | 玉村 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 87 | 新町 | 154 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 88 | 倉賀野 | 66 | 6.6以下 | | | |

群馬県

ノンファーム型接続対象設備 ～配電用変電所～

| 変電所No | 変電所名 | 電圧(kV) | | ノンファーム型接続 | ノンファーム適用系統 | | 備考 |
|-------|------|--------|-----|-----------|------------|--------------|----|
| | | 一次 | 二次 | | 当該設備 | 上位系のノンファーム設備 | |
| 群馬 | 89 | 下和田 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 90 | 藤岡 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 91 | 本動堂 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 92 | 吉井 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 93 | 小舟 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 94 | 北甘 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 95 | 下仁田 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 96 | 美九里 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 97 | 下久保 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 98 | 上野村 | 154 | 6.6以下 | 適用 | 送埼玉154kV18 | |
| 群馬 | 99 | 荒砥 | 66 | 6.6以下 | | | |
| 群馬 | 100 | 高浜 | 66 | 6.6以下 | | | |