

1. 停電軒数（10月18日 17:00時点）

エリア	停電軒数 (10/18 17:00時点)	最大停電軒数
全域	約 35軒	約 6,990軒 (10/9 6:00時点)
八丈島	約 35軒	約 6,480軒 (10/9 12:00時点)
青ヶ島	0軒	約 360軒 (10/9 6:00時点)
三宅島	0軒	約 1,000軒 (10/9 6:00時点)

※ 青ヶ島は10月13日 16時40分頃 復旧済み

※ 三宅島は10月9日 18時55分頃 復旧済み

※ 本停電軒数は、住宅や店舗、事業所等だけでなく街路灯等の契約も含んだものです

2. 停電復旧見通し（10月18日 17:00時点）


- 電柱折損や断線、倒木などの被害を確認しており、当社の復旧要員が直ちに現地へ入り、総力を挙げて復旧作業にあたっております。
- 大規模な倒木や土砂崩れ等による立ち入りが困難な地域等を除いて、以下の通り、順次復旧する見通しです。
- 立ち入り困難な箇所には、設備の安全を確認後、順次復旧作業を進めてまいります。

対象エリア		地域	停電軒数 （※）	当社電力設備 復旧見込み	見通しが立たない理由
八丈島	①-1	三根	0軒	10月13日復旧済み	—
	①-2	大賀郷	0軒	10月14日復旧済み	—
	②-1	末吉	約30軒	設備被害箇所に 立ちいりできておらず未定	大規模な土砂崩れ箇所
	②-2		0軒	10月14日復旧済み	—
	③	檜立	約5軒	当社設備の健全性を 確認でき次第判明	一部当社設備被害状況確認中
	④-1	檜立 中之郷	0軒	10月12日復旧済み	—
	④-2				
青ヶ島			0軒	10月13日復旧済み	—

※ 停電軒数が0になっているのに停電が復旧していない場合や、ご自宅周辺の停電が復旧しているのにご自宅の停電が復旧していない場合は、引込線の断線やお客さま建物内の設備に漏電などの不具合が発生している可能性があります。お客さま側の設備も異常がないことを確認させていただきながら電気をおつけしてまいります。

なお、停電軒数におきましては、住宅や店舗、事業所等だけでなく街路灯等の契約も含んだものとなります。

3. 八丈島の停電復旧見通し（10月18日 17:00時点）

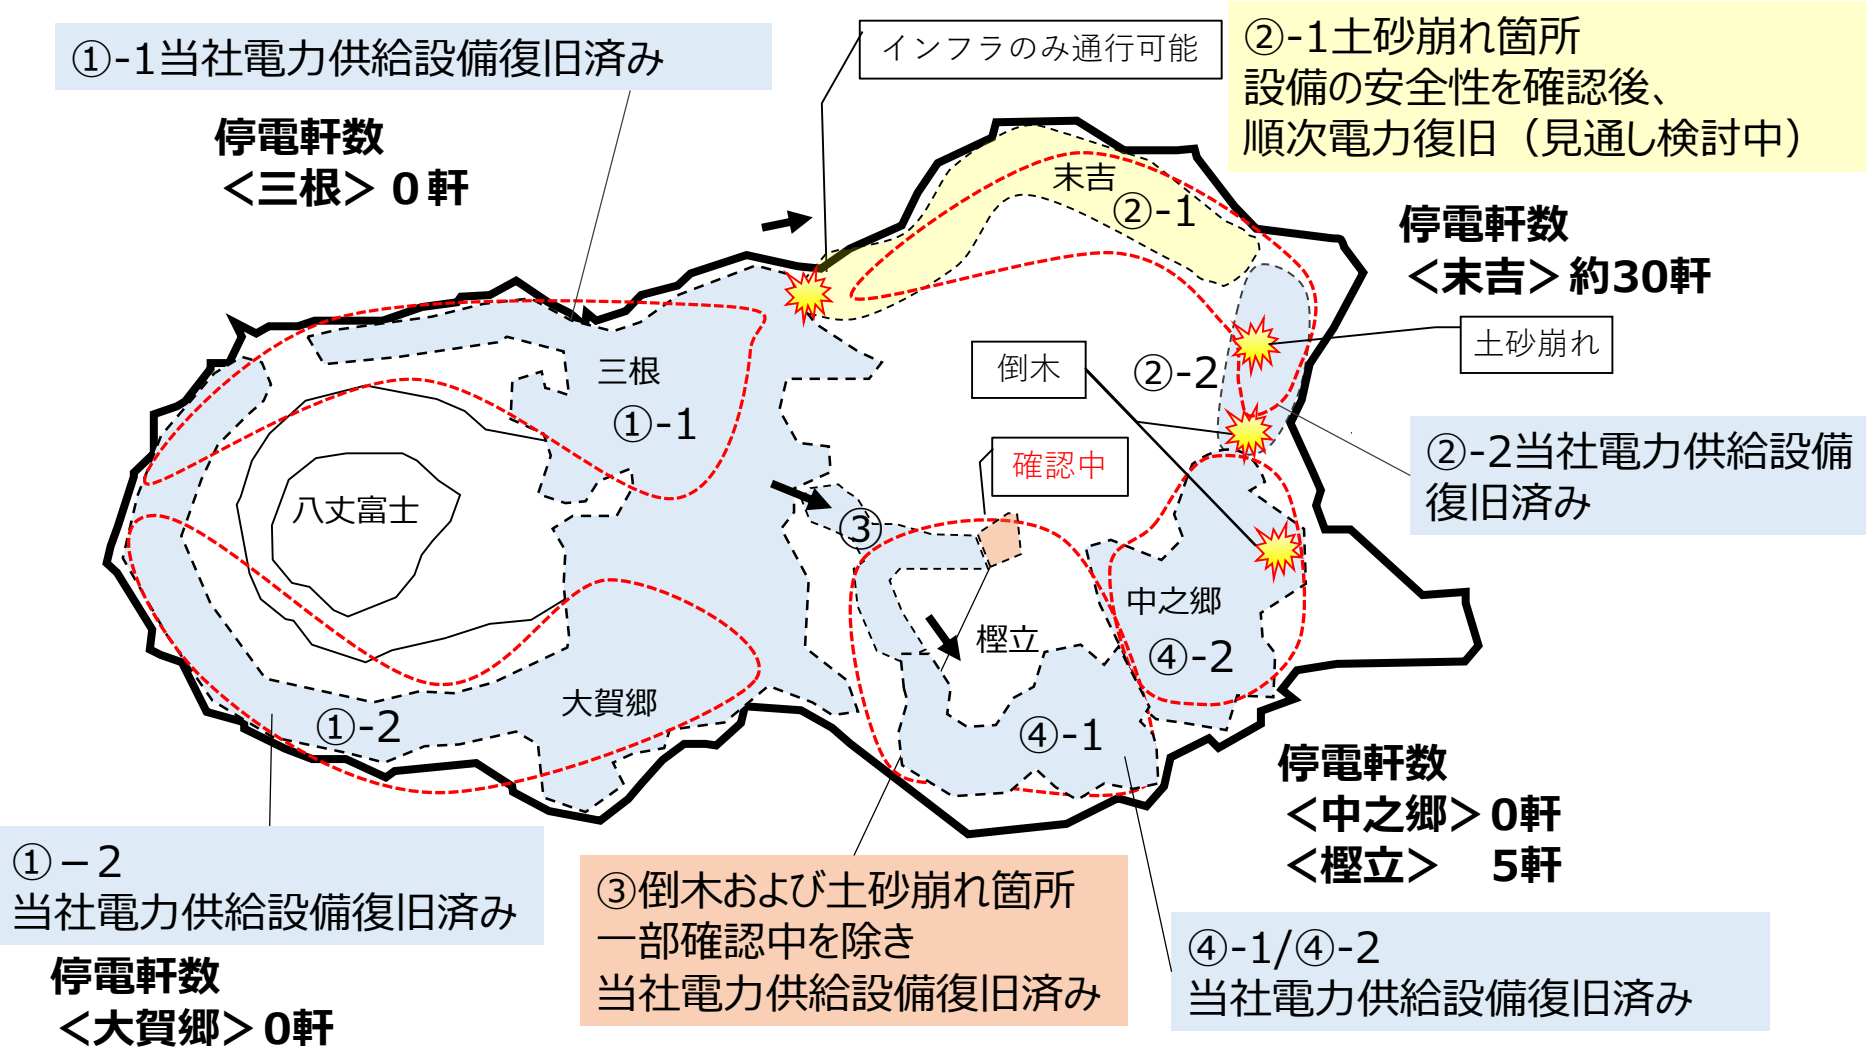

※ 停電軒数が0になっているのに停電が復旧していない場合や、ご自宅周辺の停電が復旧しているのにご自宅の停電が復旧していない場合は、引込線の断線やお客さま建物内の設備に漏電などの不具合が発生している可能性があります。お客さま側の設備も異常がないことを確認させていただきながら電気をおつけしてまいります。
なお、停電軒数におきましては、住宅や店舗、事業所等だけでなく街路灯等の契約も含んだものとなります。

4. 避難所の送電状況・復旧要員（10/18 17:00時点）

＜避難所の送電状況＞

	避難所数※	送電中	停電中
八丈島	2箇所	2箇所	0箇所

※停電復旧による避難所の閉鎖等に伴い対象避難所数は変動します。

＜復旧要員＞

	要員	現在	台風以降の増員数 (今後含む)
八丈島	社員	16人	44人
	工事会社	17人	9人
青ヶ島	社員	7人	12人
	工事会社	0人	0人

5. 被害状況

＜八丈島における復旧作業の様子＞

