


ALPS処理水等の告示濃度比(推定値)毎の貯蔵量 (2021年9月末時点)

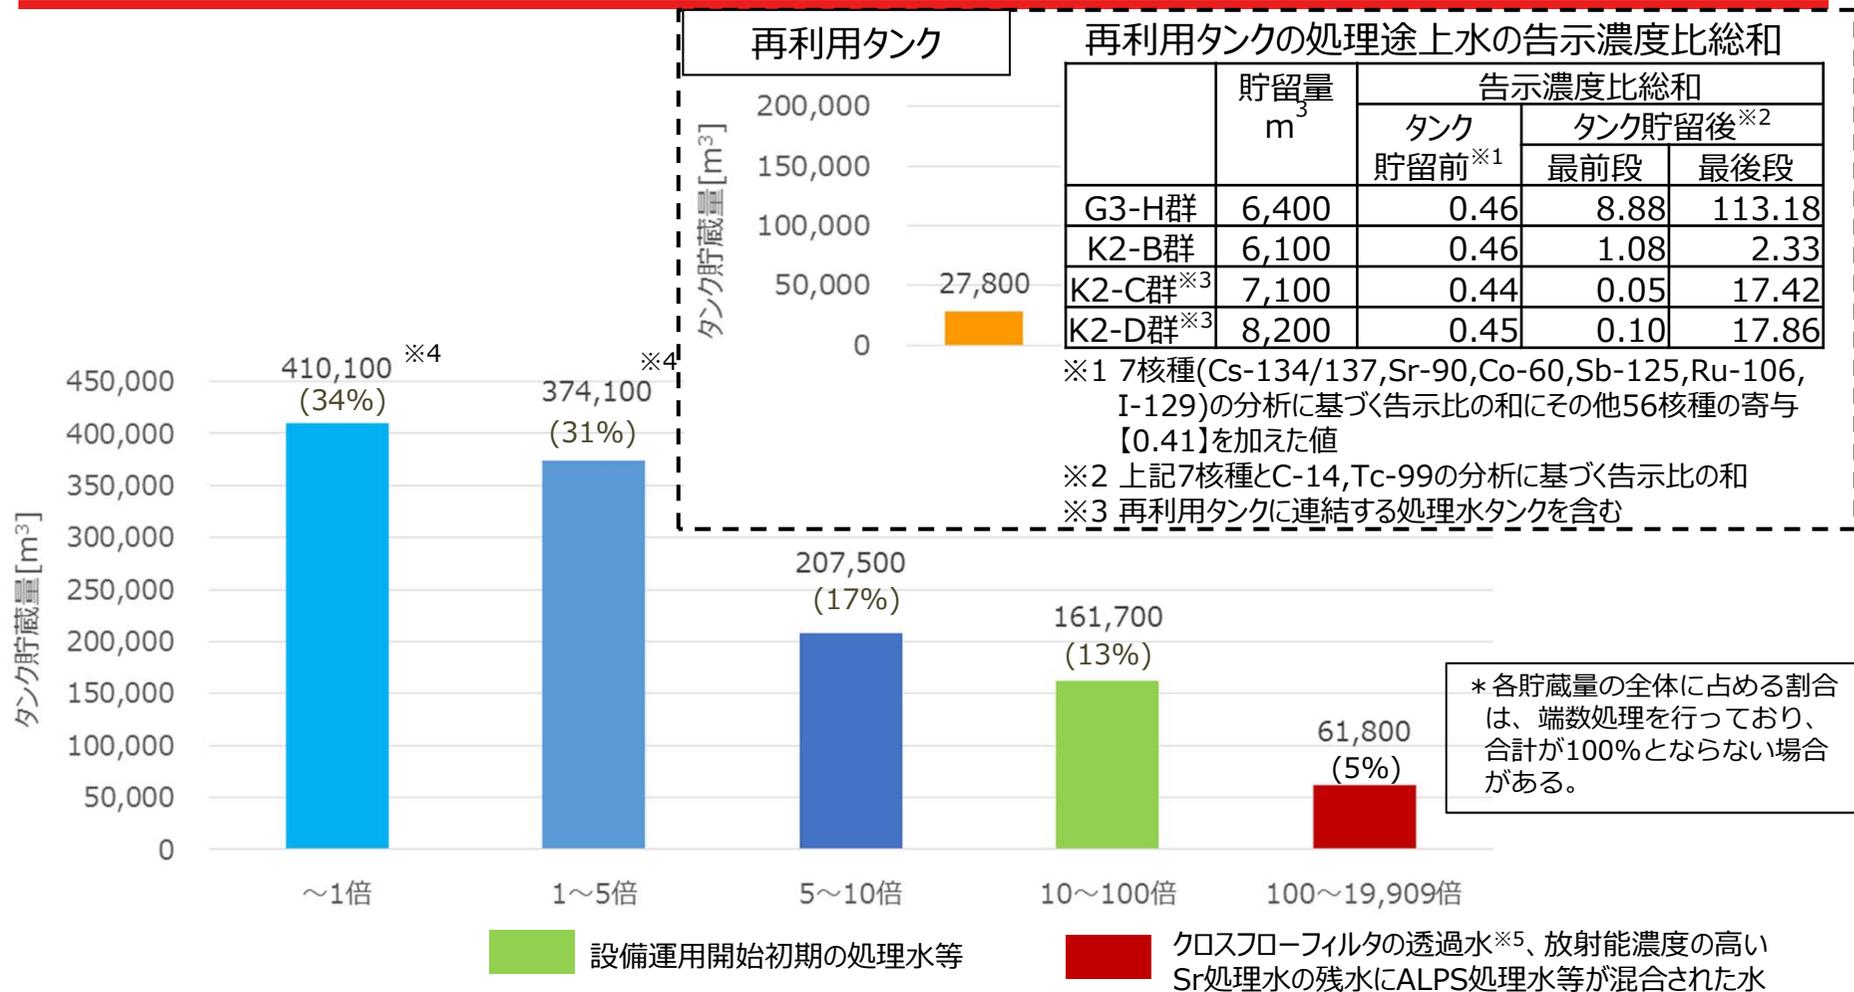

※4 放射能濃度の実測完了後、追加で受入れた(2018年10月~)ALPS処理水等を含む。なお、受入れ量は少ないため当該タンク群における62核種の告示比総和(推定)は実測結果からの算出した値と同じとしている。

※5 2013年度に発生した既設ALPSのクロスフローフィルタの不具合により炭酸塩沈殿処理のスラリーが設備出口に透過した事象